


Informe de gestión hídrica — vacaciones

CORMUP Peñalolén · 7–13/09 sin control vs 14–20/09 con control vacaciones

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: BAJO CONTROL	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el control de vacaciones redujo ~91 % el consumo de la cohorte respecto de la semana previa sin control			
2.349,3 m³ Sin control (7–13/09)	214,0 m³ Con control (14–20/09)	2.135,3 m³ Ahorro (90,9 %)	\$2.711.844 Ahorro @ 1.270 CLP/m³

Lectura ejecutiva


En vacaciones se compararon dos semanas iguales (7 días) sobre **10 colegios con control**. Sin control (7–13/09): **2.349,3 m³ (\$2.983.662)**. Con control (14–20/09): **214,0 m³ (\$271.818)**.
Ahorro: **2.135,3 m³ (90,9 %)**, equivalente a **\$2.711.844** a \$1.270/m³. **Estado: Bajo control** — el programa cumplió el objetivo de evitar consumo innecesario.
Importante: Tobalaba no entra (pulso anómalo, pendiente de revisión). Eduardo de la Barra, Alicura y Likankura no tienen válvula: solo monitoreo.

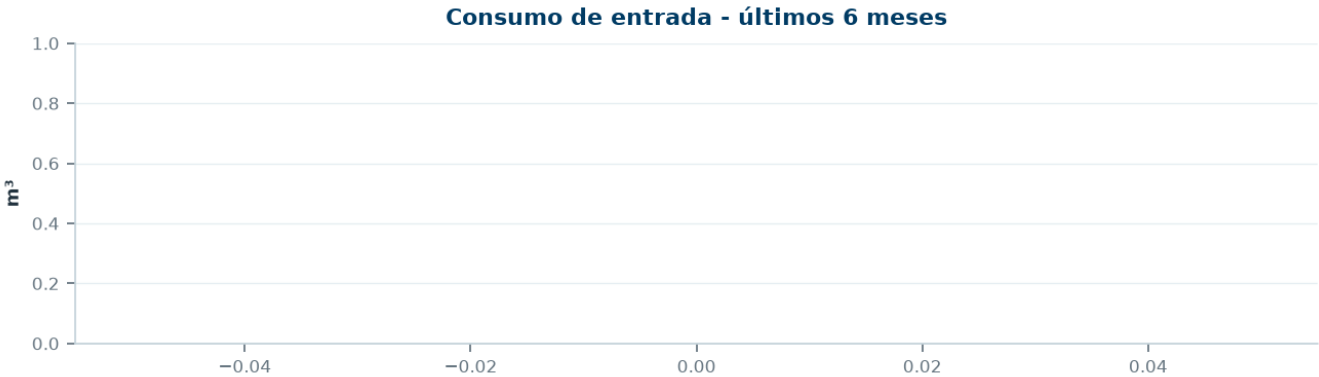

Guía de lectura: portada = antes/después + \$. Hallazgos = qué se ahorró, qué consumo estaba autorizado, qué quedó fuera. Anexo técnico = detalle de la semana con control (14–20/09) por colegio.


Hallazgos prioritarios

PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
INFORMATIVA	Resultado vacaciones: se evitaron 2.135,3 m³ Antes (7–13/09, sin control): 2.349,3 m³ = \$2.983.662. Después (14–20/09, con control): 214,0 m³ = \$271.818. Ahorro: 90,9 % → \$2.711.844.	Mayores aportes al ahorro: Unión Árabe 710,1 m³; Hermida F. 483,2 m³; Arrieta C. 368,0 m³.
INFORMATIVA	Consumo en 14–20 que SÍ estaba autorizado No interpretar como falla de corte: C. Fernández: Obras: agua 09:00–18:00 toda la semana (incl. sáb/dom). J.B. Pastene: Obras: agua 09:00–18:00 toda la semana (incl. sáb/dom). Arrieta C.: Patinaje lun–mar 17:30–21:00 + revisión martes 15/09. Valle Hermoso: Patinaje lun y mié 17:30–21:00 + habilitación mié 16/09 ~10:00–tarde.	Hermida, Santa María, Erasmo, M. Huici, Unión Árabe y Juan Pablo II tenían corte 24 h; sus residuales bajos confirman el control.
ATENCIÓN	Tobalaba quedó fuera: hay que revisar el pulso No entra en el ahorro. La serie está anómala (7–13: 2.062,3 m³; 14–20: 10.436,2 m³) y no sirve para evaluar control.	Acción: diagnóstico de pulso/telemetría y reincorporarlo al esquema cuando la medición sea confiable.
INFORMATIVA	Tres colegios no tienen control (solo monitoreo) Eduardo de la Barra, Alicura y Likankura no tienen válvula WES: no se pudo programar corte ni habilitación remota. Eduardo de la Barra: 142,6 → 32,9 m³. Alicura: 12,4 → 0,0 m³. Likankura: 88,2 → 8,9 m³.	Quedan fuera del programa de vacaciones y del cálculo de ahorro. Cualquier baja ahí requiere terreno o instalar control.

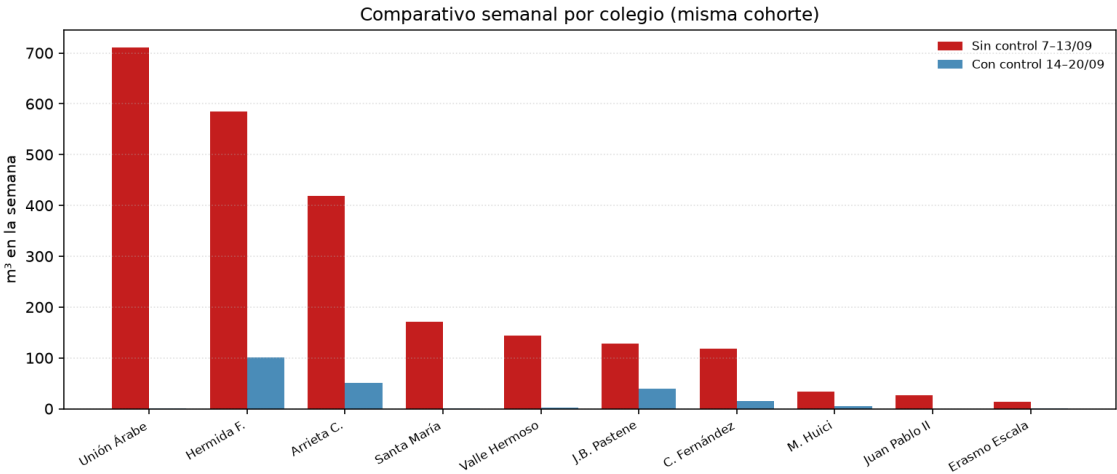

Cómo leer este gráfico: Gris = sin control (7–13/09). Azul = con control vacaciones (14–20/09). Misma cohorte de 10 colegios.
En la semana sin control el total fue 2.349,3 m³; con control bajó a 214,0 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

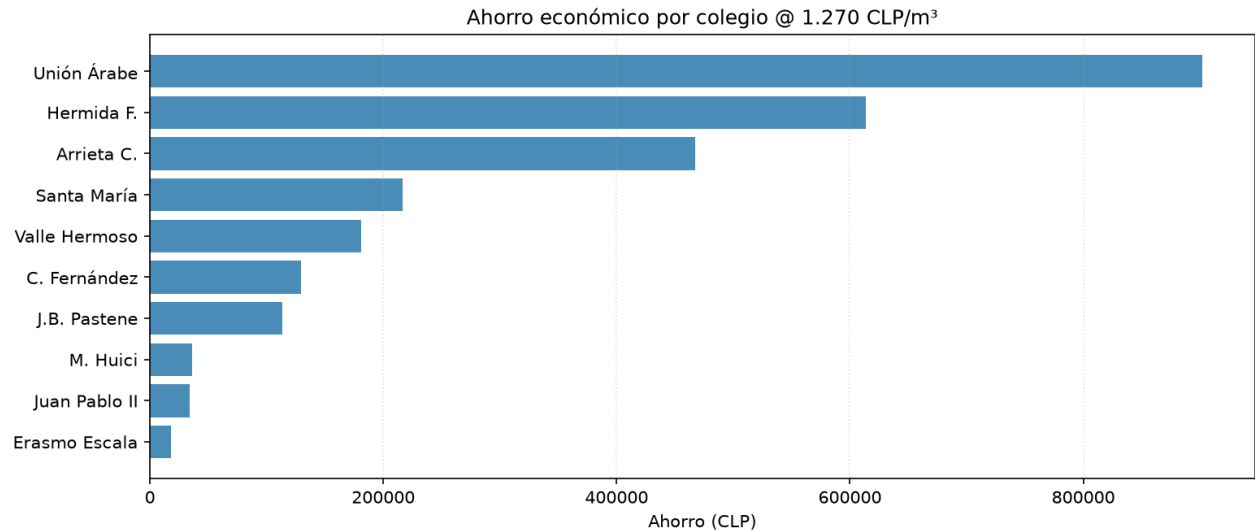

Ahorro valorizado por colegio (semana sin control – semana con control) × 1.270 CLP/m³.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Revisar y normalizar el pulso de Tobaraba	WES + operación	7 días	Recuperar medición confiable y reactivar control en ese colegio.
Confirmar con el cliente el estado de los 3 sin válvula	WES + cliente	Próxima reunión	Dejar por escrito que Eduardo de la Barra, Alicura y Likankura solo tienen monitoreo.
Mantener registro de habilitaciones en próximos periodos no lectivos	WES	Continuo	Que obras/patinaje no se confundan con fugas en el informe.

Conclusión

Conclusión: el control especial de vacaciones funcionó. **Se evitaron 2.135,3 m³ (\$2.711.844)** frente a la semana previa sin control.

Pendiente explícito: revisar Tobaraba (pulso) y mantener claridad con el cliente sobre los tres colegios sin control hidráulico.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Hermida F.	101,2 m³	14,5 m³/día	28,8 m³ · 20/09	27,4 m³	7 días
Arrieta C.	50,8 m³	7,3 m³/día	34,0 m³ · 15/09	0,0 m³	7 días
J.B. Pastene	39,2 m³	5,6 m³/día	10,0 m³ · 16/09	0,0 m³	7 días
C. Fernández	15,5 m³	2,2 m³/día	2,8 m³ · 17/09	3,7 m³	7 días
M. Huici	5,3 m³	0,8 m³/día	1,6 m³ · 19/09	2,6 m³	7 días
Valle Hermoso	1,8 m³	0,2 m³/día	0,7 m³ · 16/09	0,2 m³	7 días
Unión Árabe	0,2 m³	0,0 m³/día	0,0 m³ · 15/09	0,0 m³	7 días
Erasmus Escala	0,1 m³	0,0 m³/día	0,0 m³ · 14/09	0,0 m³	7 días
Santa María	0,0 m³	0,0 m³/día	0,0 m³ · 17/09	0,0 m³	7 días
Juan Pablo II	0,0 m³	0,0 m³/día	0,0 m³ · 14/09	0,0 m³	7 días

Criterio nocturno y costo referencial


Tarifa referencial WES para CORMUP: **\$1.270/m³**. El ahorro económico = (m³ semana sin control – m³ semana con control) × tarifa. No sustituye la factura del sanitario.

Anexo: columnas TOTAL / PROMEDIO / MÁXIMO / NOCTURNO corresponden solo a 14–20/09 (semana con control). Para el antes/después use la portada y el gráfico gris/azul.

Anexo técnico - gráficos relevantes

Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Hermida F.

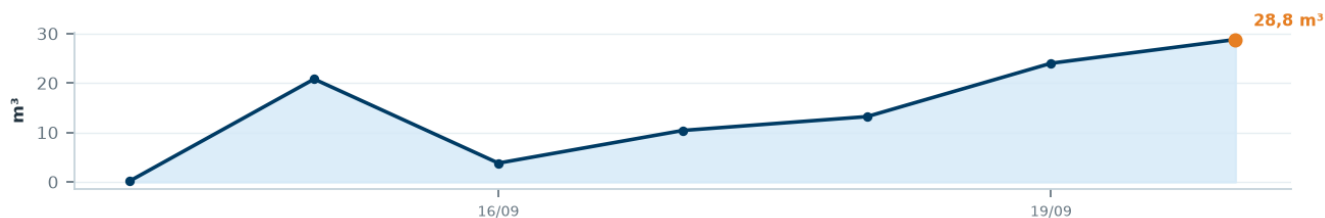


Lectura: El máximo fue de 28,8 m³ el 20 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.

Arrieta C.



Lectura: El máximo fue de 34,0 m³ el 15 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.

J.B. Pastene

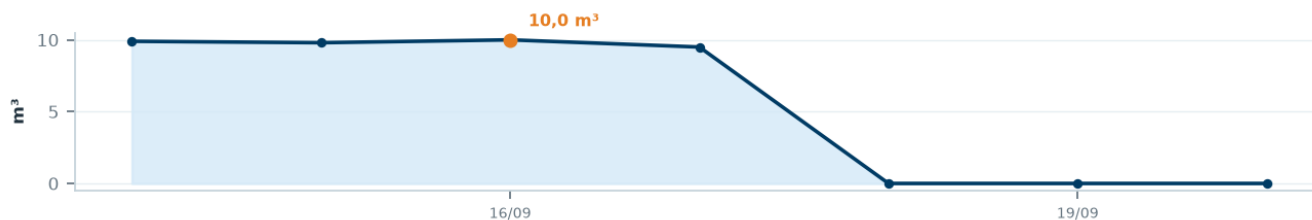

Lectura: El máximo fue de 10,0 m³ el 16 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.