

Perfil de consumo · Weir · San José 0783


Vulco S.A. · San Bernardo · Aguas Andinas · boleta septiembre 2026

Octubre 2026

Cuenta

Dirección	San José 0783, San Bernardo
Sitio	Servicio San José 0783
Titular	Vulco S.A. · RUT 91.619.000-K
N° de cuenta	296817-7
Medidor	122714081
Documento	Factura electrónica N° 9457198
Período de lectura	31-07-2026 al 31-08-2026
Consumo facturado	1.072 m³ · \$ 1.485.313
Clave	Consumo real · lectura normal
Límite de sobreconsumo	928 m³/mes

Últimos 13 meses

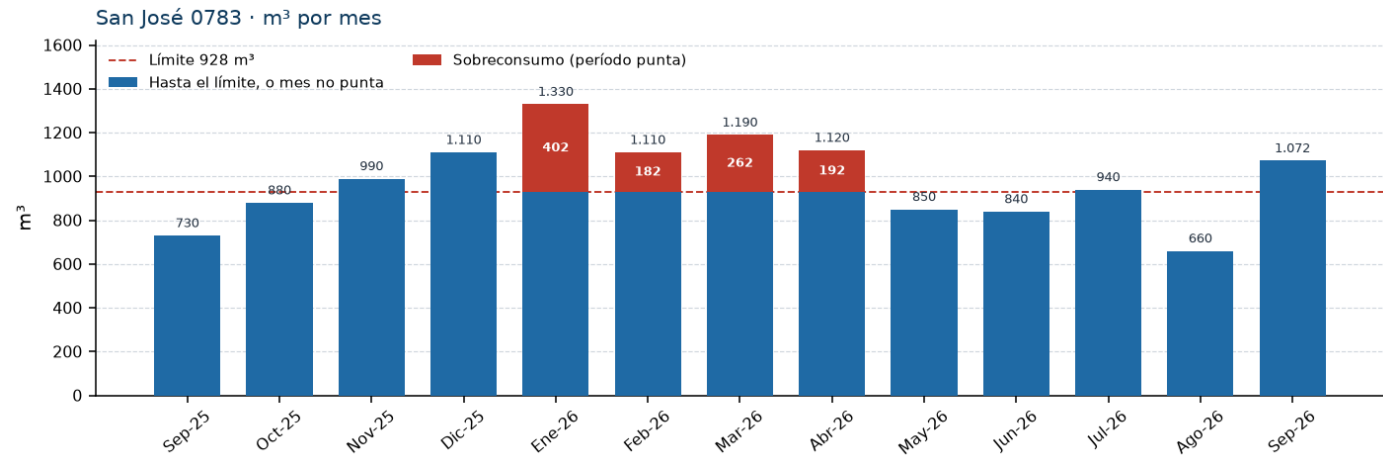

Últimos 12 meses (oct-25 a sep-26): 12.092 m³, promedio 1.008 m³/mes. Máximo 1.330 m³ (Ene-26). Mínimo 660 m³ (Ago-26). En los cinco meses punta el costo a tarifa normal sería \$ 7.722.528 y con sobreconsumo queda en \$ 8.897.460. La diferencia es \$ 1.174.932 (1.038 m³ sobre el límite de 928 m³, a \$1.131,92 más por m³ de agua potable).

Cómo se lee

Consumo relativamente estable, entre unos 660 y 1.330 m³. El máximo es enero 2026 y el mínimo agosto 2026. Septiembre 2026 facturó 1.072 m³ con lectura real, en línea con el promedio del año. El membrete de la factura dice San José 0815 (domicilio de Vulco S.A.). En el cuerpo, Aguas Andinas imprime DIRECCIÓN: SAN JOSE 0783. Arranque 50 mm. Indemnización por corte el 11-08-2026 (4 h 55 min).

El detalle en pesos, mes a mes, está en la página siguiente.

Perfil de consumo · Weir · San José 0783

Costo normal y costo con sobreconsumo · tarifa con IVA de la boleta

Octubre 2026

Límite de trabajo: 928 m³/mes. Es el promedio de las barras sep-25 a dic-25 (lecturas de agosto a noviembre 2025). El decreto usa el promedio de todas las lecturas entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre; en el gráfico faltan mayo, junio y julio 2025. El período punta son las lecturas del 1 de diciembre al 30 de abril: en este calendario, las barras ene-26 a may-26. Fuera de esos meses no hay sobreconsumo, aunque el consumo supere el límite. Costo normal: todo el m³ de agua a tarifa punta o no punta. Costo con sobreconsumo: solo el exceso de los meses punta pasa de \$605,25 a \$1.737,17 por m³. Recolección y tratamiento no cambian. Los pesos están revalorizados a la tarifa del 11-05-2026, no son el monto histórico de cada boleta.

Mes	Período	m³	m³ sobre	Costo normal	Con sobreconsumo	Diferencia
Sep-25	No punta	730	—	\$ 1.011.563	\$ 1.011.563	—
Oct-25	No punta	880	—	\$ 1.219.225	\$ 1.219.225	—
Nov-25	No punta	990	—	\$ 1.371.510	\$ 1.371.510	—
Dic-25	No punta	1.110	—	\$ 1.537.639	\$ 1.537.639	—
Ene-26	Punta	1.330	402	\$ 1.833.923	\$ 2.288.955	\$ 455.032
Feb-26	Punta	1.110	182	\$ 1.530.724	\$ 1.736.733	\$ 206.009
Mar-26	Punta	1.190	262	\$ 1.640.978	\$ 1.937.541	\$ 296.563
Abr-26	Punta	1.120	192	\$ 1.544.506	\$ 1.761.834	\$ 217.328
May-26	Punta	850	—	\$ 1.172.397	\$ 1.172.397	—
Jun-26	No punta	840	—	\$ 1.163.848	\$ 1.163.848	—
Jul-26	No punta	940	—	\$ 1.302.289	\$ 1.302.289	—
Ago-26	No punta	660	—	\$ 914.655	\$ 914.655	—
Sep-26	No punta	1.072	—	\$ 1.485.032	\$ 1.485.032	—

Total 13 meses: normal \$ 17.728.289 · con sobreconsumo \$ 18.903.221 · diferencia \$ 1.174.932 · 1.038 m³ en sobreconsumo.

La barra roja es solo el m³ que, en período punta, supera el límite. La diferencia en pesos es únicamente el recargo de agua potable de ese exceso (\$1.131,92 por m³). No incluye el costo de recolección ni de tratamiento, que se pagan igual en la tarifa normal.