

Perfil de consumo · Weir · San José 0895


Vulco S.A. · San Bernardo · Aguas Andinas · boleta septiembre 2026

Octubre 2026

Cuenta

Dirección	San José 0895, San Bernardo
Sitio	Matriz San José 895
Titular	Vulco S.A. · RUT 91.619.000-K
N° de cuenta	296813-4
Medidor	123707699
Documento	Factura electrónica N° 9455953
Período de lectura	31-07-2026 al 31-08-2026
Consumo facturado	4.014 m³ · \$ 5.466.709
Clave	Consumo real · lectura normal
Límite de sobreconsumo	5.065 m³/mes

Últimos 13 meses

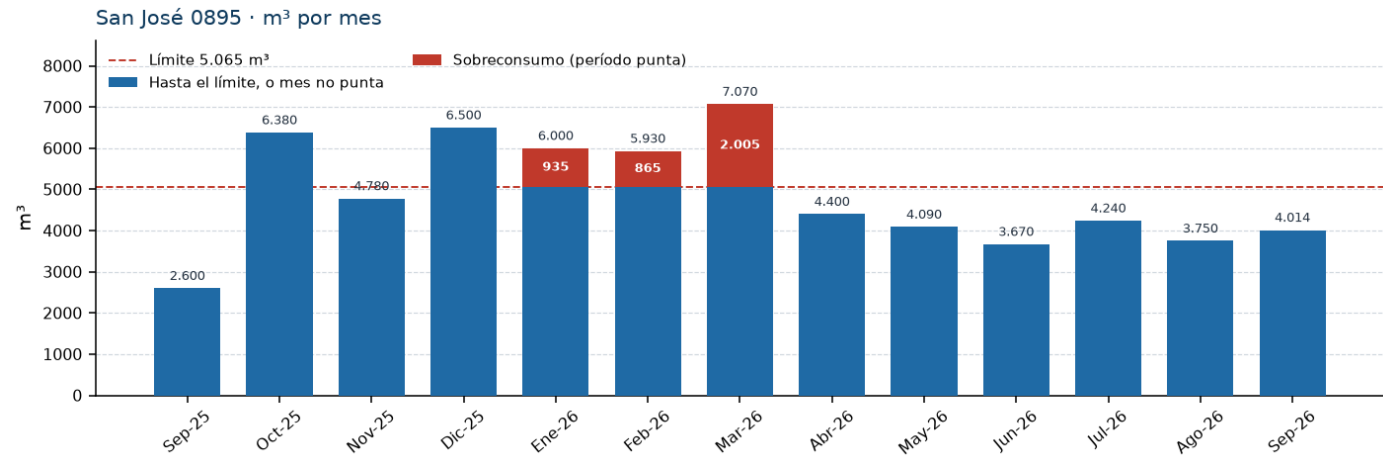

Últimos 12 meses (oct-25 a sep-26): 60.824 m³, promedio 5.069 m³/mes. Máximo 7.070 m³ (Mar-26). Mínimo 2.600 m³ (Sep-25). En los cinco meses punta el costo a tarifa normal sería \$ 37.890.888 y con sobreconsumo queda en \$ 42.197.843. La diferencia es \$ 4.306.955 (3.805 m³ sobre el límite de 5.065 m³, a \$1.131,92 más por m³ de agua potable).

Cómo se lee

Es la cuenta de mayor volumen. Tras un septiembre 2025 más bajo (cerca de 2.600 m³), el resto del año se mueve entre unos 3.700 y 7.100 m³. El máximo está en marzo 2026. Los últimos seis meses se estabilizan alrededor de 3.700-4.400 m³. Septiembre 2026 facturó 4.014 m³ con lectura real. Arranque 50 mm. Indemnización por corte de agua potable el 01-09-2026 (2 h 20 min): -\$ 91.255. Despacho: weirbills01@weir.urjanet.com.

El detalle en pesos, mes a mes, está en la página siguiente.

Perfil de consumo · Weir · San José 0895

Costo normal y costo con sobreconsumo · tarifa con IVA de la boleta

Octubre 2026

Límite de trabajo: 5.065 m³/mes. Es el promedio de las barras sep-25 a dic-25 (lecturas de agosto a noviembre 2025). El decreto usa el promedio de todas las lecturas entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre; en el gráfico faltan mayo, junio y julio 2025. El período punta son las lecturas del 1 de diciembre al 30 de abril: en este calendario, las barras ene-26 a may-26. Fuera de esos meses no hay sobreconsumo, aunque el consumo supere el límite. Costo normal: todo el m³ de agua a tarifa punta o no punta. Costo con sobreconsumo: solo el exceso de los meses punta pasa de \$605,25 a \$1.737,17 por m³. Recolección y tratamiento no cambian. Los pesos están revalorizados a la tarifa del 11-05-2026, no son el monto histórico de cada boleta.

Mes	Período	m³	m³ sobre	Costo normal	Con sobreconsumo	Diferencia
Sep-25	No punta	2.600	—	\$ 3.600.410	\$ 3.600.410	—
Oct-25	No punta	6.380	—	\$ 8.833.480	\$ 8.833.480	—
Nov-25	No punta	4.780	—	\$ 6.618.424	\$ 6.618.424	—
Dic-25	No punta	6.500	—	\$ 8.999.609	\$ 8.999.609	—
Ene-26	Punta	6.000	935	\$ 8.270.024	\$ 9.328.369	\$ 1.058.345
Feb-26	Punta	5.930	865	\$ 8.173.551	\$ 9.152.662	\$ 979.111
Mar-26	Punta	7.070	2.005	\$ 9.744.677	\$ 12.014.176	\$ 2.269.499
Abr-26	Punta	4.400	—	\$ 6.064.936	\$ 6.064.936	—
May-26	Punta	4.090	—	\$ 5.637.700	\$ 5.637.700	—
Jun-26	No punta	3.670	—	\$ 5.081.729	\$ 5.081.729	—
Jul-26	No punta	4.240	—	\$ 5.870.842	\$ 5.870.842	—
Ago-26	No punta	3.750	—	\$ 5.192.481	\$ 5.192.481	—
Sep-26	No punta	4.014	—	\$ 5.557.966	\$ 5.557.966	—

Total 13 meses: normal \$ 87.645.829 · con sobreconsumo \$ 91.952.784 · diferencia \$ 4.306.955 · 3.805 m³ en sobreconsumo.

La barra roja es solo el m³ que, en período punta, supera el límite. La diferencia en pesos es únicamente el recargo de agua potable de ese exceso (\$1.131,92 por m³). No incluye el costo de recolección ni de tratamiento, que se pagan igual en la tarifa normal.