

Informe mensual de gestión hídrica


Mercado Mayorista Lo Valledor · 1 al 31 de agosto de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: REQUIERE ATENCIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el equipo CPA está instalado y falta activarlo y programarlo; sin ese control el recinto no tiene regulación automática de caudal.			
5.029,8 m ³ Consumo total	162,3 m ³ /día Promedio diario	1.496,2 m ³ Consumo nocturno	30 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado el mercado registró **5.029,8 m³**. Lo Valledor opera como mercado mayorista hortofrutícola: compra L–V desde las 17:00 hasta las 14:00 del día siguiente y peak 22:00–03:00. El volumen entre las 00:00 y las 06:59 (uso normal del recinto) alcanzó **1.496,2 m³**, equivalente al **30 %** del volumen de referencia y a un costo referencial de **\$1.900.136**.

El estado se clasifica como **Requiere atención**. El equipo CPA está instalado y falta activarlo y programarlo; sin ese control el recinto no tiene regulación automática de caudal.

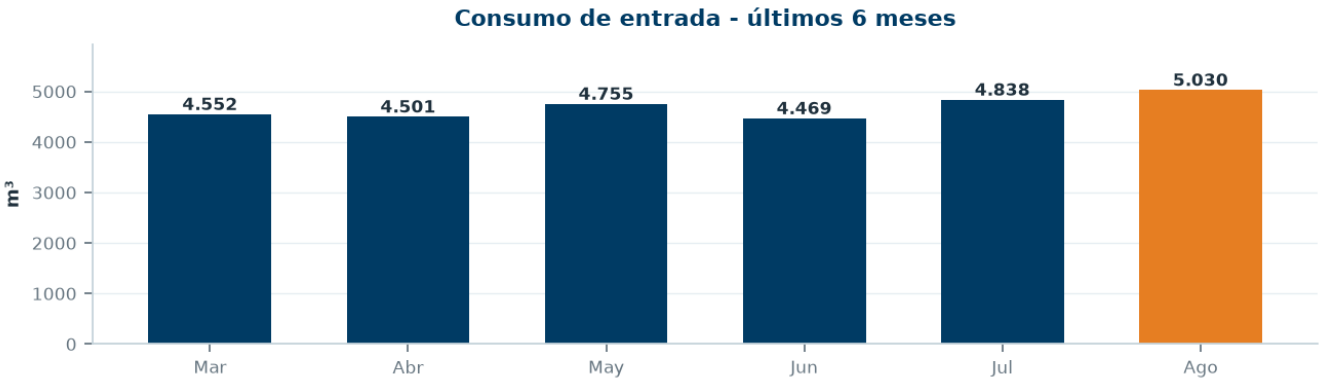


Agosto comprende 31 días. No se extrapola el consumo.

Hallazgos prioritarios

PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
ATENCIÓN	Equipo CPA pendiente de activar y programar El control WES está instalado y aún no opera.	Activarlo y programarlo según el horario del mercado (compra hasta las 14:00, peak 22:00–03:00). Sin CPA no hay control automático de caudal: por eso el estado del periodo es Requiere atención.
INFORMATIVA	El caudal 24 h es propio de la operación hortofrutícola 30 % en 00:00–06:59 (1.496,2 m³) entra en el horario de compra.	Lavado de fruta y verdura, baños con ducha, foodtrucks y recambio de camiones explican el uso diurno y nocturno. Peak comercial 22:00–03:00. No se lee como pérdida.
INFORMATIVA	P1 concentra el 94 % del total 4.705,3 m³ en el periodo.	Es el punto de mayor demanda. Sirve como referencia de seguimiento mes a mes.


Consumo por punto · quién concentra el total

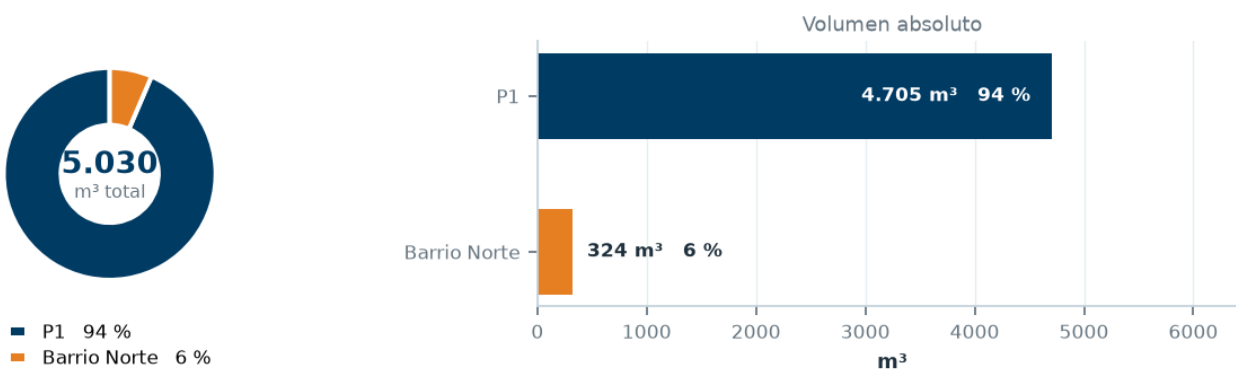

Cómo leer este gráfico: P1 y Barrio Norte son recintos distintos y se suman al total. El anillo muestra la participación; las barras, el volumen en m³. P1 concentra ~94 % del recinto.

El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 11 de agosto, con 175,2 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

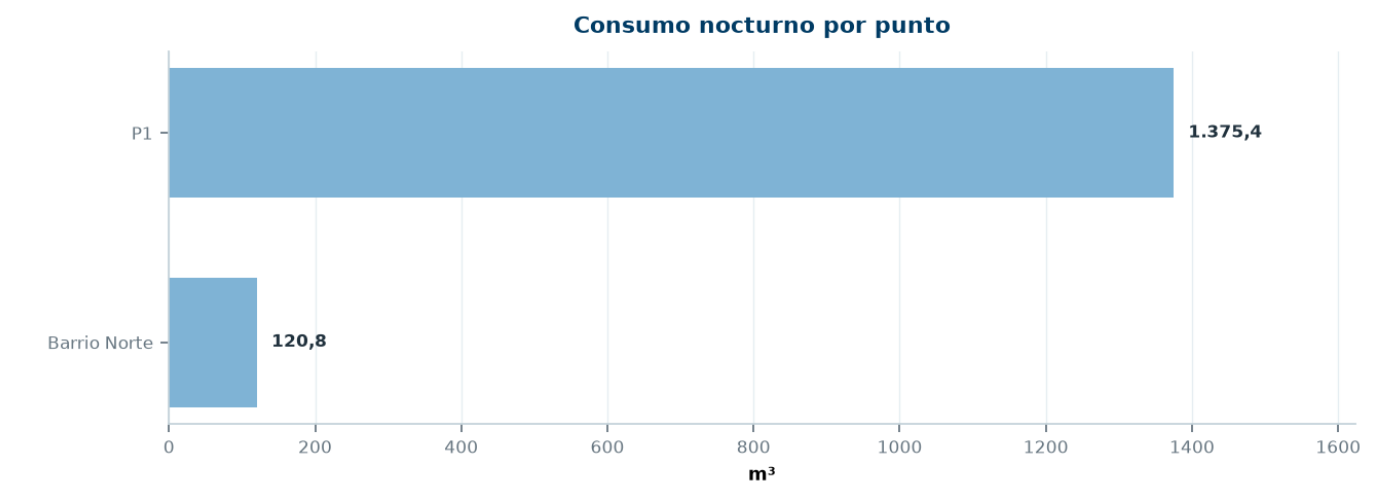

En un mercado mayorista el caudal de madrugada es uso del recinto (compra, peak 22:00–03:00, lavado e higiene), no una pérdida. P1 y Barrio Norte se suman porque no miden el mismo caudal.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Activar y programar el equipo CPA.	WES + operación	7 días	Poner el control en servicio alineado al horario del mercado.
Programar el CPA con el horario de compra y el peak 22:00–03:00.	WES + operación	7 días	Que el control no corte agua durante la operación del mercado.
Mantener observación del caudal 24 h hasta que el CPA esté en servicio.	WES + cliente	Próximo informe	Línea base previa al control automático.

Conclusión

El estado se clasifica como **“Requiere atención”**. El equipo CPA está instalado y falta activarlo y programarlo; sin ese control el recinto no tiene regulación automática de caudal.

Cuando el CPA esté activo y programado se reevaluará a En observación o Bajo control. Si el caudal 24 h se dispara sin operación de mercado, la clasificación avanzará a **“Crítico”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
P1	4.705,3 m³	151,8 m³/día	175,2 m³ · 11/08	1.375,4 m³	31 días
Barrio Norte	324,5 m³	10,5 m³/día	17,9 m³ · 11/08	120,8 m³	31 días

Criterio nocturno y costo referencial


La ventana 00:00–06:59 se reporta como referencia. En Lo Valledor cae dentro del horario de compra (hasta las 14:00) y se solapa con el peak comercial 22:00–03:00; no se interpreta como pérdida. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$1.900.136**, con tarifa referencial de **\$1.270/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

P1

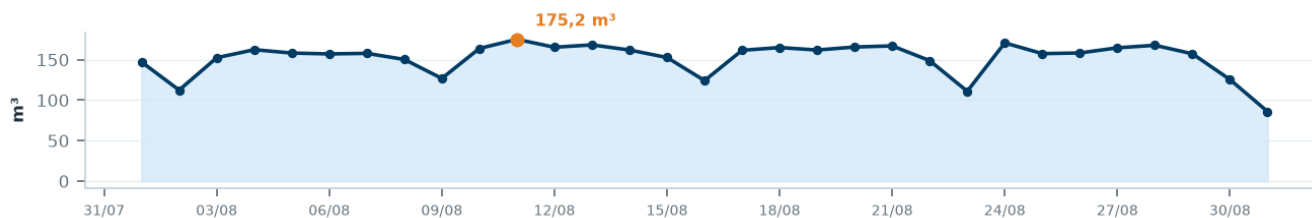

Lectura: El máximo fue de 175,2 m³ el 11 de agosto. La serie cubre el mes completo.

Barrio Norte

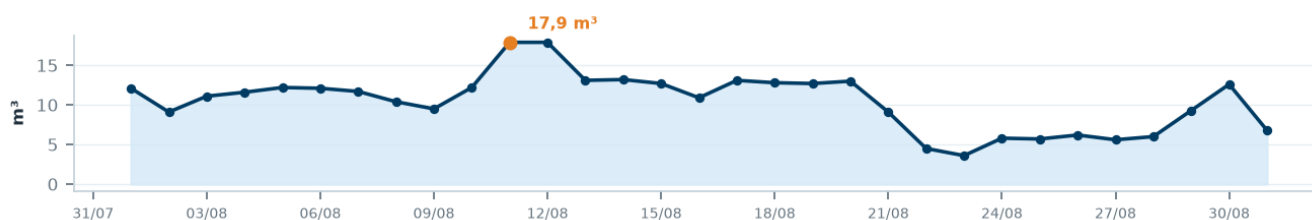

Lectura: El máximo fue de 17,9 m³ el 11 de agosto. La serie cubre el mes completo.