

Ahorro nocturno CPA — Colegios Providencia

Premisa: desde la implementación del medidor WES se registra consumo entre 00:00 y 06:59 (hora Chile). La gestión hídrica CPA permite llevar ese consumo nocturno a cero. El ahorro proyectado a 30 días es el promedio diario nocturno observado $\times$ 30, valorizado a \$1.274/m³.

Periodo de medición: desde la fecha de implementación de cada colegio hasta el 31/07/2026 (último mes completo).

Generado: 12-08-2026 14:53

1. Ficha por colegio

1. Liceo Lastarria (000006-01)

Desde la implementación (01/10/2025) hasta el 31/07/2026, Liceo Lastarria consumió 222,4 m³ en horario nocturno (00:00–06:59), equivalentes a \$283.338 a tarifa de referencia.

La gestión hídrica CPA permite llevar a cero ese consumo nocturno (corte / control fuera de horario operativo).

Proyección 30 días — ahorro: 22,4 m³ = \$28.524.

Detalle: 298 días con datos horarios de 304 días calendario; 159 días con consumo nocturno > 0 ; promedio 0,75 m³/día nocturno $\times$ 30.

2. Carmela Carvajal (000006-02)

Desde la implementación (03/10/2025) hasta el 31/07/2026, Carmela Carvajal consumió 316 m³ en horario nocturno (00:00–06:59), equivalentes a \$402.559 a tarifa de referencia.

La gestión hídrica CPA permite llevar a cero ese consumo nocturno (corte / control fuera de horario operativo).

Proyección 30 días — ahorro: 31,4 m³ = \$39.989.

Detalle: 302 días con datos horarios de 302 días calendario; 233 días con consumo nocturno > 0; promedio 1,05 m³/día nocturno × 30.

3. Liceo 7 Luisa Saavedra (000006-04)

Desde la implementación (03/10/2025) hasta el 31/07/2026, Liceo 7 Luisa Saavedra consumió 988,9 m³ en horario nocturno (00:00–06:59), equivalentes a \$1.259.833 a tarifa de referencia.

La gestión hídrica CPA permite llevar a cero ese consumo nocturno (corte / control fuera de horario operativo).

Proyección 30 días — ahorro: 104,1 m³ = \$132.614.

Detalle: 285 días con datos horarios de 302 días calendario; 168 días con consumo nocturno > 0; promedio 3,47 m³/día nocturno × 30.

4. Liceo Juan Pablo Duarte (000006-05)

Desde la implementación (06/10/2025) hasta el 31/07/2026, Liceo Juan Pablo Duarte consumió 372,4 m³ en horario nocturno (00:00–06:59), equivalentes a \$474.387 a tarifa de referencia.

La gestión hídrica CPA permite llevar a cero ese consumo nocturno (corte / control fuera de horario operativo).

Proyección 30 días — ahorro: 43,3 m³ = \$55.161.

Detalle: 258 días con datos horarios de 299 días calendario; 242 días con consumo nocturno > 0; promedio 1,44 m³/día nocturno × 30.


5. Arturo Alessandri Palma (000006-03)

Implementación / primera data: 01/10/2025. Consumo nocturno acumulado mientras hubo datos: 101,5 m³ (\$129.311). Hoy no hay serie reciente (corte ~enero 2026); no se entrega proyección 30 días hasta reactivar el punto.

2. Resumen — proyección 30 días (colegios activos)

Colegio	Nocturno desde impl. (m ³)	Valor acum. (CLP)	Ahorro 30 d (m ³)	Ahorro 30 d (CLP)
Liceo Lastarria	222,4	\$283.338	22,4	\$28.524
Carmela	316	\$402.559	31,4	\$39.989

Carvajal				
Liceo 7 Luisa Saavedra	988,9	\$1.259.833	104,1	\$132.614
Liceo Juan Pablo Duarte	372,4	\$474.387	43,3	\$55.161
TOTAL (4 colegios)	1.899,6	\$2.420.116	201,2	\$256.288

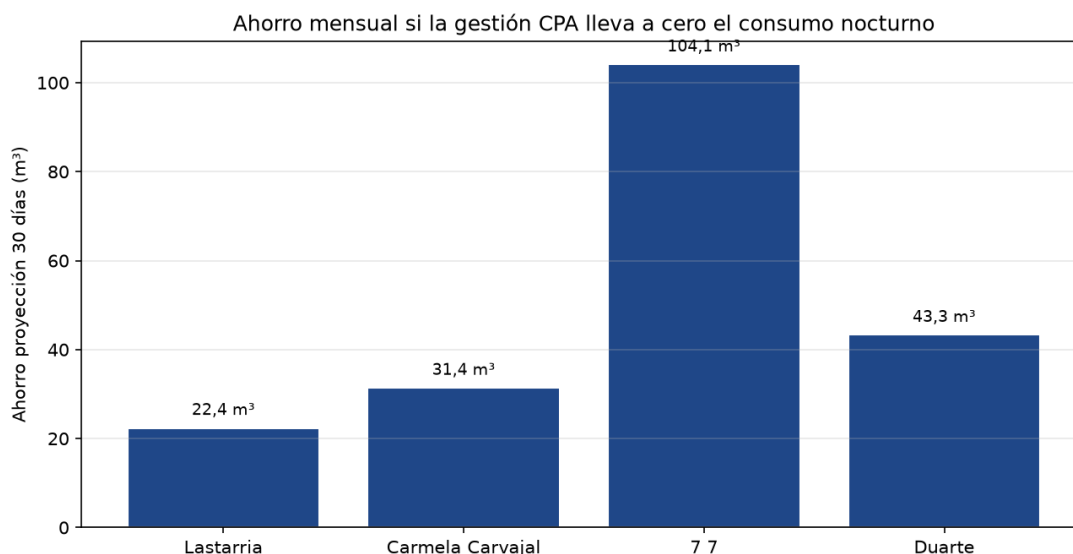

3. Mensaje para el cliente

En los 4 colegios con data continua, desde la implementación se midieron 1.899,6 m³ en horario nocturno (\$2.420.116). Si la gestión hídrica CPA lleva ese consumo a cero, el ahorro proyectado a 30 días es 201,2 m³ (\$256.288) al ritmo actual.

Nota: el ahorro 30 días usa el promedio diario nocturno de todo el periodo desde implementación (incluye vacaciones y baja ocupación). Si se usa solo un mes de alta ocupación (p. ej. julio), la cifra sube; esta proyección es la más conservadora y defendible con la serie completa.