

# Informe mensual de gestión hídrica


Inchcape Quilicura · 1 al 28 de agosto de 2026

| ESCALA DE ESTADO HÍDRICO                                                                                                                             |                                        | CLASIFICACIÓN ACTUAL: BAJO CONTROL       |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| BAJO CONTROL<br>Consumo estable                                                                                                                      | EN OBSERVACIÓN<br>Requiere seguimiento | REQUIERE ATENCIÓN<br>Revisión y decisión | CRÍTICO<br>Acción inmediata    |
| Motivo del periodo: el 10 % nocturno de la Matriz Principal corresponde al funcionamiento del sistema WES y no se identifica pérdida en la sucursal. |                                        |                                          |                                |
| 1.052,0 m³<br>Consumo de entrada                                                                                                                     | 37,6 m³/día<br>Promedio diario         | 104,2 m³<br>Consumo nocturno             | 10 %<br>Participación nocturna |

## Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado la Matriz Principal de Inchcape Quilicura registró **1.052,0 m³**. El consumo entre las 00:00 y las 06:59 alcanzó **104,2 m³**, equivalente al **10 %** del volumen de entrada y a un costo referencial de **\$132.296**.


Ese caudal de madrugada corresponde al funcionamiento del sistema WES y no se interpreta como pérdida. Por ello el estado se clasifica como **Bajo control**. Los puntos internos (Dercomaq, Lav. Máquinas, Casino, Proderco, Camarines y Edificio JCB) miden derivaciones de la misma matriz: **no se suman al total de la sucursal**.

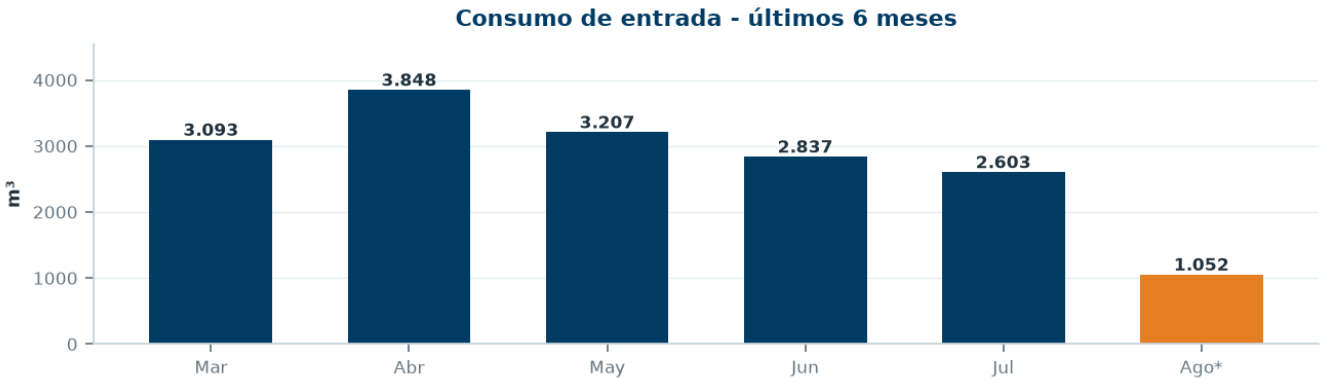

\* Agosto comprende 28 días; por ello no se compara directamente con meses completos. No se extrapola el consumo. La Matriz Principal tiene 24 días con datos.

## Hallazgos prioritarios


| PRIORIDAD   | HALLAZGO                                                                                                   | LECTURA Y DECISIÓN                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMATIVA | <b>10 % del consumo nocturno es operación WES</b><br>104,2 m <sup>3</sup> entre 00:00 y 06:59.             | El caudal de madrugada de la Matriz Principal se explica por los ciclos de control y regulación del sistema WES, no por una pérdida de la sucursal. Se mantiene como referencia operativa.       |
| SEGUIMIENTO | <b>Evento en Camarines</b><br>16,0 m <sup>3</sup> el 9 de agosto.                                          | El punto interno registró un peak claramente por sobre su promedio. Corresponde confirmar si fue una limpieza o uso puntual. Si se repite sin explicación, elevar el estado a Requiere atención. |
| INFORMATIVA | <b>Matriz Principal con cobertura desde el 5 de agosto</b><br>La serie de entrada tiene 24 días con datos. | No hay registros de la matriz entre el 1 y el 4 de agosto; el 5 de agosto aparece un día parcial. No se extrapola. Los puntos internos sí cubren el mes.                                         |

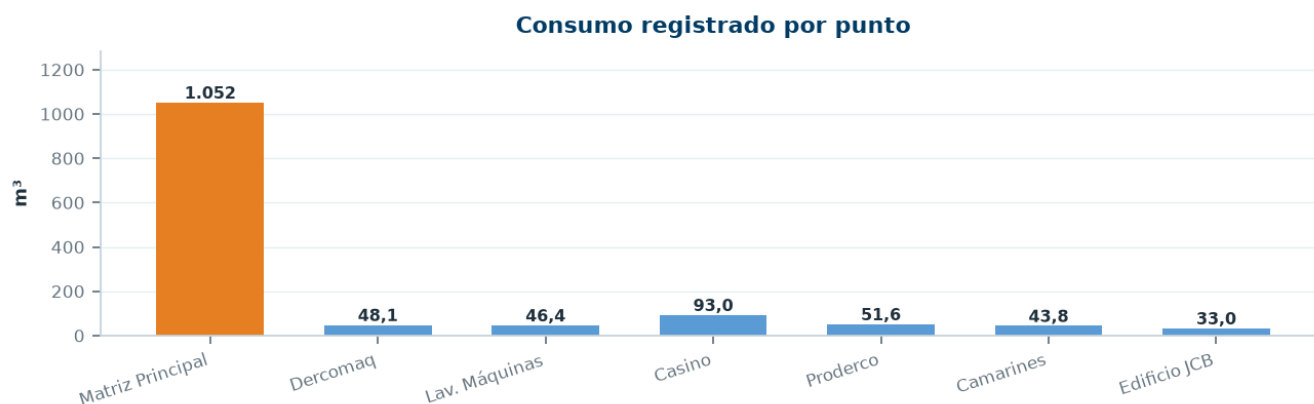

**Cómo leer este gráfico:** la Matriz Principal representa el consumo real de la sucursal. Los demás medidores están aguas abajo y miden derivaciones del mismo caudal; por lo tanto, sus consumos no se suman.

El mayor consumo diario de la entrada ocurrió el 7 de agosto, con 69,0 m<sup>3</sup>.

# Consumo nocturno y plan de acción

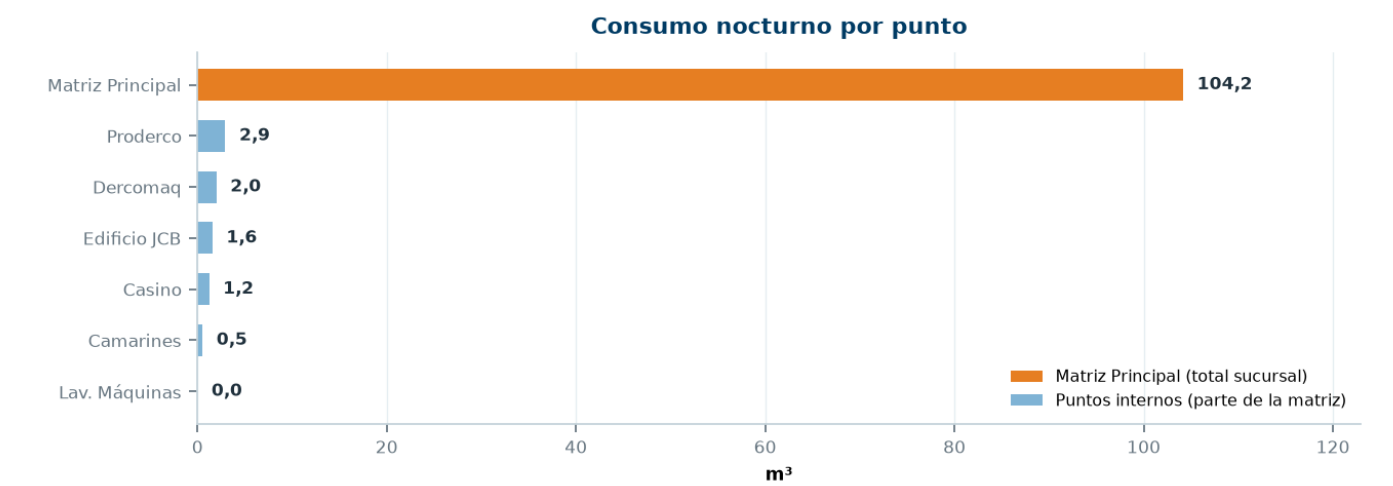

Los porcentajes y volúmenes de los medidores interiores se expresan respecto de la Matriz Principal, pero no son aditivos porque corresponden a derivaciones internas de la sucursal.

## Acciones recomendadas

| ACCIÓN                                               | RESPONSABLE SUGERIDO | PLAZO           | RESULTADO ESPERADO                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Mantener el 10 % nocturno como línea base WES.       | WES                  | Próximo informe | Detectar desviaciones sobre la operación habitual. |
| Revisar el evento de Camarines del 9 de agosto.      | Operación + WES      | 7 días          | Validar causa y descartar fuga o dato anómalo.     |
| Completar cobertura de Matriz Principal y Camarines. | WES                  | 7 días          | Asegurar serie continua para el próximo periodo.   |

## Conclusión

El estado se clasifica como **“Bajo control”**. El **10 %** de participación nocturna de la Matriz Principal se explica por el funcionamiento del sistema WES (ciclos de control y regulación), no por un consumo anómalo de la sucursal. Los demás medidores son puntos internos de esa matriz y **no se suman** al total.

El peak de Camarines (**16,0 m³ el 9 de agosto**) debe validarse operativamente. La matriz no registra los días 1 al 4 de agosto; esa ausencia no se extrapola. Si el nocturno se desvía de esta referencia o aparecen eventos sin explicación, el estado avanzará a **“Requiere atención”**.

## Anexo técnico - indicadores por punto

| PUNTO            | TOTAL      | PROMEDIO    | MÁXIMO DIARIO   | NOCTURNO | COBERTURA NOCHE |
|------------------|------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|
| Matriz Principal | 1.052,0 m³ | 37,6 m³/día | 69,0 m³ · 07/08 | 104,2 m³ | 24 días         |
| Casino           | 93,0 m³    | 3,3 m³/día  | 7,8 m³ · 04/08  | 1,2 m³   | 28 días         |
| Proderco         | 51,6 m³    | 1,8 m³/día  | 4,1 m³ · 19/08  | 2,9 m³   | 28 días         |
| Dercomaq         | 48,1 m³    | 1,7 m³/día  | 3,5 m³ · 08/08  | 2,0 m³   | 28 días         |
| Lav. Máquinas    | 46,4 m³    | 1,7 m³/día  | 4,2 m³ · 07/08  | 0,0 m³   | 28 días         |
| Camarines        | 43,8 m³    | 1,6 m³/día  | 16,0 m³ · 09/08 | 0,5 m³   | 21 días         |
| Edificio JCB     | 33,0 m³    | 1,2 m³/día  | 2,0 m³ · 24/08  | 1,6 m³   | 28 días         |

### Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la entrada principal se estima en **\$132.296**, utilizando la tarifa referencial de **\$1.270/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. En la Matriz Principal faltan el 1 al 4 de agosto; en Camarines la serie se interrumpe hacia el cierre del mes. Los días sin datos no se interpolan.

## Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

### Matriz Principal

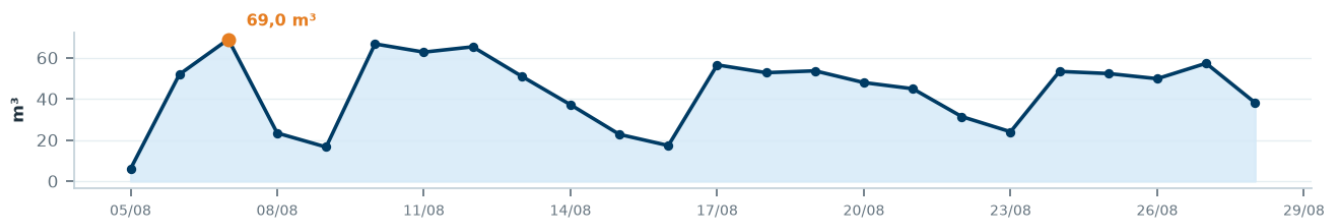


**Lectura:** La entrada comienza el 5 de agosto (sin datos el 1 al 4). El máximo fue de 69,0 m³ el 7 de agosto; debe contrastarse con la operación de ese día. El 5 de agosto registra un día parcial.

### Camarines

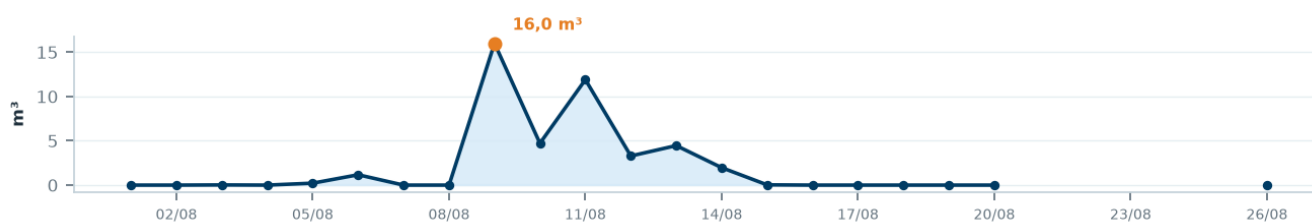

**Lectura:** El 9 de agosto se registraron 16,0 m³, muy por sobre el promedio del punto, con otro alza el 11 de agosto. Hacia el final del mes la serie se interrumpe: corresponde validar causa operacional y cobertura.

### Casino

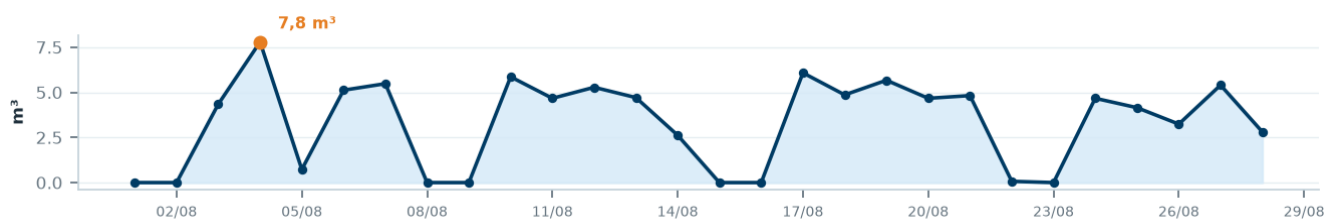

**Lectura:** El Casino muestra un patrón de días hábiles con fin de semana en cero, coherente con operación de sucursal y no con una pérdida continua.