

Reporte Agregado - AGUNSA


MONITOREO WES
Análisis consolidado de 4 puntos de monitoreo
Rango: 01-06-26 - 30-06-26
Generado: 03-07-26

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 4.
Consumo total agregado: 1.730,4 m³.
Consumo promedio por punto: 432,6 m³.
Total de alertas registradas: 45.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

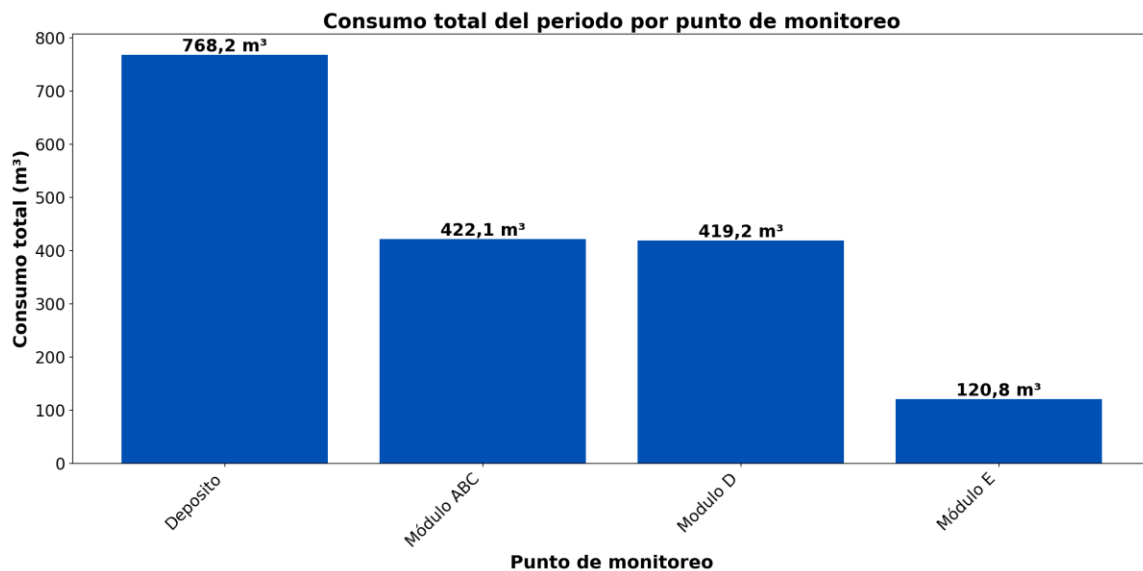


AGUNSA registró un consumo total de 1.730,4 m³ en el periodo entre 4 puntos de monitoreo. Los de mayor demanda fueron: Deposito (768,2 m³, 44,4 %), Módulo ABC (422,1 m³, 24,4 %), Módulo D (419,2 m³, 24,2 %). El menor consumo correspondió a Módulo E (120,8 m³, 7 % del total).


EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m^3) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.

DEPOSITO

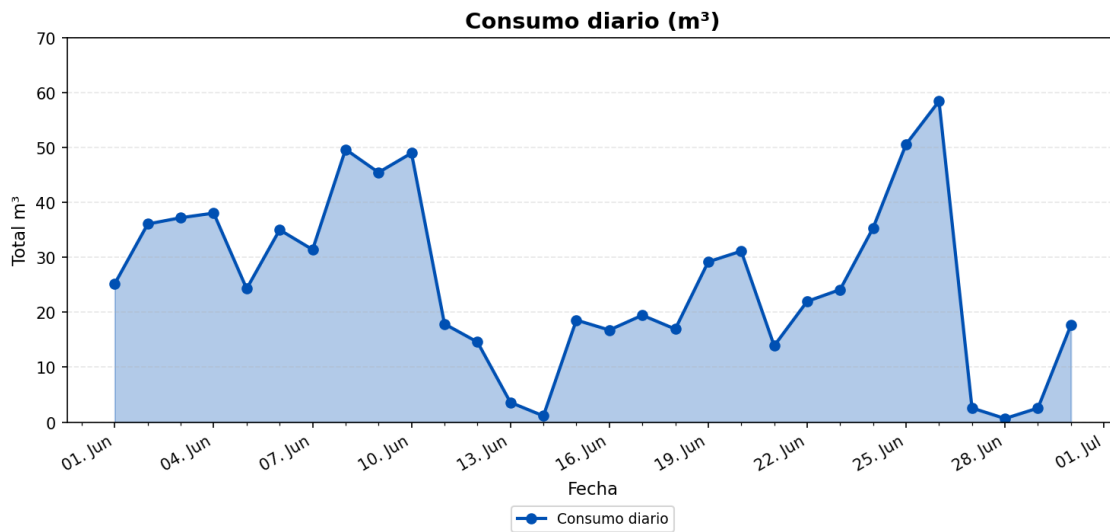

MODULO D

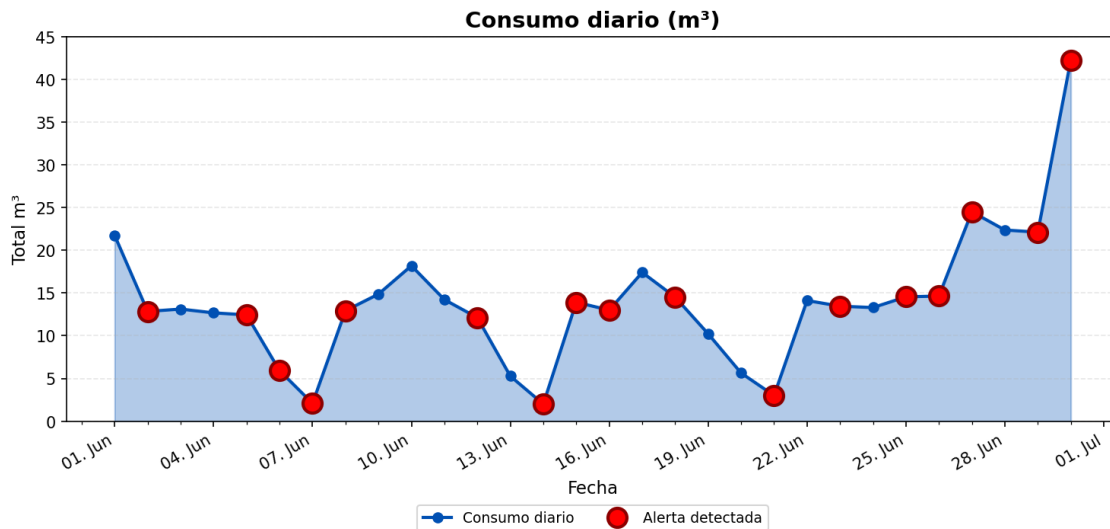


ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m^3/h)
-----	------	---

02/06/2026	05:00	0,06
05/06/2026	01:00	0,08
05/06/2026	03:00	0,06
06/06/2026	03:00	0,06
07/06/2026	02:00	0,06
08/06/2026	01:00	0,06
12/06/2026	02:00	0,08
13/06/2026	22:00	0,06
14/06/2026	06:00	0,05
15/06/2026	01:00	0,06
16/06/2026	04:00	0,06
18/06/2026	02:00	0,07
21/06/2026	01:00	0,06
23/06/2026	02:00	0,16
25/06/2026	03:00	0,24
26/06/2026	02:00	0,18
27/06/2026	03:00	0,16
29/06/2026	16:00	0,17
30/06/2026	03:00	0,18

MÓDULO ABC

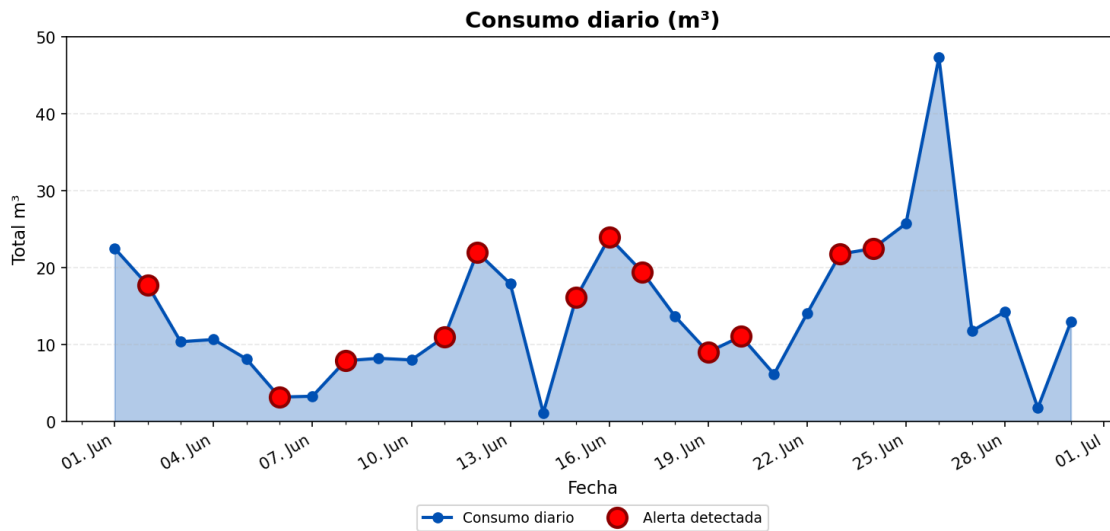


ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
02/06/2026	03:00	0,71
06/06/2026	03:00	0,06
08/06/2026	04:00	0,11
08/06/2026	10:00	0,31
10/06/2026	23:00	0,14
11/06/2026	04:00	0,12
11/06/2026	21:00	0,37
15/06/2026	07:00	0,09

16/06/2026	04:00	0,27
17/06/2026	06:00	0,82
19/06/2026	03:00	0,04
20/06/2026	03:00	0,62
23/06/2026	14:00	1,08
23/06/2026	20:00	0,87
24/06/2026	05:00	0,78

MÓDULO E

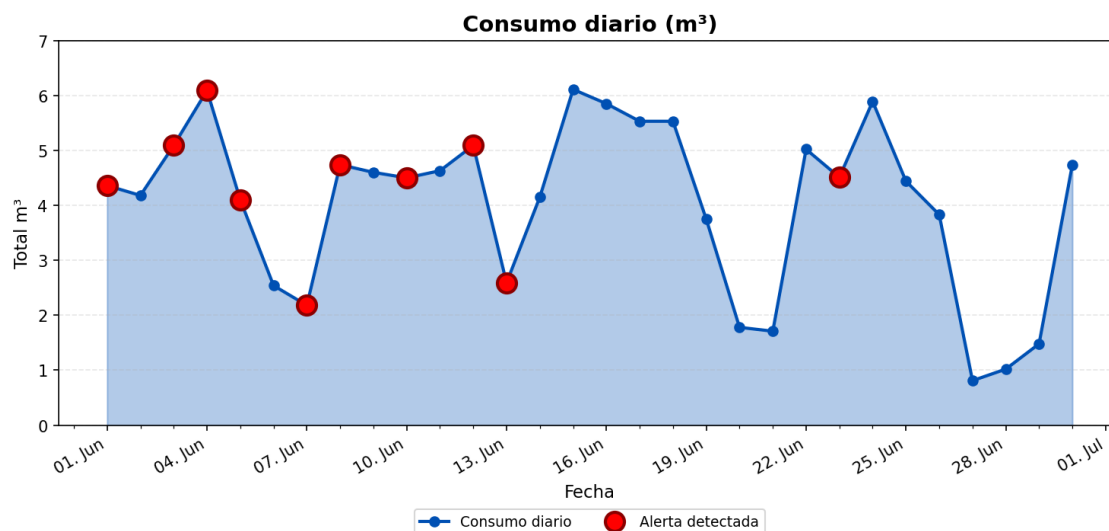


ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m ³ /h)
01/06/2026	06:00	0,07
03/06/2026	01:00	0,07
04/06/2026	01:00	0,09
05/06/2026	06:00	0,07
07/06/2026	01:00	0,06
07/06/2026	05:00	0,05
08/06/2026	06:00	0,09
10/06/2026	01:00	0,08
12/06/2026	01:00	0,09
13/06/2026	02:00	0,04
22/06/2026	20:00	0,05

DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO


Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m³/h) de ese día.

DEPOSITO — 26/06/2026

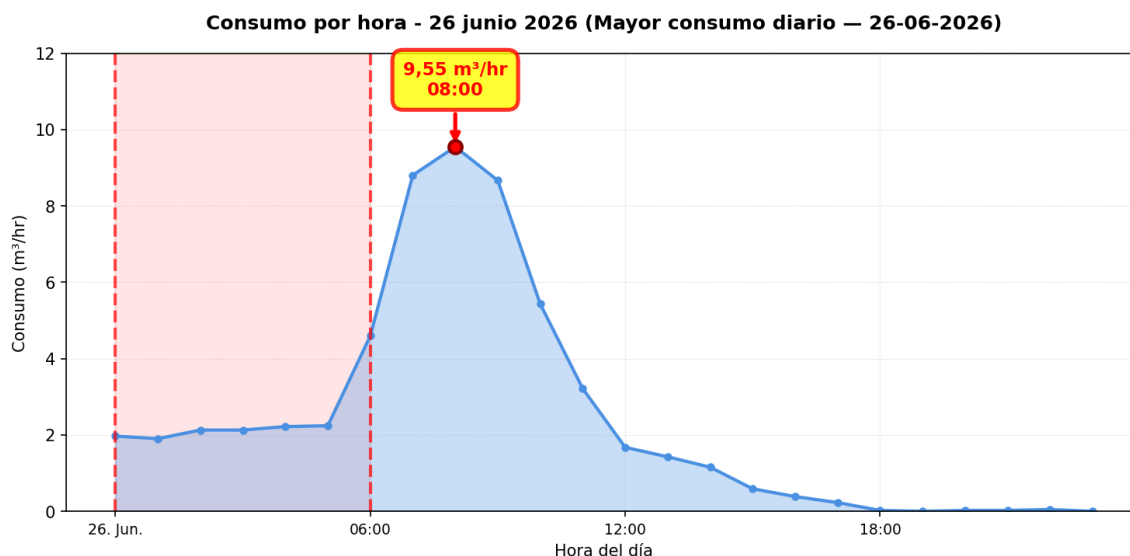


El día de mayor consumo diario en Deposito fue el 26/06/2026 con 58.4 m³ registrados, un 128 % por sobre el promedio diario del periodo (25.6 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

MODULO D — 30/06/2026

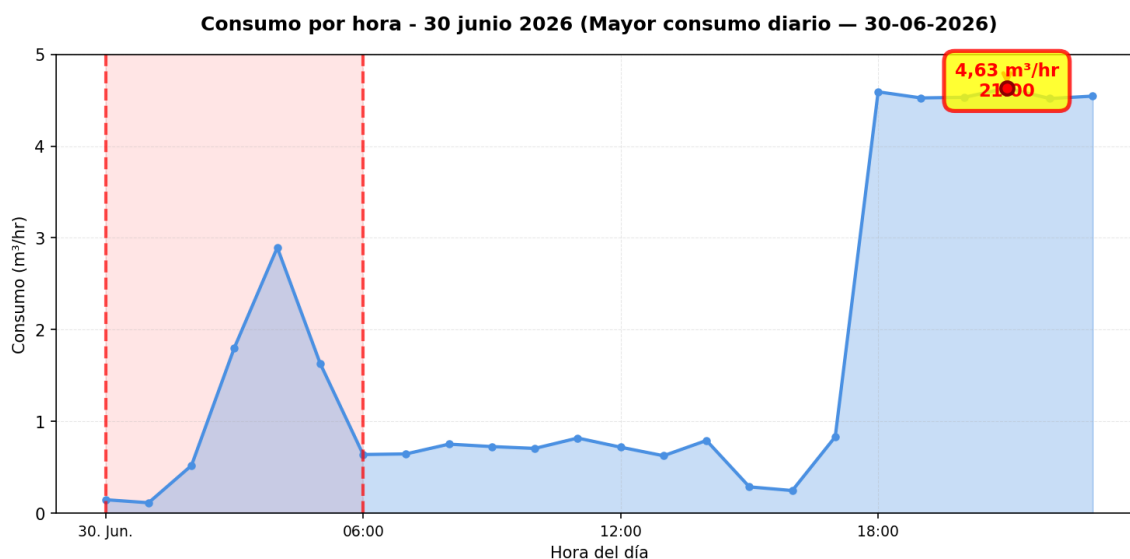


El día de mayor consumo diario en Modulo D fue el 30/06/2026 con 42.2 m³ registrados, un 202 % por sobre el promedio diario del periodo (14.0 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

MÓDULO ABC — 26/06/2026

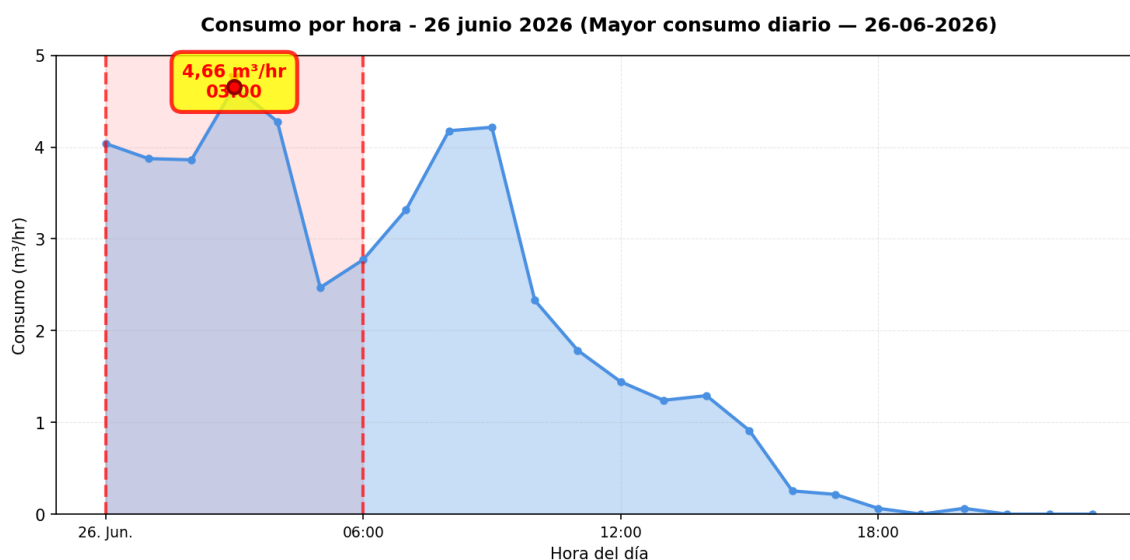

El día de mayor consumo diario en Módulo ABC fue el 26/06/2026 con 47.3 m³ registrados, un 236 % por sobre el promedio diario del periodo (14.1 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

MÓDULO E — 15/06/2026

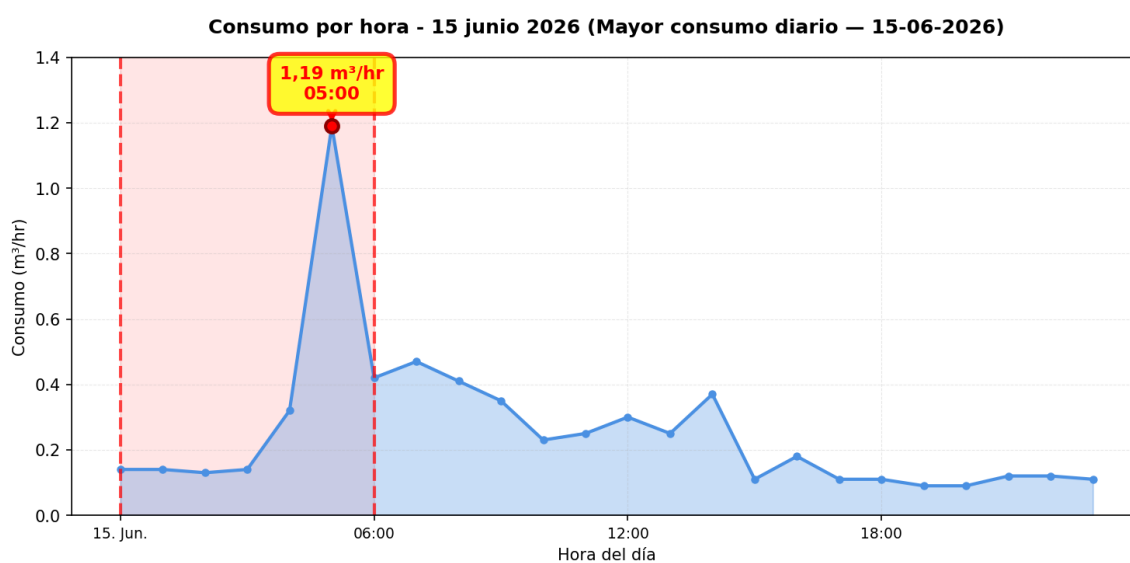

El día de mayor consumo diario en Módulo E fue el 15/06/2026 con 6.1 m³ registrados, un 52 % por sobre el promedio diario del periodo (4.0 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.


RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m ³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Costo nocturno (CLP)
1	Deposito	768,2	0	166,5 m ³ (30 días, 100%)	\$207.347
2	Módulo ABC	422,1	15	128,8 m ³ (30 días, 100%)	\$160.405
3	Modulo D	419,2	19	101,8 m ³ (30 días, 100%)	\$126.703
4	Módulo E	120,8	11	37 m ³ (30 días, 100%)	\$46.074
	TOTAL	1.730,4	45	434,2 m³	\$540.529

ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

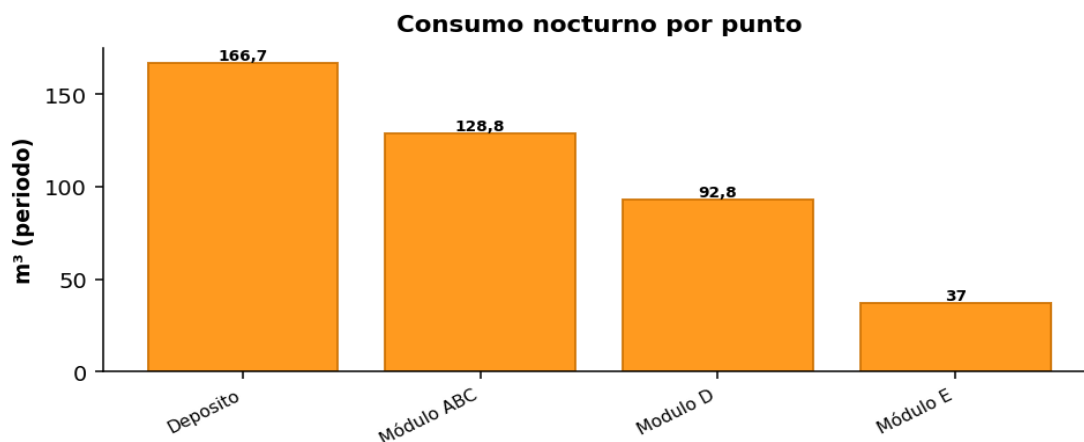

DETALLE POR PUNTO

Punto	m³ nocturnos	Días 00-06:59	Costo (CLP)
Deposito	166,7	30	\$207.597
Módulo ABC	128,8	30	\$160.405
Modulo D	92,8	27	\$115.584
Módulo E	37	30	\$46.074
Total AGUNSA (periodo):	425,4		\$529.660

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 30 días del periodo, AGUNSA registró un total de 425,4 m³ en horario nocturno (Deposito (166,7 m³), Módulo ABC (128,8 m³), Modulo D (92,8 m³) y 37 m³ en los demás puntos), equivalente a \$529.660 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.