

Reporte Agregado - AGUNSA


MONITOREO WES
Análisis consolidado de 4 puntos de monitoreo
Rango: 01-07-26 - 28-07-26
Generado: 28-07-26

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 4.
Consumo total agregado: 1.810 m³.
Consumo promedio por punto: 452,5 m³.
Total de alertas registradas: 40.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

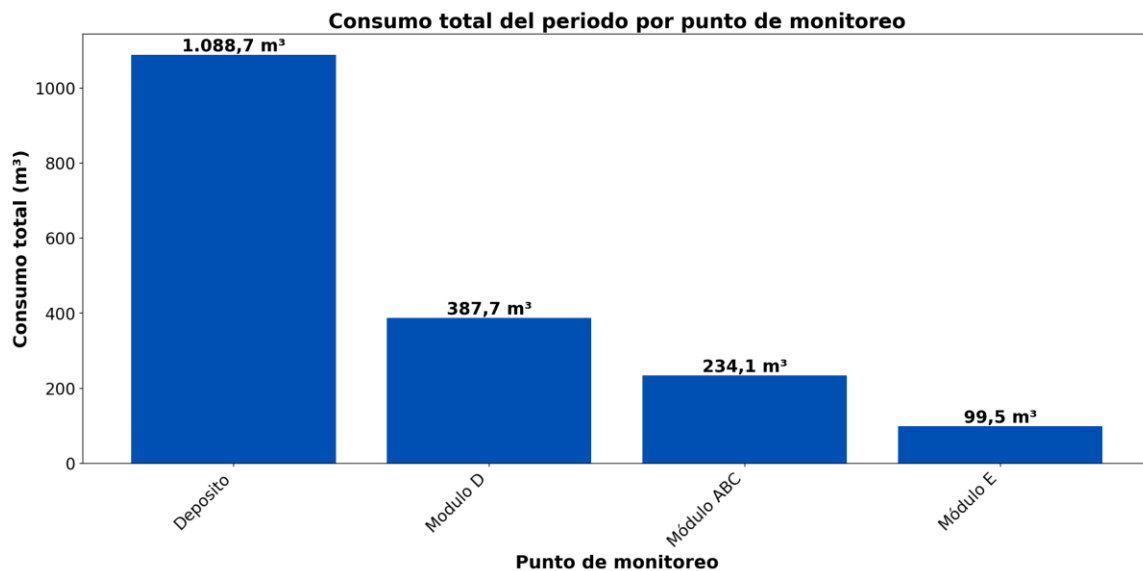


AGUNSA registró un consumo total de 1.810 m³ en el periodo entre 4 puntos de monitoreo. Los de mayor demanda fueron: Deposito (1.088,7 m³, 60,1 %), Modulo D (387,7 m³, 21,4 %), Módulo ABC (234,1 m³, 12,9 %). El menor consumo correspondió a Módulo E (99,5 m³, 5,5 % del total).


EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m^3) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.

DEPOSITO

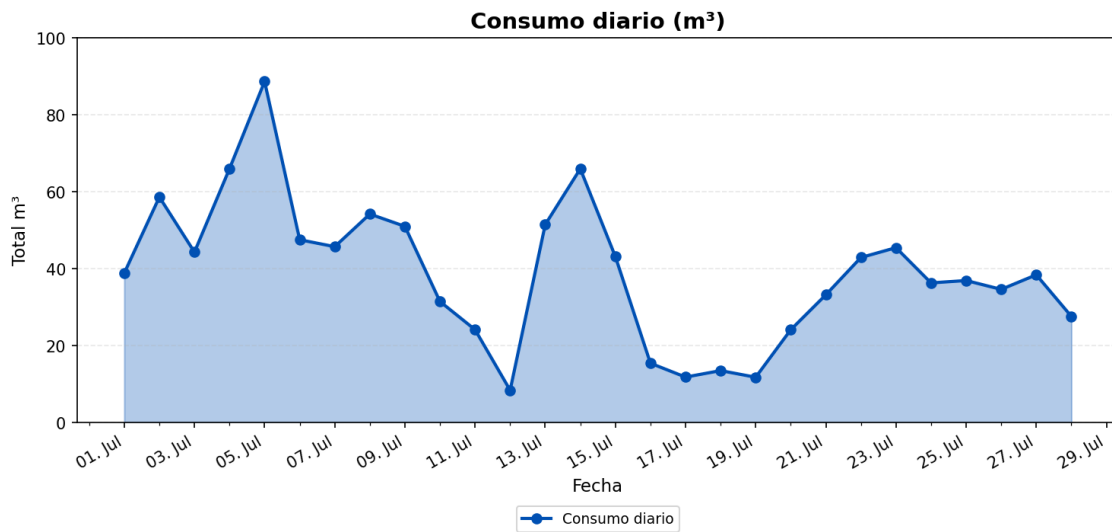

MODULO D

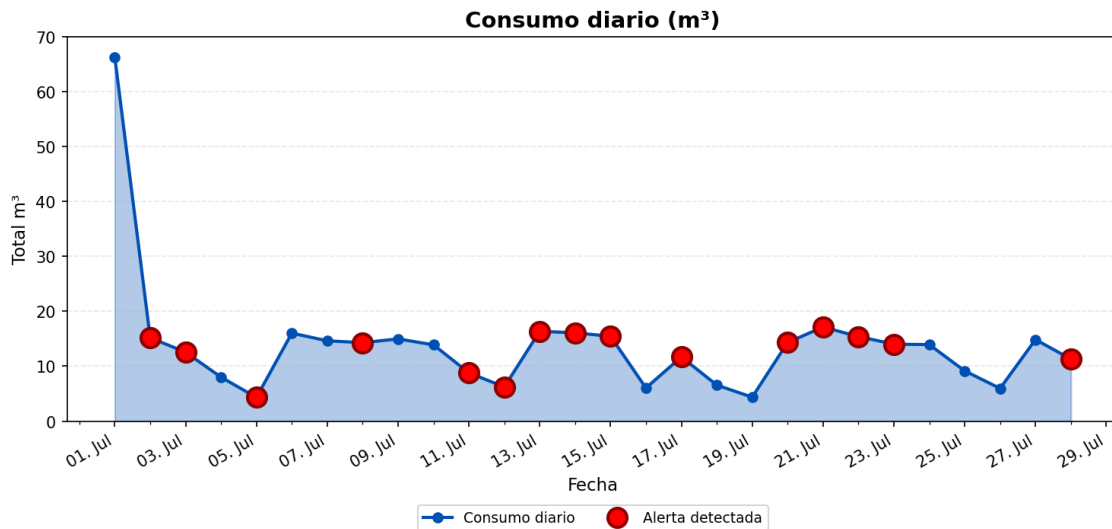


ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m^3/h)
-----	------	---

02/07/2026	04:00	0,24
03/07/2026	04:00	0,18
05/07/2026	02:00	0,16
08/07/2026	03:00	0,17
11/07/2026	01:00	0,23
11/07/2026	04:00	0,21
12/07/2026	02:00	0,23
12/07/2026	21:00	0,22
13/07/2026	06:00	0,22
14/07/2026	03:00	0,22
15/07/2026	04:00	0,17
17/07/2026	03:00	0,22
20/07/2026	01:00	0,19
20/07/2026	03:00	0,17
21/07/2026	02:00	0,42
22/07/2026	07:00	0,23
23/07/2026	06:00	0,22
28/07/2026	04:00	0,18


MÓDULO ABC

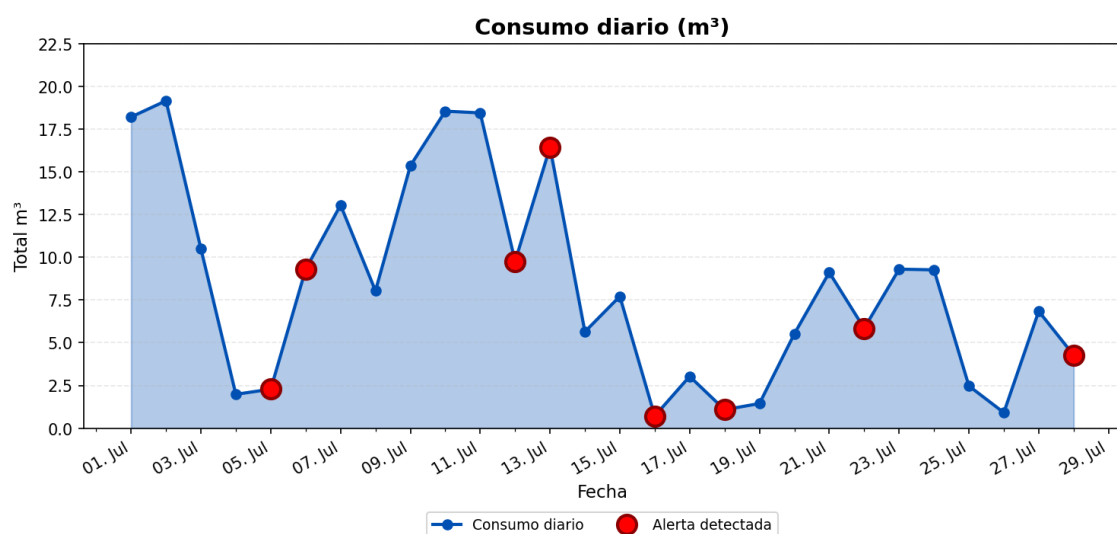

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
05/07/2026	03:00	0,05
05/07/2026	08:00	0,13
06/07/2026	04:00	0,11
11/07/2026	22:00	0,74
13/07/2026	02:00	0,01
16/07/2026	02:00	0,02
18/07/2026	11:00	0,07
21/07/2026	22:00	0,17
28/07/2026	06:00	0,01

MÓDULO E

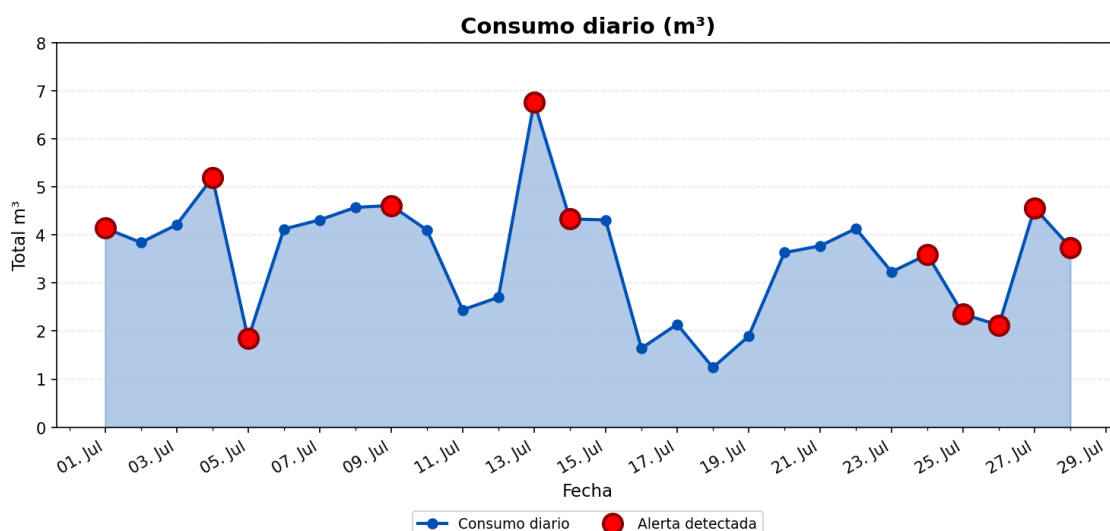


ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m ³ /h)
01/07/2026	01:00	0,09
04/07/2026	02:00	0,04
04/07/2026	04:00	0,03
05/07/2026	01:00	0,04
09/07/2026	01:00	0,09
13/07/2026	01:00	0,13
14/07/2026	01:00	0,1
23/07/2026	23:00	0,08
25/07/2026	02:00	0,05
26/07/2026	01:00	0,06
26/07/2026	04:00	0,05
27/07/2026	01:00	0,11
28/07/2026	02:00	0,09

DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO


Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m³/h) de ese día.

DEPOSITO — 05/07/2026

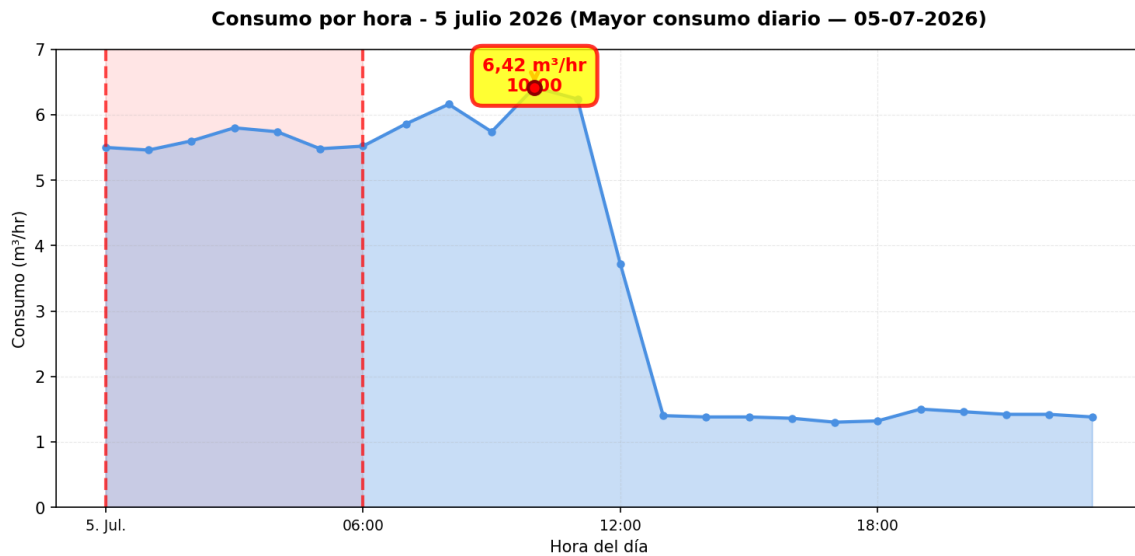


El día de mayor consumo diario en Deposito fue el 05/07/2026 con 88.6 m³ registrados, un 128 % por sobre el promedio diario del periodo (38.9 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

MODULO D — 01/07/2026

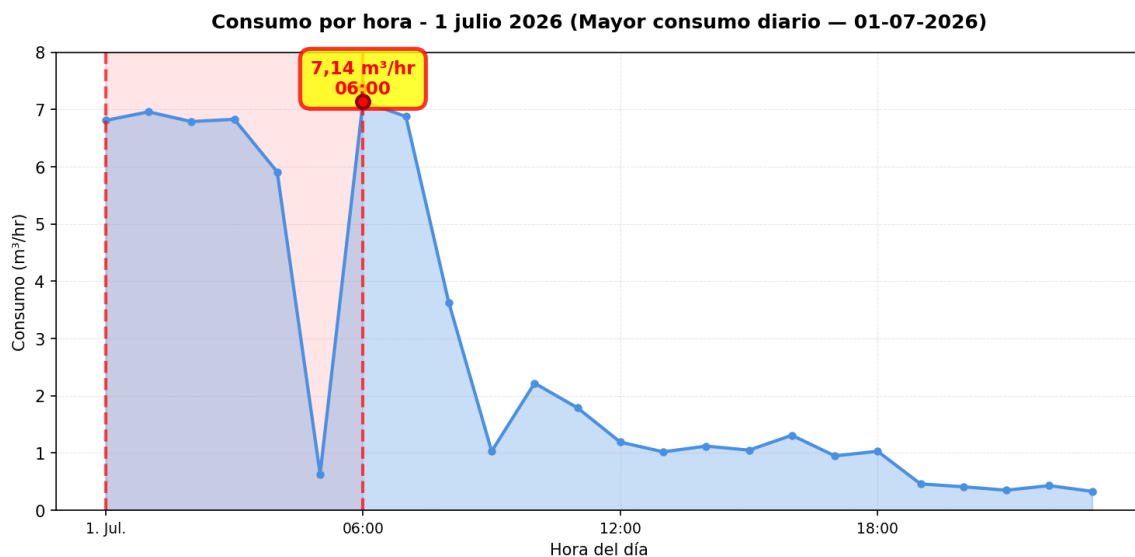

El día de mayor consumo diario en Modulo D fue el 01/07/2026 con 66.3 m³ registrados, un 379 % por sobre el promedio diario del periodo (13.8 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

MÓDULO ABC — 02/07/2026

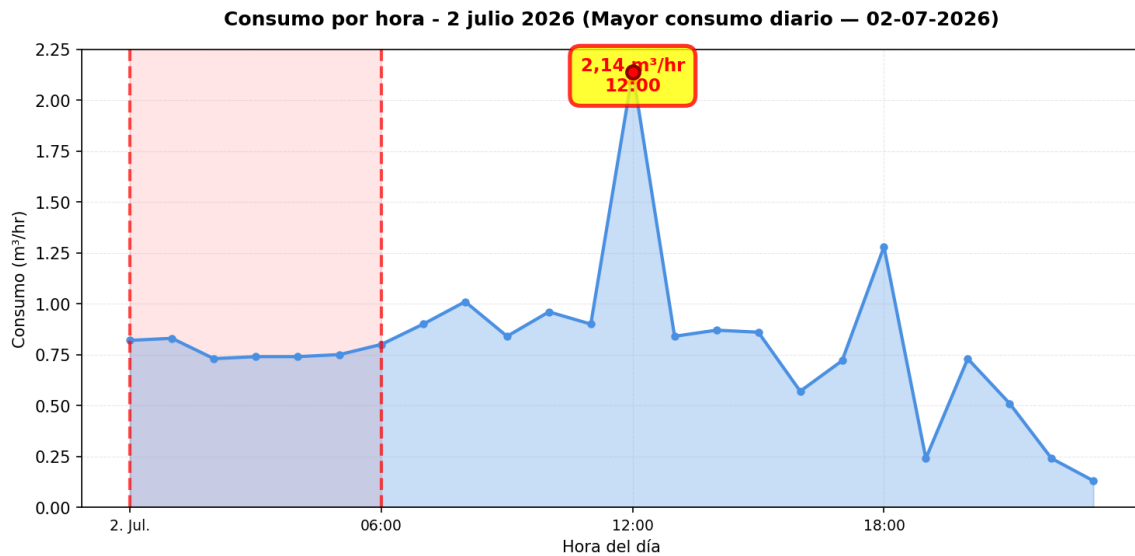

El día de mayor consumo diario en Módulo ABC fue el 02/07/2026 con 19.1 m³ registrados, un 129 % por sobre el promedio diario del periodo (8.4 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

MÓDULO E — 13/07/2026



El día de mayor consumo diario en Módulo E fue el 13/07/2026 con 6.8 m³ registrados, un 90 % por sobre el promedio diario del periodo (3.6 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.


RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m ³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Costo nocturno (CLP)
1	Deposito	1.088,7	0	244,9 m ³ (28 días, 100%)	\$304.876
2	Modulo D	387,7	18	84 m ³ (28 días, 100%)	\$104.617
3	Módulo ABC	234,1	9	32,3 m ³ (27 días, 96,4%)	\$40.251
4	Módulo E	99,5	13	16,4 m ³ (28 días, 100%)	\$20.368
	TOTAL	1.810	40	377,6 m³	\$470.112

ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

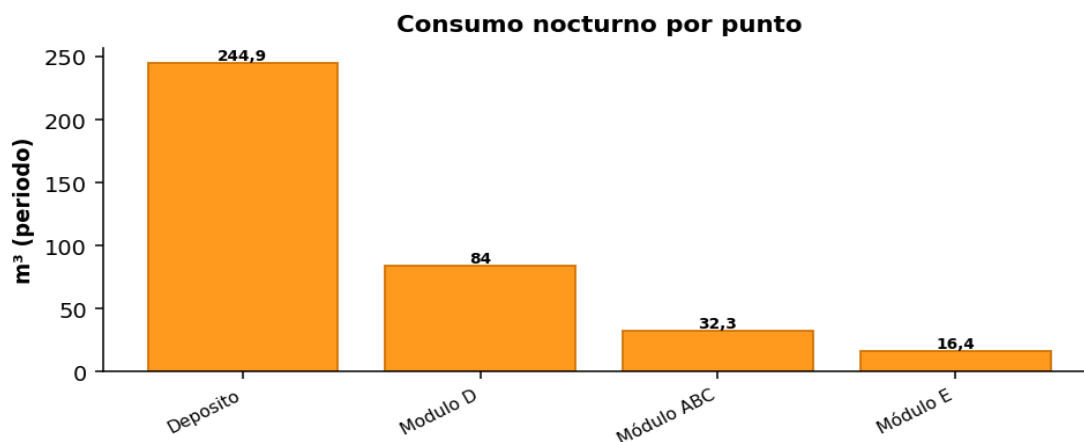

DETALLE POR PUNTO

Punto	m³ nocturnos	Días 00-06:59	Costo (CLP)
Deposito	244,9	28	\$304.876
Modulo D	84	28	\$104.617
Módulo ABC	32,3	27	\$40.251
Módulo E	16,4	28	\$20.368
Total AGUNSA (periodo):	377,6		\$470.112

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 28 días del periodo, AGUNSA registró un total de 377,6 m³ en horario nocturno (Deposito (244,9 m³), Modulo D (84 m³), Módulo ABC (32,3 m³) y 16,4 m³ en los demás puntos), equivalente a \$470.112 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.