

Reporte Agregado - AGUNSA

MONITOREO WES
Análisis consolidado de 1 puntos de monitoreo
Rango: 01-06-26 - 30-06-26
Generado: 03-07-26

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 1.
Consumo total agregado: 105,7 m³.
Consumo promedio por punto: 105,7 m³.
Total de alertas registradas: 42.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).




En el periodo, el único punto monitoreado (Intermodal-San Antonio) registró 105,7 m³.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m³) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.

INTERMODAL-SAN ANTONIO

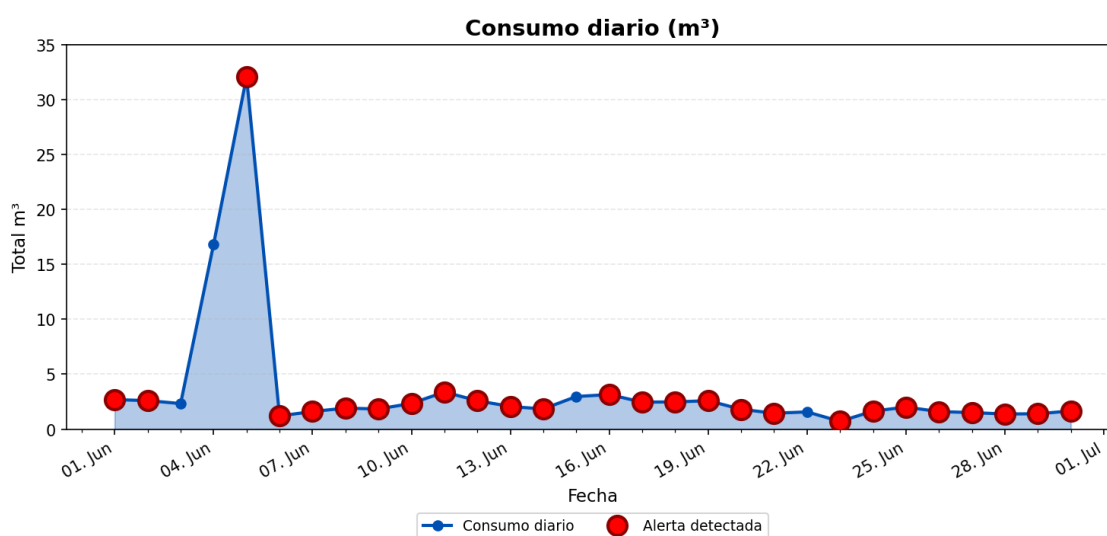

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO


Día	Hora	Tamaño de la alerta (m ³ /h)
01/06/2026	03:00	0,08
01/06/2026	22:00	0,15
02/06/2026	01:00	0,15
02/06/2026	09:00	0,07
05/06/2026	15:00	0,15
06/06/2026	04:00	0,02
06/06/2026	06:00	0,01
07/06/2026	01:00	0,01
08/06/2026	04:00	0,07
08/06/2026	22:00	0,01
09/06/2026	04:00	0,01
09/06/2026	21:00	0,08
10/06/2026	01:00	0,08
10/06/2026	06:00	0,07
11/06/2026	01:00	0,06
12/06/2026	02:00	0,08
13/06/2026	01:00	0,08
13/06/2026	18:00	0,09
14/06/2026	04:00	0,07
16/06/2026	01:00	0,17
17/06/2026	06:00	0,07
17/06/2026	22:00	0,08
18/06/2026	23:00	0,08
19/06/2026	03:00	0,07
20/06/2026	01:00	0,08
21/06/2026	01:00	0,06
21/06/2026	09:00	0,05

23/06/2026	01:00	0,07
23/06/2026	03:00	0,06
23/06/2026	10:00	0,05
24/06/2026	04:00	0,05
24/06/2026	22:00	0,07
25/06/2026	03:00	0,05
26/06/2026	06:00	0,06
26/06/2026	08:00	0,05
27/06/2026	04:00	0,06
27/06/2026	09:00	0,05
28/06/2026	01:00	0,06
28/06/2026	05:00	0,05
29/06/2026	02:00	0,06
30/06/2026	01:00	0,05
30/06/2026	04:00	0,04

DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m^3/h) de ese día.

INTERMODAL-SAN ANTONIO — 05/06/2026

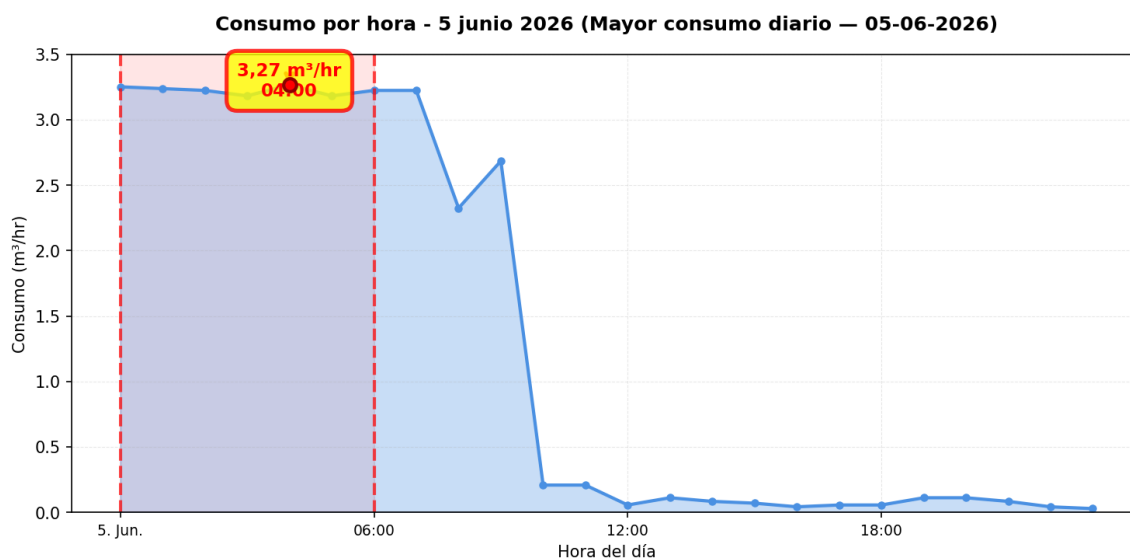

El día de mayor consumo diario en Intermodal-San Antonio fue el 05/06/2026 con 32.1 m^3 registrados, un 810 % por sobre el promedio diario del periodo ($3.5 \text{ m}^3/\text{día}$). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m ³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Costo nocturno (CLP)
1	Intermodal-San Antonio	105,7	42	37,6 m ³ (30 días, 100%)	\$46.802
	TOTAL	105,7	42	37,6 m³	\$46.802

ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.



DETALLE POR PUNTO

Punto	m³ nocturnos	Días 00-06:59	Costo (CLP)
Intermodal-San Antonio	37,6	30	\$46.802
Total AGUNSA (periodo):	37,6		\$46.802

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 30 días del periodo, AGUNSA registró un total de 37,6 m³ en horario nocturno (Intermodal-San Antonio (37,6 m³)), equivalente a \$46.802 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.