

# Reporte Agregado - AGUNSA

MONITOREO WES  
Análisis consolidado de 1 puntos de monitoreo  
Rango: 01-07-26 - 28-07-26  
Generado: 28-07-26

## RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 1.  
Consumo total agregado: 45,5 m<sup>3</sup>.  
Consumo promedio por punto: 45,5 m<sup>3</sup>.  
Total de alertas registradas: 36.

## COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).




En el periodo, el único punto monitoreado (Intermodal-San Antonio) registró 45,5 m<sup>3</sup>.

## EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m<sup>3</sup>) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.

## INTERMODAL-SAN ANTONIO

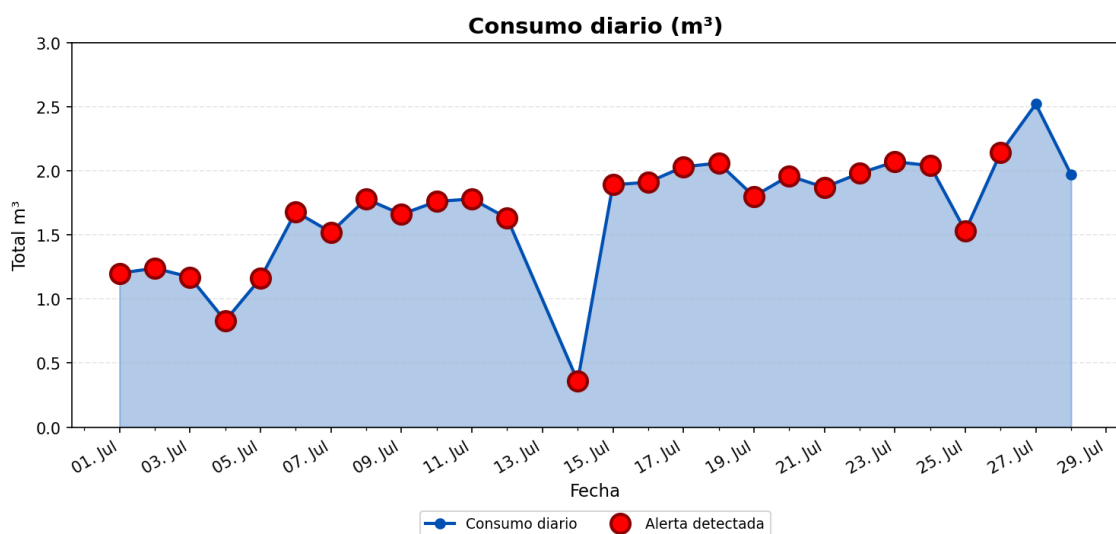

## ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO


| Día        | Hora  | Tamaño de la alerta (m³/h) |
|------------|-------|----------------------------|
| 01/07/2026 | 01:00 | 0,04                       |
| 01/07/2026 | 09:00 | 0,03                       |
| 02/07/2026 | 04:00 | 0,03                       |
| 03/07/2026 | 03:00 | 0,03                       |
| 04/07/2026 | 01:00 | 0,03                       |
| 05/07/2026 | 04:00 | 0,04                       |
| 06/07/2026 | 02:00 | 0,04                       |
| 07/07/2026 | 03:00 | 0,05                       |
| 07/07/2026 | 07:00 | 0,06                       |
| 08/07/2026 | 01:00 | 0,06                       |
| 09/07/2026 | 06:00 | 0,05                       |
| 10/07/2026 | 03:00 | 0,06                       |
| 11/07/2026 | 03:00 | 0,07                       |
| 12/07/2026 | 09:00 | 0,05                       |
| 14/07/2026 | 19:00 | 0,07                       |
| 15/07/2026 | 19:00 | 0,08                       |
| 16/07/2026 | 01:00 | 0,08                       |
| 17/07/2026 | 08:00 | 0,08                       |
| 17/07/2026 | 12:00 | 0,09                       |
| 17/07/2026 | 14:00 | 0,1                        |
| 18/07/2026 | 01:00 | 0,08                       |
| 19/07/2026 | 01:00 | 0,08                       |
| 19/07/2026 | 07:00 | 0,06                       |
| 20/07/2026 | 01:00 | 0,08                       |
| 20/07/2026 | 05:00 | 0,07                       |
| 21/07/2026 | 03:00 | 0,07                       |
| 22/07/2026 | 01:00 | 0,07                       |

|            |       |      |
|------------|-------|------|
| 22/07/2026 | 09:00 | 0,06 |
| 23/07/2026 | 01:00 | 0,07 |
| 23/07/2026 | 20:00 | 0,08 |
| 24/07/2026 | 02:00 | 0,07 |
| 25/07/2026 | 01:00 | 0,08 |
| 25/07/2026 | 13:00 | 0,09 |
| 26/07/2026 | 03:00 | 0,08 |

## DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario ( $\text{m}^3/\text{h}$ ) de ese día.

### INTERMODAL-SAN ANTONIO — 27/07/2026

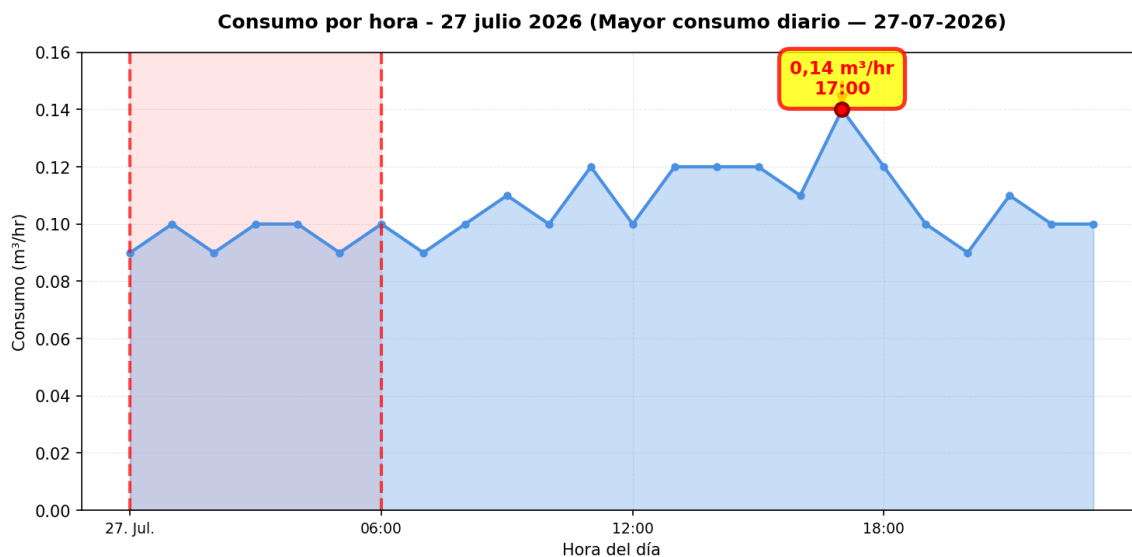

El día de mayor consumo diario en Intermodal-San Antonio fue el 27/07/2026 con  $2.5 \text{ m}^3$  registrados, un 49 % por sobre el promedio diario del periodo ( $1.7 \text{ m}^3/\text{día}$ ). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

## RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

### MÉTRICAS POR PUNTO

| Ranking | Dispositivo | Consumo total ( $\text{m}^3$ ) | Número de alerta | Consumo nocturno | Costo nocturno (CLP) |
|---------|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
|---------|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------------|

|   |                        |             |           |                                            |                 |
|---|------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Intermodal-San Antonio | 45,5        | 36        | 11,4 m <sup>3</sup><br>(25 días,<br>92,6%) | \$14.205        |
|   | <b>TOTAL</b>           | <b>45,5</b> | <b>36</b> | <b>11,4 m<sup>3</sup></b>                  | <b>\$14.205</b> |

## ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

**Horario nocturno considerado:** Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.



### DETALLE POR PUNTO

| Punto                          | m³ nocturnos | Días 00-06:59 | Costo (CLP)     |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Intermodal-San Antonio         | 11,4         | 25            | \$14.205        |
| <b>Total AGUNSA (periodo):</b> | <b>11,4</b>  |               | <b>\$14.205</b> |

### CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 28 días del periodo, AGUNSA registró un total de 11,4 m<sup>3</sup> en horario nocturno (Intermodal-San Antonio (11,4 m<sup>3</sup>)), equivalente a \$14.205 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.