

Reporte Agregado - COPEC


MONITOREO WES
Análisis consolidado de 11 puntos de monitoreo
Rango: 01-06-26 - 30-06-26
Generado: 01-07-26 21:27

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 11.
Consumo total agregado: 5.452,4 m³.
Consumo promedio por punto: 495,7 m³.
Total de alertas registradas: 88.
Promedio de alerta agregado: 8,4 m³/h.
Proyección diaria de consumo nocturno agregada: 201,4 m³/día.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

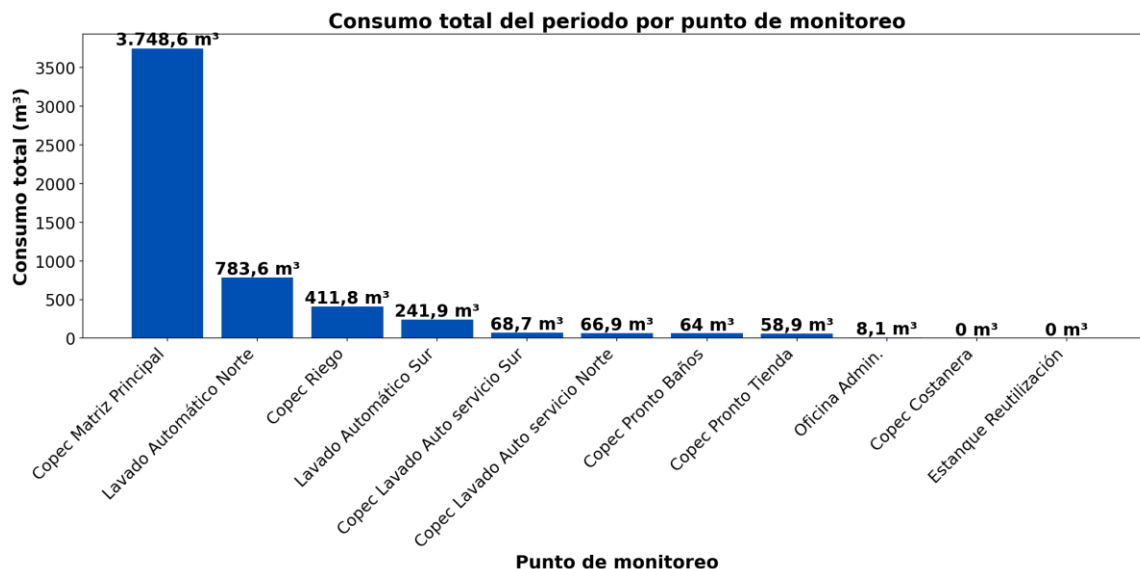


COPEC registró un consumo total de 5.452,4 m³ en el periodo entre 11 puntos de monitoreo. Los de mayor demanda fueron: Copec Matriz Principal (3.748,6 m³, 68,8 %), Lavado Automático Norte (783,6 m³, 14,4 %), Copec Riego (411,8 m³, 7,6 %). El menor consumo correspondió a Estanque Reutilización (0 m³, 0 % del total).


EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m^3) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.


COPEC COSTANERA

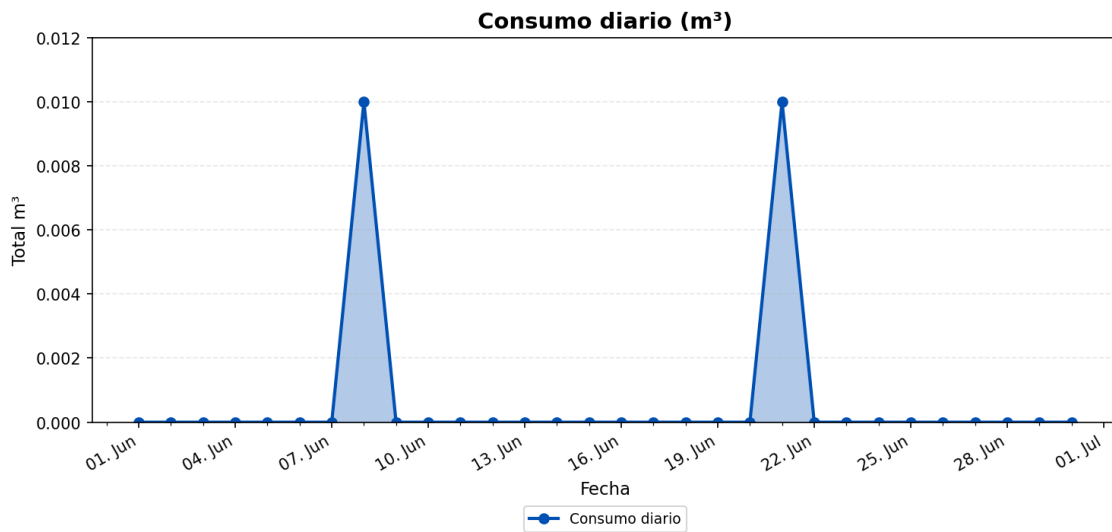

OFICINA ADMIN.

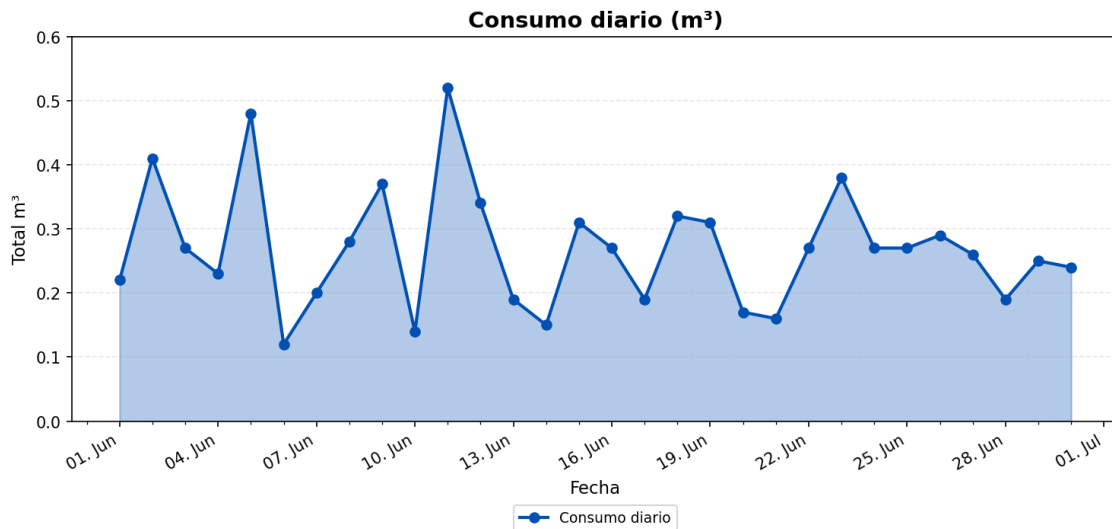


ESTANQUE REUTILIZACIÓN

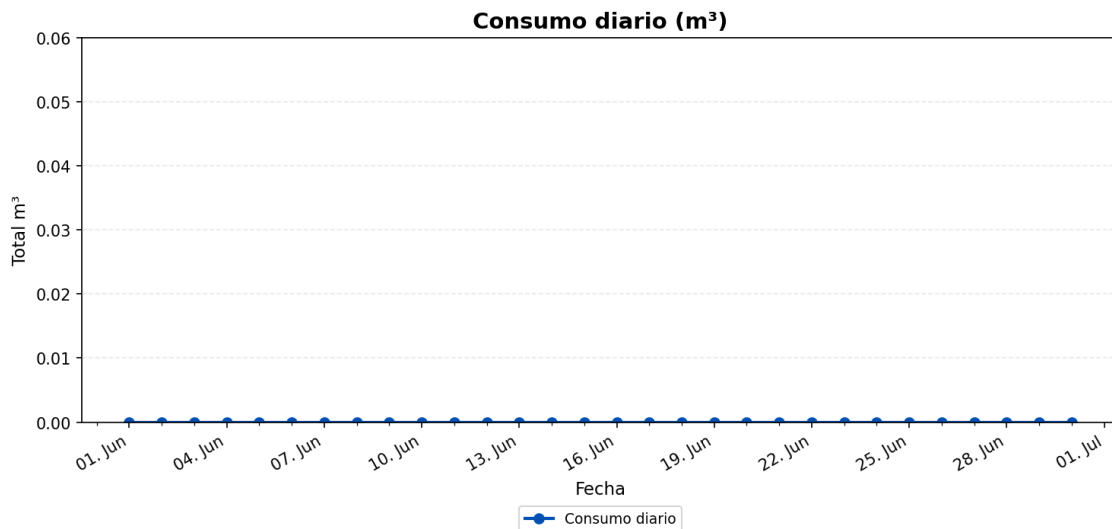

Detalle operativo

Nota — Estanque Reutilización: este punto corresponde a un estanque que almacena agua reutilizada y que, cuando el aporte de reutilización no es suficiente, puede completarse con agua potable desde la red. En el periodo analizado el medidor registra consumo cero (0 m³), lo que se explica porque el estanque ha sido rellenado con agua potable desde otros puntos de monitoreo cuando fue necesario mantener su nivel operativo. Esto no indica una falla del sistema: la reutilización ha operado de forma normal en el periodo.


LAVADO AUTOMÁTICO NORTE

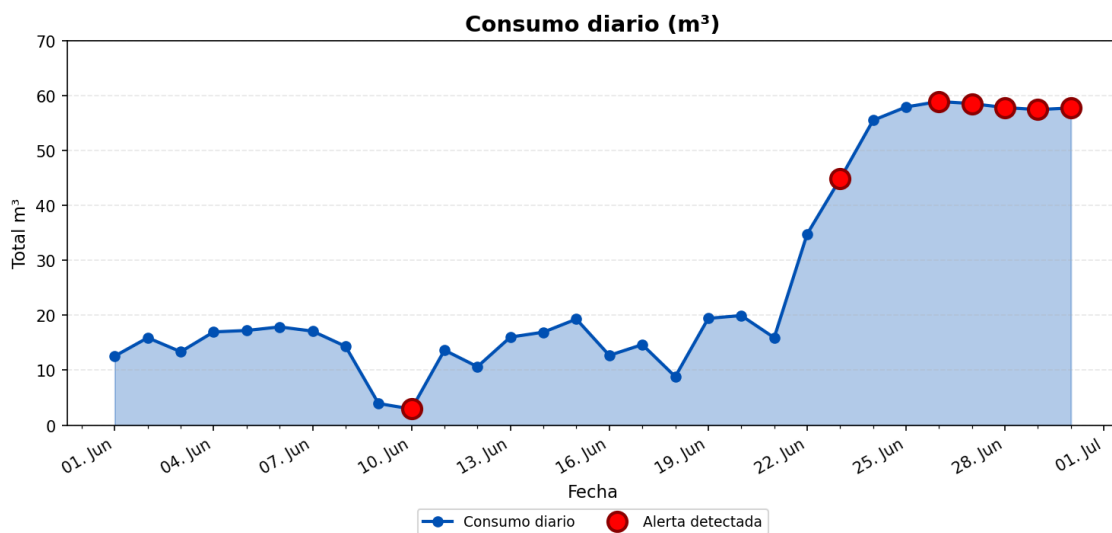

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
10/06/2026	18:00	0,63
23/06/2026	13:00	2,49
26/06/2026	18:00	2,43
27/06/2026	08:00	2,46
27/06/2026	10:00	2,44
28/06/2026	14:00	2,42
28/06/2026	22:00	2,45
29/06/2026	17:00	2,39
30/06/2026	07:00	2,44


LAVADO AUTOMÁTICO SUR

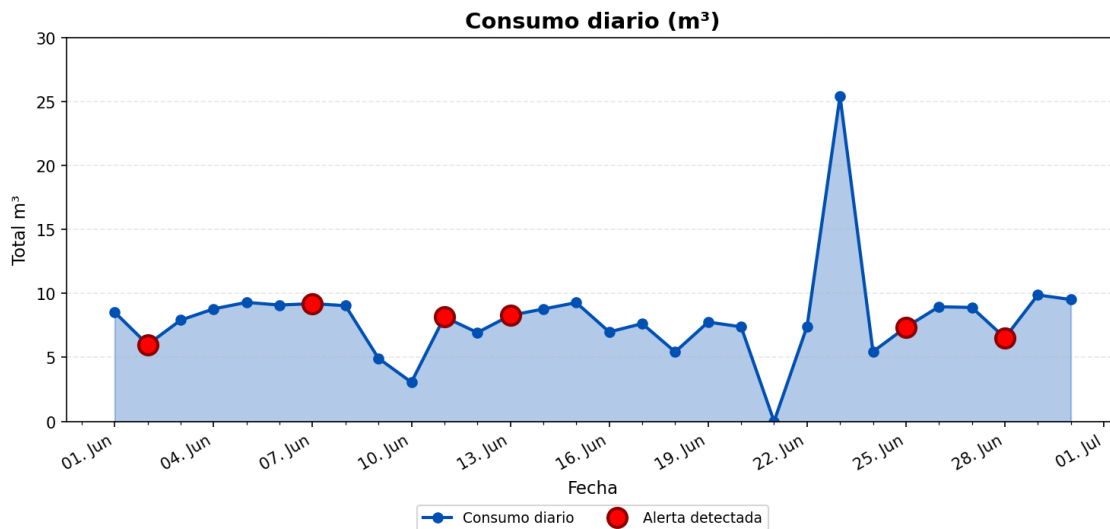

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
02/06/2026	10:00	0,1
06/06/2026	22:00	0,25
10/06/2026	23:00	0,08
11/06/2026	09:00	0,4
12/06/2026	23:00	0,08
24/06/2026	23:00	0,09
27/06/2026	22:00	0,09


COPEC RIEGO

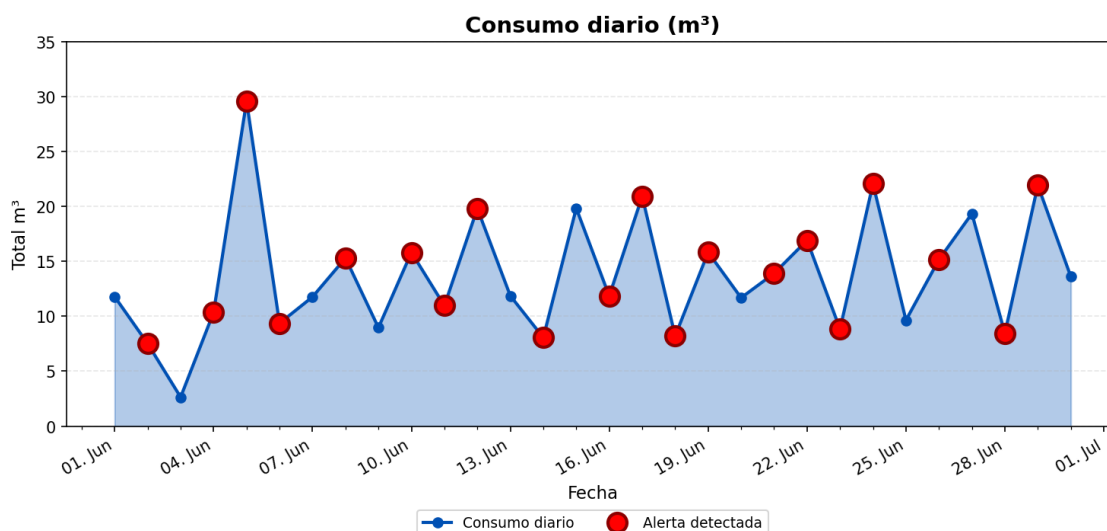

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
02/06/2026	03:00	0,12
04/06/2026	03:00	0,12
05/06/2026	03:00	0,12
05/06/2026	13:00	0,13
06/06/2026	06:00	0,12
07/06/2026	22:00	0,12
10/06/2026	03:00	0,13
10/06/2026	23:00	0,12
12/06/2026	08:00	0,12
14/06/2026	03:00	0,12
14/06/2026	06:00	0,11
16/06/2026	06:00	0,11
17/06/2026	07:00	0,11
18/06/2026	03:00	0,12
19/06/2026	03:00	0,12
21/06/2026	07:00	0,12
22/06/2026	03:00	0,12
23/06/2026	03:00	0,12
24/06/2026	03:00	0,12
26/06/2026	03:00	0,12
28/06/2026	14:00	0,11
29/06/2026	03:00	0,12


COPEC MATRIZ PRINCIPAL

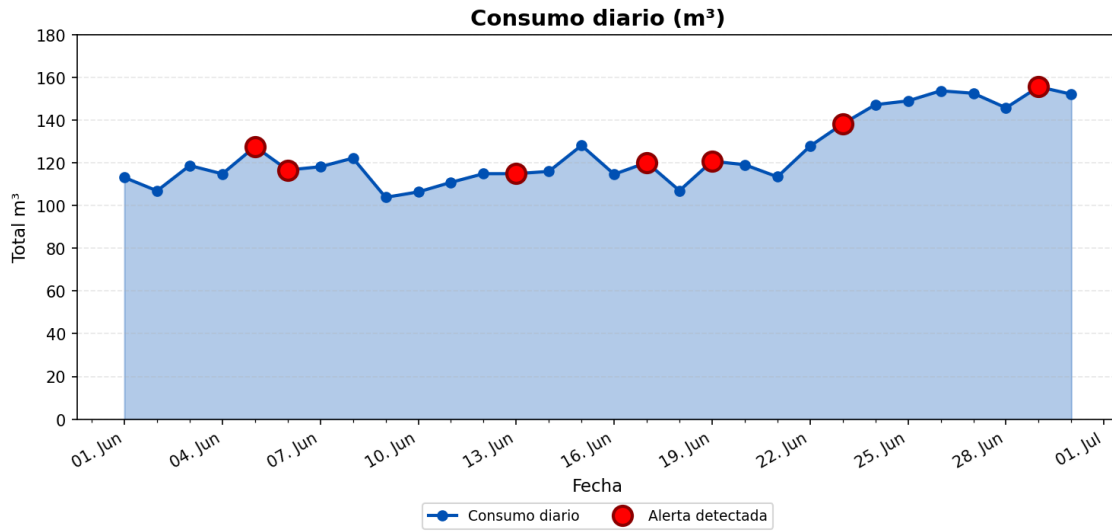

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
05/06/2026	07:00	3,79
06/06/2026	03:00	3,82
06/06/2026	06:00	3,79
13/06/2026	03:00	3,62
17/06/2026	07:00	3,74
19/06/2026	03:00	3,75
23/06/2026	06:00	3,68
29/06/2026	01:00	5,83

COPEC PRONTO BAÑOS

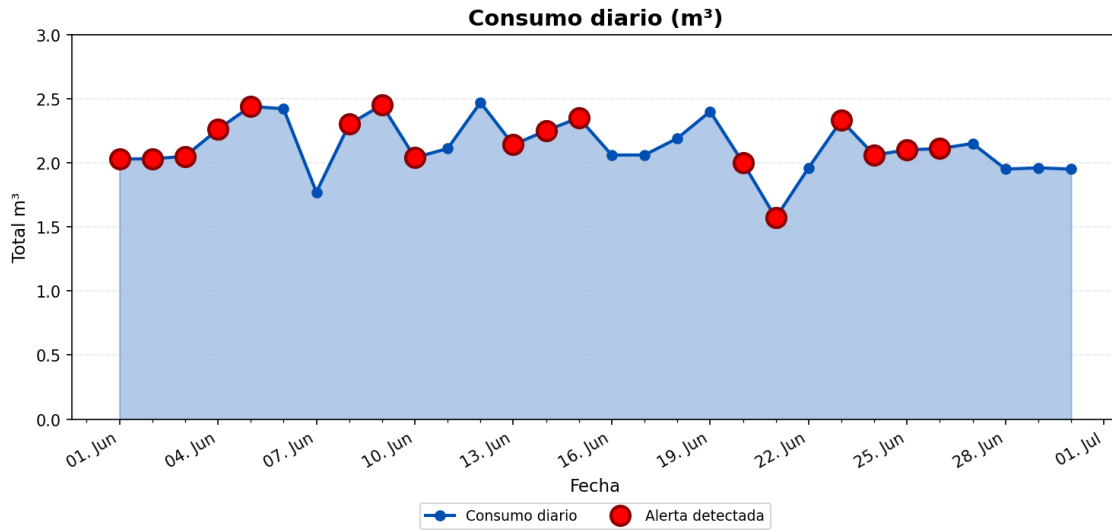

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO


Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
01/06/2026	03:00	0,03
02/06/2026	03:00	0,01
02/06/2026	13:00	0,16
03/06/2026	02:00	0,06
03/06/2026	05:00	0,01
04/06/2026	04:00	0,05
04/06/2026	08:00	0,07
05/06/2026	16:00	0,18
07/06/2026	22:00	0,06
09/06/2026	05:00	0,01
09/06/2026	15:00	0,12
09/06/2026	21:00	0,06
13/06/2026	02:00	0,03
13/06/2026	20:00	0,14
14/06/2026	08:00	0,03
14/06/2026	21:00	0,13
20/06/2026	03:00	0,03
20/06/2026	17:00	0,14
21/06/2026	09:00	0,02
23/06/2026	11:00	0,13
24/06/2026	03:00	0,03
25/06/2026	01:00	0,05
25/06/2026	03:00	0,02
25/06/2026	05:00	0,01

26/06/2026


12:00

0,11

COPEC LAVADO AUTO SERVICIO NORTE

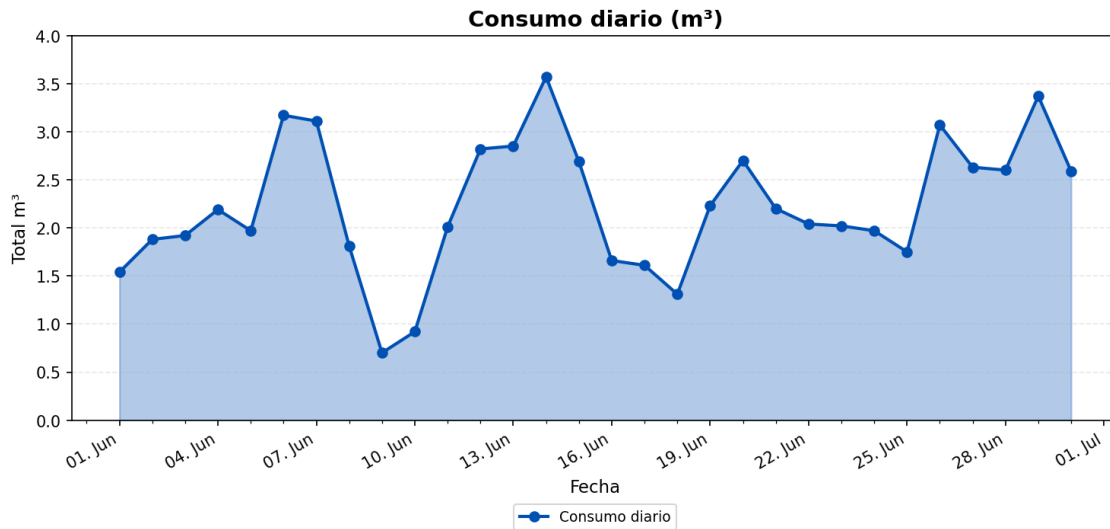

COPEC LAVADO AUTO SERVICIO SUR

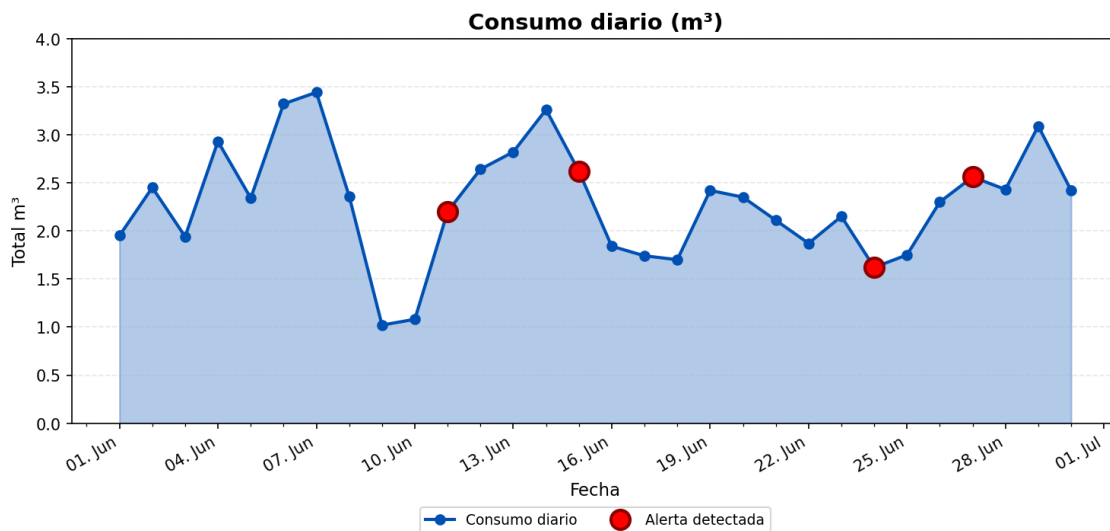


ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
10/06/2026	22:00	0,04
15/06/2026	13:00	0,28
23/06/2026	21:00	0,02

24/06/2026	10:00	0,08
27/06/2026	10:00	0,03

COPEC PRONTO TIENDA

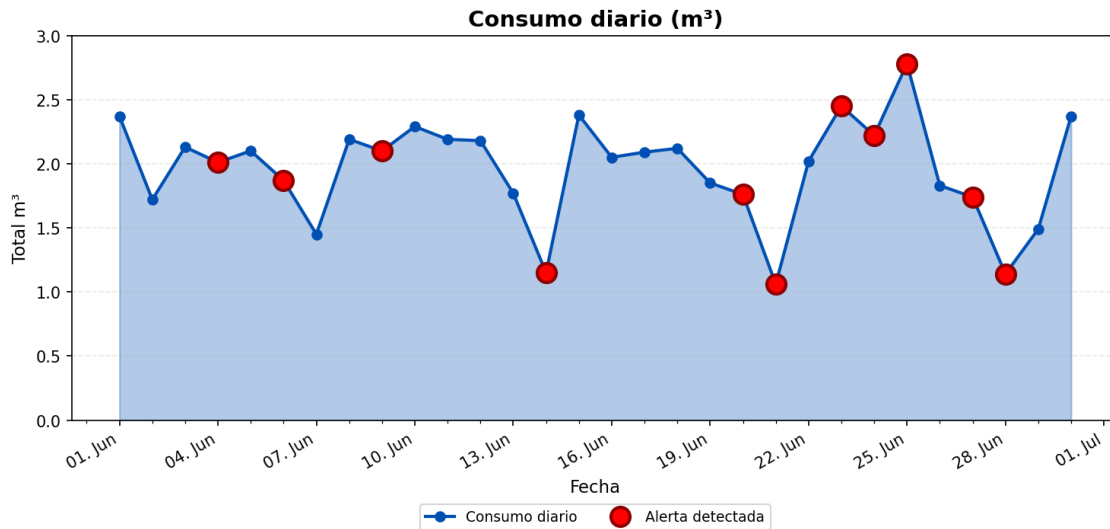

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
04/06/2026	02:00	0,03
06/06/2026	03:00	0,03
09/06/2026	02:00	0,01
14/06/2026	02:00	0,03
20/06/2026	07:00	0,06
21/06/2026	01:00	0,02
23/06/2026	01:00	0,01
24/06/2026	01:00	0,03
25/06/2026	02:00	0,03
27/06/2026	01:00	0,02
27/06/2026	03:00	0,01
28/06/2026	18:00	0,03

DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO


Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m³/h) de ese día.

COPEC COSTANERA — 08/06/2026




El día de mayor consumo diario en Copec Costanera fue el 08/06/2026 con 0.0 m³ registrados, un 1400 % por sobre el promedio diario del periodo (0.0 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

OFICINA ADMIN. — 11/06/2026

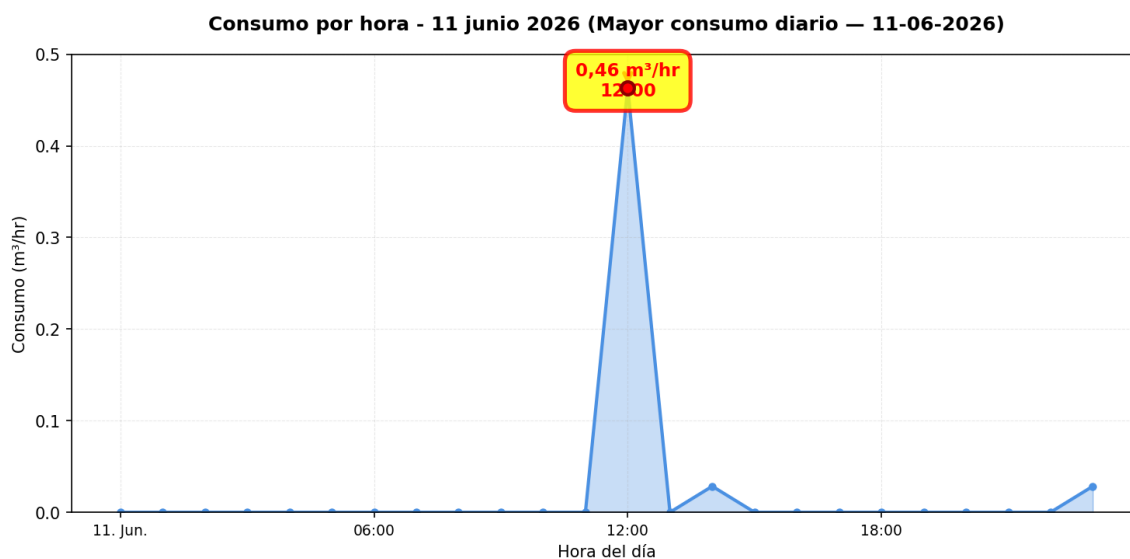


El día de mayor consumo diario en Oficina Admin. fue el 11/06/2026 con 0.5 m³ registrados, un 93 % por sobre el promedio diario del periodo (0.3 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

ESTANQUE REUTILIZACIÓN — 01/06/2026

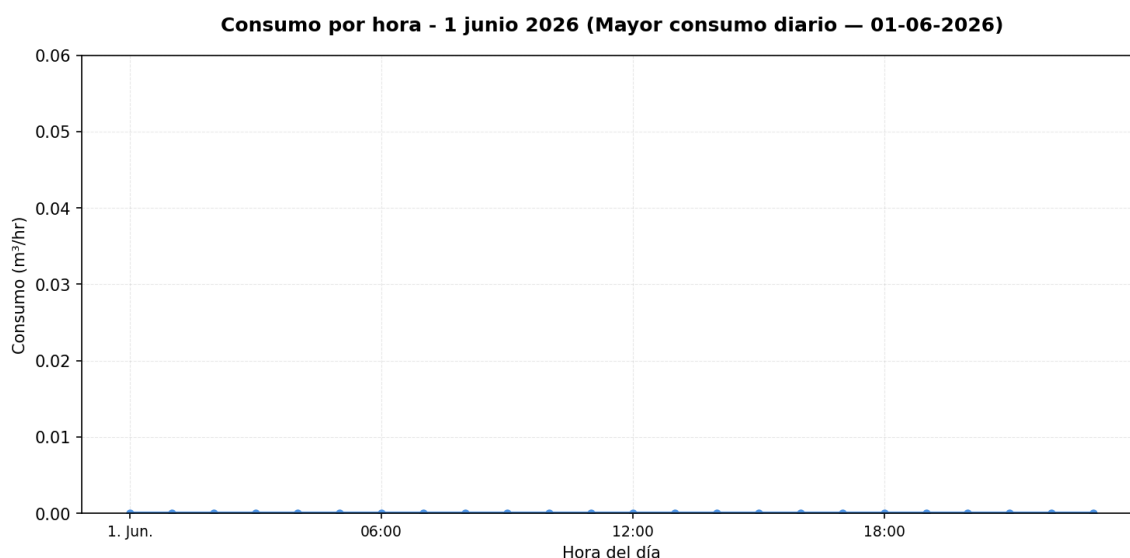


El día de mayor consumo diario en Estanque Reutilización fue el 01/06/2026 con 0.0 m³ registrados, sin referencia de promedio diario en el periodo. Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

LAVADO AUTOMÁTICO NORTE — 26/06/2026

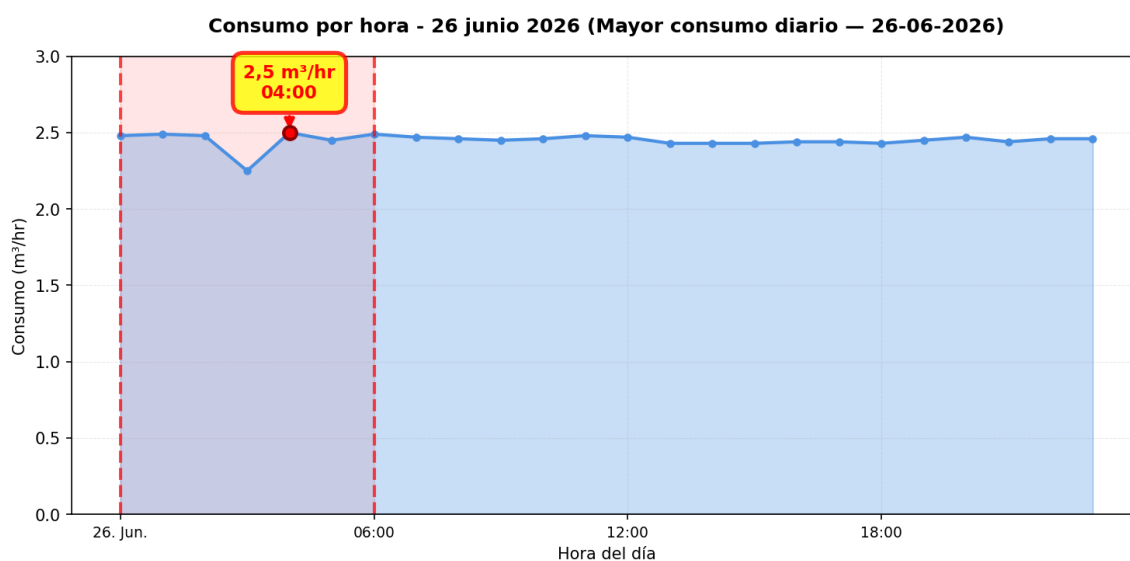


El día de mayor consumo diario en Lavado Automático Norte fue el 26/06/2026 con 58.9 m³ registrados, un 126 % por sobre el promedio diario del periodo (26.1 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

LAVADO AUTOMÁTICO SUR — 23/06/2026

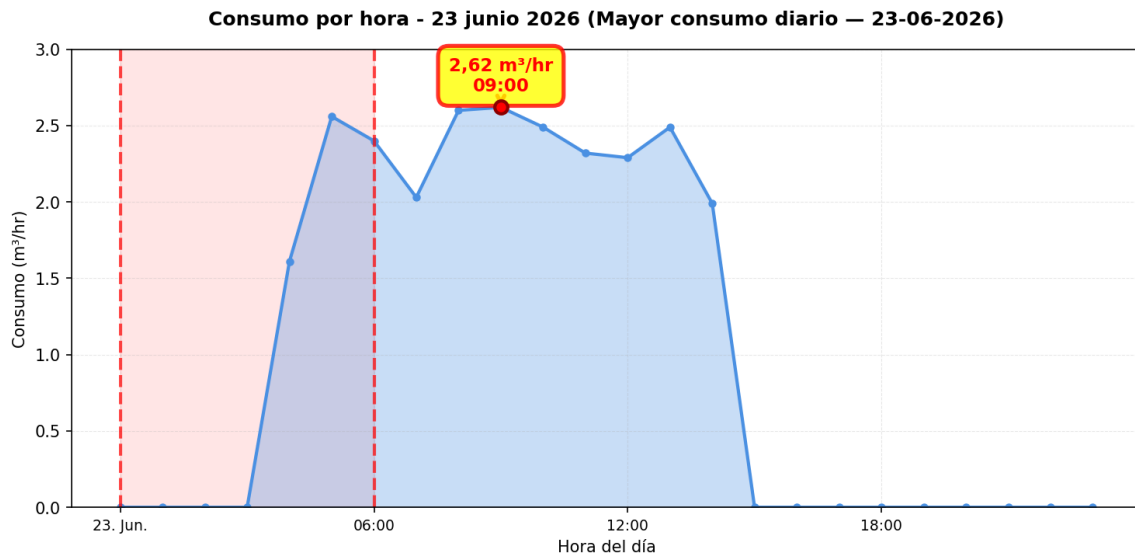


El día de mayor consumo diario en Lavado Automático Sur fue el 23/06/2026 con 25.4 m³ registrados, un 215 % por sobre el promedio diario del periodo (8.1 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

COPEC RIEGO — 05/06/2026

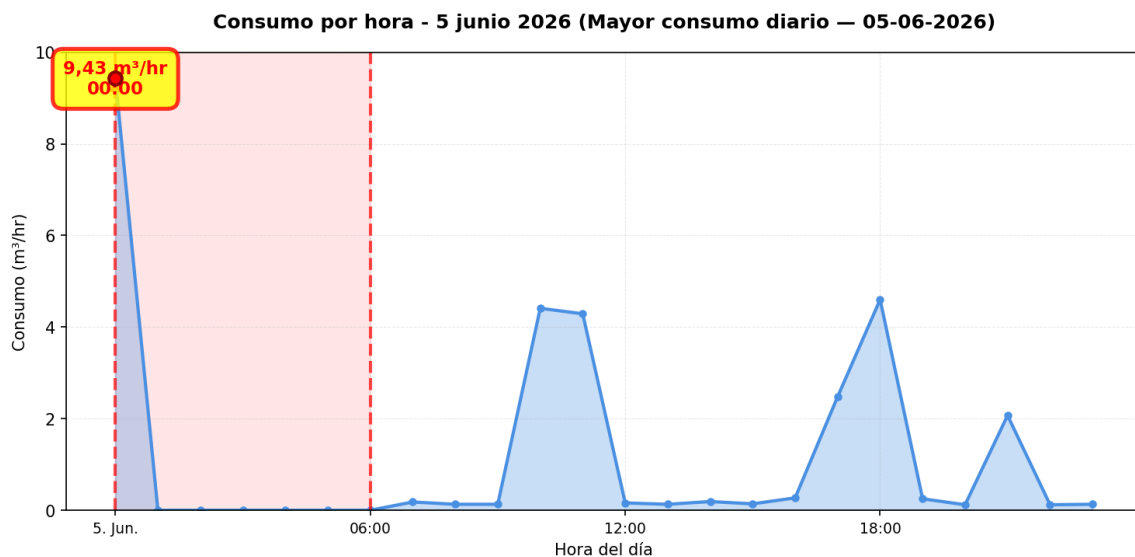


El día de mayor consumo diario en Copec Riego fue el 05/06/2026 con 29.6 m³ registrados, un 115 % por sobre el promedio diario del periodo (13.7 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

COPEC MATRIZ PRINCIPAL — 29/06/2026

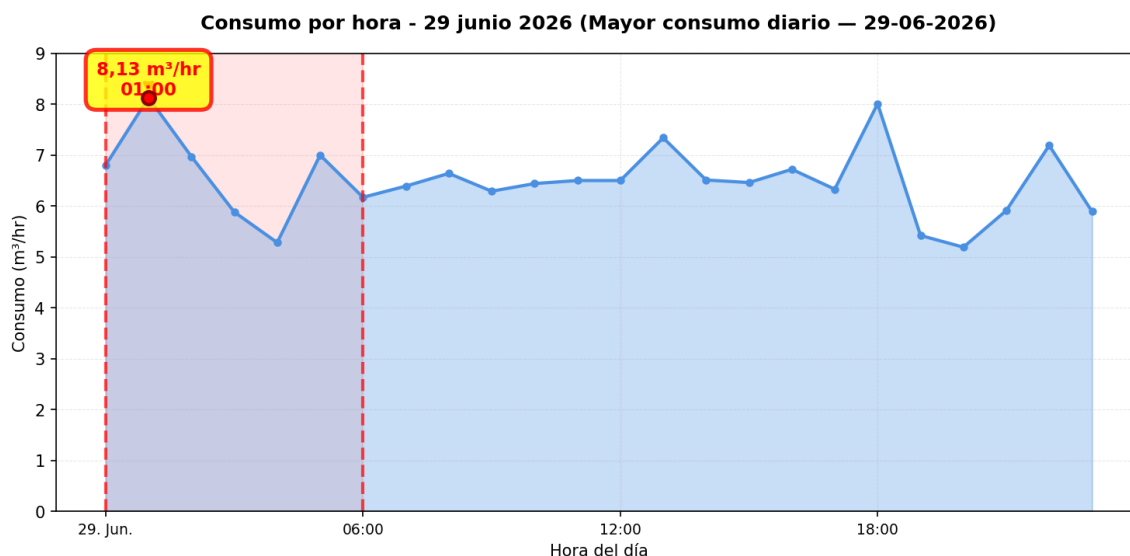


El día de mayor consumo diario en Copec Matriz Principal fue el 29/06/2026 con 155.5 m³ registrados, un 24 % por sobre el promedio diario del periodo (125.0 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

COPEC PRONTO BAÑOS — 12/06/2026

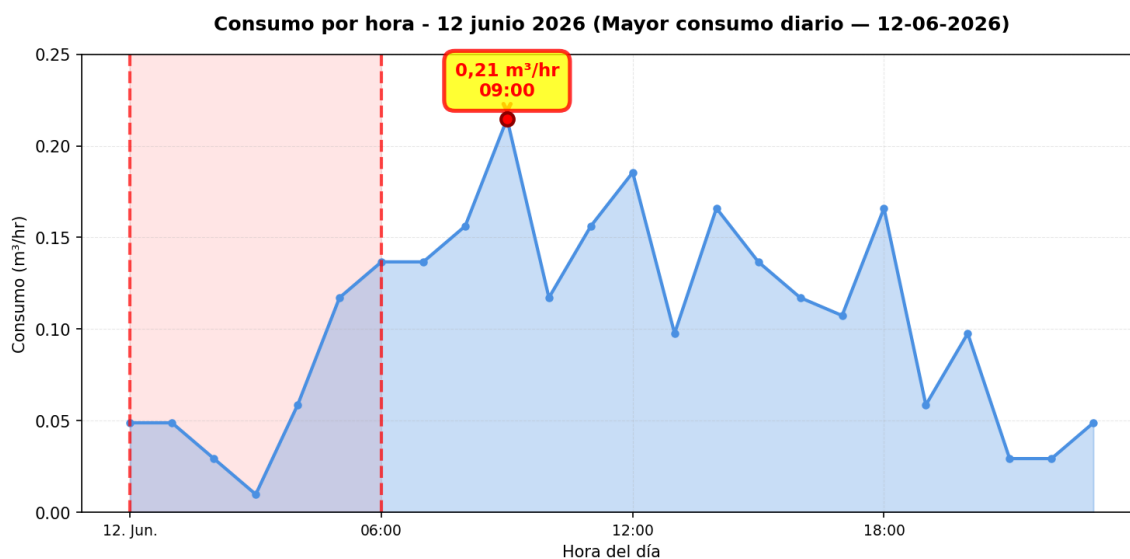

El día de mayor consumo diario en Copec Pronto Baños fue el 12/06/2026 con 2.5 m³ registrados, un 16 % por sobre el promedio diario del periodo (2.1 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

COPEC LAVADO AUTO SERVICIO NORTE — 14/06/2026

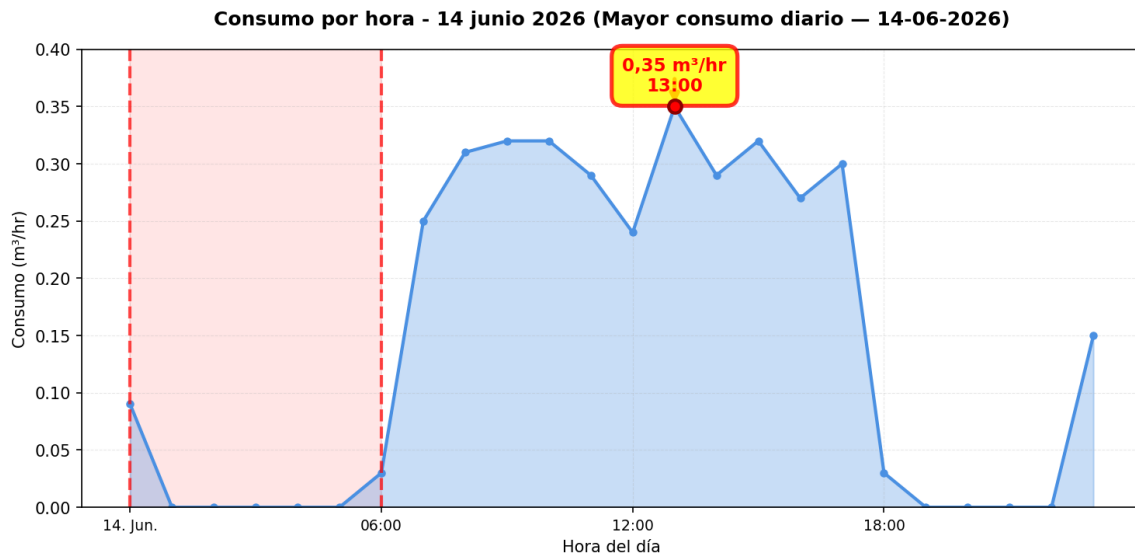


El día de mayor consumo diario en Copec Lavado Auto servicio Norte fue el 14/06/2026 con 3.6 m³ registrados, un 60 % por sobre el promedio diario del periodo (2.2 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

COPEC LAVADO AUTO SERVICIO SUR — 07/06/2026



El día de mayor consumo diario en Copec Lavado Auto servicio Sur fue el 07/06/2026 con 3.4 m³ registrados, un 50 % por sobre el promedio diario del periodo (2.3 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

COPEC PRONTO TIENDA — 25/06/2026

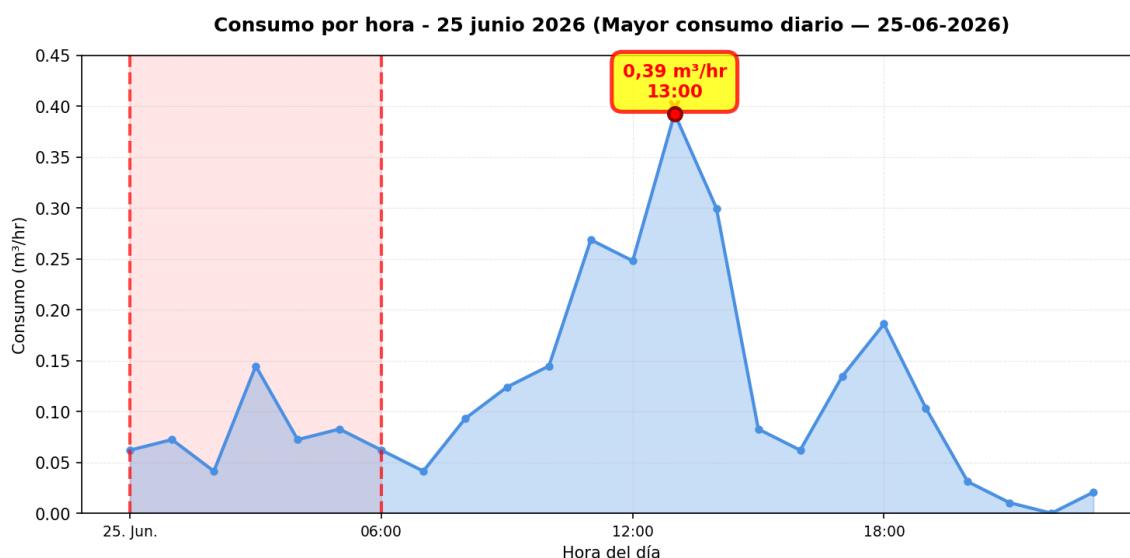

El día de mayor consumo diario en Copec Pronto Tienda fue el 25/06/2026 con 2.8 m³ registrados, un 42 % por sobre el promedio diario del periodo (2.0 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO


MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Costo nocturno (CLP)
1	Copec Matriz Principal	3.748,6	8	1.051 m³ (30 días, 100%)	\$1.334.719
2	Lavado Automático Norte	783,6	9	151,4 m³ (29 días, 96,7%)	\$192.287
3	Copec Riego	411,8	22	195,4 m³ (29 días, 96,7%)	\$248.150
4	Lavado Automático Sur	241,9	7	32,4 m³ (27 días, 90%)	\$41.110
5	Copec Lavado Auto servicio Sur	68,7	5	7,7 m³ (30 días, 100%)	\$9.830
6	Copec	66,9	0	5,6 m³	\$7.144

	Lavado Auto servicio Norte			(30 días, 100%)	
7	Copec Pronto Baños	64	25	12,1 m ³ (30 días, 100%)	\$15.336
8	Copec Pronto Tienda	58,9	12	15,2 m ³ (30 días, 100%)	\$19.260
9	Oficina Admin.	8,1	0	1,3 m ³ (24 días, 80%)	\$1.638
10	Copec Costanera	0	0	0 m ³ (2 días, 6,7%)	\$25
11	Estanque Reutilización	0	0	0 m ³ (0 días, 0%)	\$0
	TOTAL	5.452,4	88	1.472 m³	\$1.869.499

ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

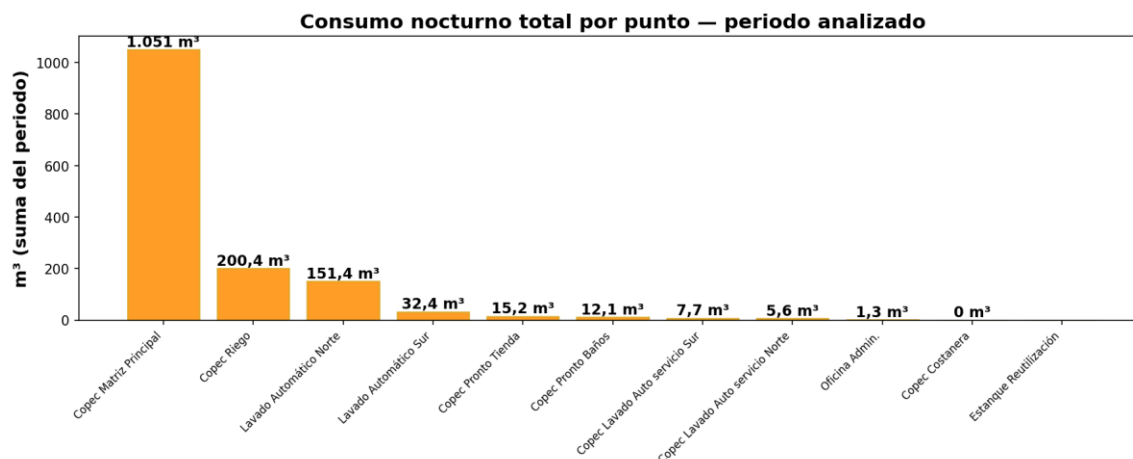

Detalle por punto

- Copec Costanera: 0 m³ nocturnos (2 días con consumo 00:00–06:59) — \$25
- Oficina Admin.: 1,3 m³ nocturnos (24 días con consumo 00:00–06:59) — \$1.638

- Estanque Reutilización: 0 m³ nocturnos (0 días con consumo 00:00–06:59) — \$0
- Lavado Automático Norte: 151,4 m³ nocturnos (29 días con consumo 00:00–06:59) — \$192.287
- Lavado Automático Sur: 32,4 m³ nocturnos (27 días con consumo 00:00–06:59) — \$41.110
- Copec Riego: 200,4 m³ nocturnos (29 días con consumo 00:00–06:59) — \$254.521
- Copec Matriz Principal: 1.051 m³ nocturnos (30 días con consumo 00:00–06:59) — \$1.334.719
- Copec Pronto Baños: 12,1 m³ nocturnos (30 días con consumo 00:00–06:59) — \$15.336
- Copec Lavado Auto servicio Norte: 5,6 m³ nocturnos (30 días con consumo 00:00–06:59) — \$7.144
- Copec Lavado Auto servicio Sur: 7,7 m³ nocturnos (30 días con consumo 00:00–06:59) — \$9.830
- Copec Pronto Tienda: 15,2 m³ nocturnos (30 días con consumo 00:00–06:59) — \$19.260

Total COPEC (periodo): 1.477,1 m³ — \$1.875.870

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 30 días del periodo, COPEC registró un total de 1.477,1 m³ en horario nocturno (Copec Matriz Principal (1.051 m³), Copec Riego (200,4 m³), Lavado Automático Norte (151,4 m³) y 74,3 m³ en los demás puntos), equivalente a \$1.875.870 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.

CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.