

Reporte Agregado - CORMUP


MONITOREO WES
Análisis consolidado de 14 puntos de monitoreo
Rango: 01-05-26 - 31-05-26
Generado: 28-05-26 16:36

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 14.
Consumo total agregado: 8.568,7 m³.
Consumo promedio por punto: 612 m³.
Total de alertas registradas: 107.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo total registrado en cada punto de monitoreo durante el periodo analizado.

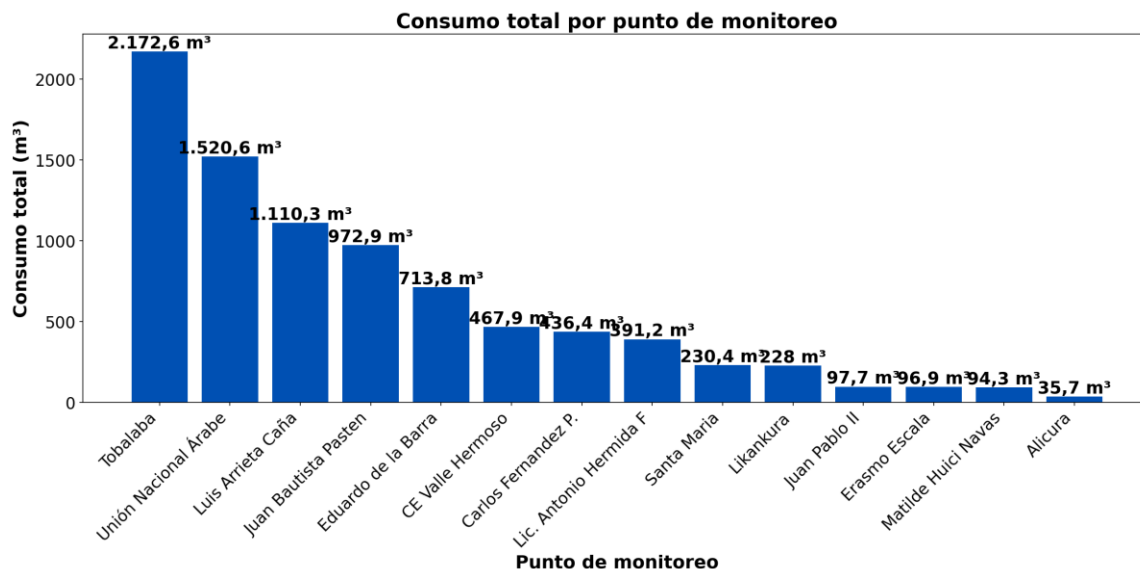


El análisis comparativo revela que el punto con mayor consumo es Tobalaba, con un total de 2.172,6 m³ durante el periodo analizado. Este valor representa un 255% por encima del promedio (612 m³ por punto), indicando una demanda significativamente superior a la media. Por otro lado, el punto con menor consumo es Alicura, con un total de 35,7 m³. Este valor representa un 94,2% por debajo del promedio, mostrando una demanda significativamente inferior. La diferencia entre el punto de mayor y menor consumo es considerable, siendo el consumo máximo aproximadamente 60,9 veces superior al mínimo,

lo que sugiere variaciones significativas en los patrones de uso entre los diferentes puntos de monitoreo.

RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Proyección de filtración
1	Tobalaba	2.172,6	0	480,8 m³ (24 días, 85,7%)	1.648,6 m³ (75,9%)
2	Unión Nacional Árabe	1.520,6	2	396 m³ (28 días, 100%)	1.357,6 m³ (89,3%)
3	Luis Arrieta Caña	1.110,3	1	297 m³ (20 días, 71,4%)	0,0 m³ (0,0%)
4	Juan Bautista Pasten	972,9	17	178,5 m³ (24 días, 85,7%)	612 m³ (62,9%)
5	Eduardo de la Barra	713,8	16	193,6 m³ (28 días, 100%)	663,6 m³ (93%)
6	CE Valle Hermoso	467,9	9	96,2 m³ (17 días, 60,7%)	0,0 m³ (0,0%)
7	Carlos Fernandez P.	436,4	12	83,1 m³ (27 días, 96,4%)	284,9 m³ (65,3%)
8	Lic. Antonio Hermida F	391,2	0	45,3 m³ (21 días, 75%)	155,4 m³ (39,7%)
9	Santa Maria	230,4	8	0 m³ (0 días, 0%)	0,0 m³ (0,0%)
10	Likankura	228	5	0 m³ (0 días, 0%)	0,0 m³ (0,0%)
11	Juan Pablo II	97,7	6	0 m³ (0 días, 0%)	0,0 m³ (0,0%)
12	Erasmus Escala	96,9	3	0 m³ (0 días, 0%)	0,0 m³ (0,0%)
13	Matilde Huici Navas	94,3	11	0 m³ (0 días, 0%)	0,0 m³ (0,0%)
14	Alicura	35,7	17	0 m³ (0 días, 0%)	0,0 m³ (0,0%)
	TOTAL	8.568,7	107	1.770,5 m³	4.722,2 m³

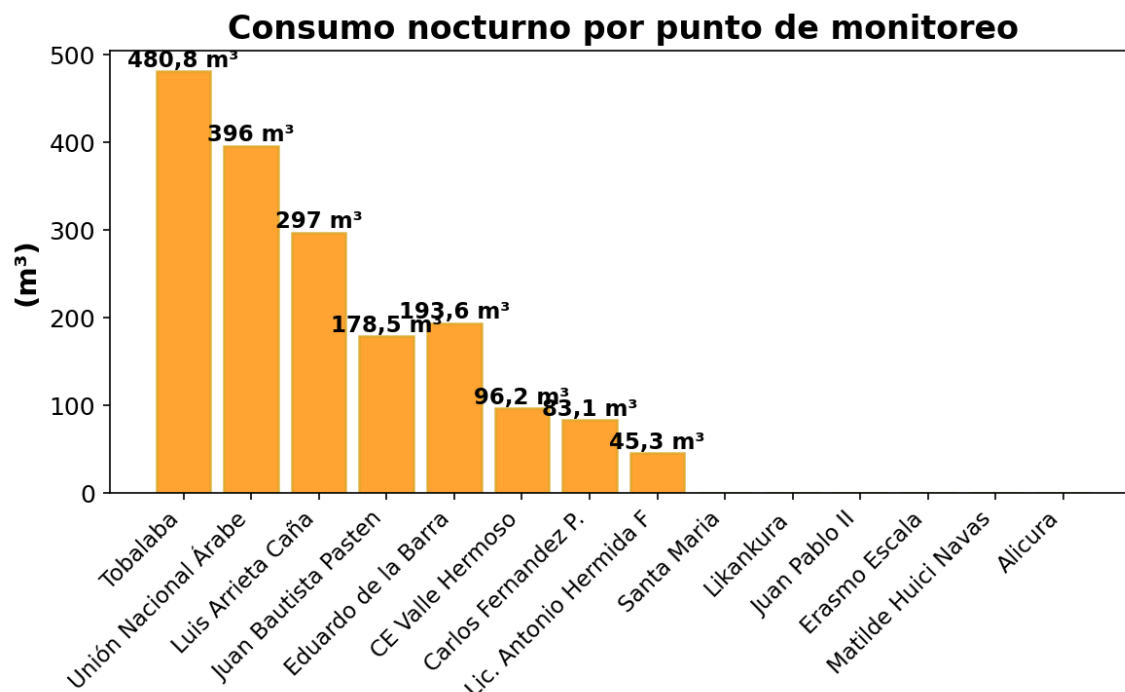

Las alertas registradas son puntuales y no se repiten todos los días durante el periodo analizado. Por lo tanto, no se realiza una proyección de filtración continua ni se genera la gráfica comparativa de consumo efectivo versus filtración, ya que las alertas no representan un patrón de fuga constante.

CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas detectados durante el periodo analizado. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.

El análisis de filtración detectó proyecciones de fuga en los siguientes puntos de monitoreo: Tobalaba, Unión Nacional Árabe, Juan Bautista Pasten, Eduardo de la Barra, Carlos Fernandez P. y Lic. Antonio Hermida F. Estos puntos presentan consumos nocturnos significativos que sugieren la presencia de fugas constantes durante el periodo analizado.

Se recomienda realizar una inspección exhaustiva en el terreno de los puntos mencionados para identificar posibles fugas. Específicamente, se sugiere revisar el correcto funcionamiento de todos los artefactos conectados a la red de agua monitoreada por WES en estos puntos, verificando que no presenten fallas, desgaste o mal funcionamiento que puedan generar pérdidas de agua. Asimismo, se recomienda buscar indicadores de humedad en superficies del terreno, tales como áreas húmedas, charcos persistentes,

crecimiento anormal de vegetación, o cualquier otra señal que pueda indicar la presencia de una filtración subterránea. Estas acciones permitirán confirmar y localizar la fuente de la posible filtración identificada en el análisis.