

Reporte Agregado - Club Providencia


MONITOREO WES
Análisis consolidado de 2 puntos de monitoreo
Rango: 01-03-26 - 31-03-26
Generado: 02-04-26 21:16

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 2.
Consumo total agregado: 4.888,9 m³.
Consumo promedio por punto: 2.444,5 m³.
Total de alertas registradas: 5.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo total registrado en cada punto de monitoreo durante el periodo analizado.

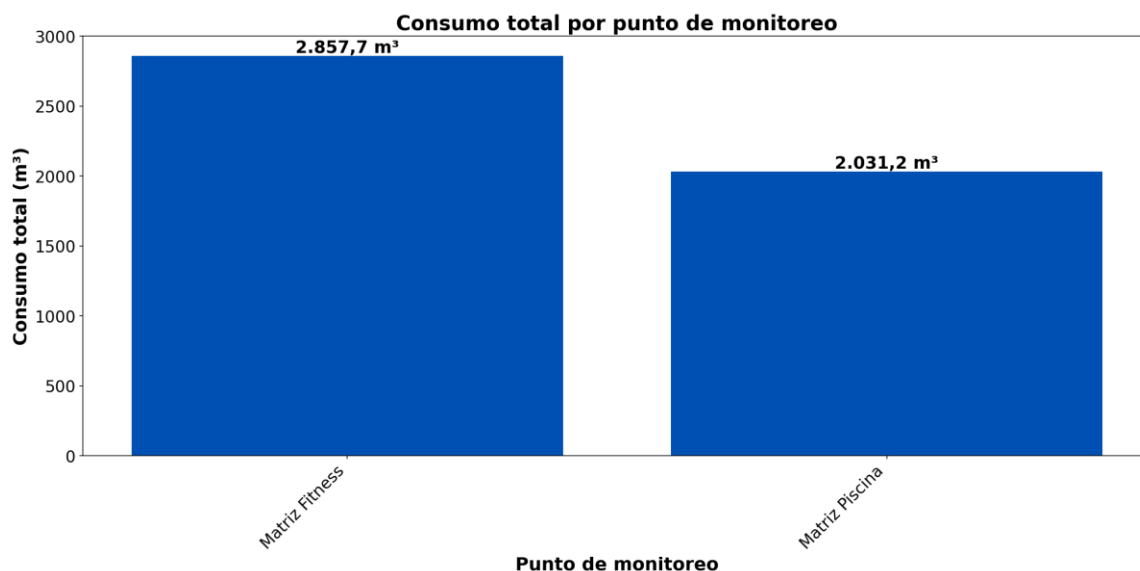


El análisis comparativo revela que el punto con mayor consumo es Matriz Fitness, con un total de 2.857,7 m³ durante el periodo analizado. Este valor se encuentra cercano al promedio de 2.444,5 m³ por punto. Por otro lado, el punto con menor consumo es Matriz Piscina, con un total de 2.031,2 m³. Este valor también se encuentra cercano al promedio. Los puntos muestran consumos relativamente homogéneos, con una diferencia limitada entre el máximo y el mínimo.


RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Proyección de filtración
1	Matriz Fitness	2.857,7	1	707 m³ (31 días, 100%)	2.828 m³ (99%)
2	Matriz Piscina	2.031,2	4	947,8 m³ (31 días, 100%)	3.791,3 m³ (186,7%)
	TOTAL	4.888,9	5	1.654,8 m³	6.619,4 m³

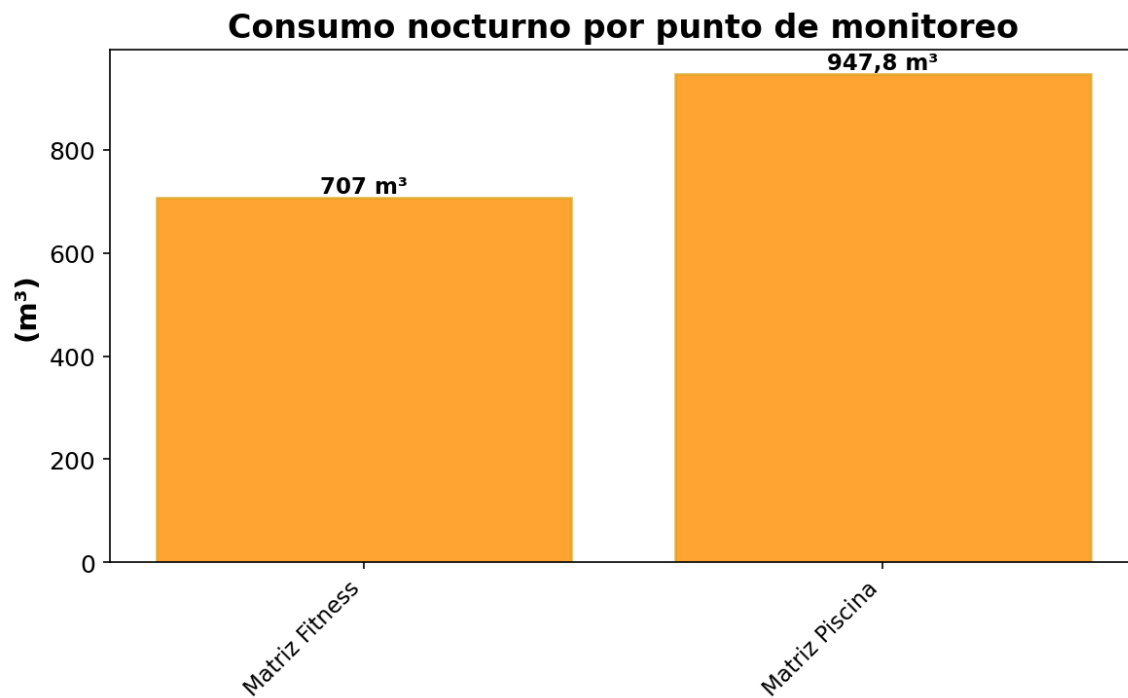


DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - MATRIZ FITNESS (10-03-26):

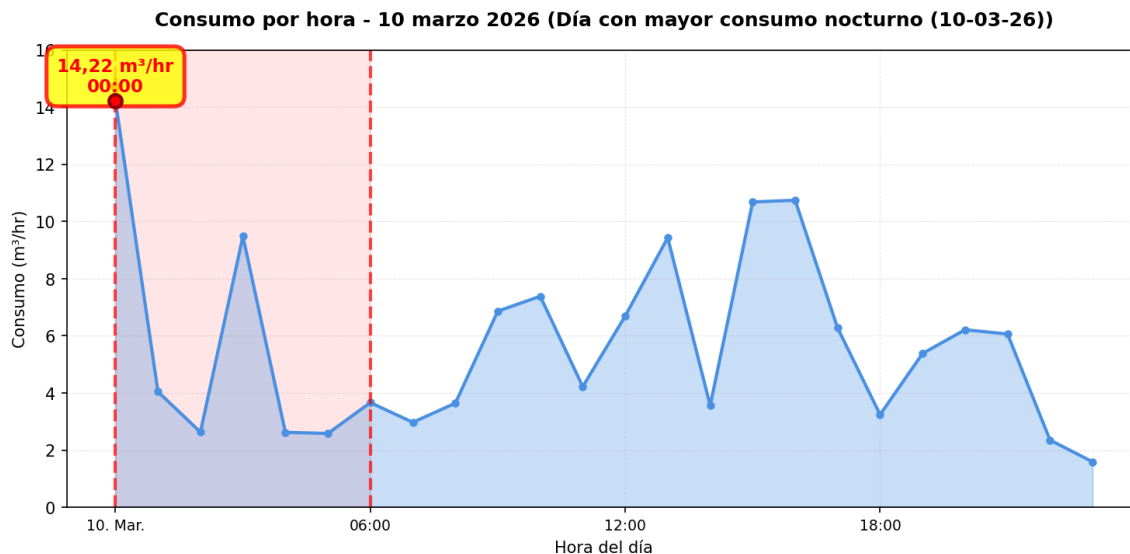

El nodo Matriz Fitness registró 1 alerta(s) durante 1 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es puntual (menos del 20% de los días). Se identificó una proyección de filtración de 2.828 m³ (\$3.535.050), lo que indica un patrón de fuga constante durante el periodo.

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - MATRIZ PISCINA (22-03-26):

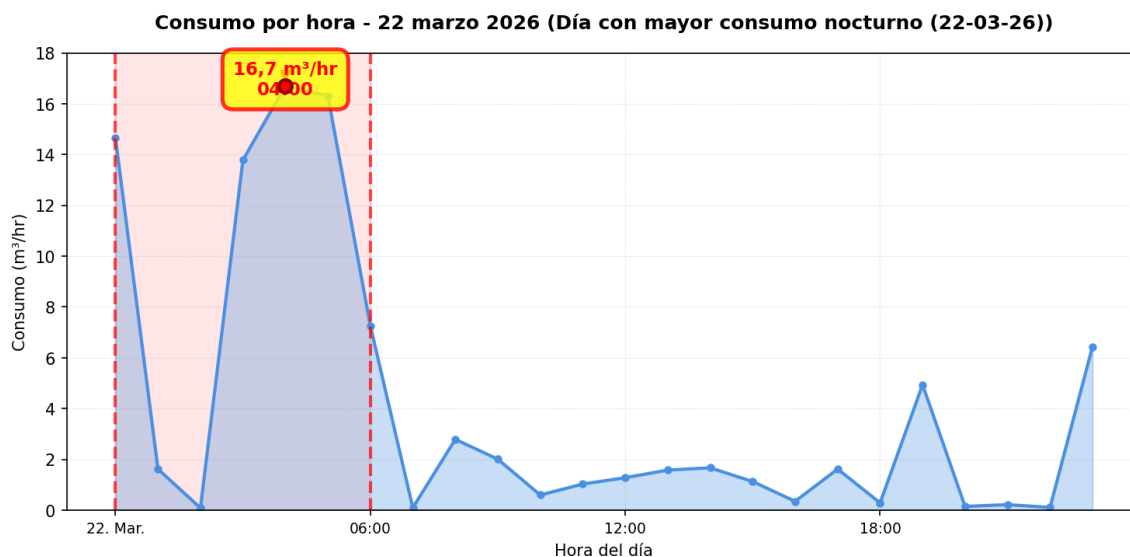

El nodo Matriz Piscina registró 4 alerta(s) durante 4 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es puntual (menos del 20% de los días). Se identificó una proyección de filtración de 3.791,3 m³ (\$4.739.150), lo que indica un patrón de fuga constante durante el periodo.

Las alertas registradas son puntuales y no se repiten todos los días durante el periodo analizado. Por lo tanto, no se realiza una proyección de filtración continua ni se genera la gráfica comparativa de consumo efectivo versus filtración, ya que las alertas no representan un patrón de fuga constante.

CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas detectados durante el periodo analizado. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.

El análisis de filtración detectó proyecciones de fuga en los siguientes puntos de monitoreo: Matriz Fitness y Matriz Piscina. Estos puntos presentan consumos nocturnos significativos que sugieren la presencia de fugas constantes durante el periodo analizado.

Se recomienda realizar una inspección exhaustiva en el terreno de los puntos mencionados para identificar posibles fugas. Específicamente, se sugiere revisar el correcto funcionamiento de todos los artefactos conectados a la red de agua monitoreada por WES en estos puntos, verificando que no presenten fallas, desgaste o mal funcionamiento que puedan generar pérdidas de agua. Asimismo, se recomienda buscar indicadores de humedad en superficies del terreno, tales como áreas húmedas, charcos persistentes, crecimiento anormal de vegetación, o cualquier otra señal que pueda indicar la presencia de una filtración subterránea. Estas acciones permitirán confirmar y localizar la fuente de la posible filtración identificada en el análisis.