

Reporte Agregado - Club Providencia


MONITOREO WES
Análisis consolidado de 2 puntos de monitoreo
Rango: 01-06-26 - 30-06-26
Generado: 01-07-26 15:25

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 2.
Consumo total agregado: 8.480,7 m³.
Consumo promedio por punto: 4.240,4 m³.
Total de alertas registradas: 3.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

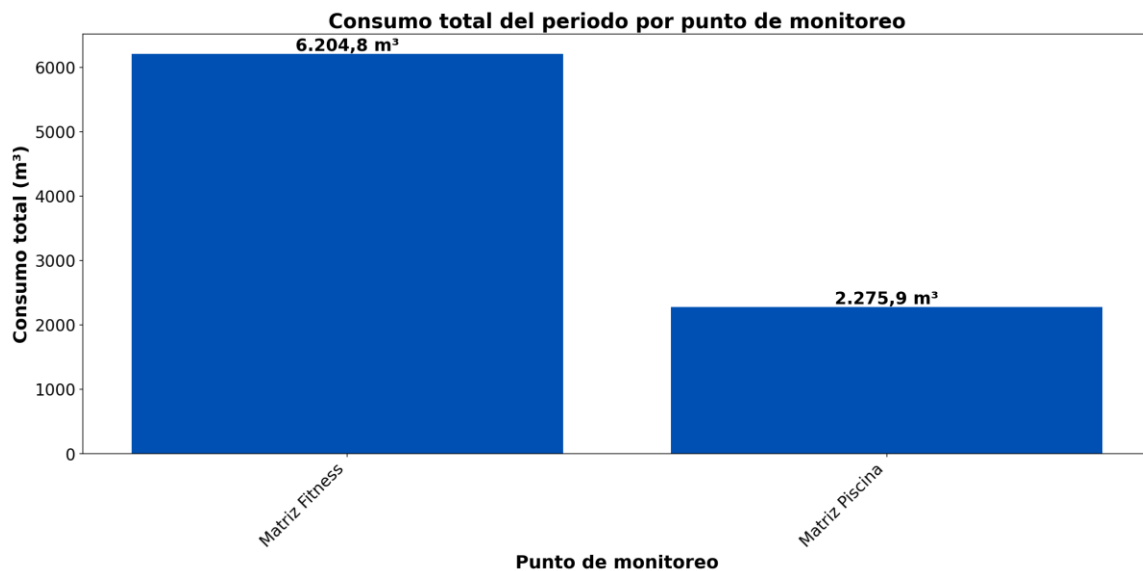


El club consumió en total 8.480,7 m³ en el periodo. De ese volumen, Matriz Fitness aportó 6.204,8 m³ (73,2 %) y Matriz Piscina 2.275,9 m³ (26,8 %). Matriz Fitness fue el punto de mayor demanda, con 3.928,9 m³ más que Matriz Piscina.


EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m^3) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.

MATRIZ FITNESS

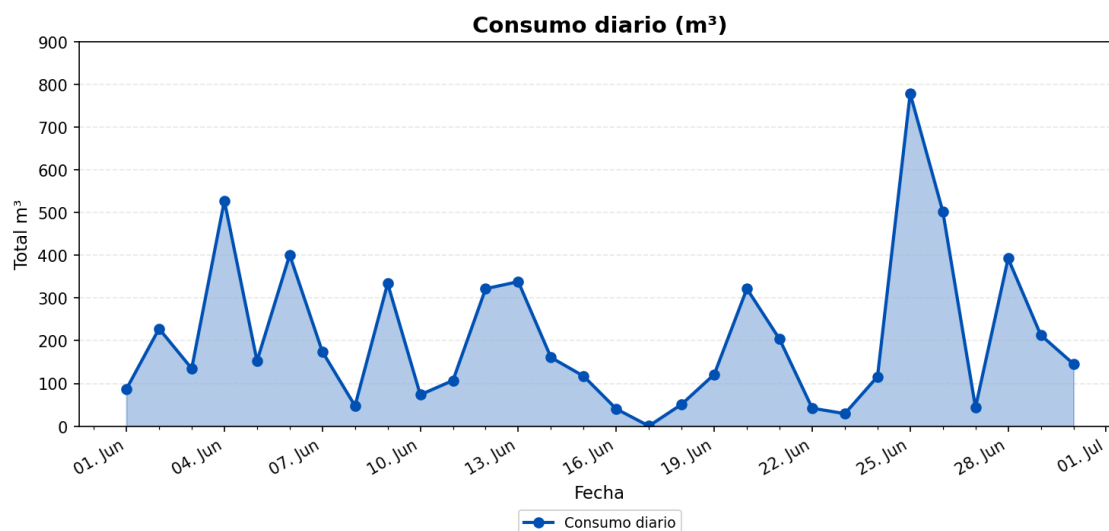

MATRIZ PISCINA

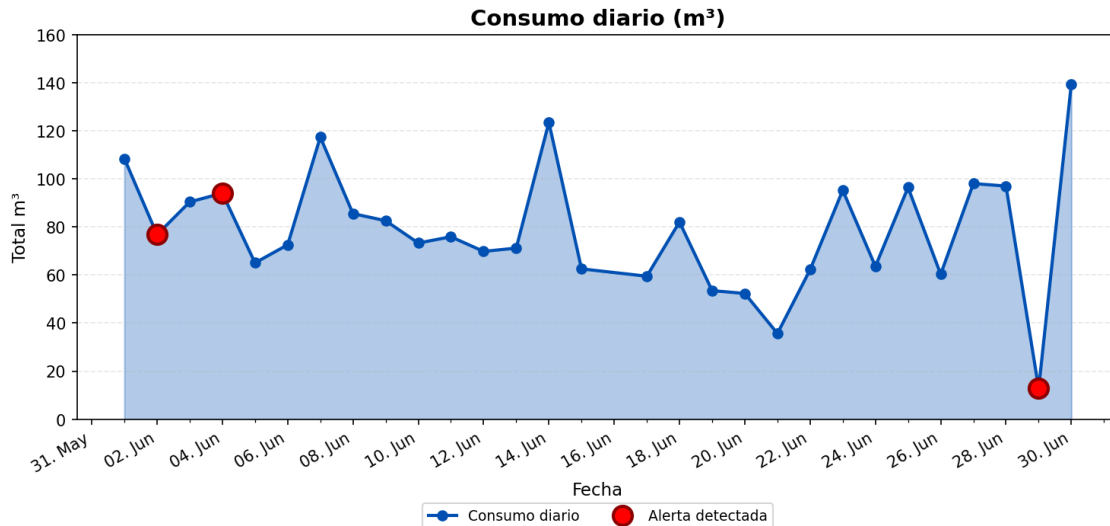

DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO


Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m³/h) de ese día.

MATRIZ FITNESS — 25/06/2026



El día de mayor consumo diario en Matriz Fitness fue el 25/06/2026 con 778.0 m³ registrados, un 276 % por sobre el promedio diario del periodo (206.8 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

MATRIZ PISCINA — 30/06/2026

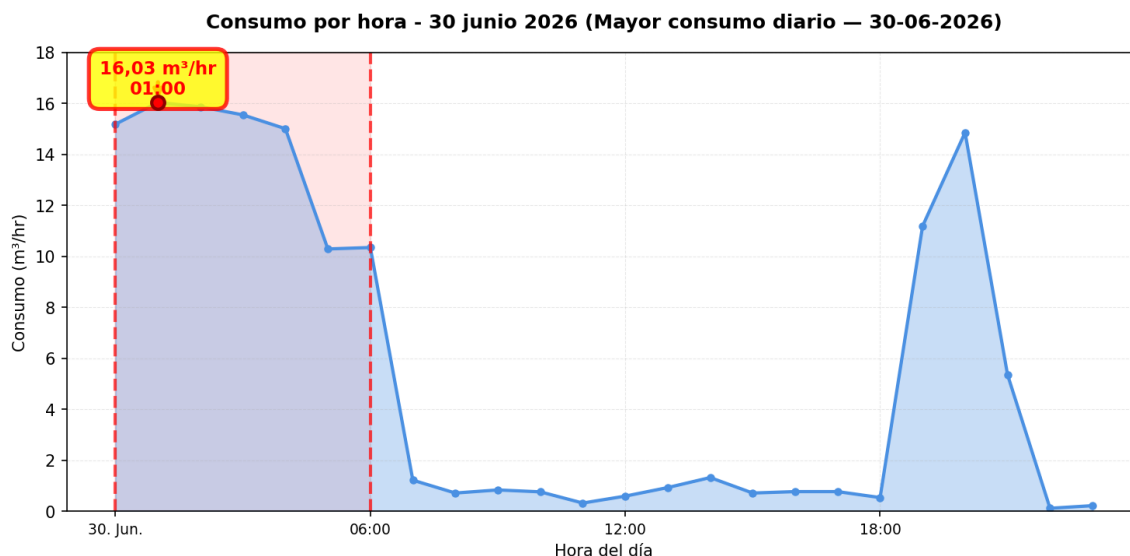

El día de mayor consumo diario en Matriz Piscina fue el 30/06/2026 con 139.4 m³ registrados, un 78 % por sobre el promedio diario del periodo (78.5 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO


MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Costo nocturno (CLP)
1	Matriz Fitness	6.204,8	0	2.065,1 m³ (29 días, 96,7%)	\$2.581.341
2	Matriz Piscina	2.275,9	3	524,8 m³ (29 días, 96,7%)	\$655.991
	TOTAL	8.480,7	3	2.589,9 m³	\$3.237.332

ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total

nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

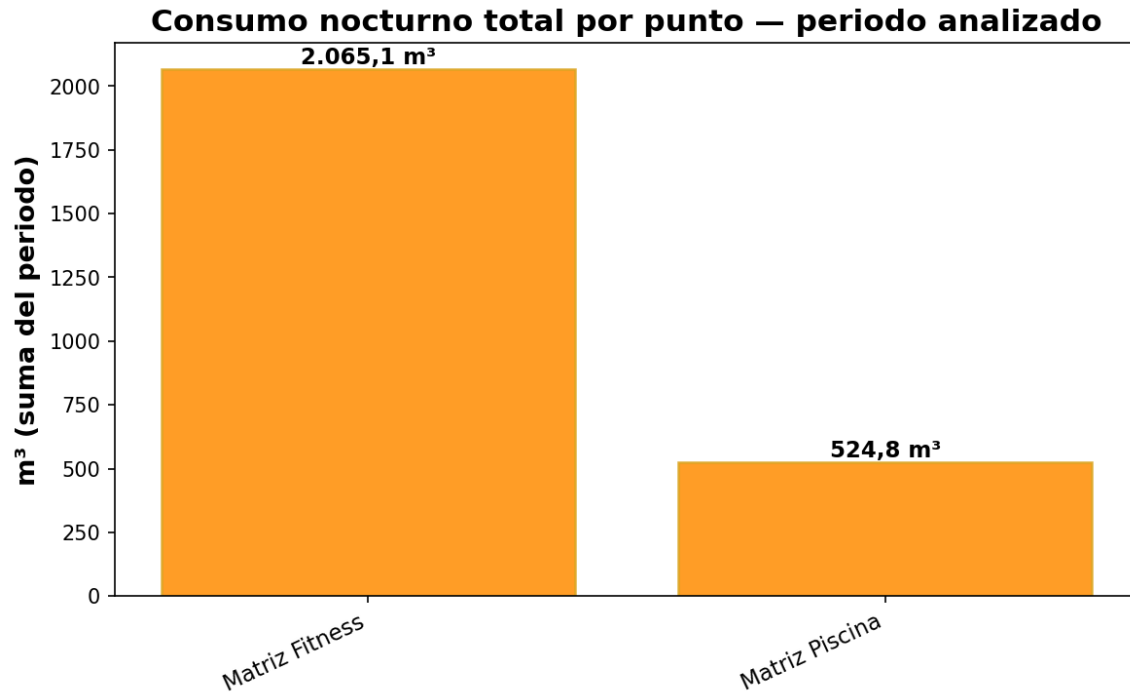

Detalle por punto

- Matriz Fitness: 2.065,1 m³ nocturnos (29 días con consumo 00:00–06:59) — \$2.581.341
- Matriz Piscina: 524,8 m³ nocturnos (29 días con consumo 00:00–06:59) — \$655.991

Total club (periodo): 2.589,9 m³ — \$3.237.332

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 30 días del periodo, el club registró un total de 2.589,9 m³ en horario nocturno (Matriz Fitness (2.065,1 m³) y Matriz Piscina (524,8 m³)), equivalente a \$3.237.332 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.

CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.