

Reporte Agregado - Club Providencia


MONITOREO WES
Análisis consolidado de 2 puntos de monitoreo
Rango: 01-07-26 - 28-07-26
Generado: 28-07-26

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 2.
Consumo total agregado: 8.657,8 m³.
Consumo promedio por punto: 4.328,9 m³.
Total de alertas registradas: 5.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

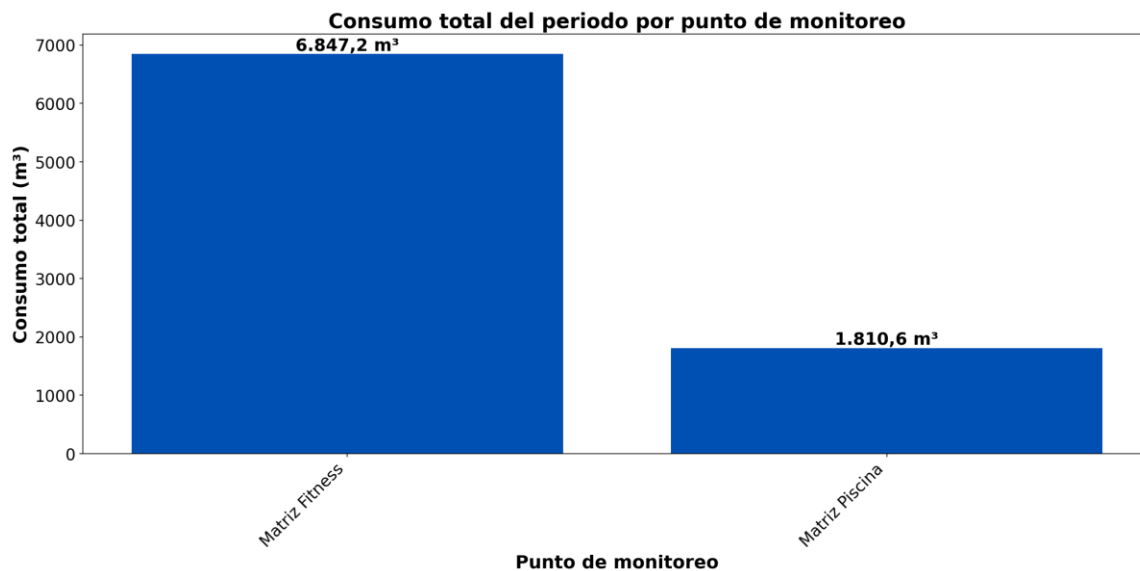


El club consumió en total 8.657,8 m³ en el periodo. De ese volumen, Matriz Fitness aportó 6.847,2 m³ (79,1 %) y Matriz Piscina 1.810,6 m³ (20,9 %). Matriz Fitness fue el punto de mayor demanda, con 5.036,6 m³ más que Matriz Piscina.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m^3) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.


MATRIZ FITNESS

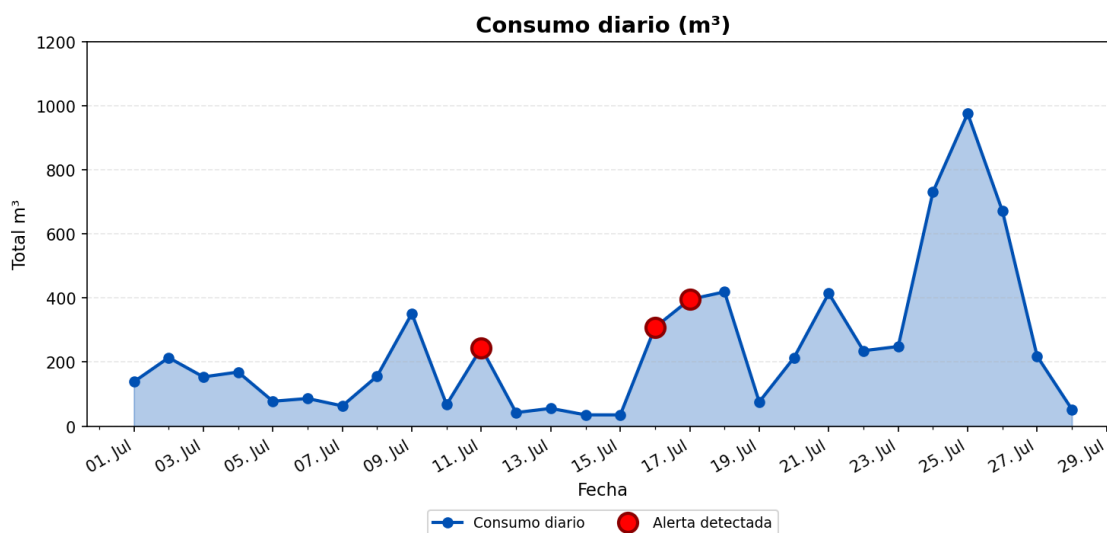

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m^3/h)
10/07/2026	21:00	0,02
16/07/2026	07:00	0,01
17/07/2026	01:00	0,01

MATRIZ PISCINA

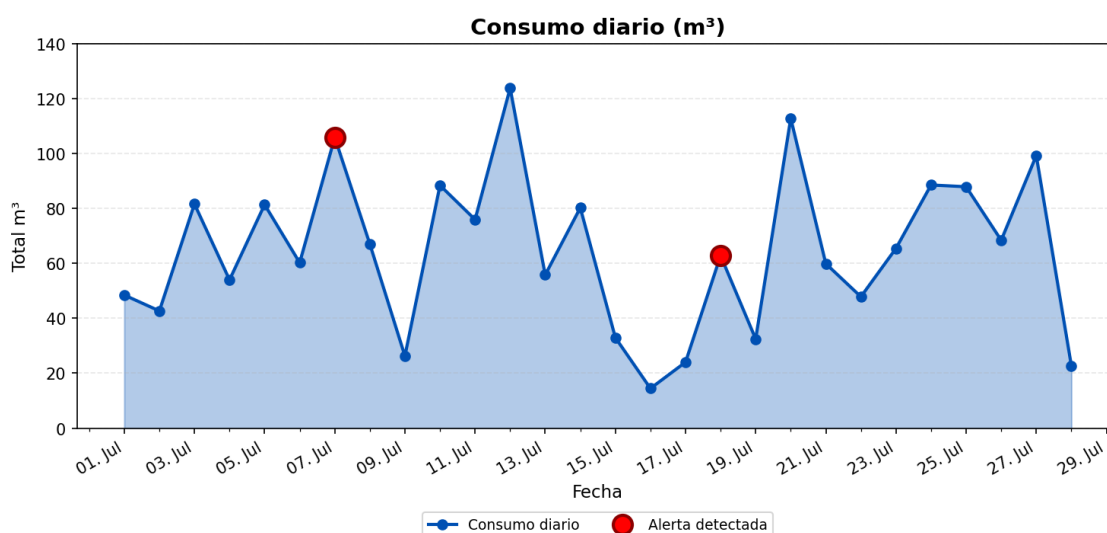


ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m ³ /h)
07/07/2026	02:00	4,22
18/07/2026	02:00	0,15

DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO


Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m³/h) de ese día.

MATRIZ FITNESS — 25/07/2026

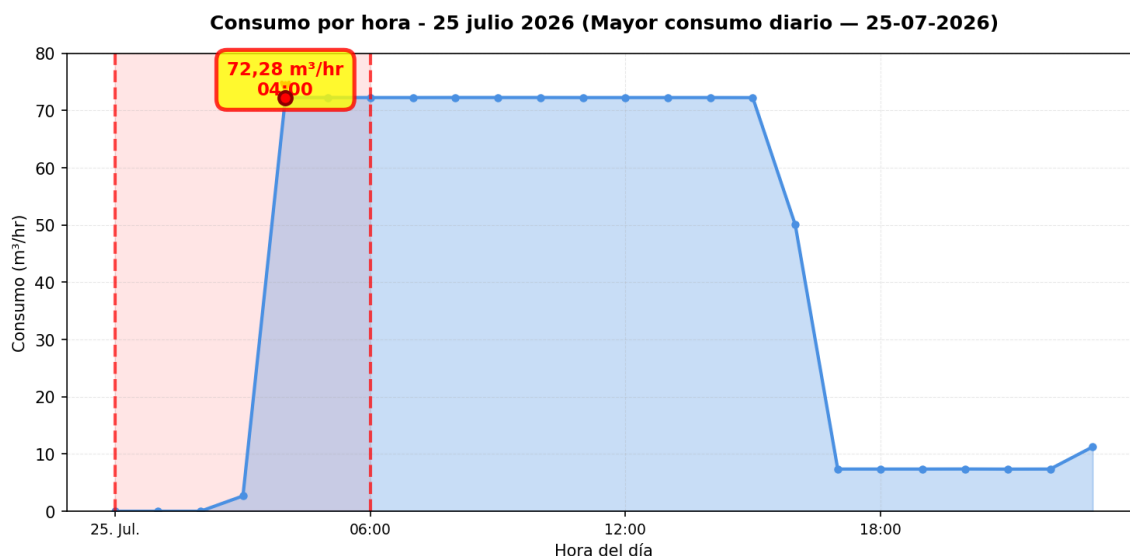

El día de mayor consumo diario en Matriz Fitness fue el 25/07/2026 con 975.5 m³ registrados, un 299 % por sobre el promedio diario del periodo (244.5 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

MATRIZ PISCINA — 12/07/2026

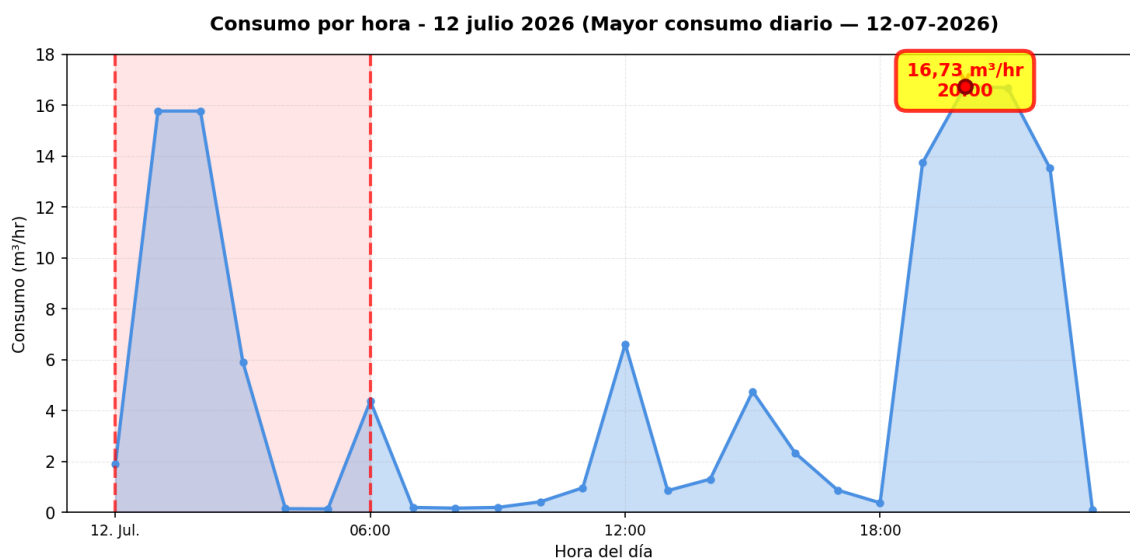

El día de mayor consumo diario en Matriz Piscina fue el 12/07/2026 con 123.7 m³ registrados, un 91 % por sobre el promedio diario del periodo (64.7 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.


RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m ³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Costo nocturno (CLP)
1	Matriz Fitness	6.847,2	3	2.060,9 m ³ (28 días, 100%)	\$2.576.188
2	Matriz Piscina	1.810,6	2	910,6 m ³ (28 días, 100%)	\$1.138.188
	TOTAL	8.657,8	5	2.971,5 m³	\$3.714.375

ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

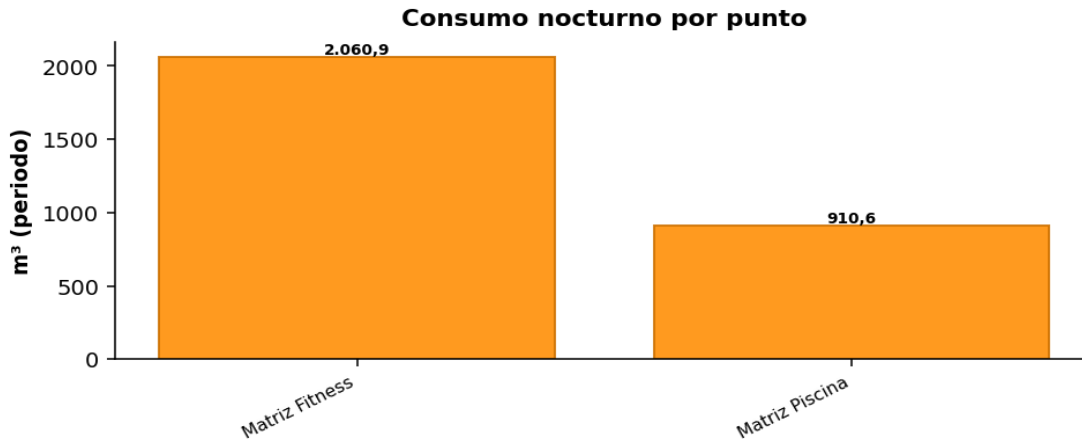

DETALLE POR PUNTO

Punto	m³ nocturnos	Días 00-06:59	Costo (CLP)
Matriz Fitness	2.060,9	28	\$2.576.188
Matriz Piscina	910,6	28	\$1.138.188
Total club (periodo):	2.971,5		\$3.714.375

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 28 días del periodo, el club registró un total de 2.971,5 m³ en horario nocturno (Matriz Fitness (2.060,9 m³) y Matriz Piscina (910,6 m³)), equivalente a \$3.714.375 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.