

Reporte Agregado - Club Providencia


MONITOREO WES
Análisis consolidado de 2 puntos de monitoreo
Rango: 01-07-26 - 30-07-26
Generado: 30-07-26

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 2.
Consumo total agregado: 8.870,8 m³.
Consumo promedio por punto: 4.435,4 m³.
Total de alertas registradas: 6.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

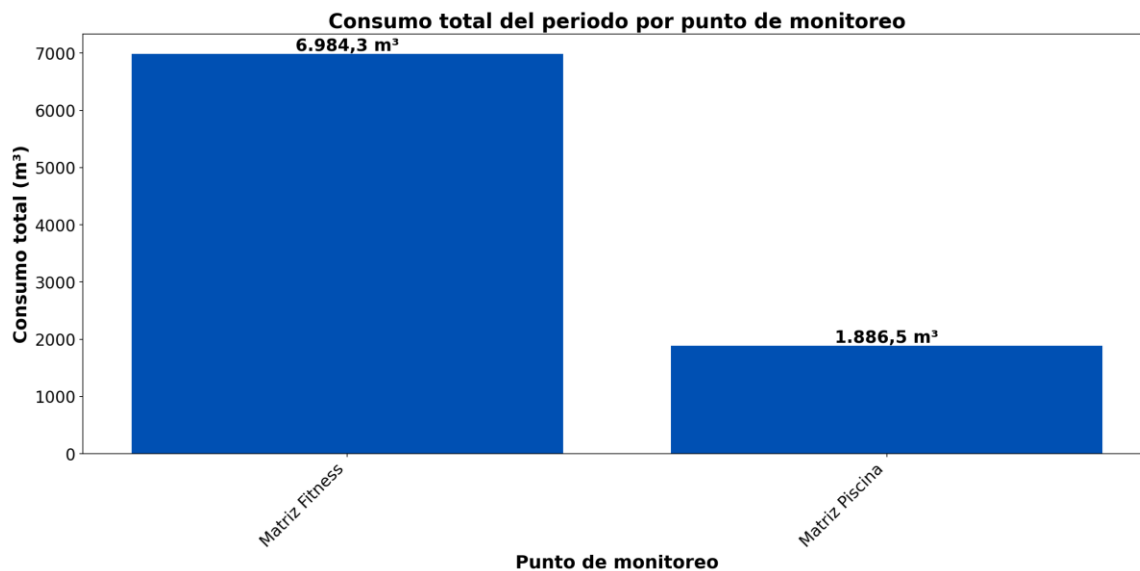


El club consumió en total 8.870,8 m³ en el periodo. De ese volumen, Matriz Fitness aportó 6.984,3 m³ (78,7 %) y Matriz Piscina 1.886,5 m³ (21,3 %). Matriz Fitness fue el punto de mayor demanda, con 5.097,8 m³ más que Matriz Piscina.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m^3) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.


MATRIZ FITNESS

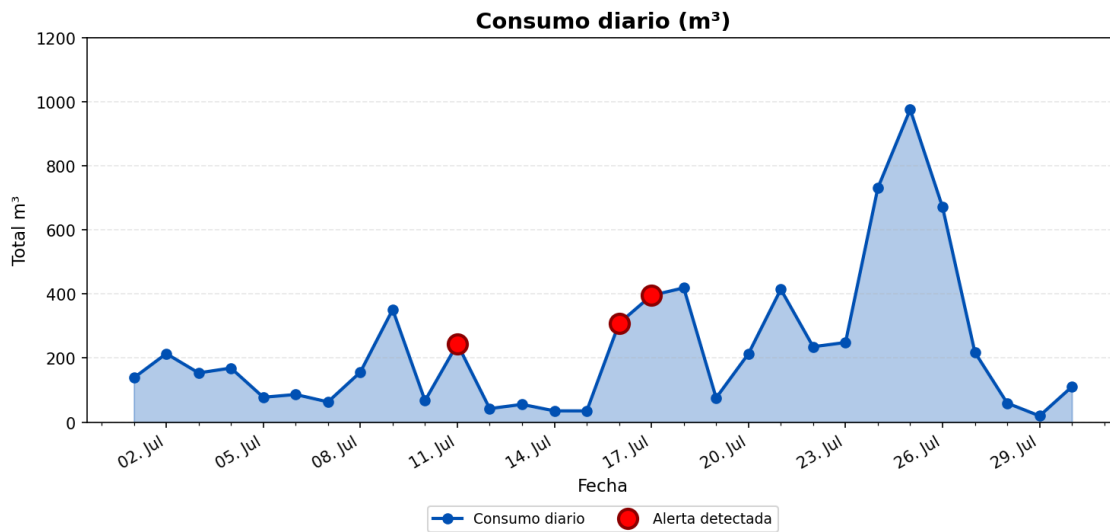

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m^3/h)
10/07/2026	21:00	0,02
16/07/2026	07:00	0,01
17/07/2026	01:00	0,01

MATRIZ PISCINA

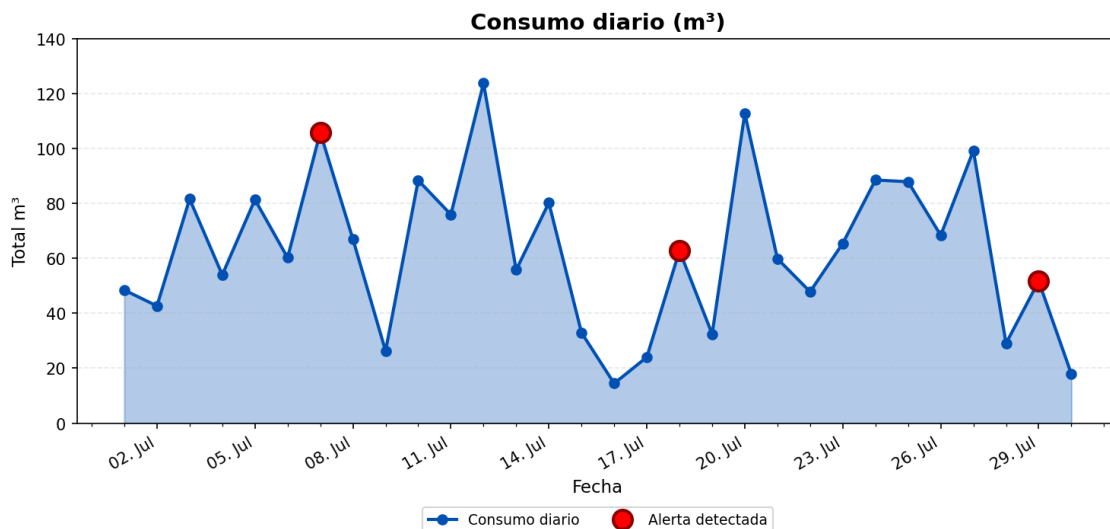


ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m ³ /h)
07/07/2026	02:00	4,22
18/07/2026	02:00	0,15
29/07/2026	03:00	0,2

DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO


Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m³/h) de ese día.

MATRIZ FITNESS — 25/07/2026

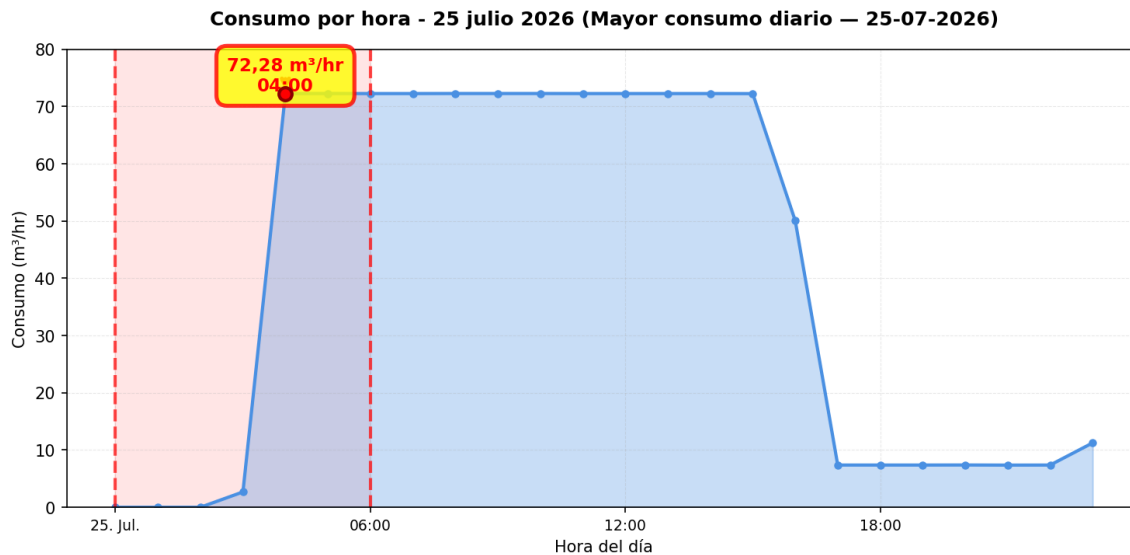

El día de mayor consumo diario en Matriz Fitness fue el 25/07/2026 con 975.5 m³ registrados, un 319 % por sobre el promedio diario del periodo (232.8 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

MATRIZ PISCINA — 12/07/2026

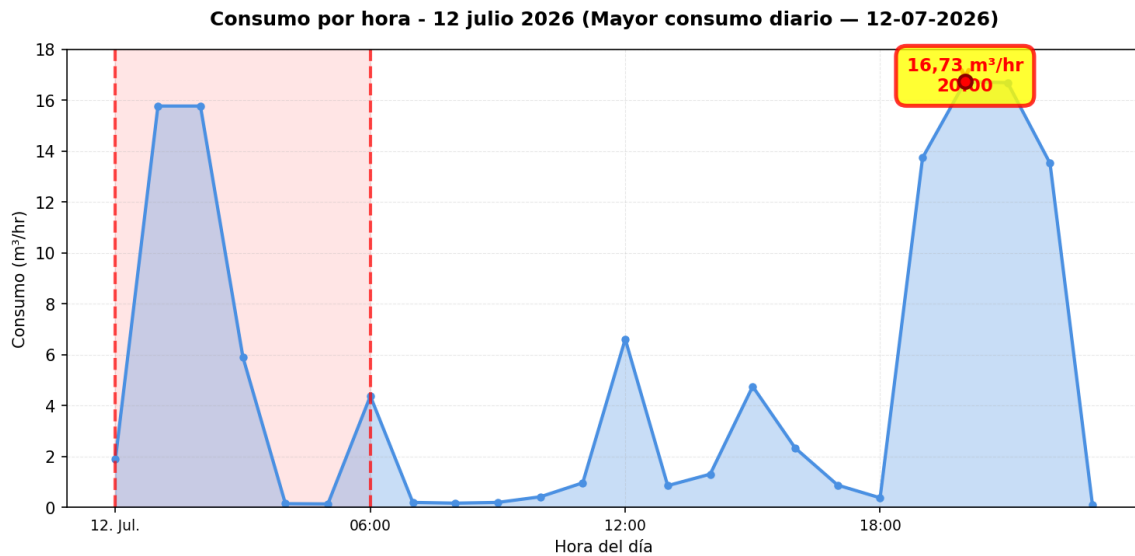

El día de mayor consumo diario en Matriz Piscina fue el 12/07/2026 con 123.7 m³ registrados, un 97 % por sobre el promedio diario del periodo (62.9 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.


RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m ³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Costo nocturno (CLP)
1	Matriz Fitness	6.984,3	3	2.065,5 m ³ (30 días, 100%)	\$2.581.900
2	Matriz Piscina	1.886,5	3	944 m ³ (30 días, 100%)	\$1.180.000
	TOTAL	8.870,8	6	3.009,5 m³	\$3.761.900

ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

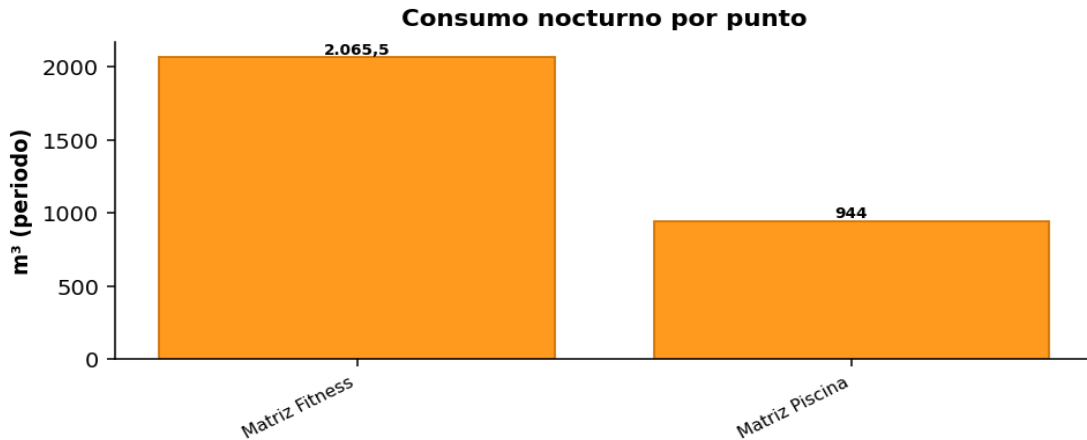

DETALLE POR PUNTO

Punto	m³ nocturnos	Días 00-06:59	Costo (CLP)
Matriz Fitness	2.065,5	30	\$2.581.900
Matriz Piscina	944	30	\$1.180.000
Total club (periodo):	3.009,5		\$3.761.900


CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 30 días del periodo, el club registró un total de 3.009,5 m³ en horario nocturno (Matriz Fitness (2.065,5 m³) y Matriz Piscina (944 m³)), equivalente a \$3.761.900 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.

COMPARATIVO DEL MES (NOCTURNO VS EFECTIVO)


Proyección a 30 días a partir del periodo (30 días): nocturno proyectado 3.009,5 m³ (\$3.761.900) y consumo efectivo 5.861,2 m³ (\$7.326.562).

Comparación mensual: Consumo nocturno vs Consumo efectivo

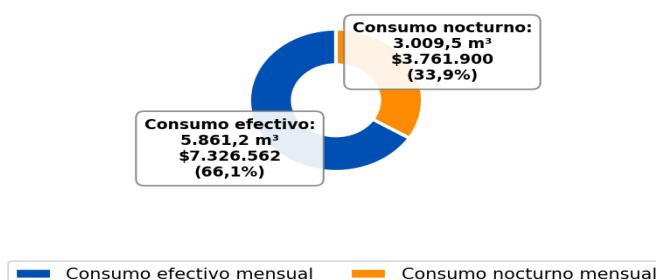

COMPARATIVO ÚLTIMOS 6 MESES

Consumo mensual total Club Providencia (Matriz Fitness + Matriz Piscina). El mes marcado con * corresponde al periodo de este reporte (hasta 30/07/2026).

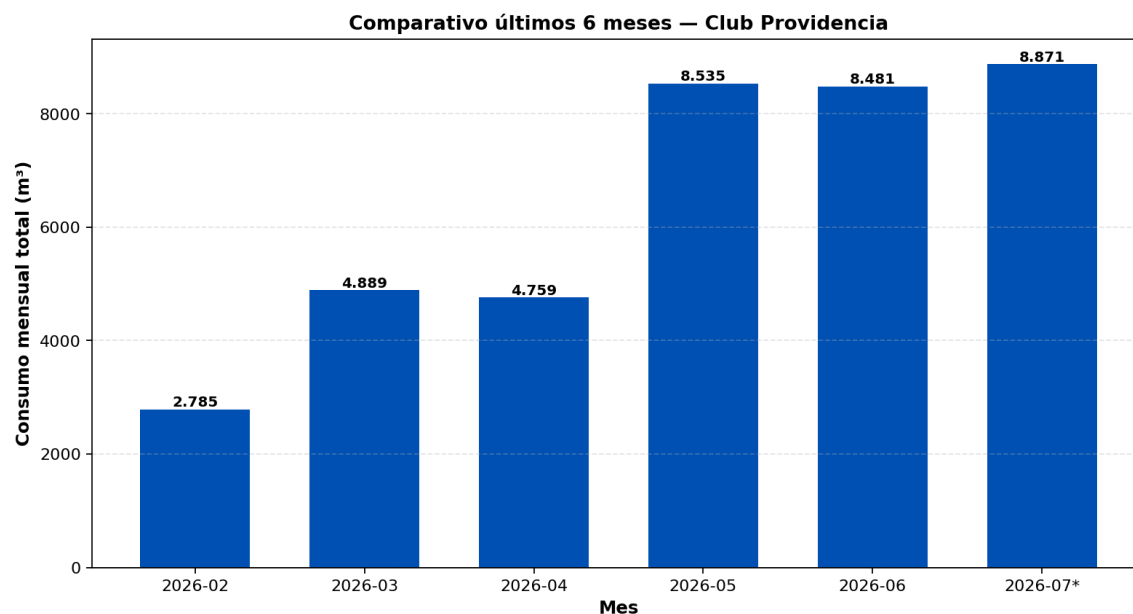

Mes	Total (m³)
2026-02	2.785
2026-03	4.888,9
2026-04	4.759,4
2026-05	8.534,8
2026-06	8.480,7
2026-07*	8.870,8