

Análisis de ahorro potencial — Club Providencia

Cliente: Club Providencia

Periodo: 01/05/2026 al 31/05/2026

Puntos: 000031-01, 000031-02

Generado: 01-06-2026 15:26

1. Contexto

El reporte agregado de mayo muestra consumo nocturno (00:00–06:59) en los datos horarios, pero la proyección basada en alertas MyAlert puede ser cero si no hay alertas recientes en horario 22:00–07:00. Este documento usa únicamente la serie horaria para estimar el volumen que se podría evitar instalando un equipo de control que corte o reduzca el flujo cuando el club no opera.

2. Metodología

Por cada punto:

- 1) Se suma el consumo entre 00:00 y 06:59 de todos los días de mayo.
- 2) Se obtiene un promedio horario nocturno = consumo nocturno total ÷ (días del periodo × 7 h).
- 3) Se proyecta un escenario de fuga/control deficiente 24 h/día: promedio × 24 h/día × 30 días.
- 4) Se grafica el día con mayor consumo nocturno del mes (perfil 0–23 h).

Umbral WES habitual para proyección en agregado: ≥75 % de los días con consumo en madrugada. Si no se cumple, igual se muestra la proyección técnica para evaluar el beneficio de un sistema de control.

3. Resultados por punto


Punto	Cons. nocturno mayo (m³)	Días con cons. 00–06h	% días	Prom. hora noct. (m³/h)	Proy. mensual 30 d (m³)	Valor ref. (CLP)
Matriz Fitness	914,6	30	96,8 %	4,215	3.034,7	\$3.793.432
Matriz	1.112,2	31	100 %	5,125	3.690,2	\$4.612.712

Piscina						
---------	--	--	--	--	--	--

Total club (proyección 30 días): 6.724,9 m³ — \$8.406.144 (precio ref. \$1.250/m³).


3.1 Matriz Fitness

Día representativo (mayor consumo 00:00–06:59): 19/05/2026 (164,62 m³ en madrugada ese día).

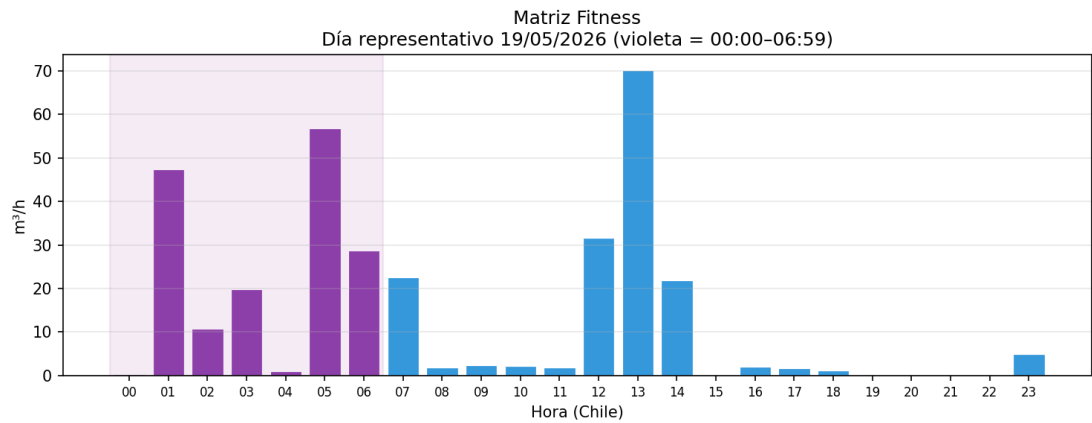


3.2 Matriz Piscina

Día representativo (mayor consumo 00:00–06:59): 12/05/2026 (74,5 m³ en madrugada ese día).

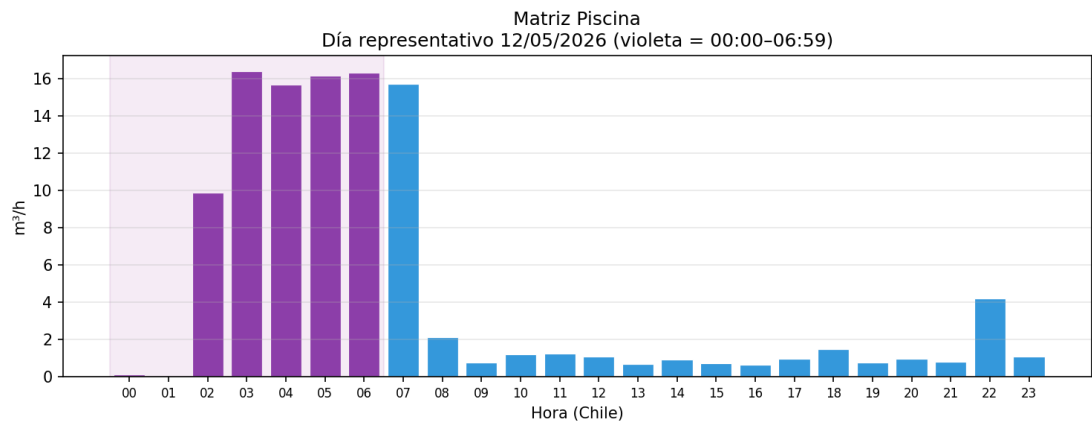

4. Resumen gráfico mensual

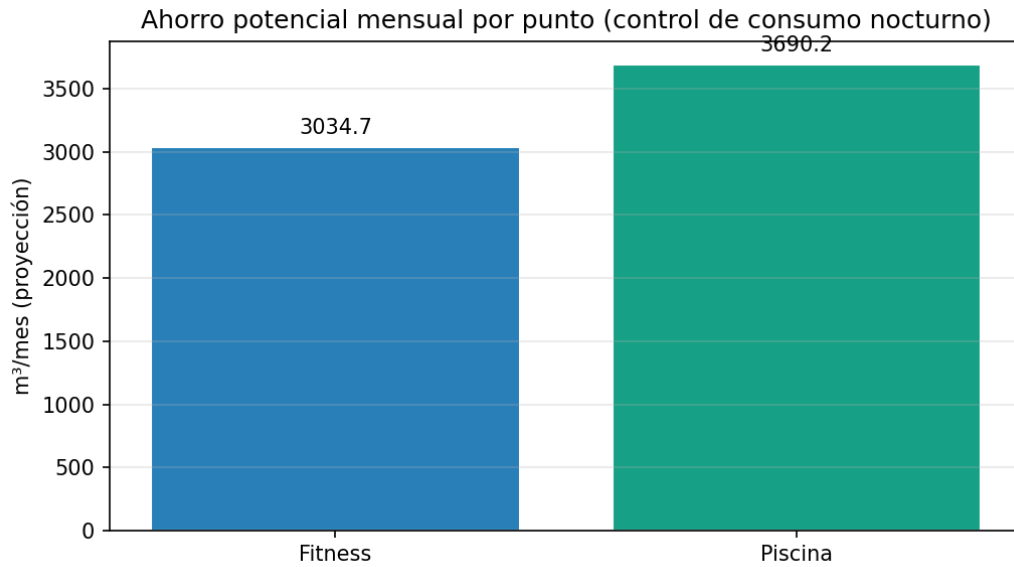

5. Interpretación

Si el consumo en horario de cierre (madrugada) corresponde a fugas, válvulas abiertas o equipos sin control, un sistema de monitoreo y corte podría acercar ese caudal a cero en esas horas. El ahorro real dependerá de la intervención en terreno; la proyección mensual cuantifica el orden de magnitud del agua que hoy se registra fuera del horario operativo o que se extrapolaría si ese patrón se mantuviera las 24 horas.