

Reporte Agregado - DERCO


MONITOREO WES
Análisis consolidado de 7 puntos de monitoreo
Rango: 01-06-26 - 30-06-26
Generado: 03-07-26

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 7.
Consumo total agregado: 3.330,2 m³.
Consumo promedio por punto: 475,7 m³.
Total de alertas registradas: 117.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

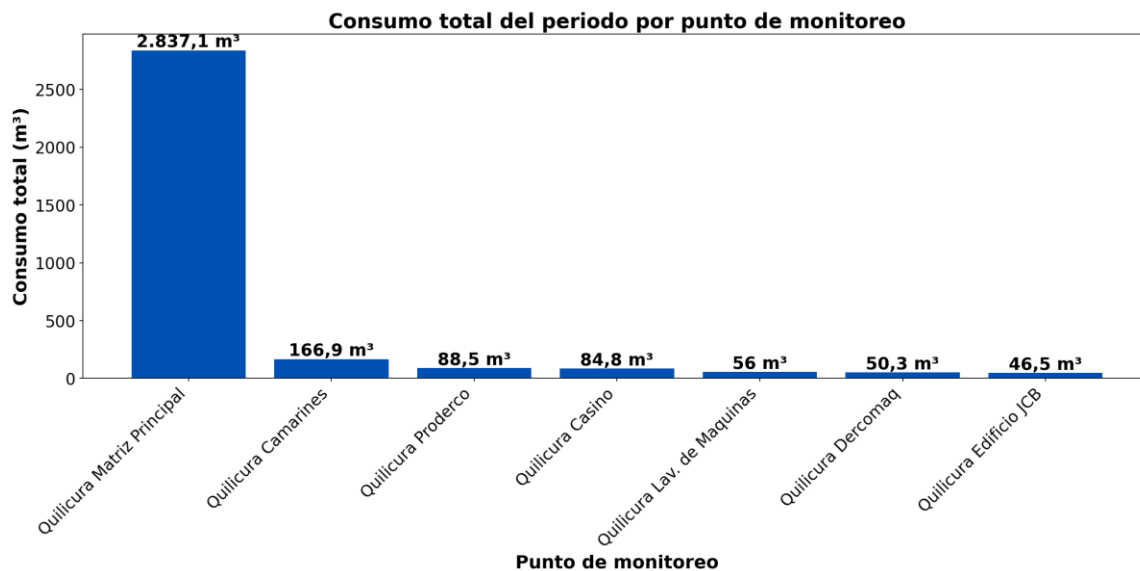


DERCO registró un consumo total de 3.330,2 m³ en el periodo entre 7 puntos de monitoreo. Los de mayor demanda fueron: Quilicura Matriz Principal (2.837,1 m³, 85,2 %), Quilicura Camarines (166,9 m³, 5 %), Quilicura Proderco (88,5 m³, 2,7 %). El menor consumo correspondió a Quilicura Edificio JCB (46,5 m³, 1,4 % del total).


EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m^3) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.

QUILICURA MATRIZ PRINCIPAL

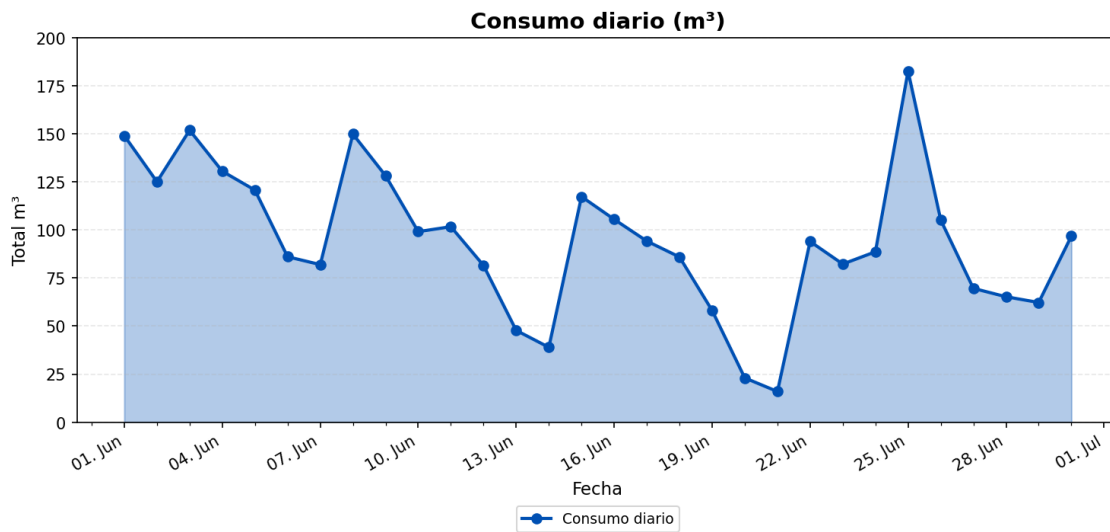

QUILICURA DERCOMAQ

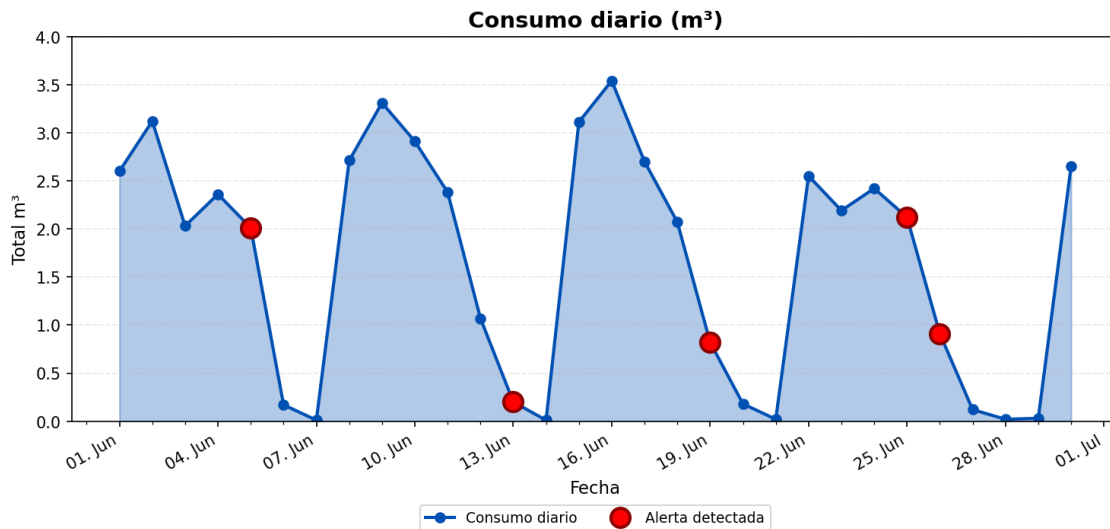


ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m^3/h)
-----	------	---

04/06/2026	23:00	0,02
13/06/2026	11:00	0,02
19/06/2026	09:00	0,03
24/06/2026	22:00	0,01
26/06/2026	11:00	0,08
26/06/2026	14:00	0,1


QUILICURA LAV. DE MAQUINAS

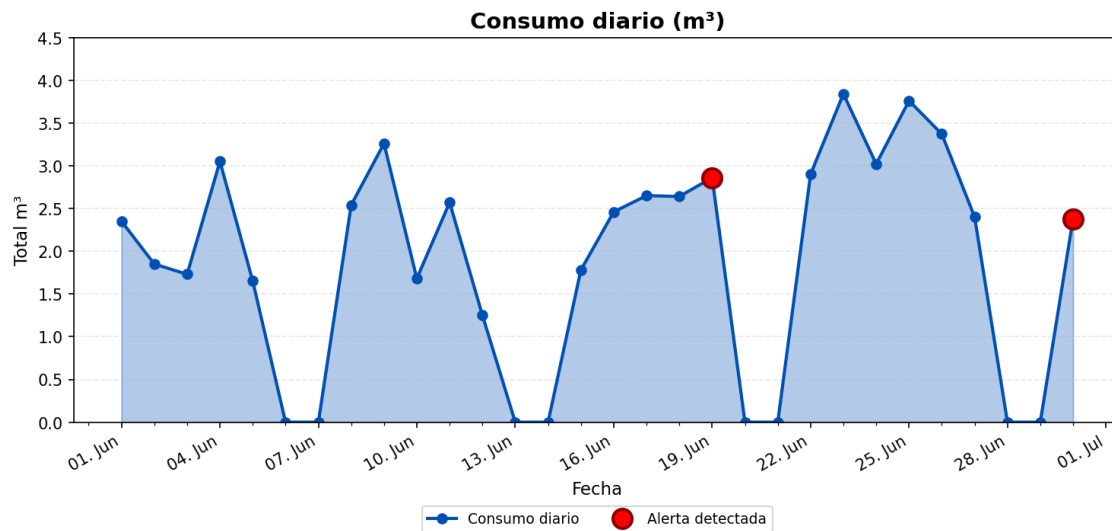

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
19/06/2026	14:00	0,27
30/06/2026	09:00	0,1


QUILICURA CASINO

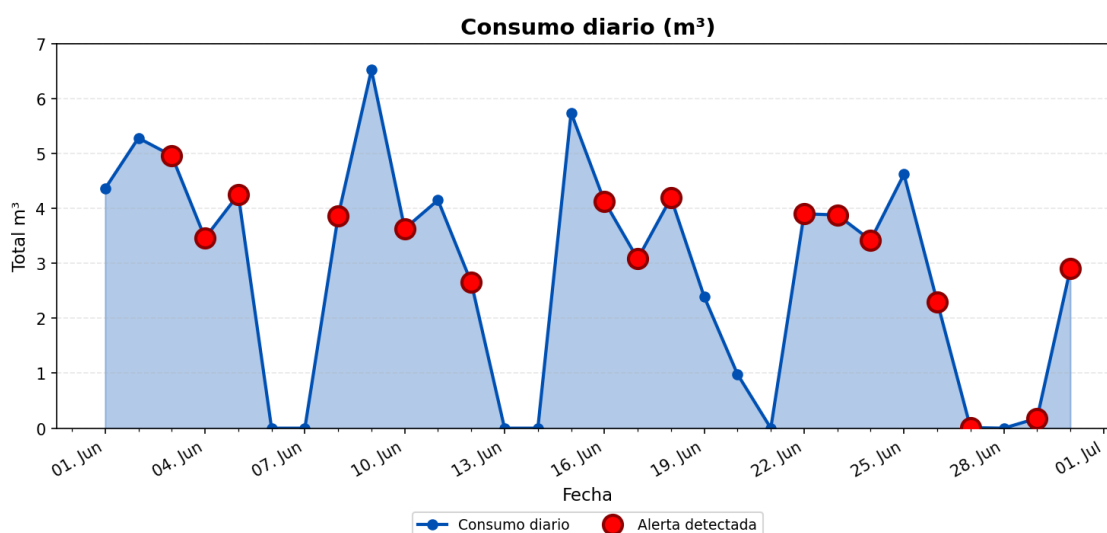

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m ³ /h)
03/06/2026	05:00	0,02
04/06/2026	05:00	0,01
05/06/2026	06:00	0,03
08/06/2026	08:00	0,21
10/06/2026	06:00	0,05
11/06/2026	21:00	0,05
12/06/2026	03:00	0,01
16/06/2026	04:00	0,02
17/06/2026	08:00	0,29
18/06/2026	04:00	0,01
22/06/2026	08:00	0,17
23/06/2026	08:00	0,12
23/06/2026	13:00	0,2
24/06/2026	08:00	0,2
26/06/2026	05:00	0,03
26/06/2026	08:00	0,06
27/06/2026	14:00	0,01
29/06/2026	06:00	0,01
30/06/2026	06:00	0,11


QUILICURA PRODERCO

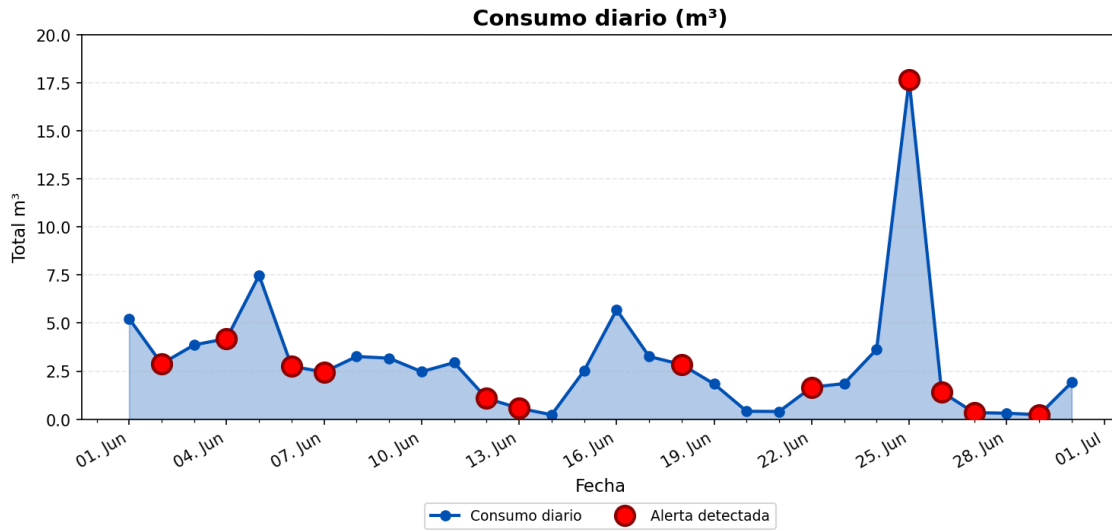


ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
02/06/2026	19:00	0,06
04/06/2026	01:00	0,02
06/06/2026	15:00	0,11
07/06/2026	09:00	0,13
07/06/2026	12:00	0,14
07/06/2026	16:00	0,11
11/06/2026	21:00	0,01
12/06/2026	23:00	0,01
18/06/2026	14:00	0,24
22/06/2026	02:00	0,01
22/06/2026	07:00	0,03
25/06/2026	02:00	0,02
26/06/2026	01:00	0,03
26/06/2026	11:00	0,11
27/06/2026	05:00	0,01
27/06/2026	18:00	0,02
29/06/2026	01:00	0,01

QUILICURA CAMARINES

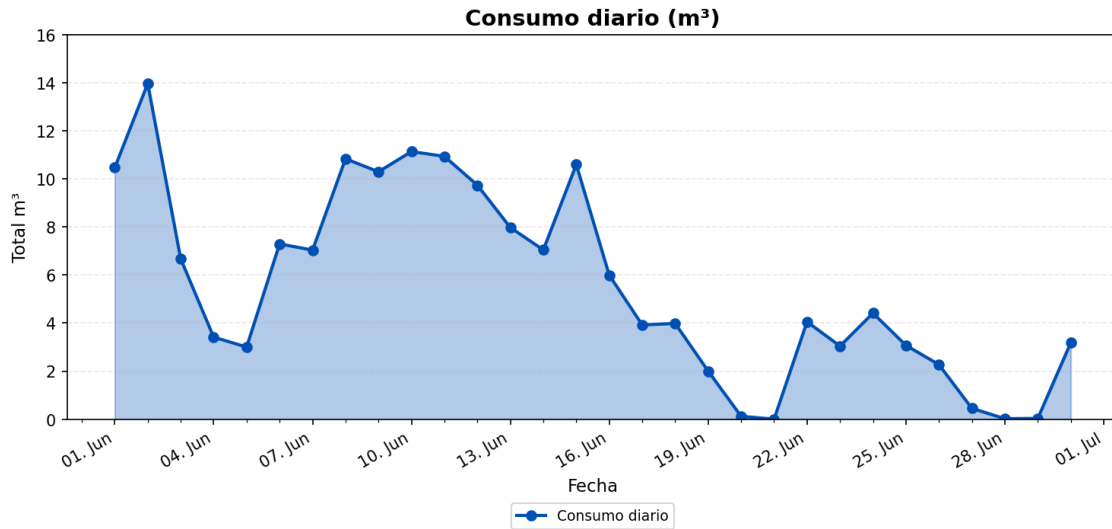

QUILICURA EDIFICIO JCB

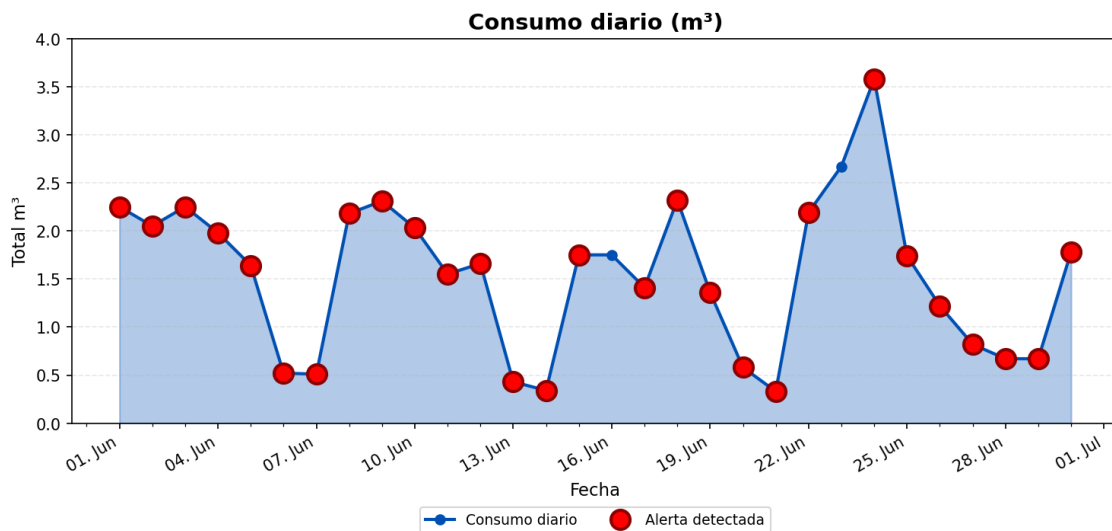

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO


Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
01/06/2026	02:00	0,01
01/06/2026	21:00	0,03
02/06/2026	01:00	0,01
02/06/2026	16:00	0,15
03/06/2026	04:00	0,01
04/06/2026	01:00	0,01
04/06/2026	23:00	0,04
05/06/2026	03:00	0,01

06/06/2026	03:00	0,01
07/06/2026	01:00	0,01
08/06/2026	03:00	0,01
09/06/2026	02:00	0,01
10/06/2026	01:00	0,01
11/06/2026	02:00	0,01
11/06/2026	08:00	0,02
12/06/2026	01:00	0,01
13/06/2026	02:00	0,01
14/06/2026	01:00	0,01
15/06/2026	02:00	0,01
17/06/2026	02:00	0,01
18/06/2026	01:00	0,02
18/06/2026	21:00	0,01
19/06/2026	03:00	0,01
20/06/2026	02:00	0,01
21/06/2026	02:00	0,01
22/06/2026	02:00	0,01
23/06/2026	22:00	0,09
24/06/2026	23:00	0,01
25/06/2026	10:00	0,15
26/06/2026	02:00	0,01
27/06/2026	01:00	0,03
28/06/2026	12:00	0,02
29/06/2026	01:00	0,03
30/06/2026	01:00	0,03

DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO


Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m^3/h) de ese día.

QUILICURA MATRIZ PRINCIPAL — 25/06/2026

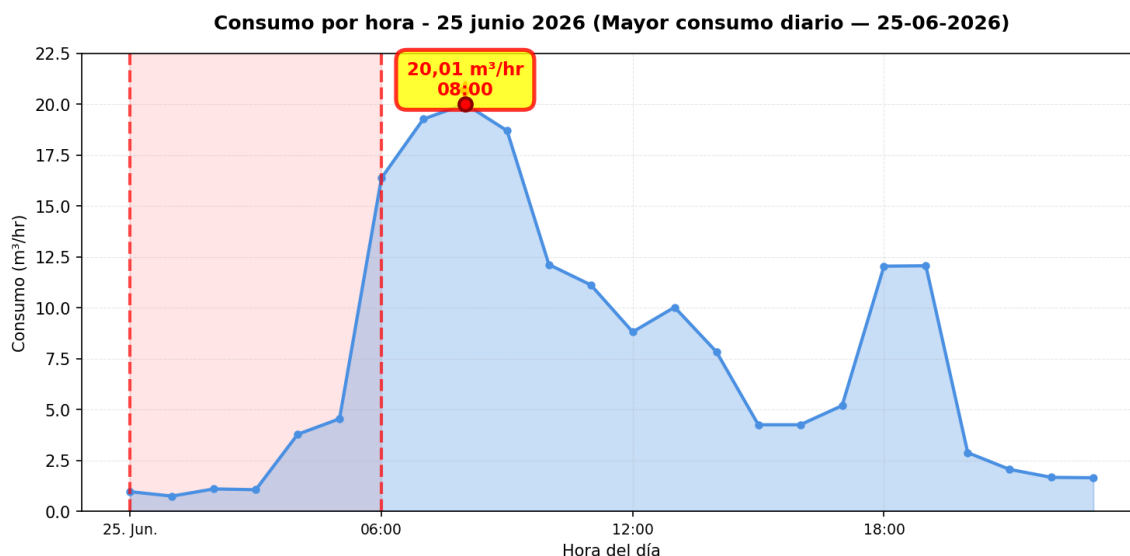

El día de mayor consumo diario en Quilicura Matriz Principal fue el 25/06/2026 con 182.5 m³ registrados, un 93 % por sobre el promedio diario del periodo (94.6 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

QUILICURA DERCOMAQ — 16/06/2026

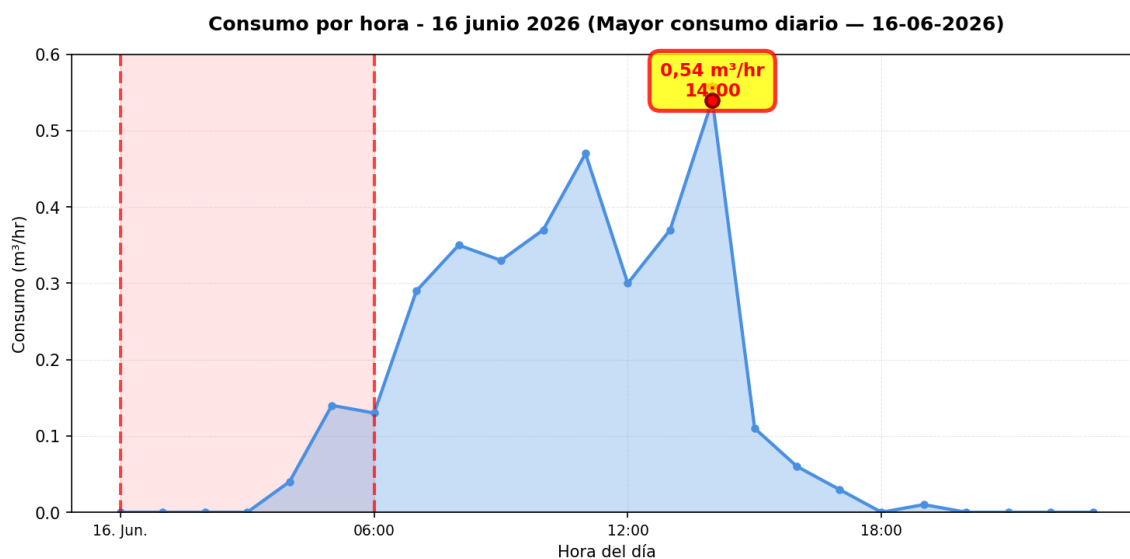


El día de mayor consumo diario en Quilicura Dercomaq fue el 16/06/2026 con 3.5 m³ registrados, un 111 % por sobre el promedio diario del periodo (1.7 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

QUILICURA LAV. DE MAQUINAS — 23/06/2026



El día de mayor consumo diario en Quilicura Lav. de Maquinas fue el 23/06/2026 con 3.8 m³ registrados, un 106 % por sobre el promedio diario del periodo (1.9 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

QUILICURA CASINO — 09/06/2026

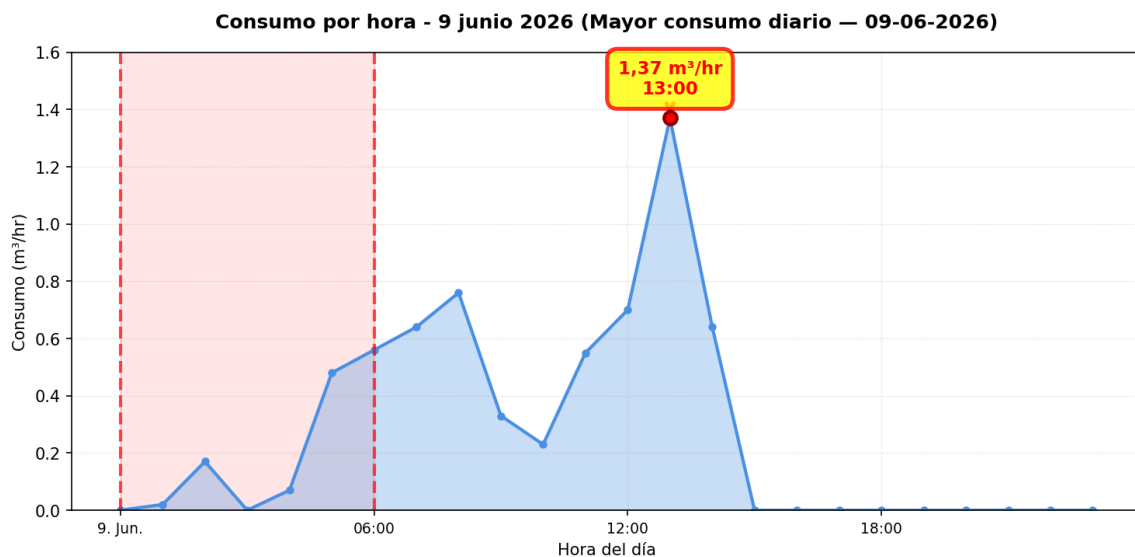


El día de mayor consumo diario en Quilicura Casino fue el 09/06/2026 con 6.5 m³ registrados, un 131 % por sobre el promedio diario del periodo (2.8 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

QUILICURA PRODERCO — 25/06/2026




El día de mayor consumo diario en Quilicura Proderco fue el 25/06/2026 con 17.6 m³ registrados, un 498 % por sobre el promedio diario del periodo (2.9 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

QUILICURA CAMARINES — 02/06/2026

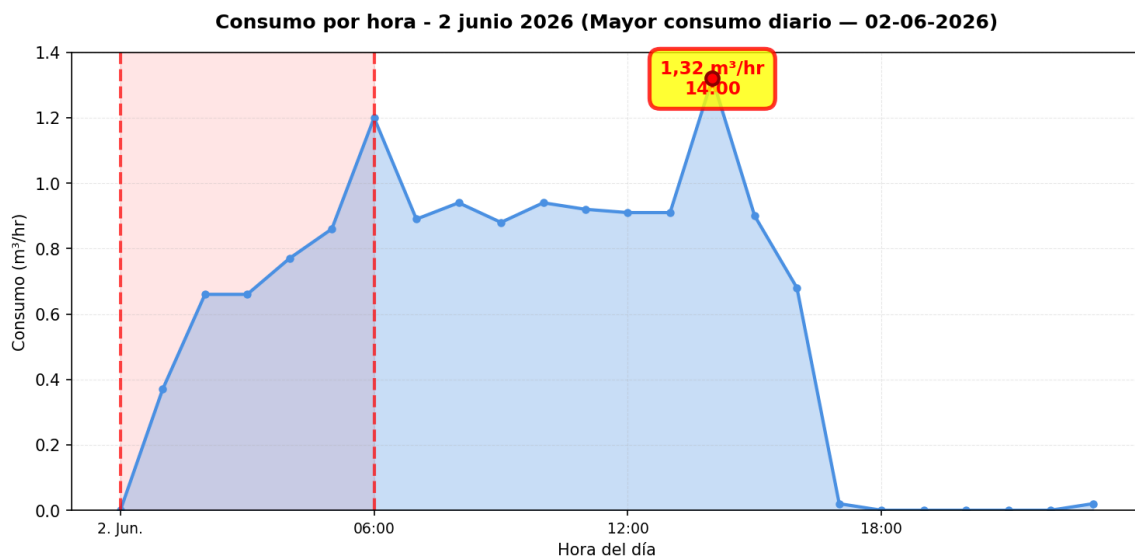

El día de mayor consumo diario en Quilicura Camarines fue el 02/06/2026 con 14.0 m³ registrados, un 151 % por sobre el promedio diario del periodo (5.6 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

QUILICURA EDIFICIO JCB — 24/06/2026

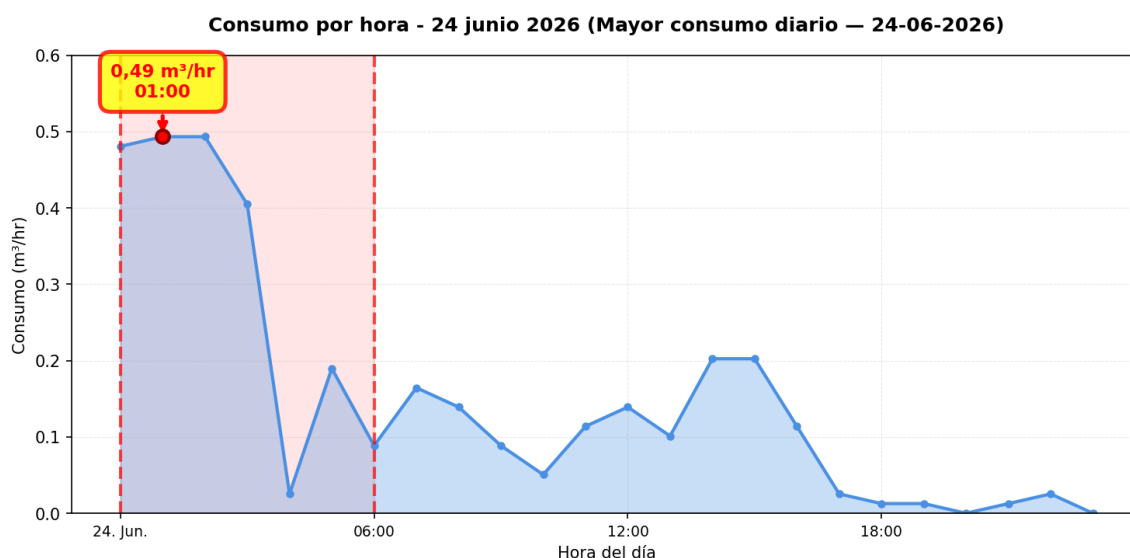

El día de mayor consumo diario en Quilicura Edificio JCB fue el 24/06/2026 con 3.6 m³ registrados, un 131 % por sobre el promedio diario del periodo (1.6 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO


MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m ³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Costo nocturno (CLP)
1	Quilicura Matriz Principal	2.837,1	0	579,6 m ³ (30 días, 100%)	\$736.136
2	Quilicura Camarines	166,9	0	38,9 m ³ (27 días, 90%)	\$49.431
3	Quilicura Proderco	88,5	17	14 m ³ (30 días, 100%)	\$17.792
4	Quilicura Casino	84,8	19	18,9 m ³ (22 días, 73,3%)	\$24.050
5	Quilicura Lav. de Maquinas	56	2	9,8 m ³ (22 días, 73,3%)	\$12.497
6	Quilicura Dercomaq	50,3	6	5,9 m ³ (24 días, 80%)	\$7.430

7	Quilicura Edificio JCB	46,5	35	11 m ³ (30 días, 100%)	\$13.959
	TOTAL	3.330,2	79	678,2 m³	\$861.295

ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

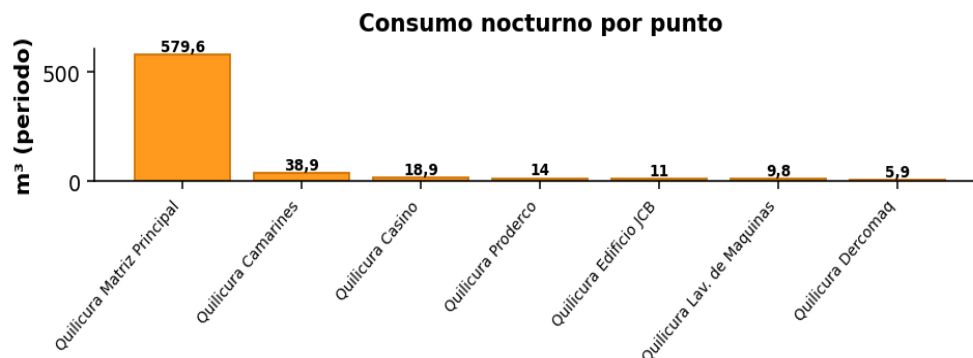

DETALLE POR PUNTO

Punto	m³ nocturnos	Días 00-06:59	Costo (CLP)
Quilicura Matriz Principal	579,6	30	\$736.136
Quilicura Camarines	38,9	27	\$49.431
Quilicura Casino	18,9	22	\$24.050
Quilicura Proderco	14	30	\$17.792
Quilicura Edificio JCB	11	30	\$13.959
Quilicura Lav. de Maquinas	9,8	22	\$12.497
Quilicura Dercomaq	5,9	24	\$7.430
Total DERCO (periodo):	678,2		\$861.295

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 30 días del periodo, DERCO registró un total de 678,2 m³ en horario nocturno (Quilicura Matriz Principal (579,6 m³), Quilicura Camarines (38,9 m³), Quilicura Casino (18,9 m³) y 40,7 m³ en los demás puntos), equivalente a \$861.295 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.