

Reporte Agregado - DERCO


MONITOREO WES
Análisis consolidado de 7 puntos de monitoreo
Rango: 01-07-26 - 28-07-26
Generado: 28-07-26

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 7.
Consumo total agregado: 3.146 m³.
Consumo promedio por punto: 449,4 m³.
Total de alertas registradas: 90.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

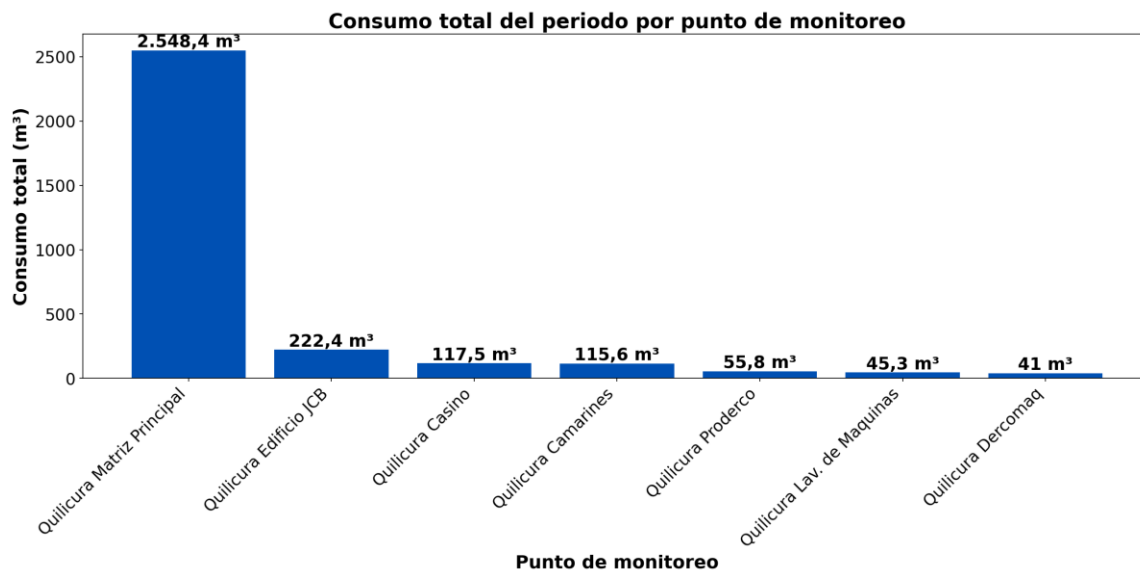


DERCO registró un consumo total de 3.146 m³ en el periodo entre 7 puntos de monitoreo. Los de mayor demanda fueron: Quilicura Matriz Principal (2.548,4 m³, 81 %), Quilicura Edificio JCB (222,4 m³, 7,1 %), Quilicura Casino (117,5 m³, 3,7 %). El menor consumo correspondió a Quilicura Dercomaq (41 m³, 1,3 % del total).


EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m^3) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.

QUILICURA MATRIZ PRINCIPAL

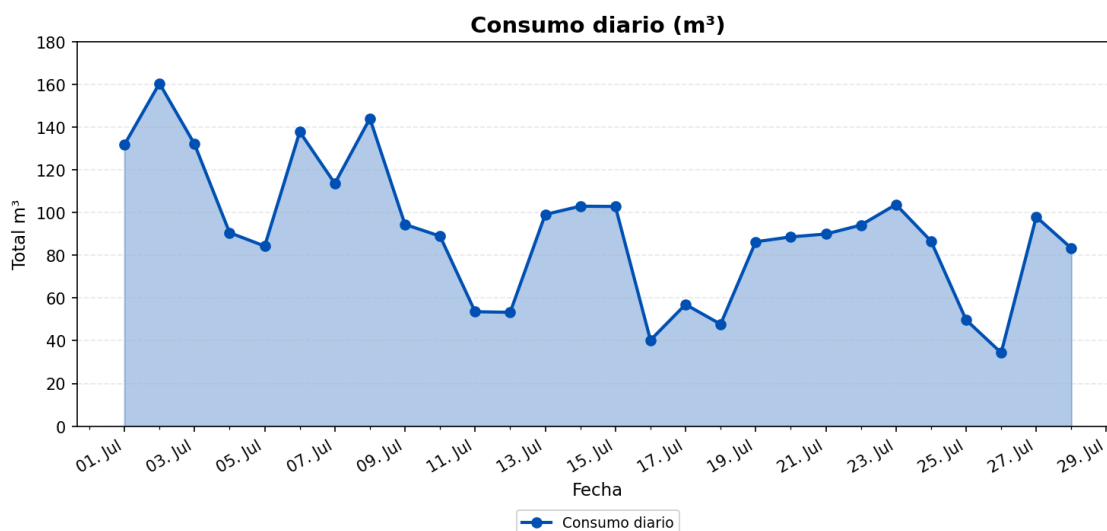

QUILICURA DERCOMAQ

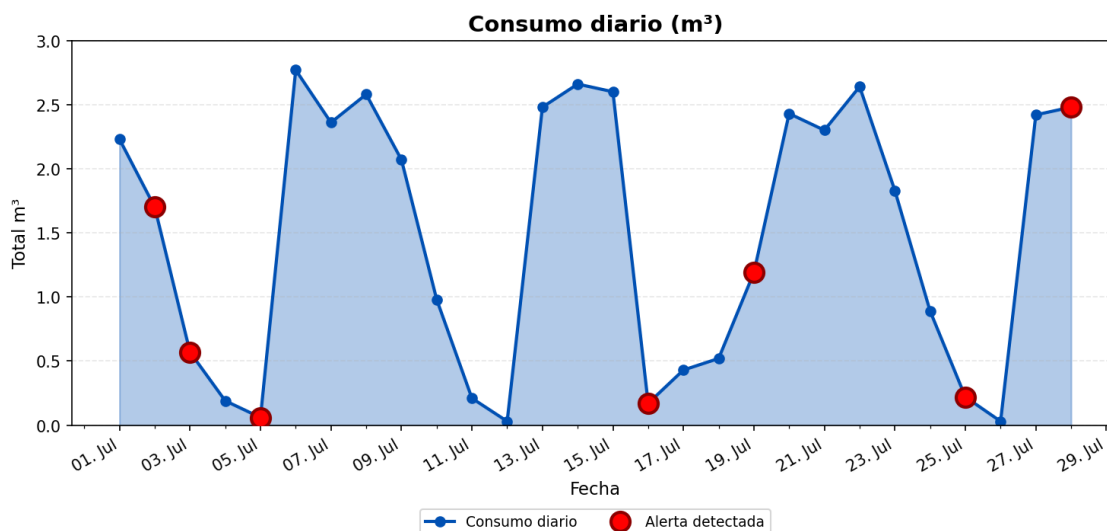


ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m^3/h)
-----	------	---

01/07/2026	21:00	0,04
02/07/2026	20:00	0,04
05/07/2026	01:00	0,01
16/07/2026	17:00	0,04
18/07/2026	21:00	0,08
25/07/2026	12:00	0,03
28/07/2026	07:00	0,05


QUILICURA LAV. DE MAQUINAS

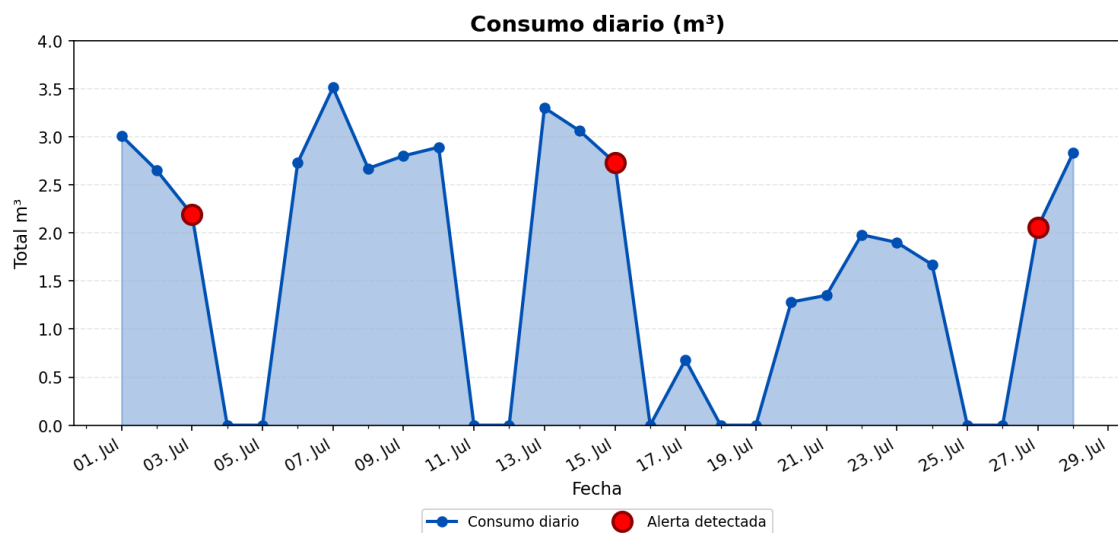

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
03/07/2026	09:00	0,08
15/07/2026	14:00	0,48
27/07/2026	18:00	0,14


QUILICURA CASINO

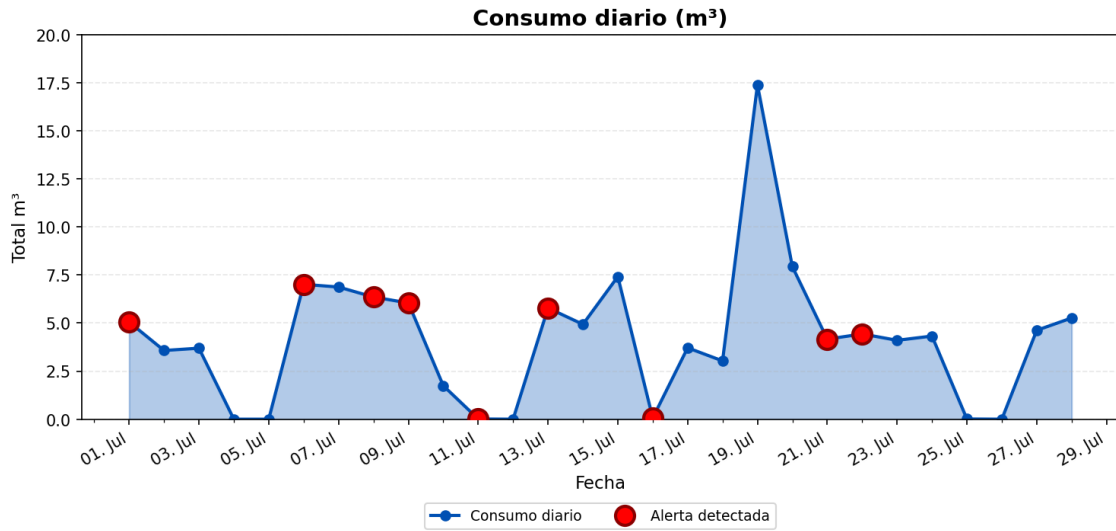

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
01/07/2026	03:00	0,01
06/07/2026	05:00	0,02
08/07/2026	08:00	0,27
09/07/2026	06:00	0,2
09/07/2026	08:00	0,29
11/07/2026	13:00	0,02
13/07/2026	06:00	0,03
16/07/2026	12:00	0,02
21/07/2026	08:00	0,13
22/07/2026	07:00	0,02


QUILICURA PRODERCO

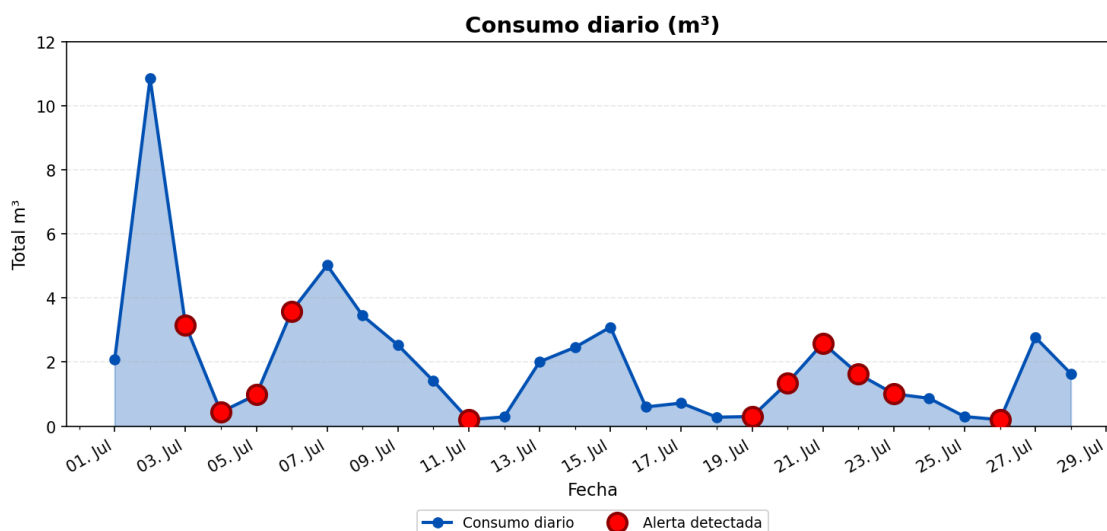


ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
03/07/2026	04:00	0,02
03/07/2026	20:00	0,03
04/07/2026	02:00	0,02
05/07/2026	01:00	0,03
05/07/2026	23:00	0,02
11/07/2026	06:00	0,01
19/07/2026	05:00	0,01
20/07/2026	06:00	0,01
20/07/2026	15:00	0,12
21/07/2026	03:00	0,02
22/07/2026	08:00	0,03
23/07/2026	06:00	0,02
23/07/2026	09:00	0,04
26/07/2026	09:00	0,02

QUILICURA CAMARINES

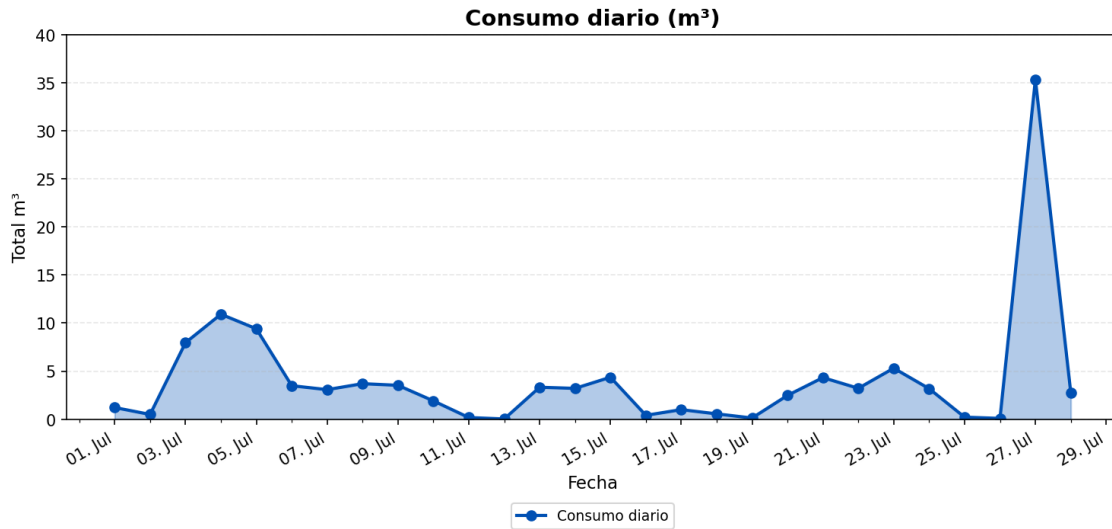

QUILICURA EDIFICIO JCB

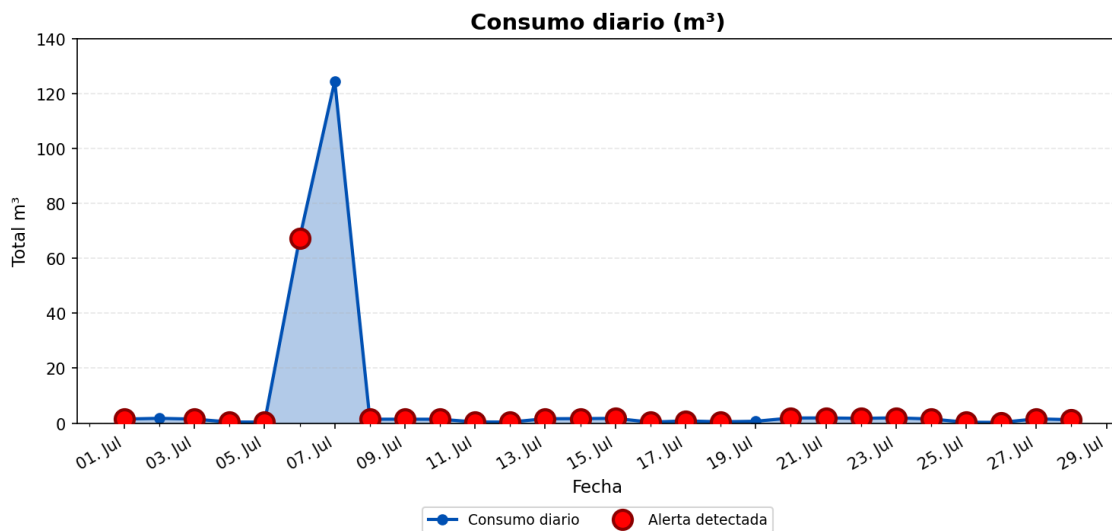

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO


Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
01/07/2026	08:00	0,02
03/07/2026	02:00	0,01
04/07/2026	01:00	0,01
05/07/2026	02:00	0,01
06/07/2026	02:00	0,01
08/07/2026	02:00	0,01
09/07/2026	03:00	0,01
10/07/2026	01:00	0,01

11/07/2026	01:00	0,01
12/07/2026	03:00	0,01
13/07/2026	02:00	0,01
14/07/2026	02:00	0,01
15/07/2026	01:00	0,01
16/07/2026	03:00	0,01
17/07/2026	03:00	0,01
18/07/2026	04:00	0,01
20/07/2026	01:00	0,02
21/07/2026	01:00	0,01
22/07/2026	01:00	0,01
22/07/2026	10:00	0,07
23/07/2026	01:00	0,01
24/07/2026	01:00	0,01
25/07/2026	01:00	0,01
26/07/2026	01:00	0,01
27/07/2026	05:00	0,01
28/07/2026	03:00	0,01

DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO


Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m^3/h) de ese día.

QUILICURA MATRIZ PRINCIPAL — 02/07/2026

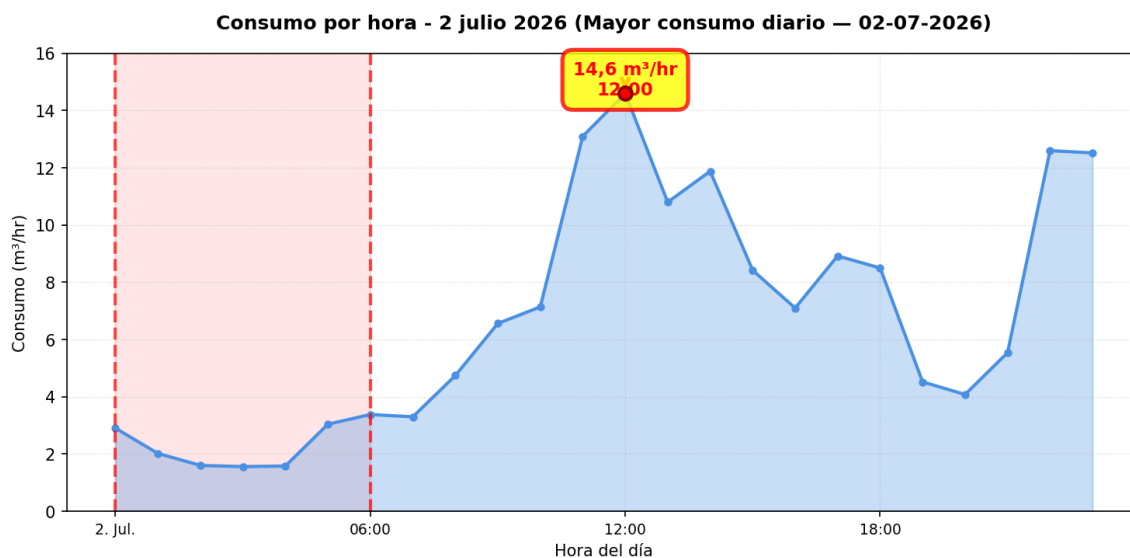


El día de mayor consumo diario en Quilicura Matriz Principal fue el 02/07/2026 con 160.4 m^3 registrados, un 76 % por sobre el promedio diario del periodo (91.0 $\text{m}^3/\text{día}$). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

QUILICURA DERCOMAQ — 06/07/2026

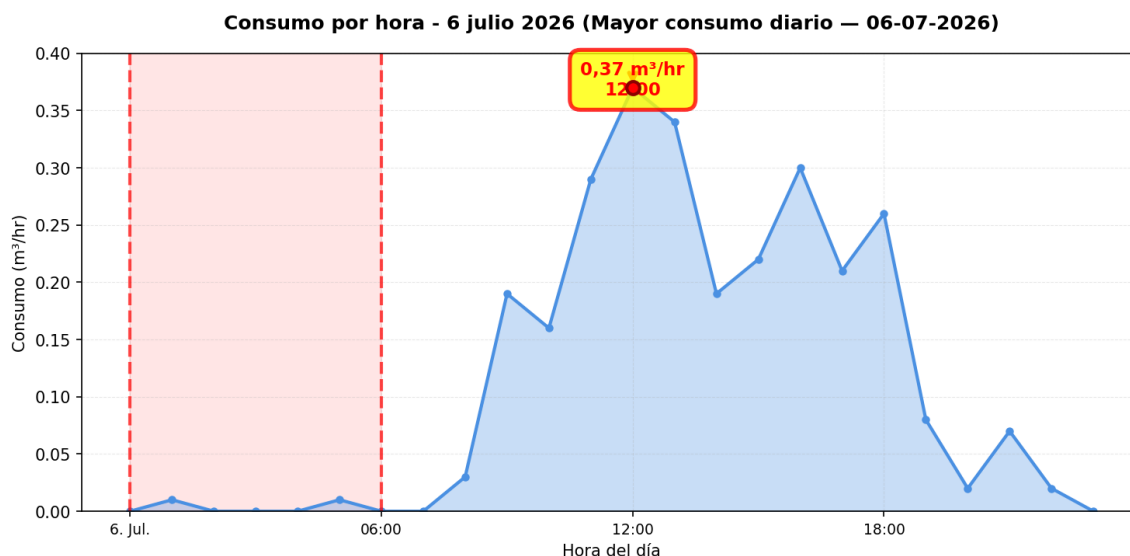


El día de mayor consumo diario en Quilicura DercomaQ fue el 06/07/2026 con 2.8 m³ registrados, un 89 % por sobre el promedio diario del periodo (1.5 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

QUILICURA LAV. DE MAQUINAS — 07/07/2026

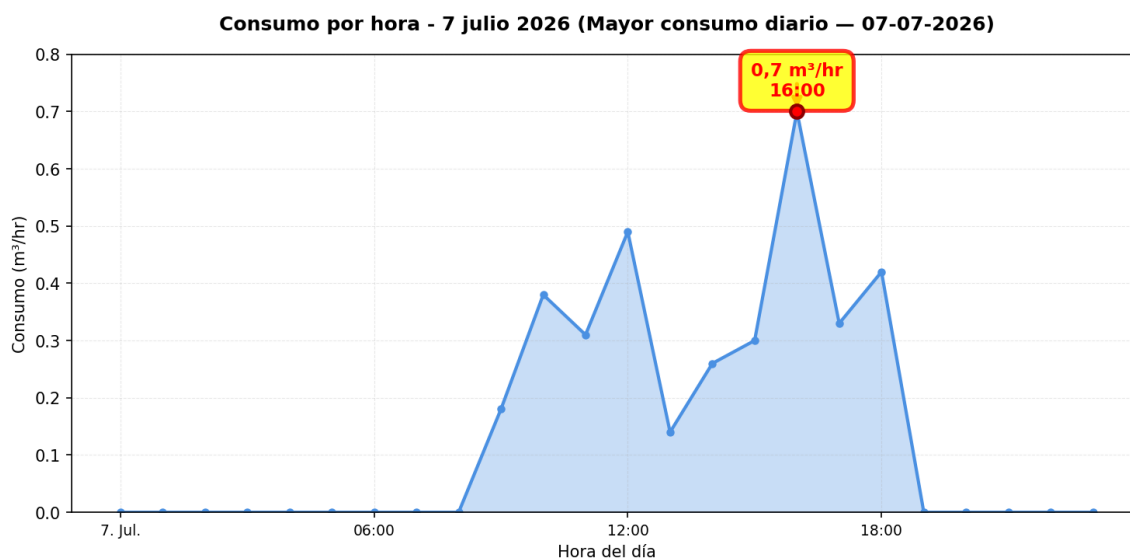


El día de mayor consumo diario en Quilicura Lav. de Maquinas fue el 07/07/2026 con 3.5 m³ registrados, un 117 % por sobre el promedio diario del periodo (1.6 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

QUILICURA CASINO — 19/07/2026

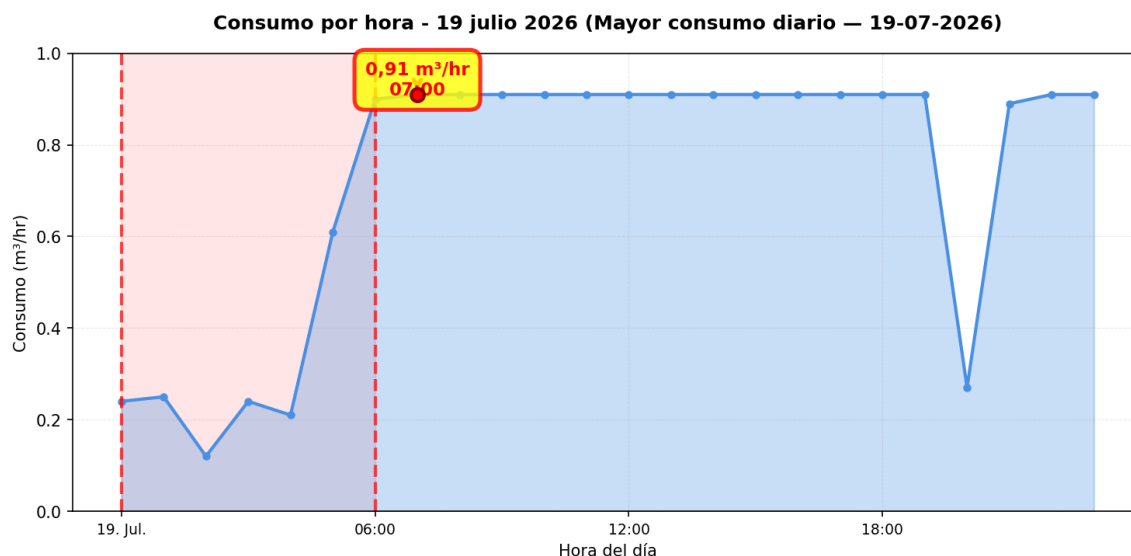


El día de mayor consumo diario en Quilicura Casino fue el 19/07/2026 con 17.4 m³ registrados, un 314 % por sobre el promedio diario del periodo (4.2 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

QUILICURA PRODERCO — 02/07/2026

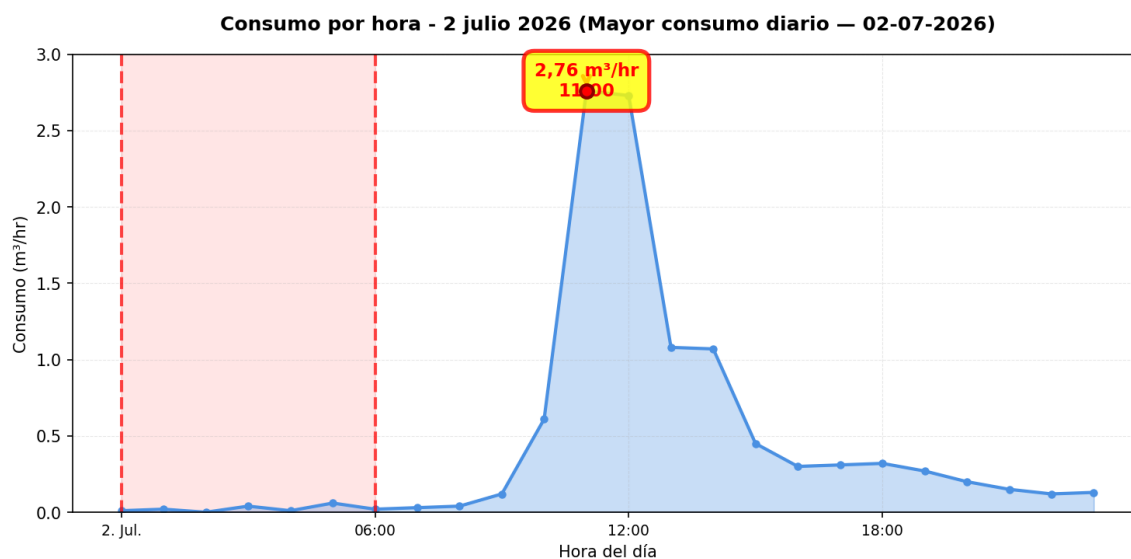


El día de mayor consumo diario en Quilicura Proderco fue el 02/07/2026 con 10.8 m³ registrados, un 444 % por sobre el promedio diario del periodo (2.0 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

QUILICURA CAMARINES — 27/07/2026

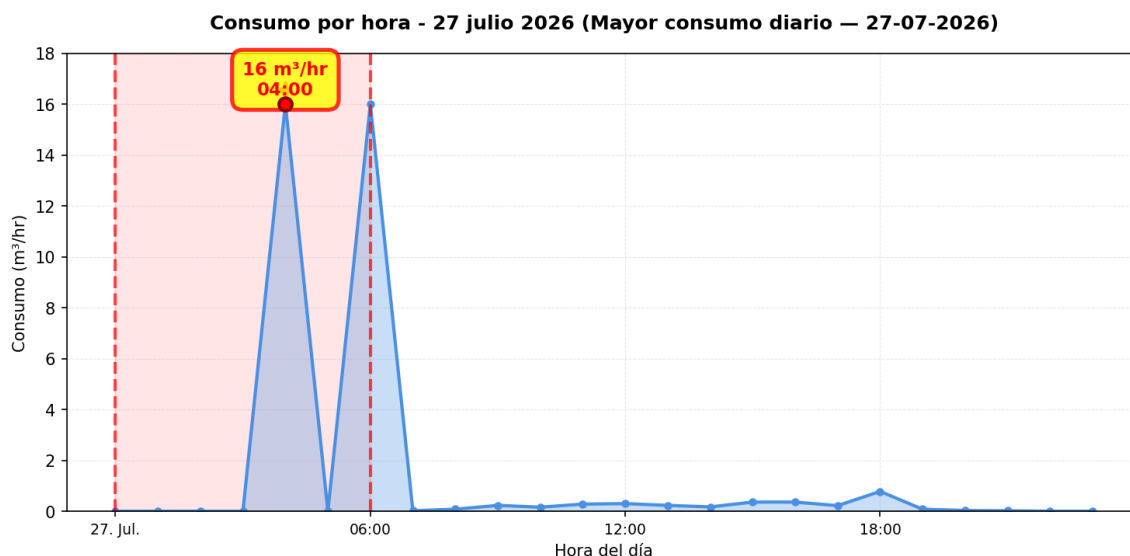

El día de mayor consumo diario en Quilicura Camarines fue el 27/07/2026 con 35.3 m³ registrados, un 756 % por sobre el promedio diario del periodo (4.1 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

QUILICURA EDIFICIO JCB — 07/07/2026

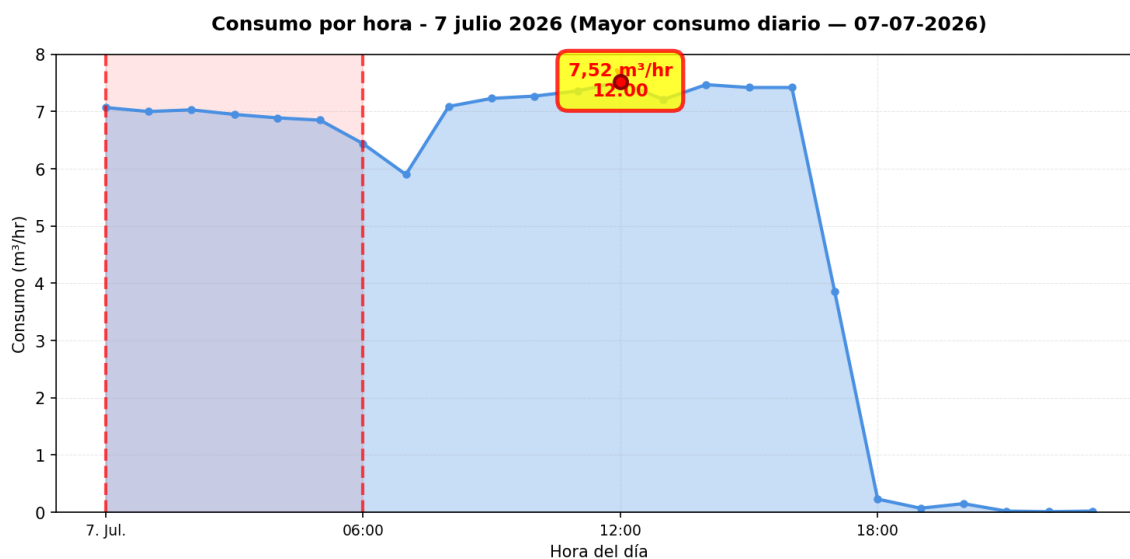

El día de mayor consumo diario en Quilicura Edificio JCB fue el 07/07/2026 con 124.5 m³ registrados, un 1467 % por sobre el promedio diario del periodo (7.9 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.


RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m ³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Costo nocturno (CLP)
1	Quilicura Matriz Principal	2.548,4	0	346,7 m ³ (28 días, 100%)	\$440.284
2	Quilicura Edificio JCB	222,4	26	50,9 m ³ (28 días, 100%)	\$64.605
3	Quilicura Casino	117,5	10	5,8 m ³ (19 días, 67,9%)	\$7.417
4	Quilicura Camarines	115,6	0	35,5 m ³ (25 días, 89,3%)	\$45.022
5	Quilicura Proderco	55,8	14	3,6 m ³ (28 días, 100%)	\$4.597
6	Quilicura Lav. de Maquinas	45,3	3	0 m ³ (0 días, 0%)	\$0
7	Quilicura Dercomaq	41	7	0,9 m ³ (22 días, 78,6%)	\$1.143
	TOTAL	3.146	60	443,4 m³	\$563.067

ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

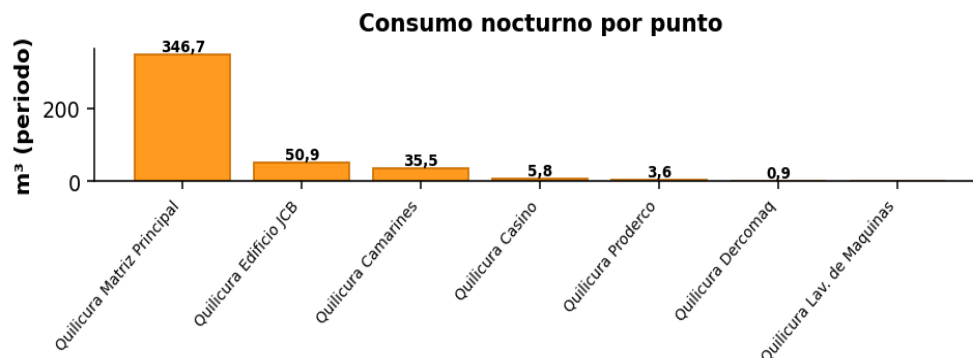

DETALLE POR PUNTO

Punto	m³ nocturnos	Días 00-06:59	Costo (CLP)
Quilicura Matriz Principal	346,7	28	\$440.284
Quilicura Edificio JCB	50,9	28	\$64.605
Quilicura Camarines	35,5	25	\$45.022
Quilicura Casino	5,8	19	\$7.417
Quilicura Proderco	3,6	28	\$4.597
Quilicura Dercomaq	0,9	22	\$1.143
Quilicura Lav. de Maquinas	0	0	\$0
Total DERCÓ (periodo):	443,4		\$563.067

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 28 días del periodo, DERCÓ registró un total de 443,4 m³ en horario nocturno (Quilicura Matriz Principal (346,7 m³), Quilicura Edificio JCB (50,9 m³), Quilicura Camarines (35,5 m³) y 10,4 m³ en los demás puntos), equivalente a \$563.067 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.