


Reporte Agregado — DERCO

MONITOREO WES
Análisis consolidado de 7 puntos de monitoreo
Rango: 01-07-26 – 30-07-26
Generado: 30-07-26

1. CONSUMO TOTAL


DERCO registró un consumo total de 3.248 m³ en el periodo, sumando los 7 puntos activos (se excluyen Lo Boza y puntos dados de baja).

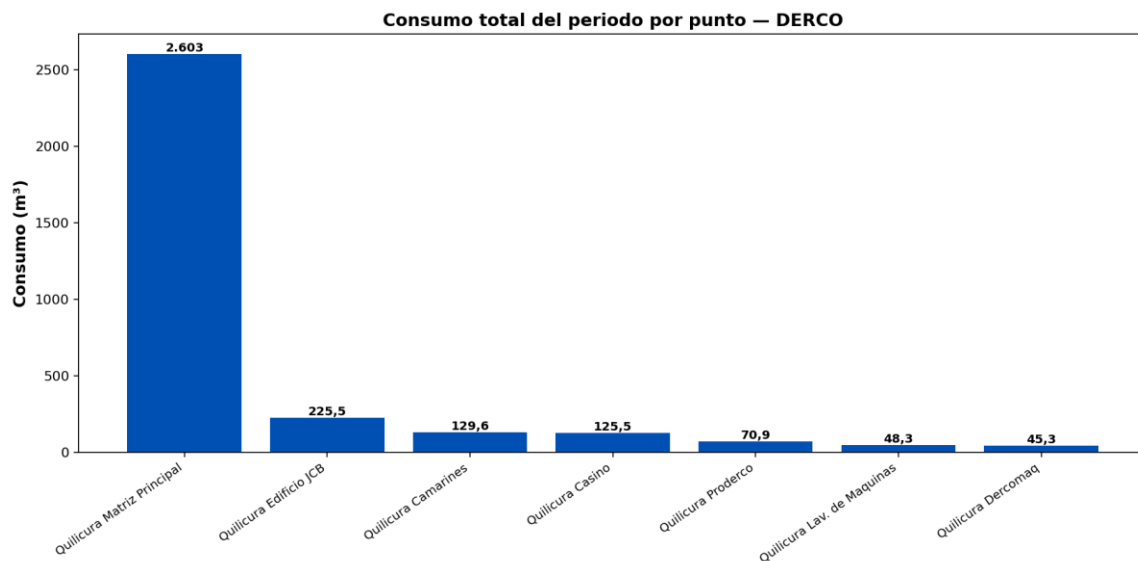


1.1 CONSUMO DIARIO POR PUNTO (MES)

Evolución del consumo diario (m³) de cada punto en el periodo. Solo la curva de consumo; sin marcadores de alertas.


QUILICURA MATRIZ PRINCIPAL

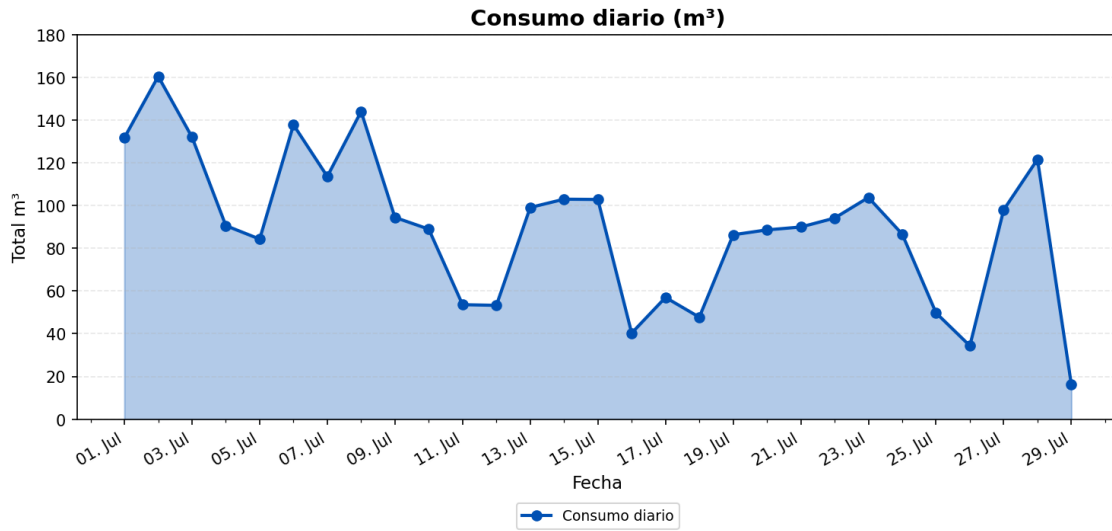


QUILICURA DERCOMAQ

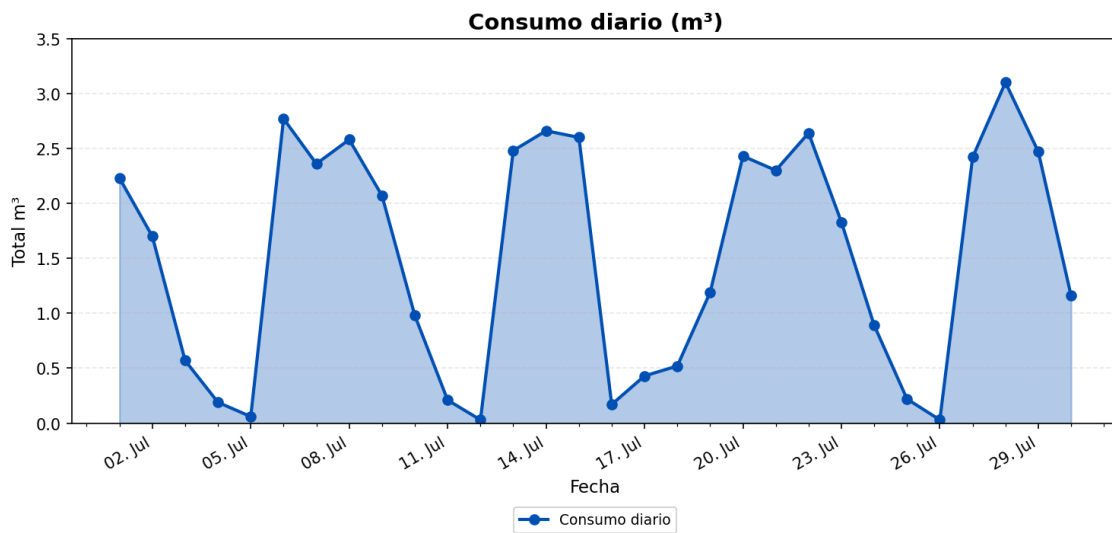


QUILICURA LAV. DE MAQUINAS

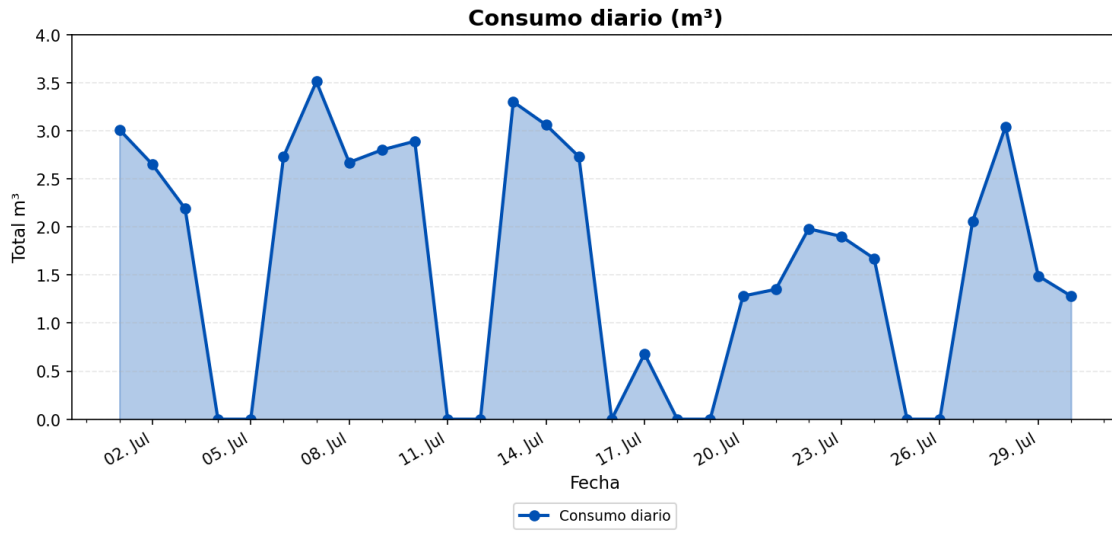


QUILICURA CASINO

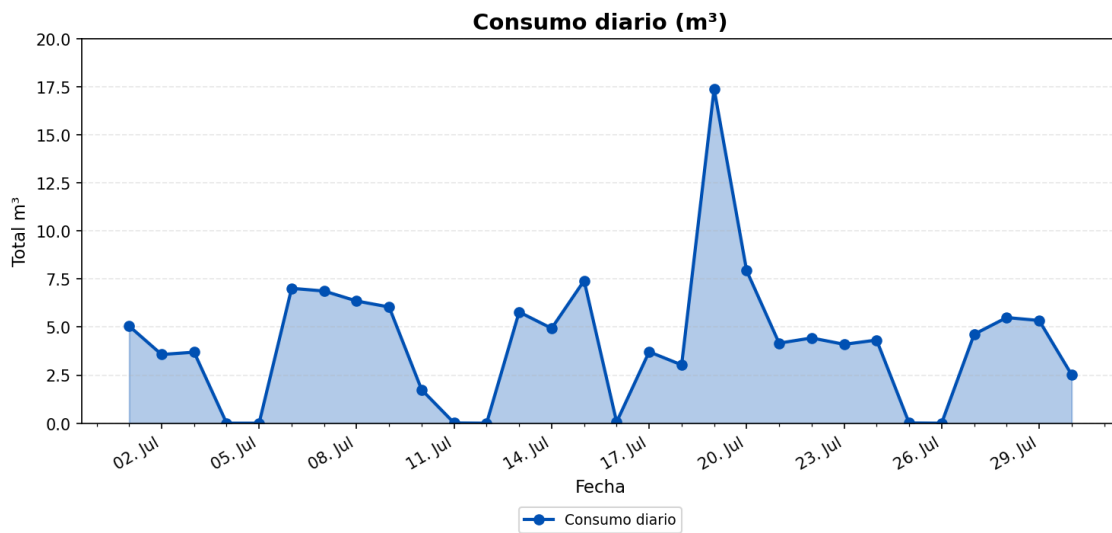


QUILICURA PRODERCO

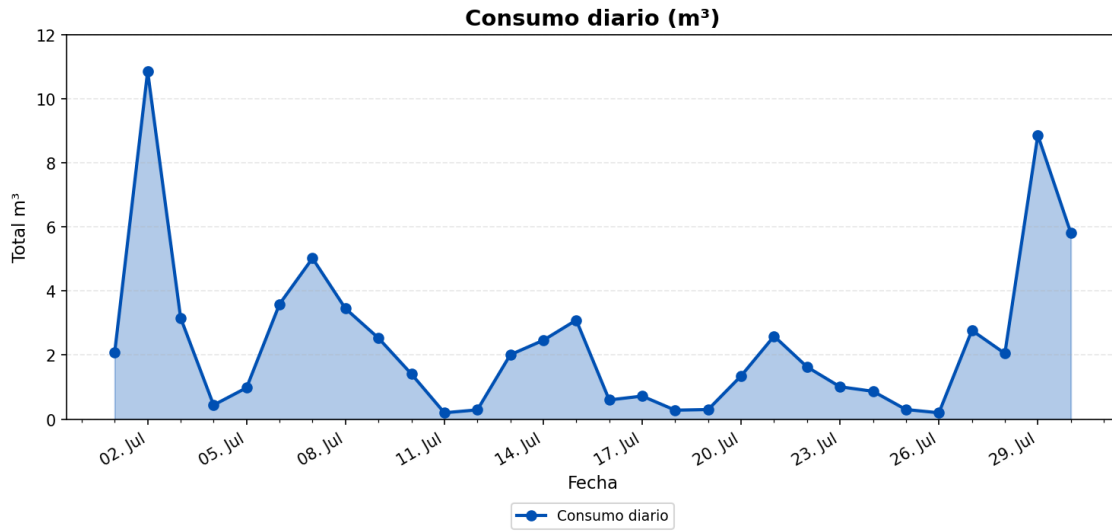

QUILICURA CAMARINES

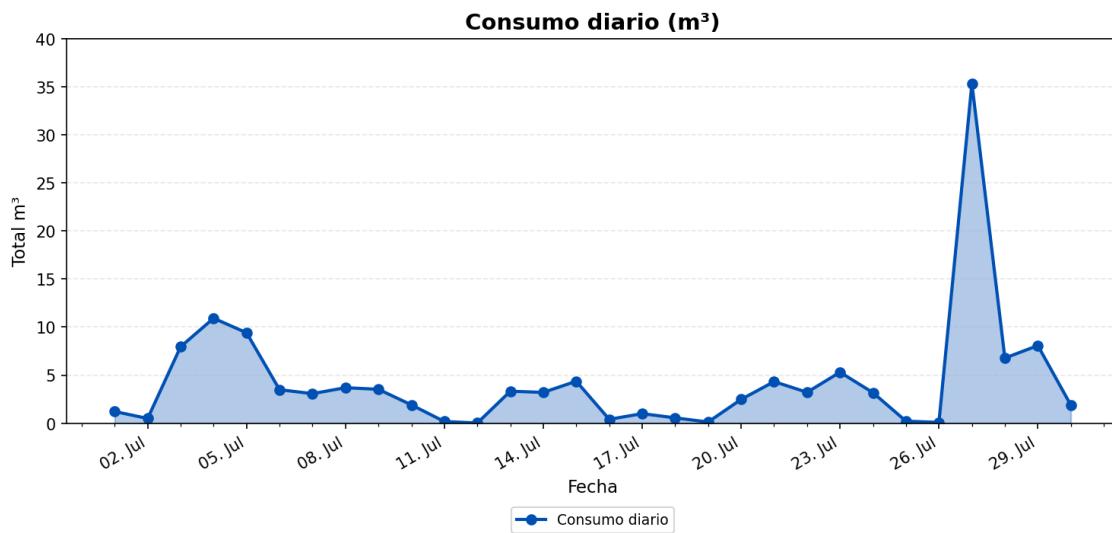

QUILICURA EDIFICIO JCB

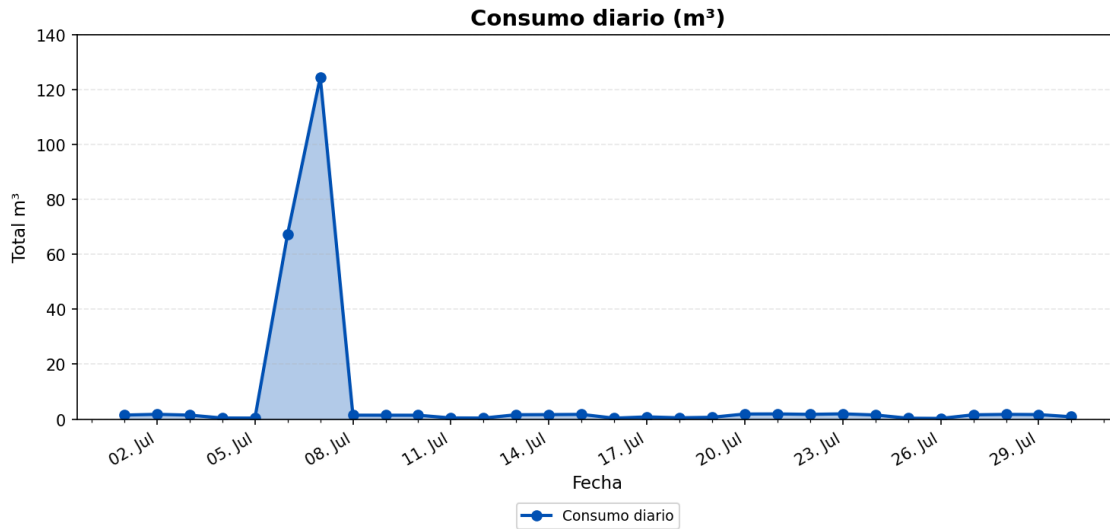


2. CONSUMO NOCTURNO (00:00 A 06:59)


Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile).

Nocturno total DERC0: 464,3 m³ (\$589.674) en 30 días. Diurno total: 2.783,7 m³.

Comparación mensual: Consumo nocturno vs Consumo efectivo

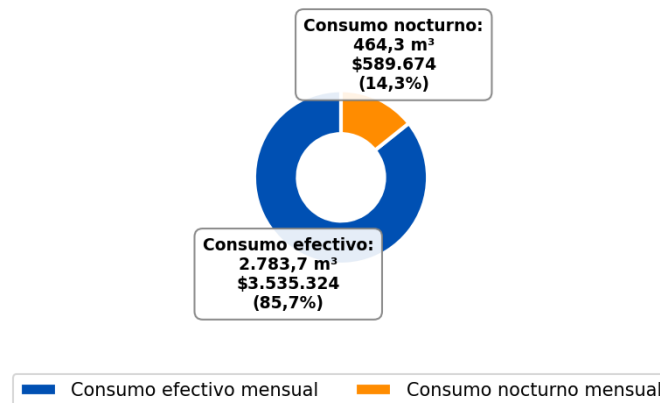

Consumo nocturno por punto de monitoreo (00:00-06:59)

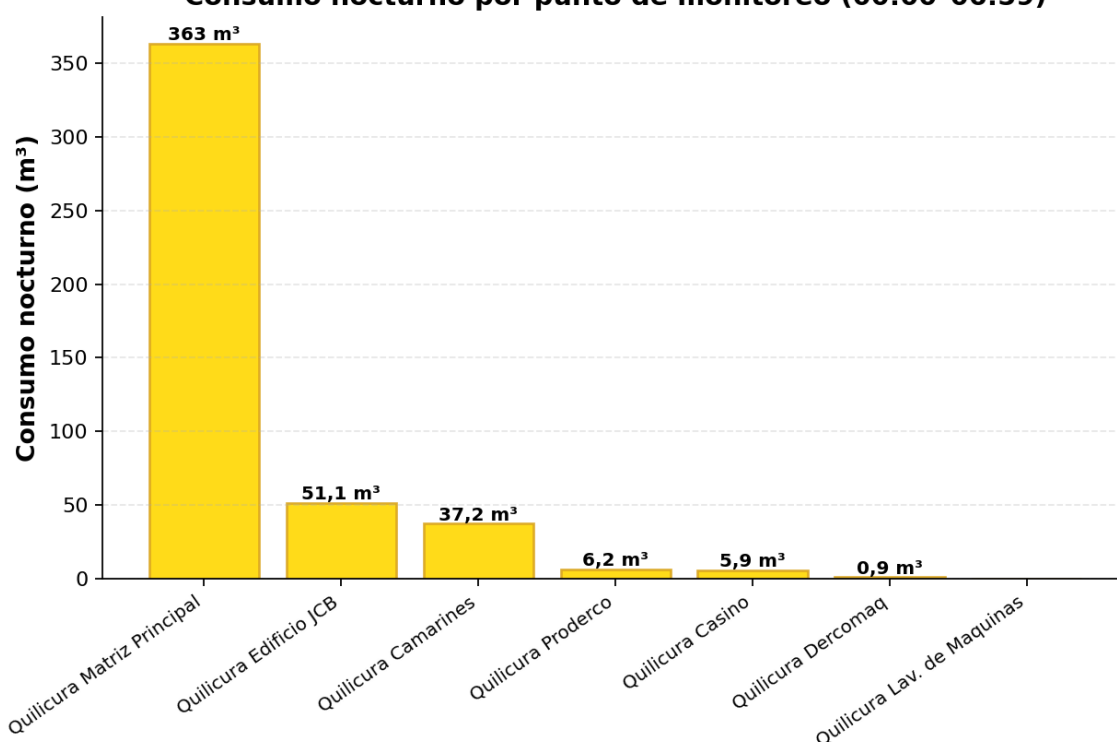


Nodo	Punto	Nocturno (m³)	Días con nocturno	Costo (CLP)
000012-06	Quilicura Matriz Principal	363	29	\$460.985
000012-12	Quilicura Edificio JCB	51,1	30	\$64.846
000012-11	Quilicura Camarines	37,2	27	\$47.295
000012-10	Quilicura Proderco	6,2	30	\$7.899
000012-09	Quilicura Casino	5,9	21	\$7.480
000012-07	Quilicura Dercomaq	0,9	24	\$1.168
000012-08	Quilicura Lav. de Maquinas	0	0	\$0
	Total DERCO	464,3		\$589.674

3. COMPARATIVO DEL MES (NOCTURNO VS EFECTIVO)

Proyección a 30 días a partir del periodo (30 días): nocturno proyectado 464,3 m³ (\$589.674) y consumo efectivo 2.783,7 m³ (\$3.535.324)

4. COMPARATIVO ÚLTIMOS 6 MESES

Consumo mensual total DERCÓ (suma de puntos activos). El mes marcado con * corresponde al periodo de este reporte (hasta 30/07/2026).

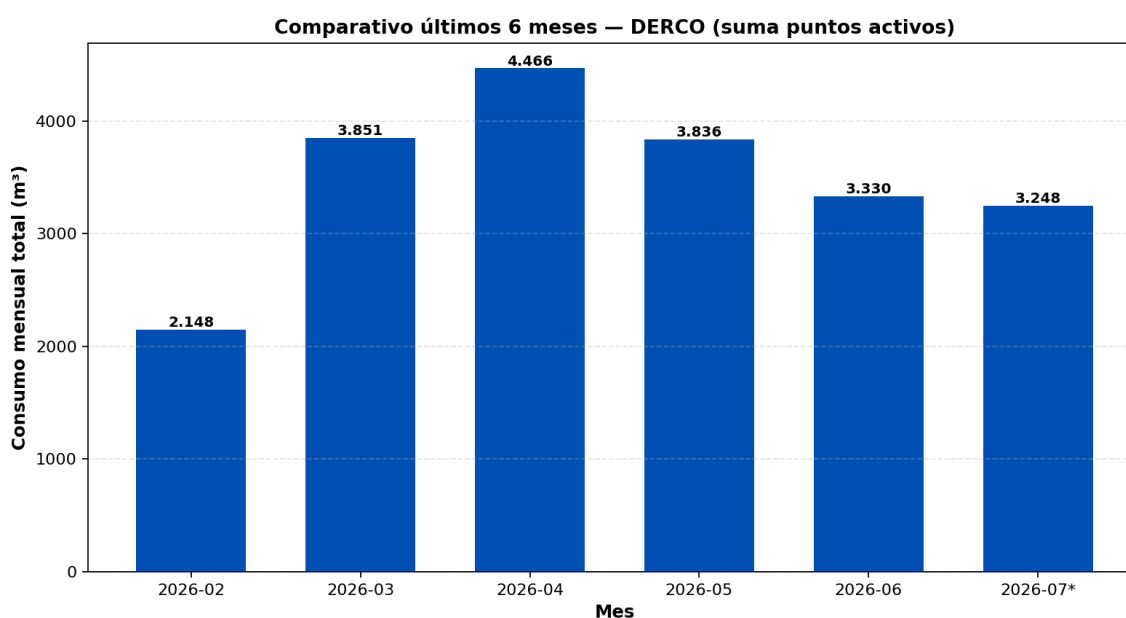

Mes	Total DERCÓ (m³)
2026-02	2.148,2
2026-03	3.851,1
2026-04	4.466,4
2026-05	3.835,8
2026-06	3.330,2
2026-07*	3.248

CONCLUSIÓN

En el periodo, DERCÓ registró 3.248 m³, de los cuales 464,3 m³ correspondieron a horario nocturno. Se recomienda seguir la evolución mensual para detectar desvíos.