

Reporte Agregado - Fundo Zapallar


MONITOREO WES
Análisis consolidado de 8 puntos de monitoreo
Rango: 01-06-26 - 30-06-26
Generado: 03-07-26

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 8.
Consumo total agregado: 10.251,7 m³.
Consumo promedio por punto: 1.281,5 m³.
Total de alertas registradas: 39.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

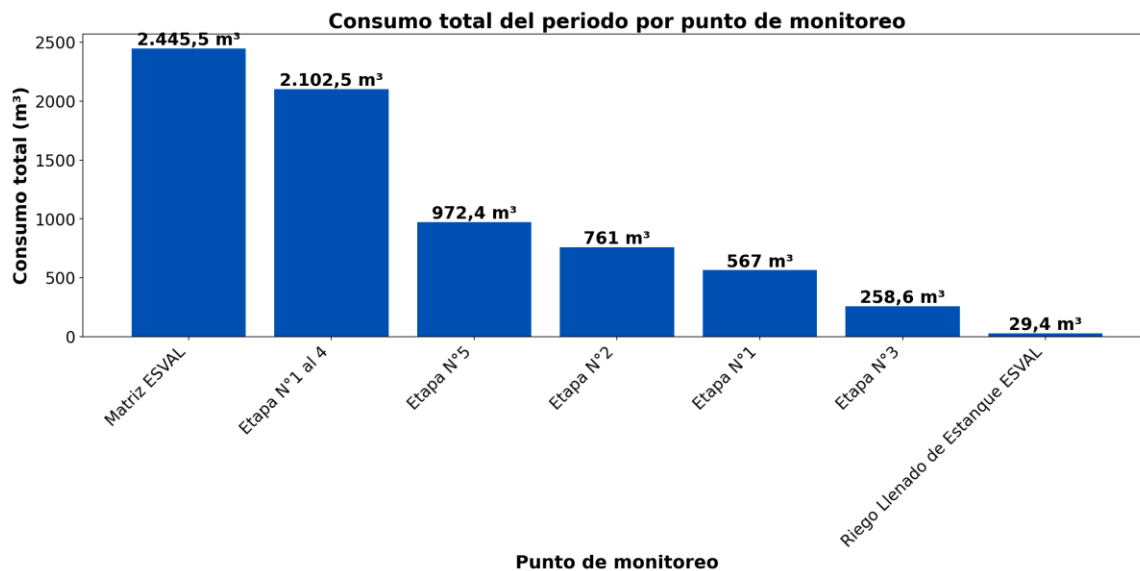


Fundo Zapallar registró un consumo total de 7.136,3 m³ en el periodo entre 7 puntos de monitoreo. Los de mayor demanda fueron: Matriz ESVAL (2.445,5 m³, 34,3 %), Etapa N°1 al 4 (2.102,5 m³, 29,5 %), Etapa N°5 (972,4 m³, 13,6 %). El menor consumo correspondió a Riego Llenado de Estanque ESVAL (29,4 m³, 0,4 % del total).

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m^3) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.


MATRIZ ESVAL

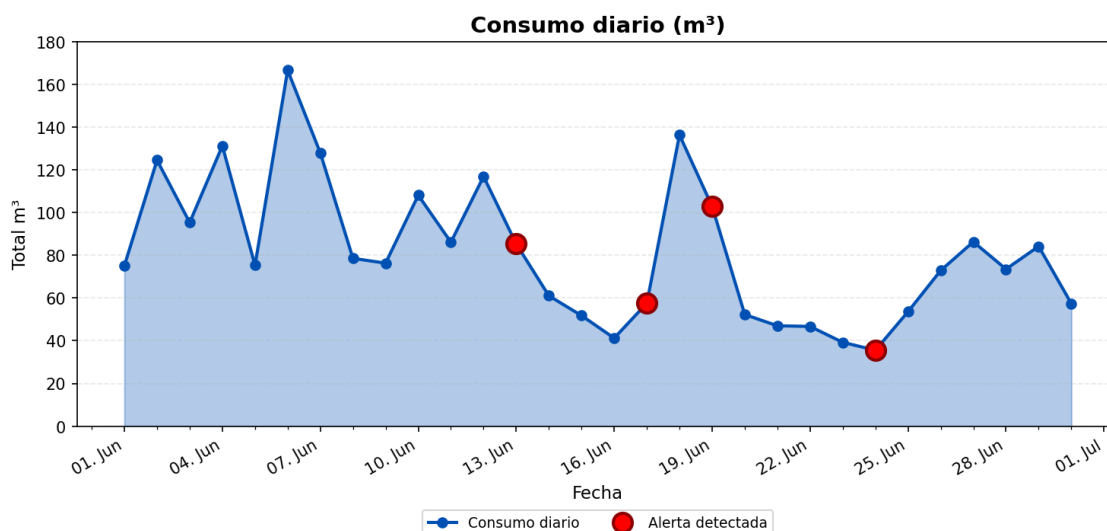

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m^3/h)
13/06/2026	05:00	0,85
17/06/2026	17:00	0,46
19/06/2026	12:00	0,64
23/06/2026	22:00	0,38


ESTANQUE INFERIOR

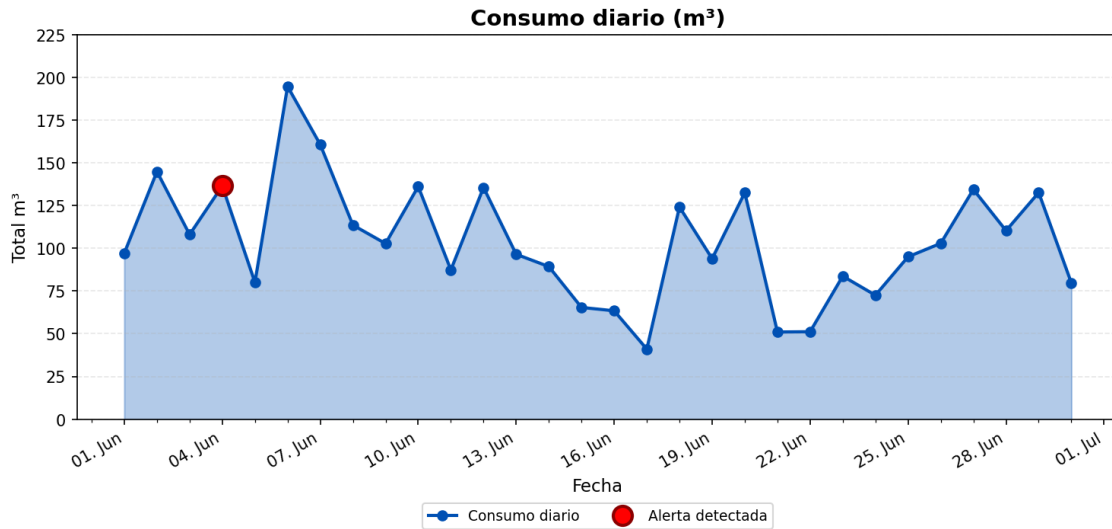

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
04/06/2026	07:00	2,14

ETAPA N°5

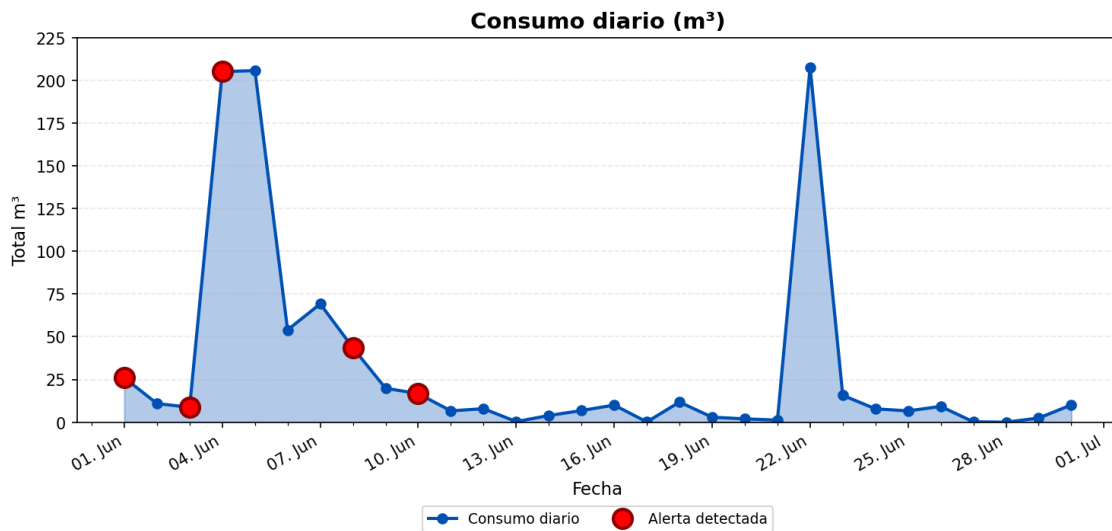


ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO


Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
01/06/2026	02:00	0,2
02/06/2026	23:00	0,1

04/06/2026	03:00	0,2
07/06/2026	21:00	2,9
08/06/2026	07:00	2,8
10/06/2026	05:00	1,3
10/06/2026	15:00	0,2

ETAPA N°1 AL 4

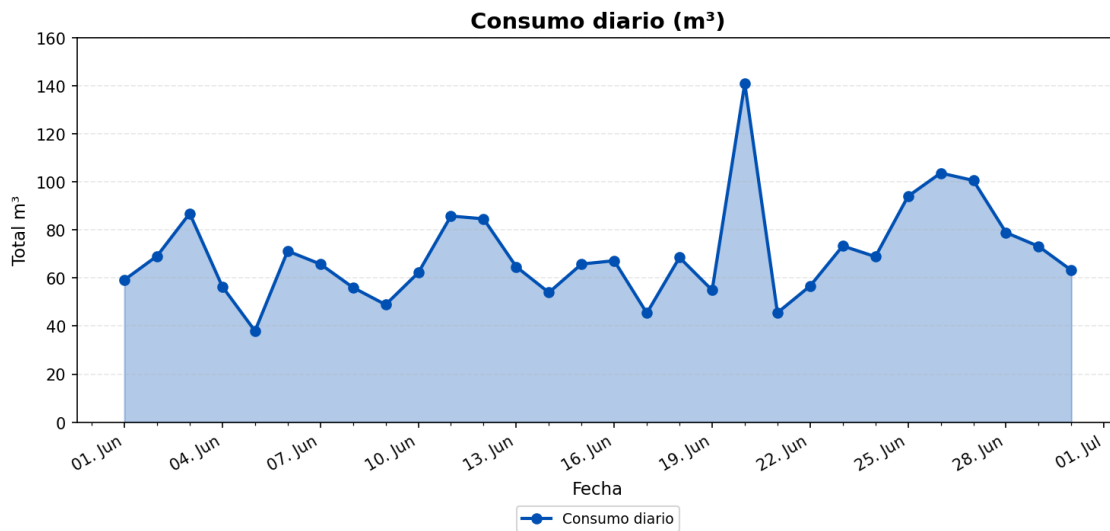

ETAPA N°1

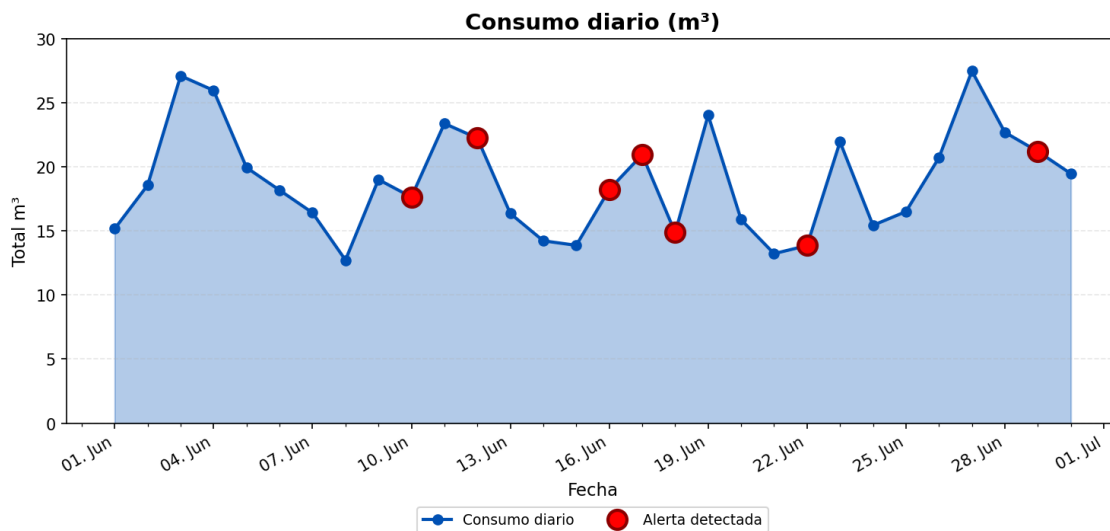


ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
10/06/2026	13:00	0,04

12/06/2026	09:00	0,01
16/06/2026	13:00	0,05
17/06/2026	08:00	0,15
18/06/2026	14:00	0,03
22/06/2026	16:00	0,01
29/06/2026	06:00	0,01


ETAPA N°2

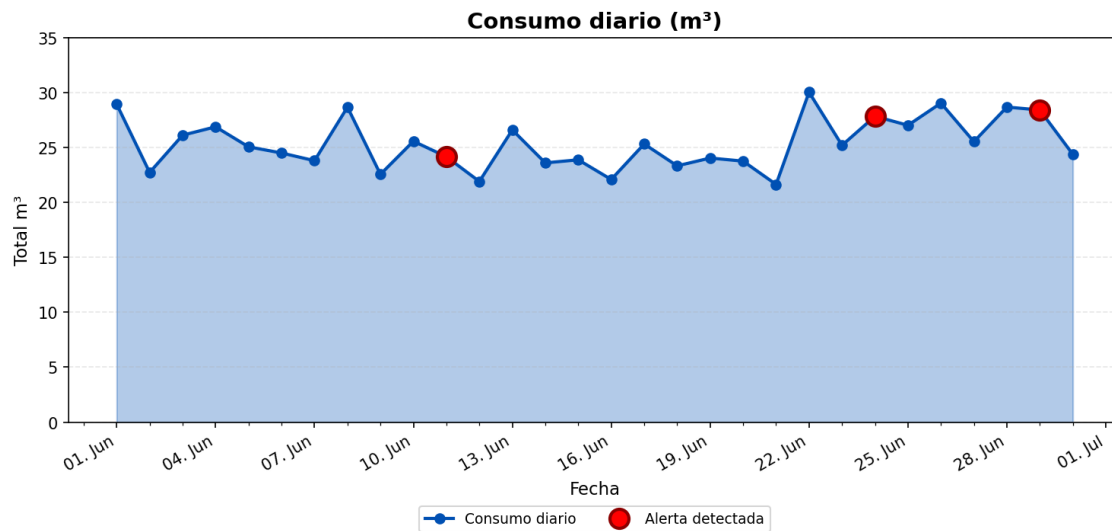

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
11/06/2026	03:00	0,81
23/06/2026	23:00	0,85
29/06/2026	05:00	0,8


ETAPA N°3

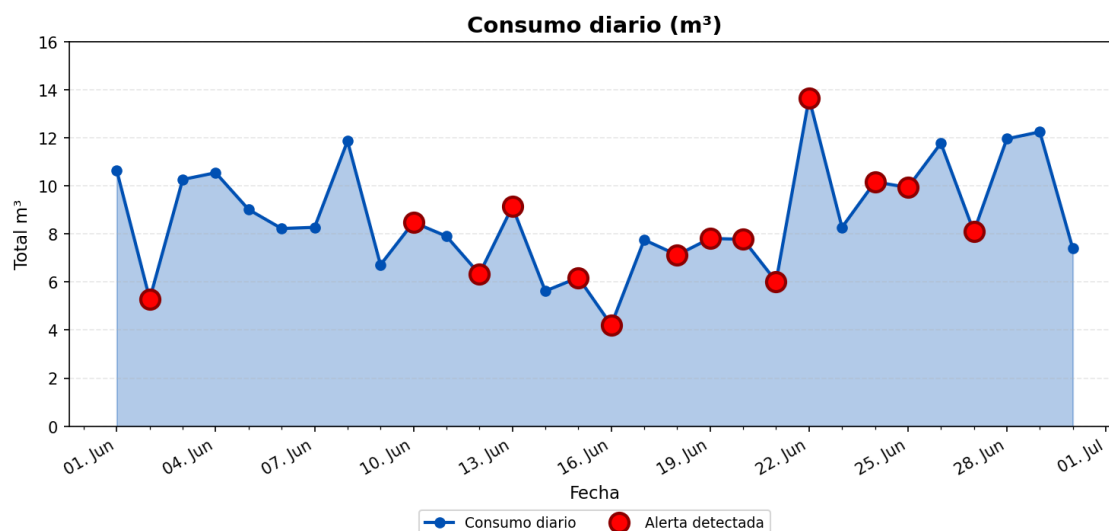

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
02/06/2026	08:00	0,12
10/06/2026	07:00	0,13
12/06/2026	01:00	0,16
13/06/2026	17:00	0,27
15/06/2026	17:00	0,24
15/06/2026	23:00	0,15
16/06/2026	02:00	0,14
17/06/2026	23:00	0,16
18/06/2026	22:00	0,17
19/06/2026	06:00	0,14
20/06/2026	03:00	0,16
21/06/2026	09:00	0,14
22/06/2026	03:00	0,15
23/06/2026	23:00	0,18
24/06/2026	03:00	0,15
25/06/2026	01:00	0,15
27/06/2026	07:00	0,14


RIEGO LLENADO DE ESTANQUE ESVAL

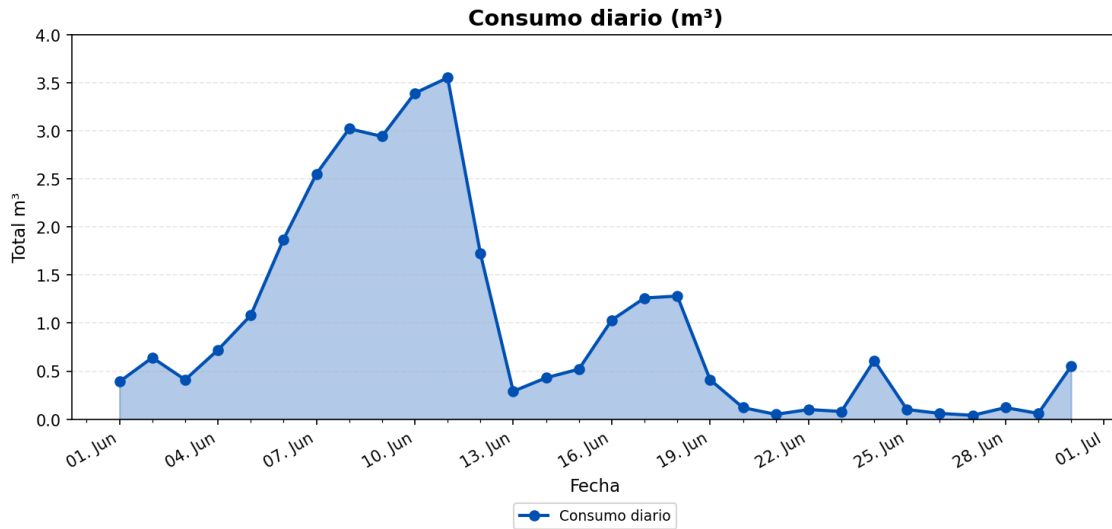

DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO


Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m³/h) de ese día.

MATRIZ ESVAL — 06/06/2026

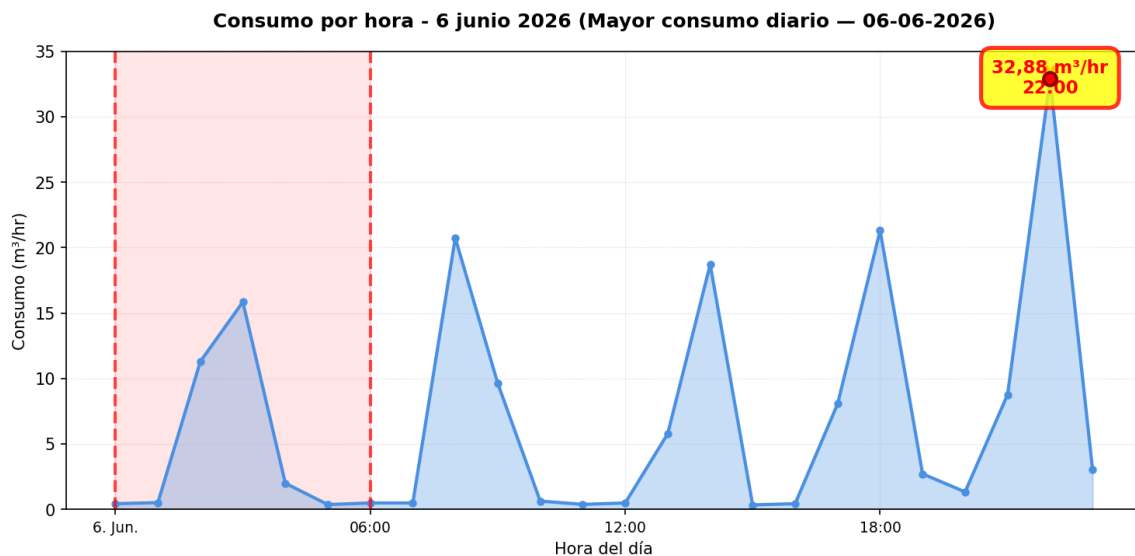


El día de mayor consumo diario en Matriz ESVAL fue el 06/06/2026 con 166.5 m³ registrados, un 104 % por sobre el promedio diario del periodo (81.5 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

ESTANQUE INFERIOR — 06/06/2026

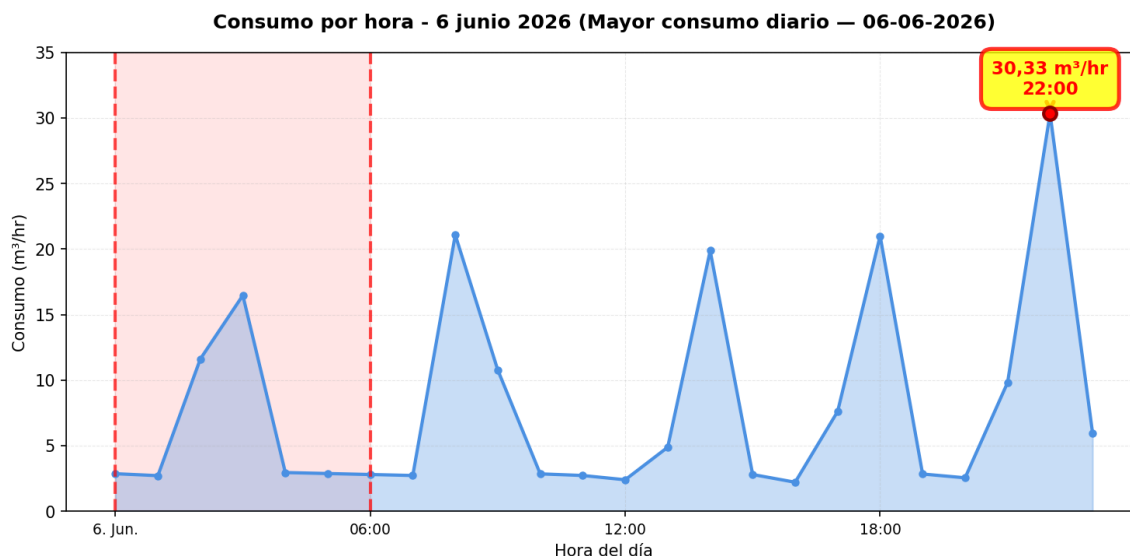


El día de mayor consumo diario en Estanque Inferior fue el 06/06/2026 con 194.6 m³ registrados, un 87 % por sobre el promedio diario del periodo (103.8 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

ETAPA N°5 — 22/06/2026

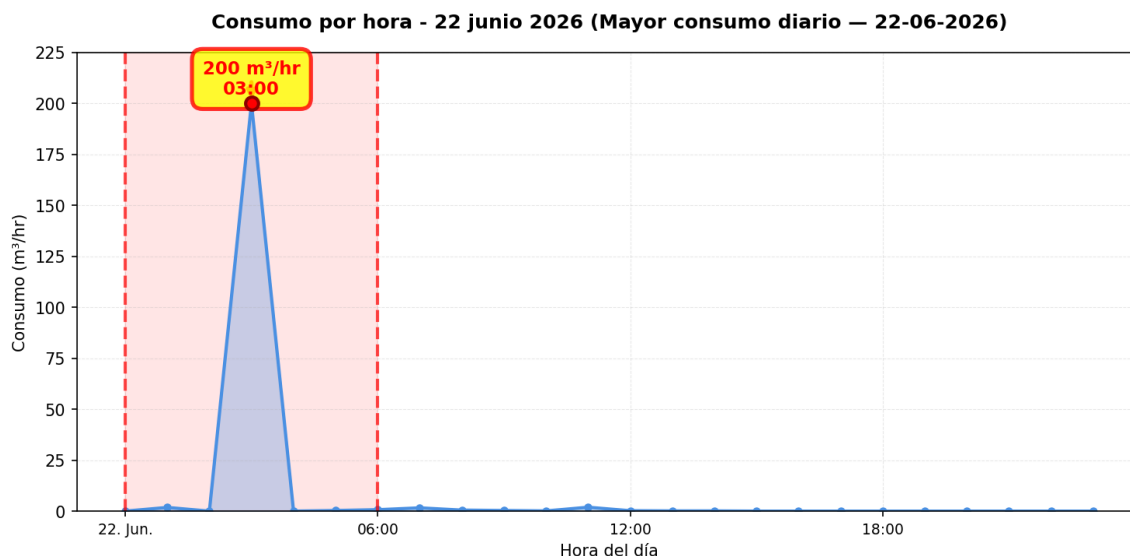


El día de mayor consumo diario en Etapa N°5 fue el 22/06/2026 con 207.6 m³ registrados, un 540 % por sobre el promedio diario del periodo (32.4 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

ETAPA N°1 AL 4 — 20/06/2026

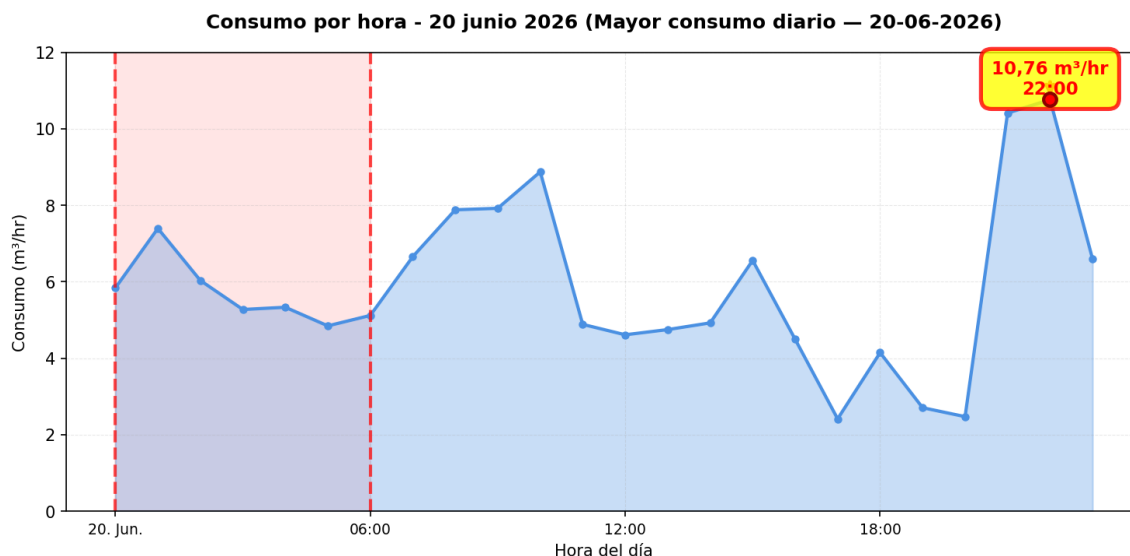

El día de mayor consumo diario en Etapa N°1 al 4 fue el 20/06/2026 con 140.9 m³ registrados, un 101 % por sobre el promedio diario del periodo (70.1 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

ETAPA N°1 — 27/06/2026

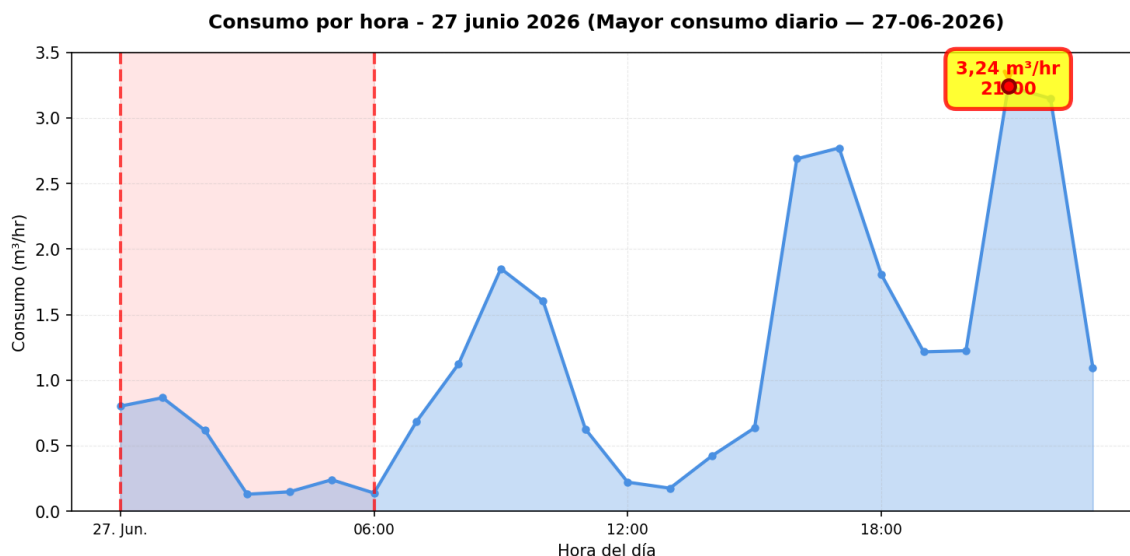


El día de mayor consumo diario en Etapa N°1 fue el 27/06/2026 con 27.5 m³ registrados, un 45 % por sobre el promedio diario del periodo (18.9 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

ETAPA N°2 — 22/06/2026




El día de mayor consumo diario en Etapa N°2 fue el 22/06/2026 con 30.0 m³ registrados, un 18 % por sobre el promedio diario del periodo (25.4 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

ETAPA N°3 — 22/06/2026

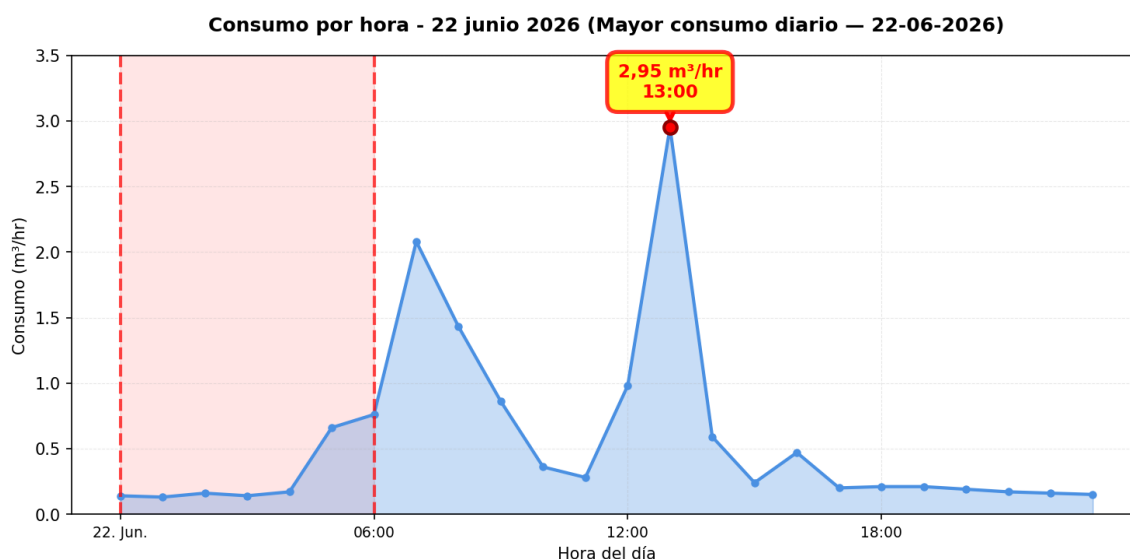

El día de mayor consumo diario en Etapa N°3 fue el 22/06/2026 con 13.6 m³ registrados, un 58 % por sobre el promedio diario del periodo (8.6 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

RIEGO LLENADO DE ESTANQUE ESVAL — 11/06/2026

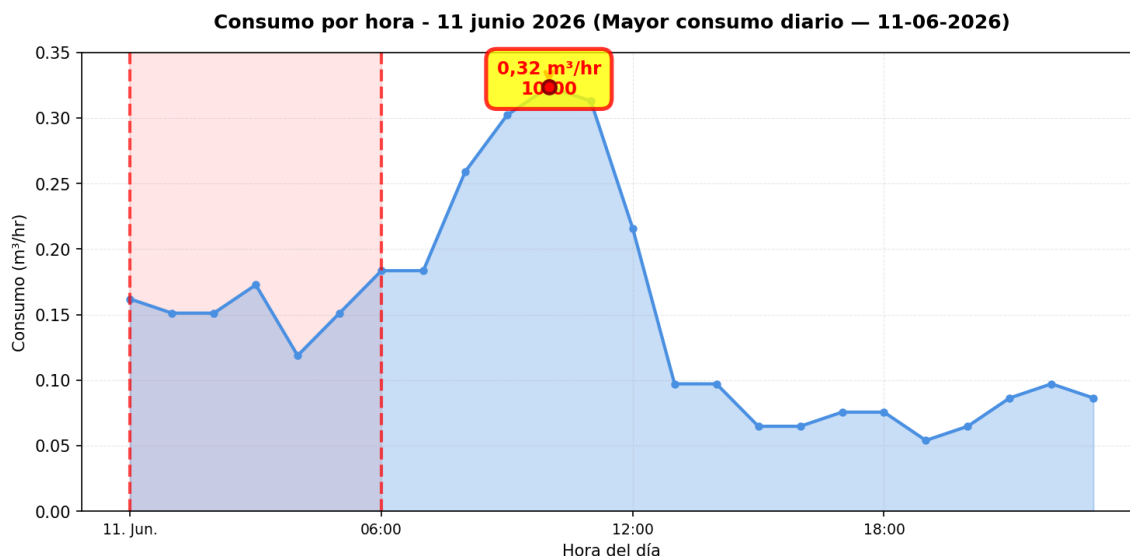

El día de mayor consumo diario en Riego Llenado de Estanque ESVAL fue el 11/06/2026 con 3.6 m³ registrados, un 262 % por sobre el promedio diario del periodo (1.0 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO


MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Costo nocturno (CLP)
1	Estanque Inferior	3.115,4	1	844,9 m³ (30 días, 100%)	\$1.053.652
2	Matriz ESVAL	2.445,5	4	700 m³ (30 días, 100%)	\$872.954
3	Etapas N°1 al 4	2.102,5	0	450,1 m³ (30 días, 100%)	\$561.293
4	Etapas N°5	972,4	7	384,6 m³ (22 días, 73,3%)	\$479.612
5	Etapas N°2	761	3	195 m³ (30 días, 100%)	\$243.143

6	Etapa N°1	567	7	65,7 m ³ (30 días, 100%)	\$81.870
7	Etapa N°3	258,6	17	48,2 m ³ (30 días, 100%)	\$60.061
8	Riego Llenado de Estanque ESVAL	29,4	0	8 m ³ (28 días, 93,3%)	\$10.034
	TOTAL	10.251,7	39	2.696,6 m³	\$3.362.619

ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

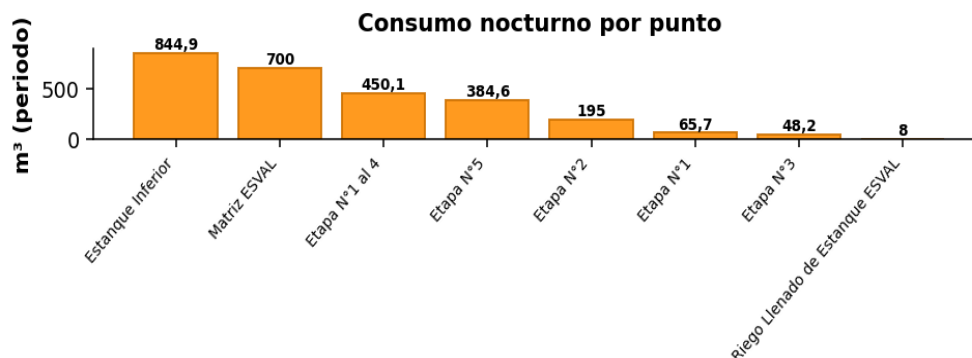

DETALLE POR PUNTO

Punto	m³ nocturnos	Días 00-06:59	Costo (CLP)
Estanque Inferior	844,9	30	\$1.053.652
Matriz ESVAL	700	30	\$872.954
Etapa N°1 al 4	450,1	30	\$561.293
Etapa N°5	384,6	22	\$479.612
Etapa N°2	195	30	\$243.143
Etapa N°1	65,7	30	\$81.870
Etapa N°3	48,2	30	\$60.061
Riego Llenado de Estanque ESVAL	8	28	\$10.034
Total Fundo Zapallar (periodo):	2.696,6		\$3.362.619

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 30 días del periodo, Fundo Zapallar registró un total de 2.696,6 m³ en horario nocturno (Estanque Inferior (844,9 m³), Matriz ESVAL (700 m³), Etapa N°1 al 4 (450,1 m³) y 701,5 m³ en los demás puntos), equivalente a \$3.362.619 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.