

Reporte Agregado - Fundo Zapallar


MONITOREO WES
Análisis consolidado de 8 puntos de monitoreo
Rango: 01-07-26 - 28-07-26
Generado: 28-07-26

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 8.
Consumo total agregado: 8.465,9 m³.
Consumo promedio por punto: 1.058,2 m³.
Total de alertas registradas: 37.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

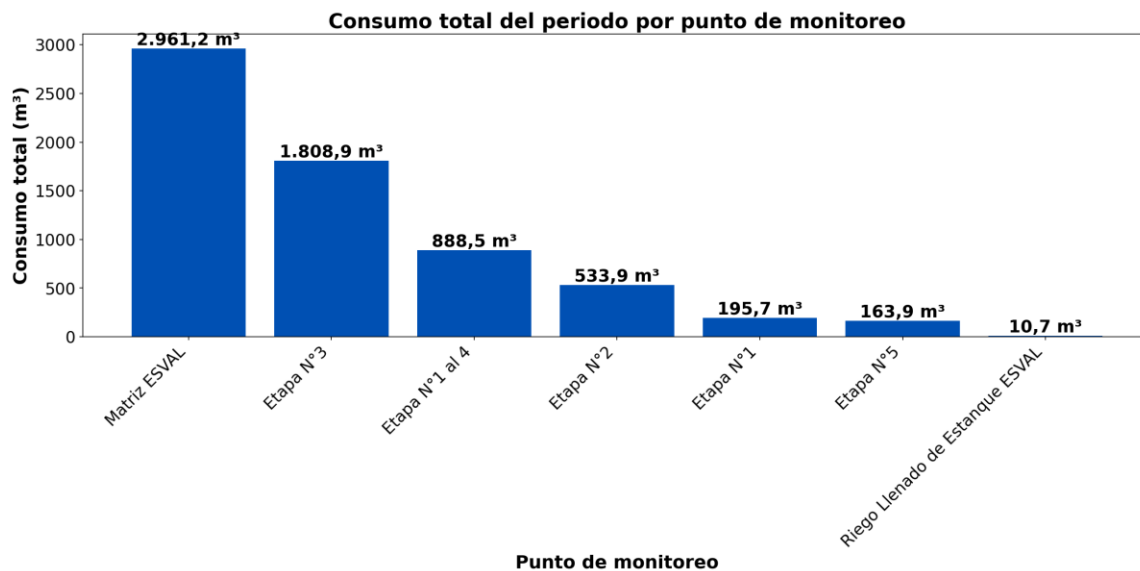


Fundo Zapallar registró un consumo total de 6.562,9 m³ en el periodo entre 7 puntos de monitoreo. Los de mayor demanda fueron: Matriz ESVAL (2.961,2 m³, 45,1 %), Etapa N°3 (1.808,9 m³, 27,6 %), Etapa N°1 al 4 (888,5 m³, 13,5 %). El menor consumo correspondió a Riego Llenado de Estanque ESVAL (10,7 m³, 0,2 % del total).

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m^3) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.


MATRIZ ESVAL

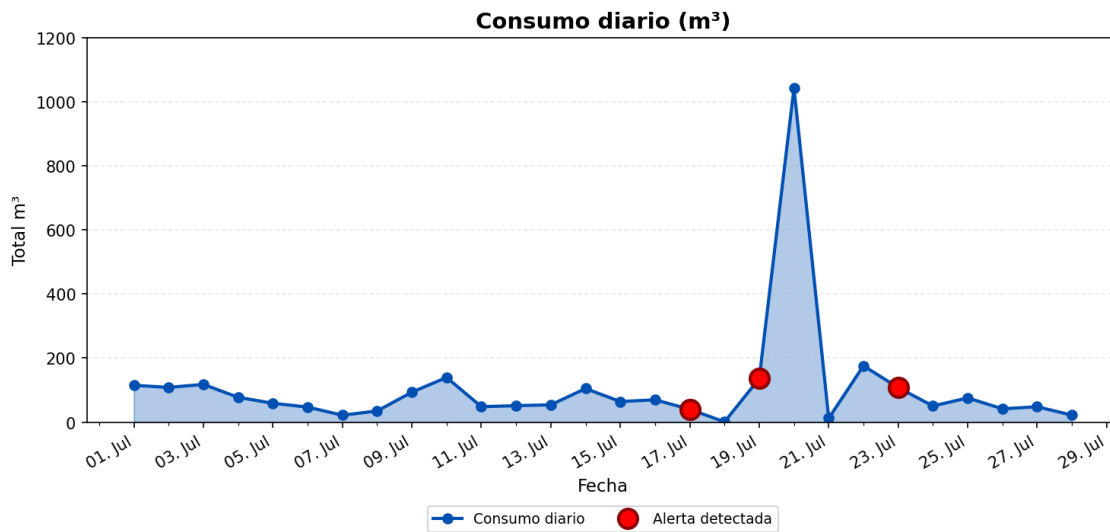


ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m^3/h)
17/07/2026	10:00	0,01
19/07/2026	15:00	0,01
23/07/2026	10:00	0,03

ESTANQUE INFERIOR

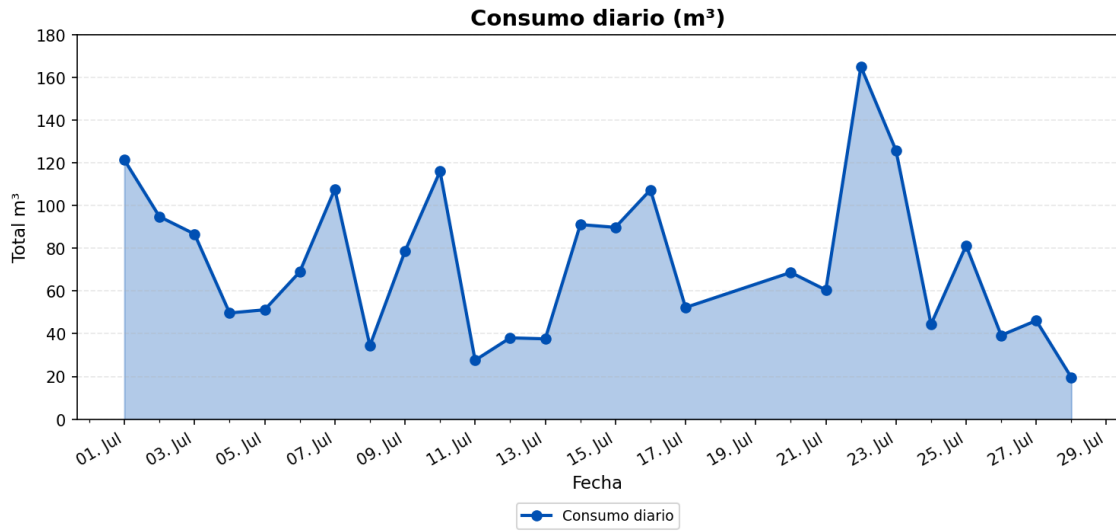


ETAPA N°5

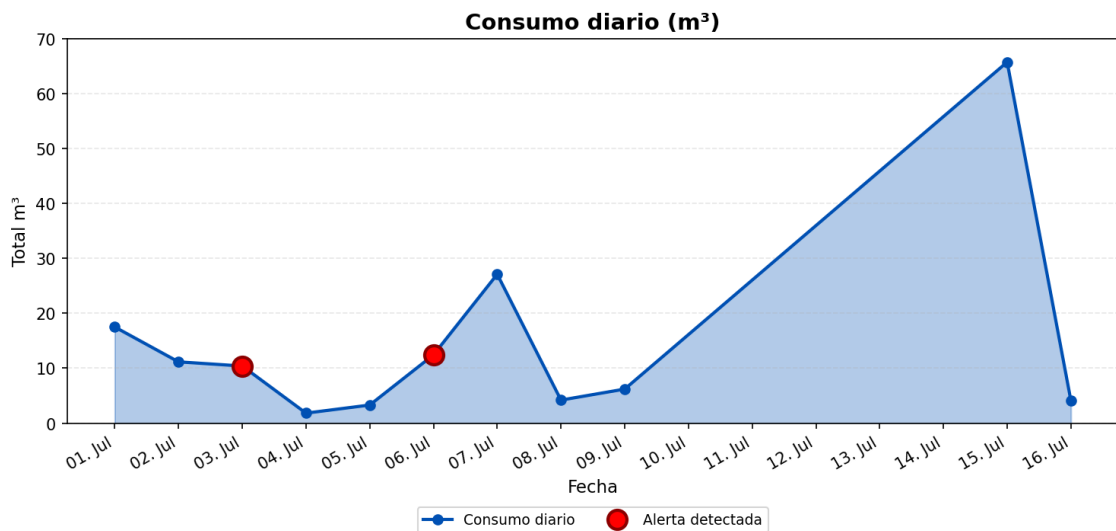

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
02/07/2026	20:00	0,1
03/07/2026	03:00	0,3
06/07/2026	12:00	1
06/07/2026	16:00	0,8


ETAPA N°1 AL 4

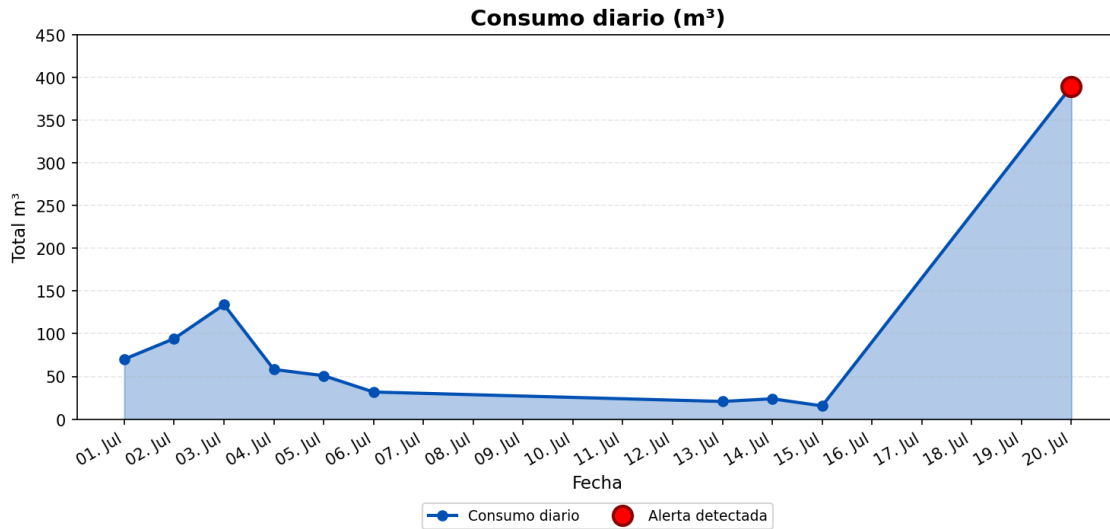

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
20/07/2026	07:00	1,7

ETAPA N°1

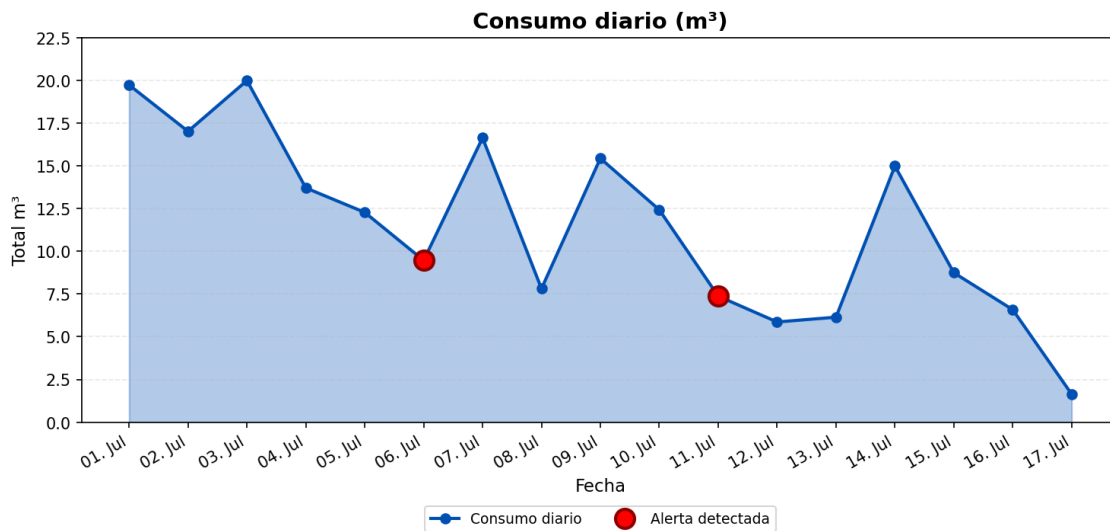


ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
06/07/2026	15:00	0,01
11/07/2026	11:00	0,02

11/07/2026	17:00	0,01
------------	-------	------


ETAPA N°2

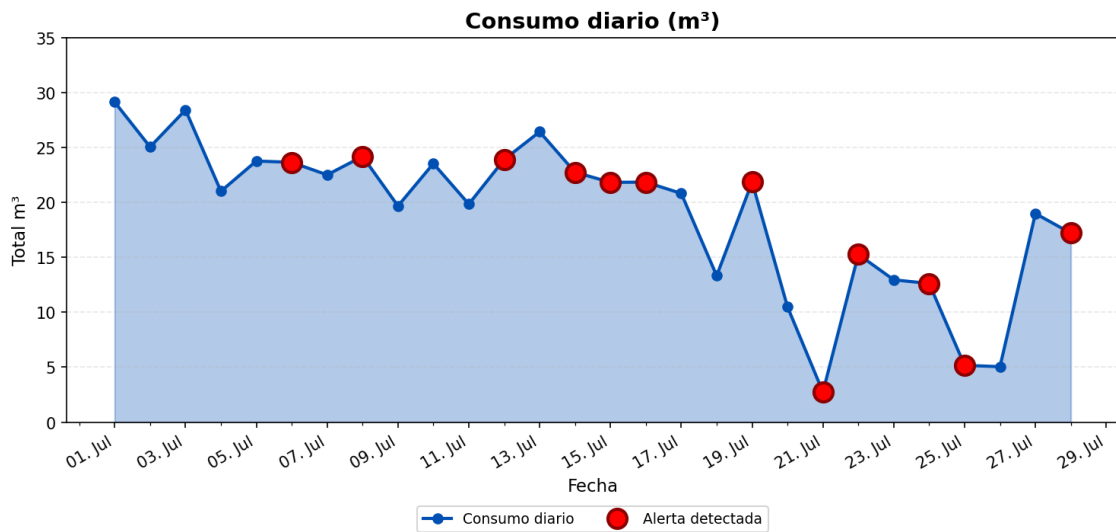

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
06/07/2026	07:00	0,8
07/07/2026	21:00	0,76
12/07/2026	13:00	0,99
14/07/2026	14:00	1,09
15/07/2026	18:00	0,86
15/07/2026	20:00	0,83
15/07/2026	22:00	0,89
18/07/2026	20:00	0,64
19/07/2026	10:00	0,72
19/07/2026	18:00	0,7
21/07/2026	14:00	0,01
22/07/2026	16:00	0,49
23/07/2026	22:00	0,41
25/07/2026	12:00	0,23
28/07/2026	14:00	0,85


ETAPA N°3

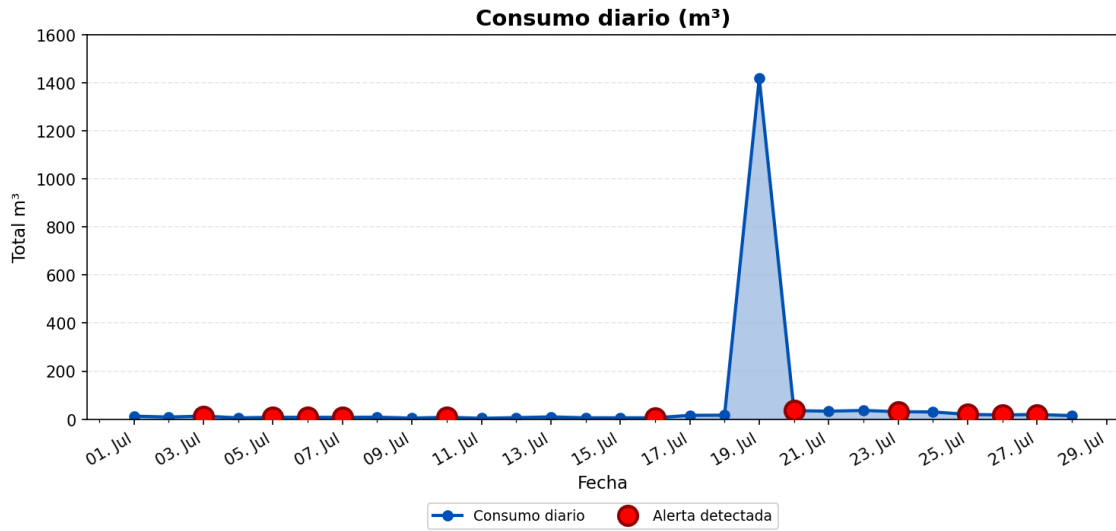

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
03/07/2026	05:00	0,16
04/07/2026	20:00	0,22
06/07/2026	06:00	0,13
07/07/2026	13:00	0,47
10/07/2026	01:00	0,12
16/07/2026	03:00	0,14
20/07/2026	14:00	1,54
23/07/2026	06:00	1,15
24/07/2026	23:00	0,86
25/07/2026	22:00	0,8
27/07/2026	03:00	0,68


RIEGO LLENADO DE ESTANQUE ESVAL

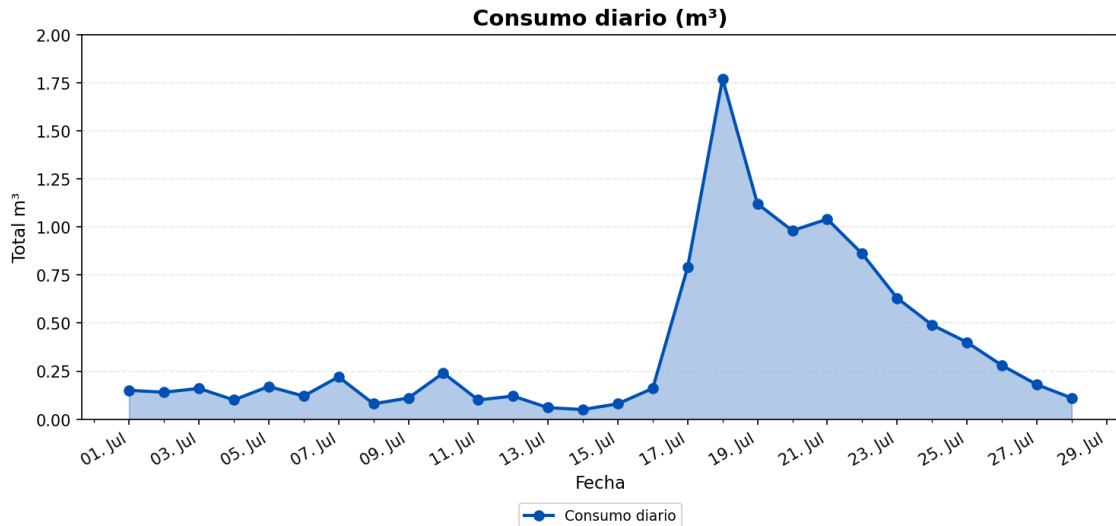

DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO


Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m³/h) de ese día.

MATRIZ ESVAL — 20/07/2026

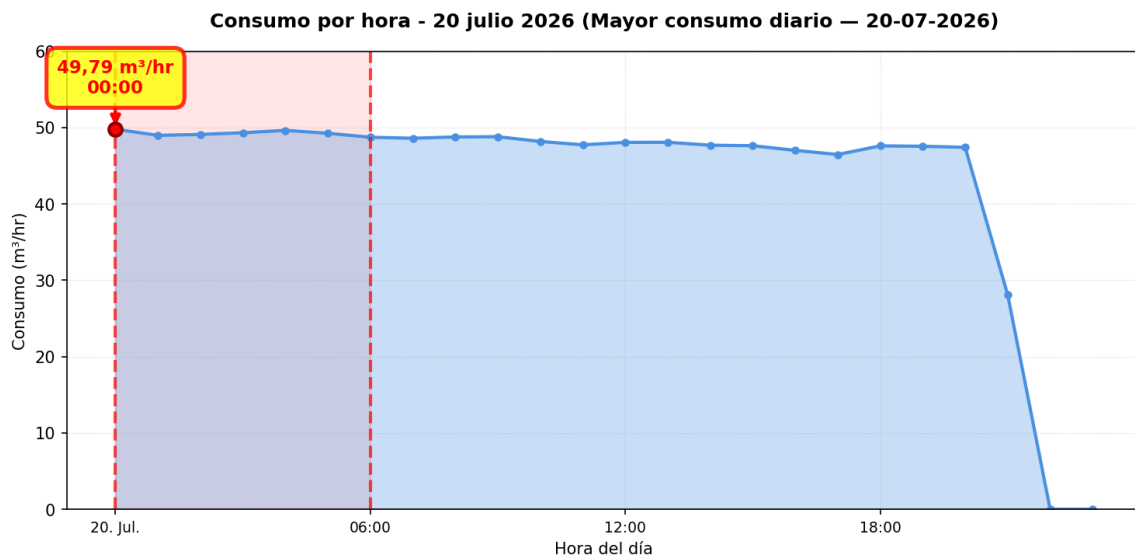


El día de mayor consumo diario en Matriz ESVAL fue el 20/07/2026 con 1042.7 m³ registrados, un 886 % por sobre el promedio diario del periodo (105.8 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

ESTANQUE INFERIOR — 22/07/2026

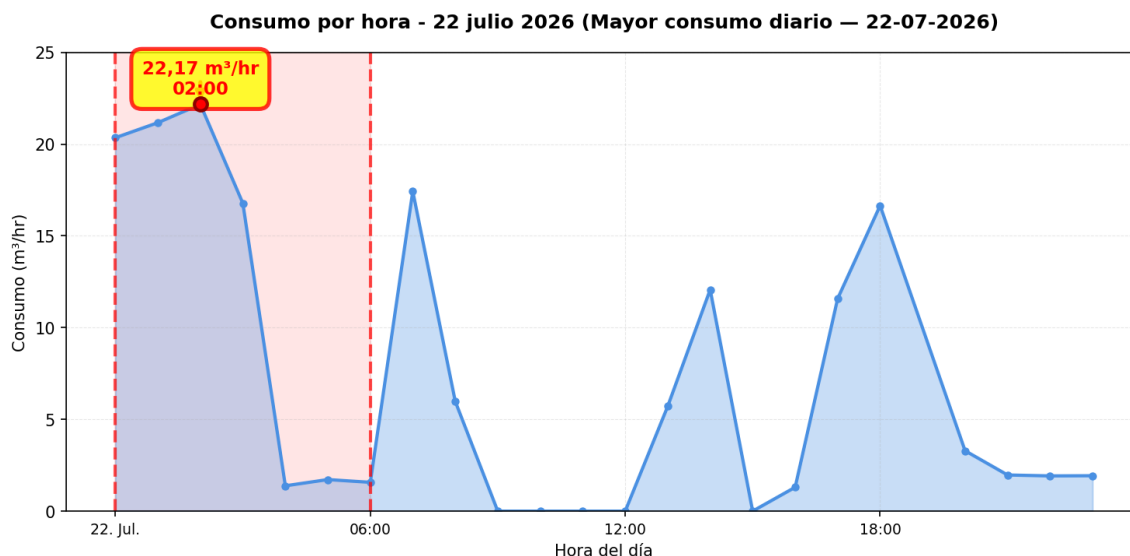


El día de mayor consumo diario en Estanque Inferior fue el 22/07/2026 con 165.0 m³ registrados, un 125 % por sobre el promedio diario del periodo (73.2 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

ETAPA N°5 — 15/07/2026

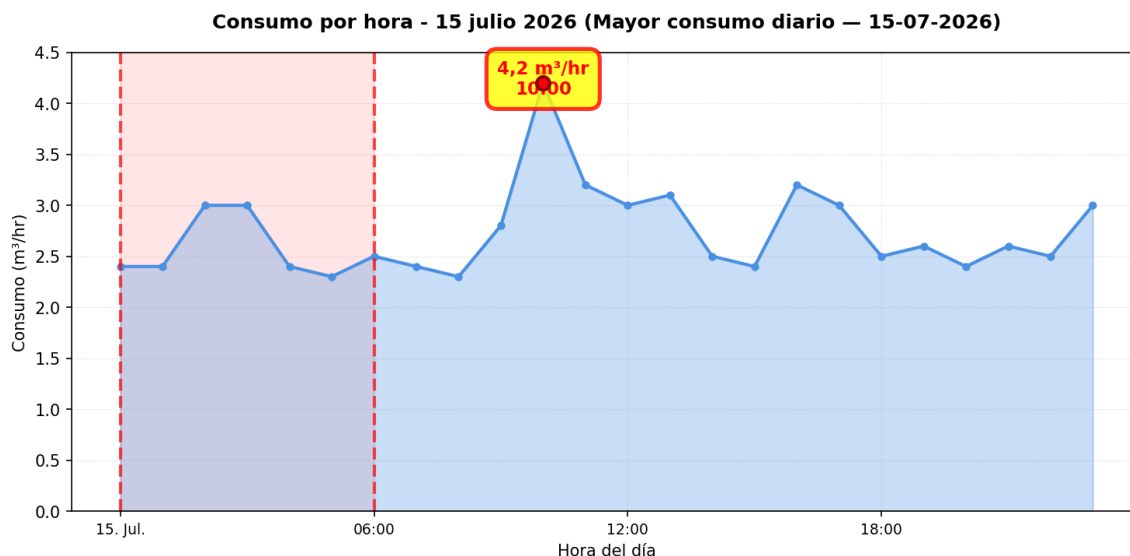


El día de mayor consumo diario en Etapa N°5 fue el 15/07/2026 con 65.7 m³ registrados, un 341 % por sobre el promedio diario del periodo (14.9 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

ETAPA N°1 AL 4 — 20/07/2026

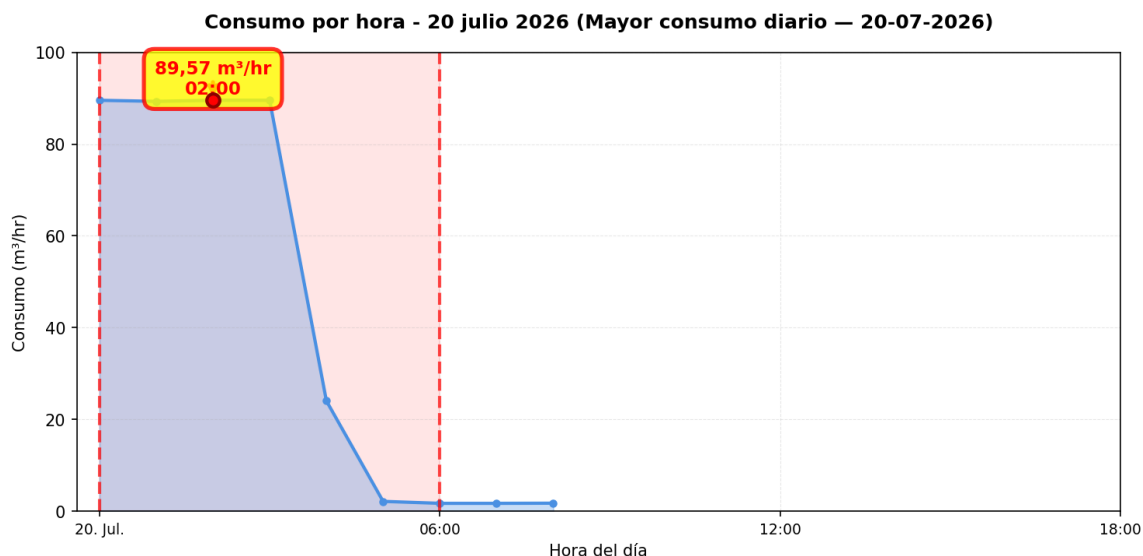


El día de mayor consumo diario en Etapa N°1 al 4 fue el 20/07/2026 con 389.3 m³ registrados, un 338 % por sobre el promedio diario del periodo (88.9 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

ETAPA N°1 — 03/07/2026

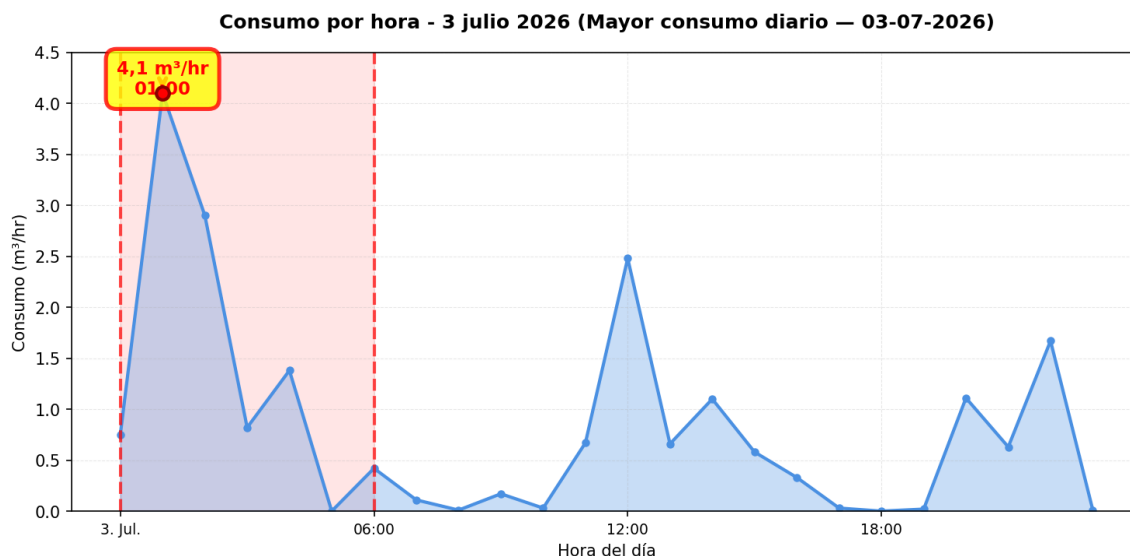

El día de mayor consumo diario en Etapa N°1 fue el 03/07/2026 con 20.0 m³ registrados, un 74 % por sobre el promedio diario del periodo (11.5 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

ETAPA N°2 — 01/07/2026

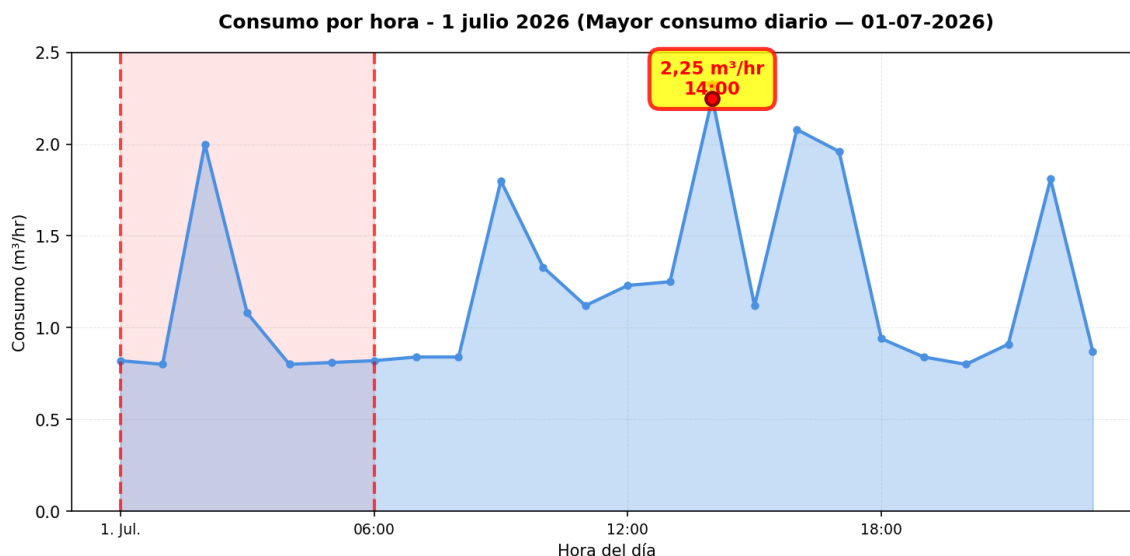

El día de mayor consumo diario en Etapa N°2 fue el 01/07/2026 con 29.1 m³ registrados, un 53 % por sobre el promedio diario del periodo (19.1 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

ETAPA N°3 — 19/07/2026



El día de mayor consumo diario en Etapa N°3 fue el 19/07/2026 con 1417.9 m³ registrados, un 2095 % por sobre el promedio diario del periodo (64.6 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

RIEGO LLENADO DE ESTANQUE ESVAL — 18/07/2026



El día de mayor consumo diario en Riego Llenado de Estanque ESVAL fue el 18/07/2026 con 1.8 m³ registrados, un 363 % por sobre el promedio diario del periodo (0.4 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO


MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m ³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Costo nocturno (CLP)
1	Matriz ESVAL	2.961,2	3	1.000,1 m ³ (24 días, 85,7%)	\$1.247.175
2	Estanque Inferior	1.903	0	732,9 m ³ (25 días, 96,2%)	\$913.939
3	Etapas N°3	1.808,9	11	563,5 m ³ (28 días, 100%)	\$702.697
4	Etapas N°1 al 4	888,5	1	651,7 m ³ (10 días, 100%)	\$812.682
5	Etapas N°2	533,9	15	142,8 m ³ (27 días, 96,4%)	\$178.097

6	Etapa N°1	195,7	3	79,9 m ³ (17 días, 100%)	\$99.648
7	Etapa N°5	163,9	4	31,4 m ³ (7 días, 63,6%)	\$39.136
8	Riego Llenado de Estanque ESVAL	10,7	0	3,1 m ³ (25 días, 89,3%)	\$3.803
	TOTAL	8.465,9	37	3.205,4 m³	\$3.997.176

ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

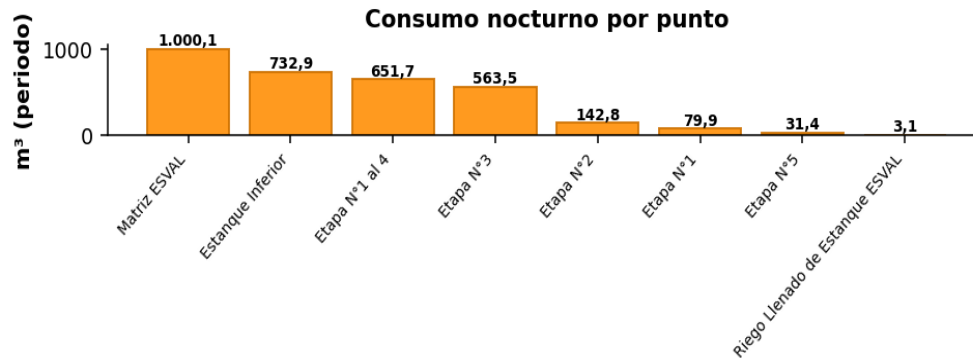

DETALLE POR PUNTO

Punto	m³ nocturnos	Días 00-06:59	Costo (CLP)
Matriz ESVAL	1.000,1	24	\$1.247.175
Estanque Inferior	732,9	25	\$913.939
Etapa N°1 al 4	651,7	10	\$812.682
Etapa N°3	563,5	28	\$702.697
Etapa N°2	142,8	27	\$178.097
Etapa N°1	79,9	17	\$99.648
Etapa N°5	31,4	7	\$39.136
Riego Llenado de Estanque ESVAL	3,1	25	\$3.803
Total Fundo Zapallar (periodo):	3.205,4		\$3.997.176

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 28 días del periodo, Fundo Zapallar registró un total de 3.205,4 m³ en horario nocturno (Matriz ESVAL (1.000,1 m³), Estanque Inferior (732,9 m³), Etapa N°1 al 4 (651,7 m³) y 820,7 m³ en los demás puntos), equivalente a \$3.997.176 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.