


Reporte Agregado — Fundo Zapallar

MONITOREO WES
Análisis consolidado de 8 puntos
Rango: 01-07-26 – 30-07-26
Generado: 30-07-26

1. CONSUMO TOTAL


El consumo real del fundo en el periodo corresponde a la Matriz ESVAL (entrada de agua): 3.083,4 m³. Estanques y etapas miden caudales aguas abajo y no se suman al total (evitar doble conteo).

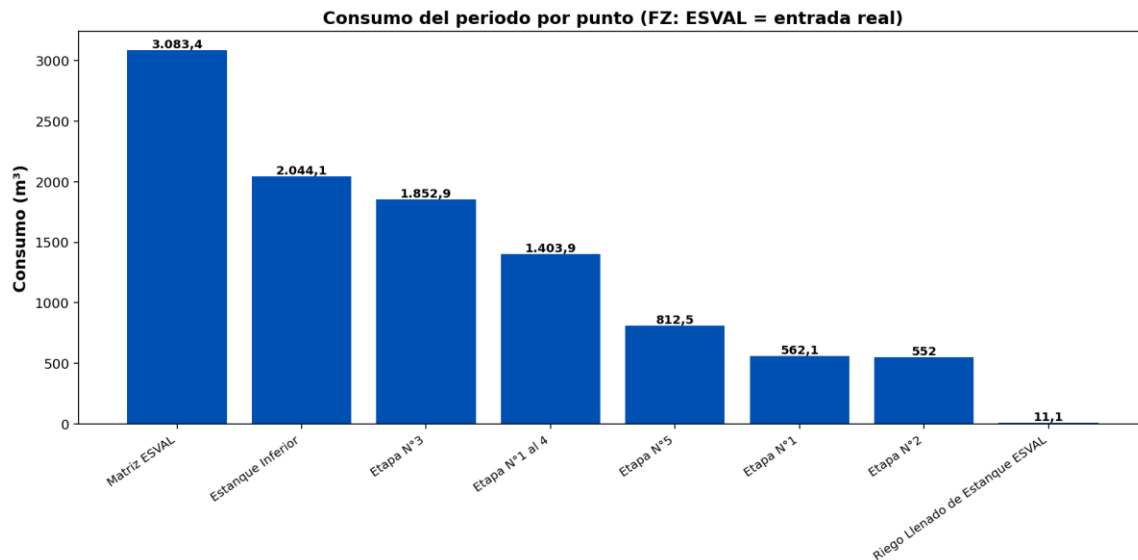


1.1 CONSUMO DIARIO POR PUNTO (MES)

Evolución del consumo diario (m³) de cada punto en el periodo. Solo la curva de consumo; sin marcadores de alertas.


MATRIZ ESVAL

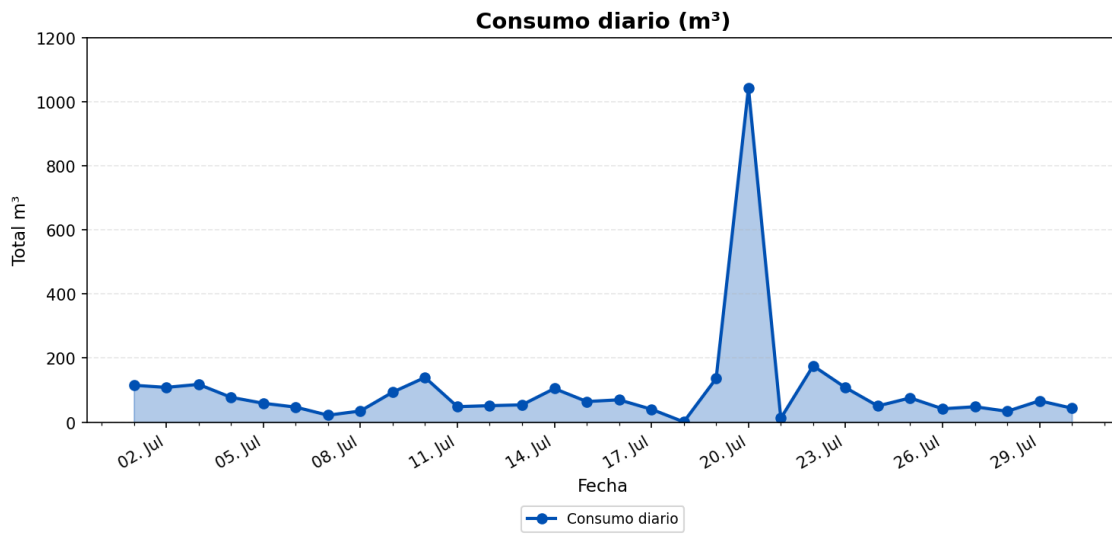


ESTANQUE INFERIOR

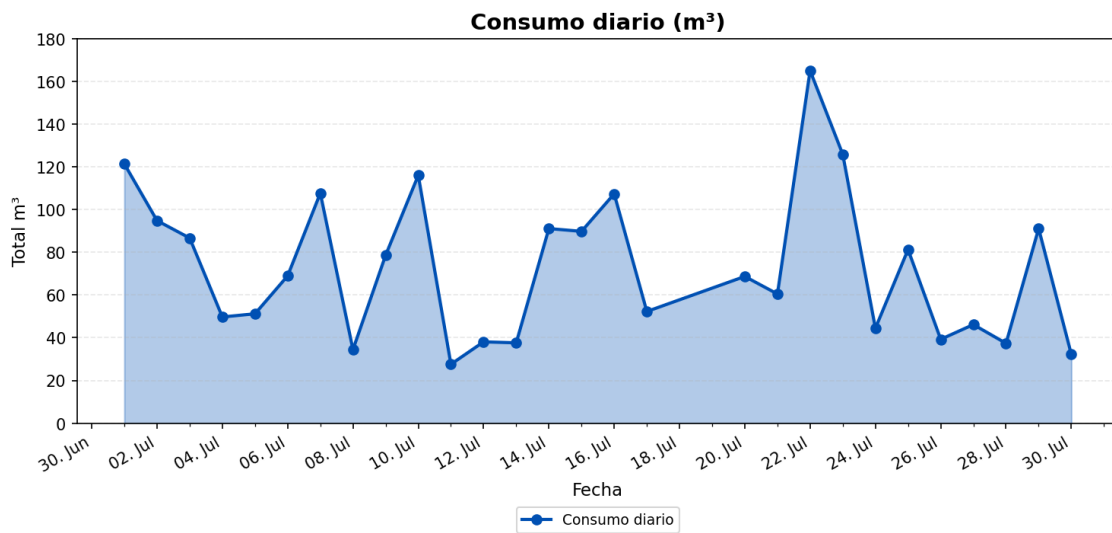


ETAPA N°5

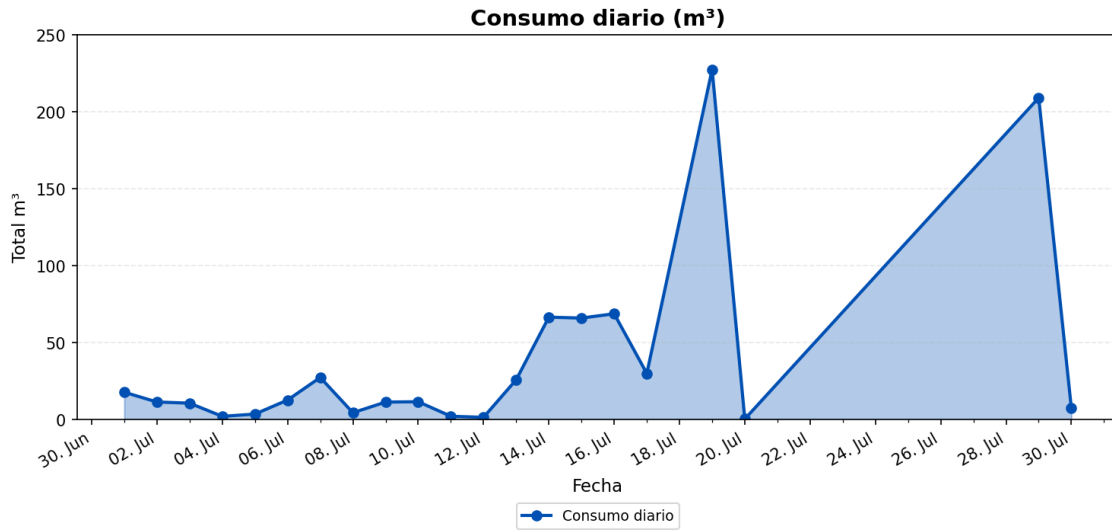


ETAPA N°1 AL 4

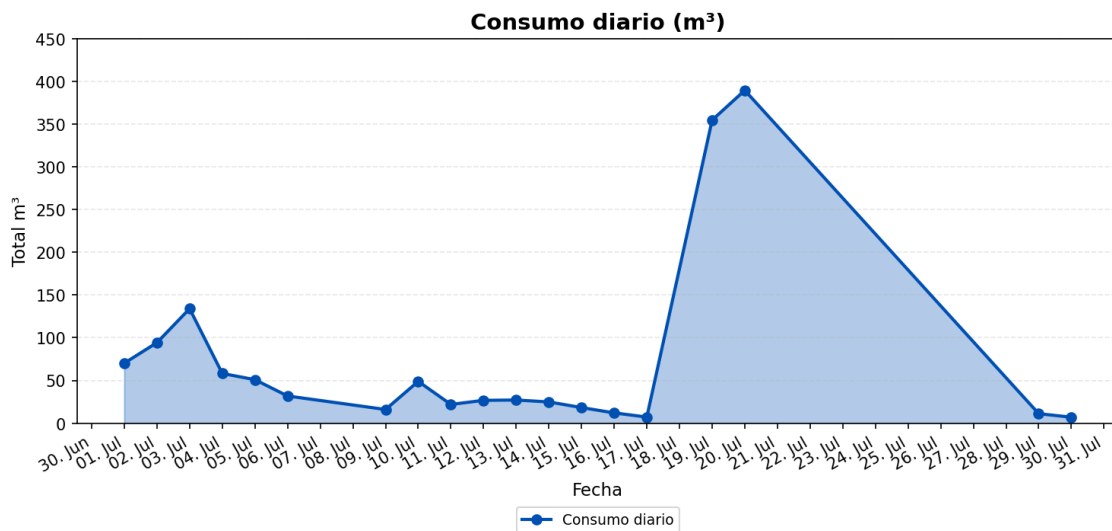


ETAPA N°1

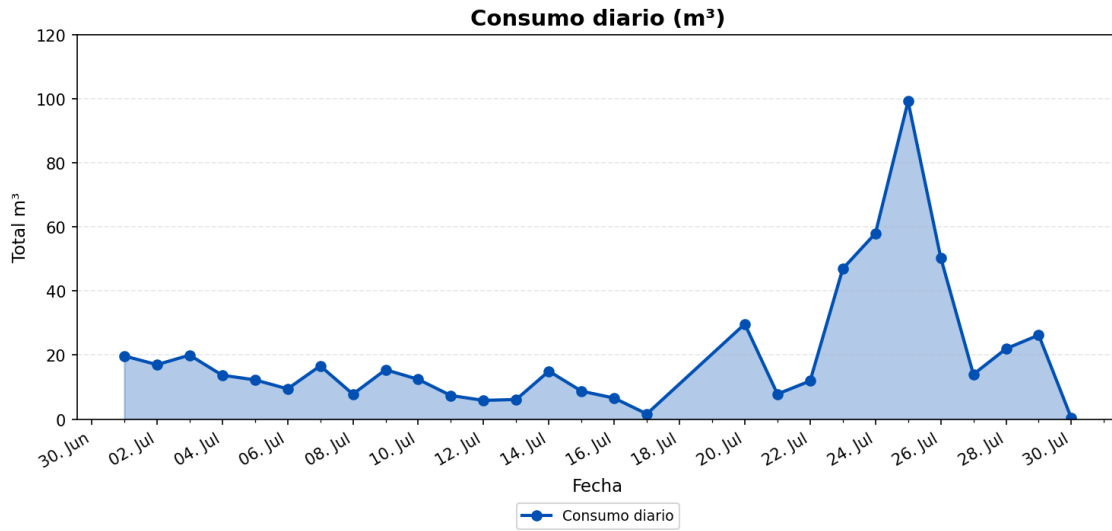


ETAPA N°2

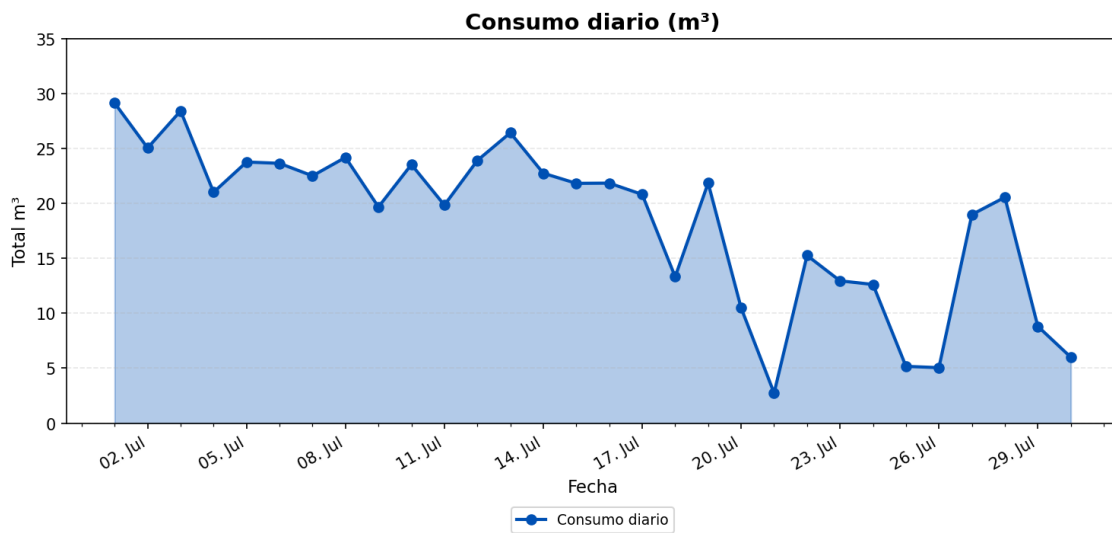

ETAPA N°3

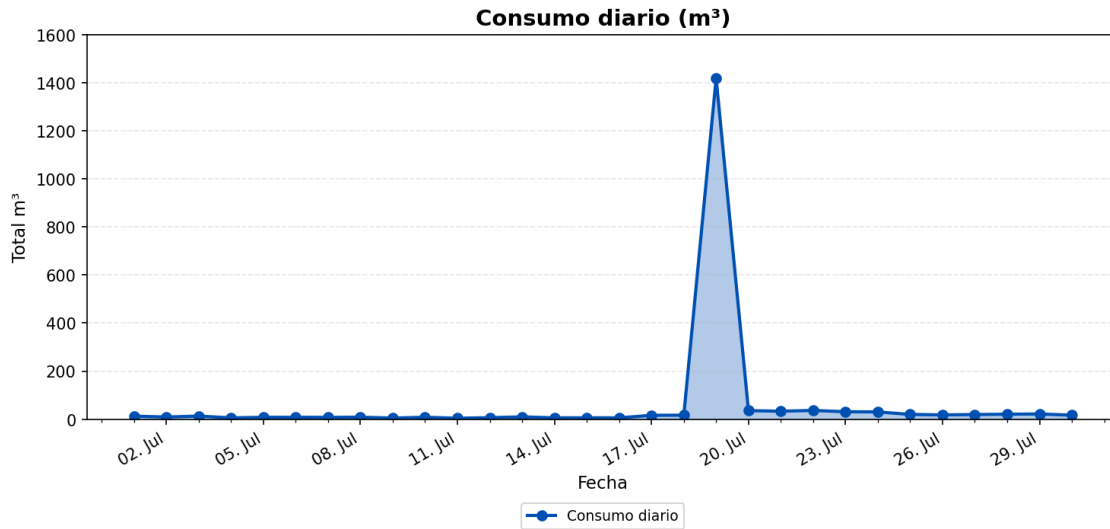


RIEGO LLENADO DE ESTANQUE ESVAL

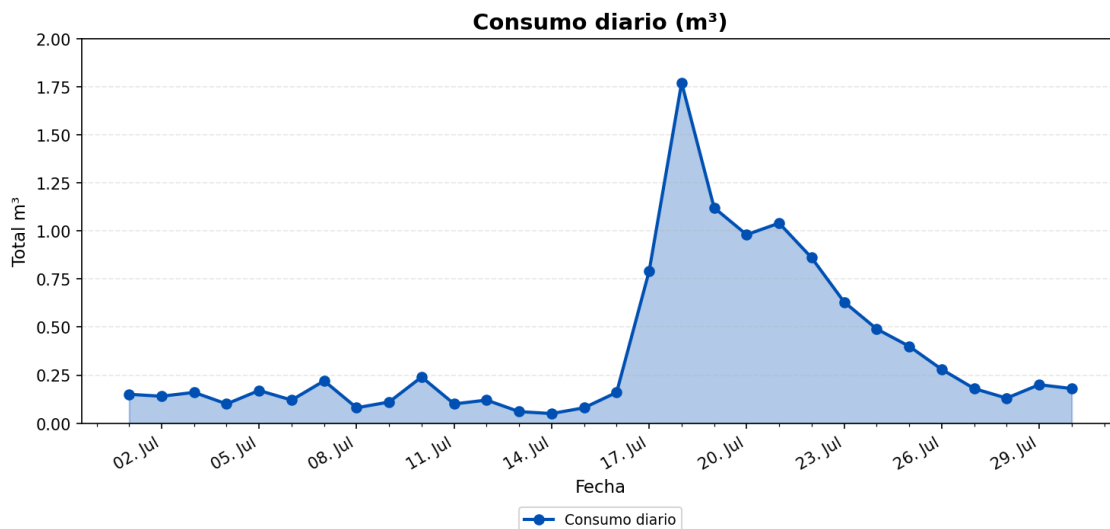

2. CONSUMO NOCTURNO (00:00 A 06:59)

Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile). El total nocturno de referencia del fundo es el de Matriz ESVAL.

Nocturno ESVAL: 1.010,3 m³ (\$1.259.857) en 30 días. Diurno ESVAL: 2.073,1 m³.

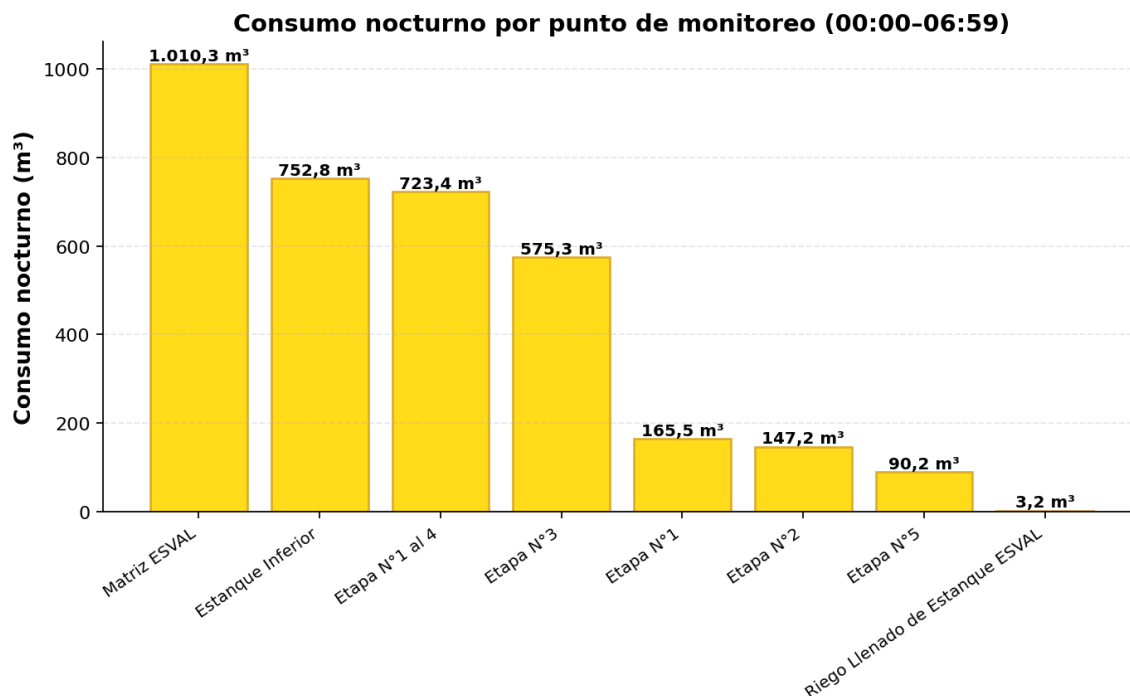

Nodo	Punto	Nocturno (m³)	Días con nocturno	Costo (CLP)
000027-01	Matriz ESVAL	1.010,3	25	\$1.259.857
000027-02	Estanque Inferior	752,8	26	\$938.704
000027-04	Etapa N°1 al 4	723,4	16	\$902.130
000027-08	Etapa N°3	575,3	30	\$717.387
000027-06	Etapa N°1	165,5	28	\$206.341
000027-07	Etapa N°2	147,2	29	\$183.583
000027-03	Etapa N°5	90,2	13	\$112.459
000027-09	Riego Llenado de Estanque ESVAL	3,2	27	\$3.953
	Total puntos (suma)	3.467,9		\$4.324.414

3. UMBRAL PARA ALERTAS DE MÁXIMO

Baseline = promedio diario del periodo (días con consumo > 0). Umbral recomendado = baseline × 1.25 (+25 %). Sirve como referencia para configurar alertas de consumo máximo diario.


Nodo	Punto	Días con data	Baseline diario (m³)	Máx. diario (m³)	Umbral ×1.25 (m³/día)
000027-01	Matriz ESVAL	30	102,8	1.042,7	128,5
000027-02	Estanque Inferior	28	73	165	91,3
000027-03	Etapa N°5	21	38,7	227,2	48,4
000027-04	Etapa N°1 al 4	19	73,9	389,3	92,4
000027-06	Etapa N°1	28	20,1	99,1	25,1
000027-07	Etapa N°2	30	18,4	29,1	23
000027-08	Etapa N°3	30	61,8	1.417,9	77,2

000027-09	Riego Llenado de Estanque ESVAL	30	0,4	1,8	0,5
-----------	---------------------------------	----	-----	-----	-----

4. COMPARATIVO DEL MES (NOCTURNO VS EFECTIVO)


Proyección a 30 días a partir del periodo (30 días), usando Matriz ESVAL: nocturno proyectado 1.010,3 m³ (\$1.259.857) y consumo efectivo 2.073,1 m³ (\$2.585.118).

Comparación mensual: Consumo nocturno vs Consumo efectivo

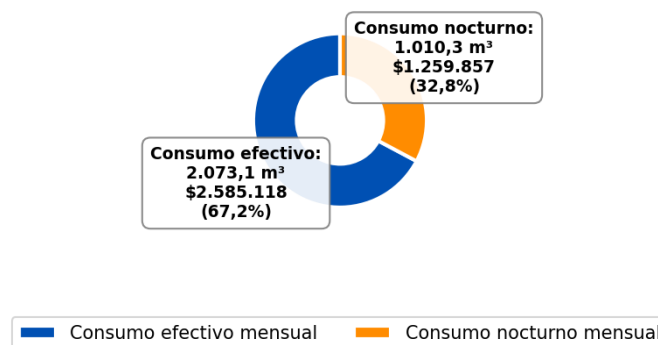

5. COMPARATIVO ÚLTIMOS 6 MESES

Consumo mensual de Matriz ESVAL (entrada real al fundo). El mes marcado con * corresponde al periodo de este reporte (hasta 30/07/2026), no necesariamente al mes civil completo.

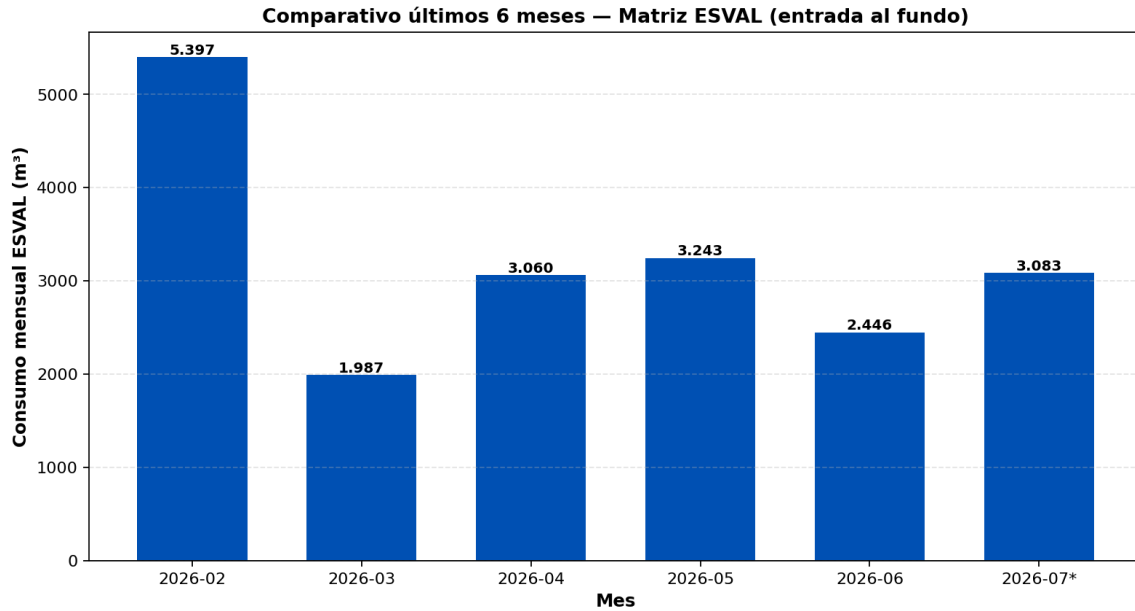

Mes	ESVAL (m³)
2026-02	5.397,1
2026-03	1.987
2026-04	3.060,1
2026-05	3.243,1
2026-06	2.445,5
2026-07*	3.083,4

CONCLUSIÓN

En el periodo, Fundo Zapallar registró 3.083,4 m³ de entrada (ESVAL), de los cuales 1.010,3 m³ correspondieron a horario nocturno. Se recomienda validar umbrales de alerta de máximo en terreno y seguir la evolución mensual de ESVAL para detectar desvíos.