

INFORME COMPARATIVO DE FACTURACIÓN

Gendarmería de Chile — CDP Detención Preventiva Puente Alto (Unidad Genchi)

Cuenta Aguas Andinas: 1008941-7 | Medidor: 120715107

Ventana de análisis: ene-2025 a la fecha | Generado: 05-06-2026 14:27

1. Antecedentes

Este informe compara el costo facturado por Aguas Andinas (CLP) con y sin monitoreo WES. La evaluación considera únicamente desde enero de 2025 hasta la última factura disponible.

Se excluye del análisis la factura 8427884 (periodo dic-2024 / feb-2025) y el mes feb-2025, porque los equipos WES estuvieron deshabilitados durante la licitación y ese consumo no representa operación normal.

Retiro definitivo de equipos WES: 28-06-2025. A partir de jul-2025 el recinto quedó sin monitoreo WES.

2. Resumen económico (ene-2025 a la fecha)

Línea base con WES (facturas normales ene–jun 2025):

- 2 facturas | 1261 CLP/m³ | 38.012.795 CLP/periodo

Con monitoreo WES (mar–jun 2025):

- 60.308 m³ | 76.025.590 CLP

Tras retiro del monitoreo WES (jul-2025 a mar-2026):

- 157.891 m³ | 220.788.320 CLP
- Sobrecosto vs línea base WES: 21.747.456 CLP

Totales en ventana (excl. factura feb-2025):

- Pagado a Aguas Andinas: 296.813.910 CLP
- Costo esperado si todo hubiera sido como con WES: 275.066.454 CLP
- Sobrecosto acumulado sin WES: 21.747.456 CLP

(Factura 8427884 excluida: 53.511.690 CLP — no suma en totales.)

3. Promedio mensual y proyección anual — Con WES vs Sin WES

Promedios sobre el desglose mensual prorrateado (4 meses con WES, 9 meses sin WES; sin el último mes en curso). Proyección anual = promedio mensual × 12 meses.

Indicador	Con WES	Sin WES	Variación Sin vs Con
Promedio mensual — m³	15145.5	15696.2	+3.6%
Promedio mensual — CLP	19.122.708 CLP	21.953.459 CLP	+14.8%
CLP/m³ (prom.)	1263	1399	+10.8%
Proyección anual — m³ (×12)	181.747 m³	188.354 m³	+3.6%
Proyección anual — CLP (×12)	229.472.499 CLP	263.441.511 CLP	+14.8%

4. Desglose mes a mes

Prorrateo por días del mes. «Esperado» = línea base CLP/m³ con WES (mar–jun 2025). Feb-2025 excluido.

Mes	Estado	Días	m³	Facturado (CLP)	Esperado (CLP)	Sobrecosto (CLP)
mar-2025	Con WES	31	16306.0	20.297.694 CLP	20.555.702 CLP	-258.008 CLP
abr-2025	Con WES	30	15462.1	19.338.082 CLP	19.491.857 CLP	-153.775 CLP
may-2025	Con WES	31	14663.5	18.722.652 CLP	18.485.120 CLP	237.532 CLP
jun-2025	Con WES	30	14150.6	18.132.405 CLP	17.838.573 CLP	293.832 CLP
jul-2025	Sin WES	31	14354.6	18.828.904 CLP	18.095.661 CLP	733.243 CLP
ago-2025	Sin WES	31	14581.4	19.476.583 CLP	18.381.624 CLP	1.094.959 CLP
sep-2025	Sin WES	30	15025.7	21.459.914 CLP	18.941.746 CLP	2.518.168 CLP
oct-2025	Sin WES	31	15539.9	22.016.482 CLP	19.589.977 CLP	2.426.505 CLP
nov-2025	Sin WES	30	15125.9	20.269.195 CLP	19.068.044 CLP	1.201.151 CLP

Mes	Estado	Días	m³	Facturado (CLP)	Esperado (CLP)	Sobrecosto (CLP)
dic-2025	Sin WES	31	15899.9	21.625.109 CLP	20.043.758 CLP	1.581.351 CLP
ene-2026	Sin WES	31	17721.0	26.216.958 CLP	22.339.521 CLP	3.877.437 CLP
feb-2026	Sin WES	28	16006.1	23.679.833 CLP	20.177.632 CLP	3.502.201 CLP
mar-2026	Sin WES	31	17011.0	24.008.155 CLP	21.444.381 CLP	2.563.774 CLP
abr-2026	Sin WES	27	14773.3	20.777.652 CLP	18.623.596 CLP	2.154.056 CLP
TOTAL			216.621 m³	294.849.618 CLP	273.077.192 CLP	21.772.426 CLP

Gráfico — proyección anual (promedio mensual × 12 meses):


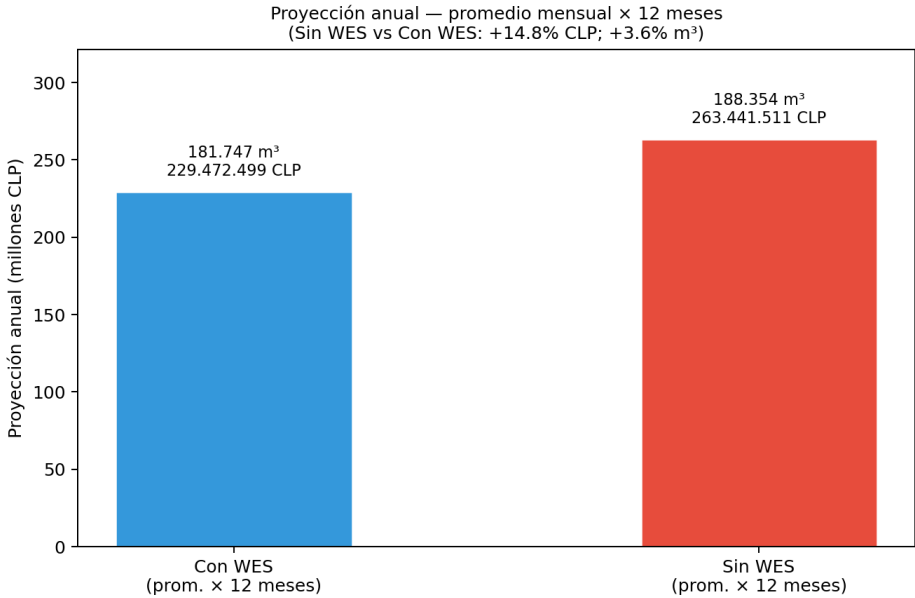


Gráfico — costo mensual prorrateado (CLP; sin el último mes en curso):

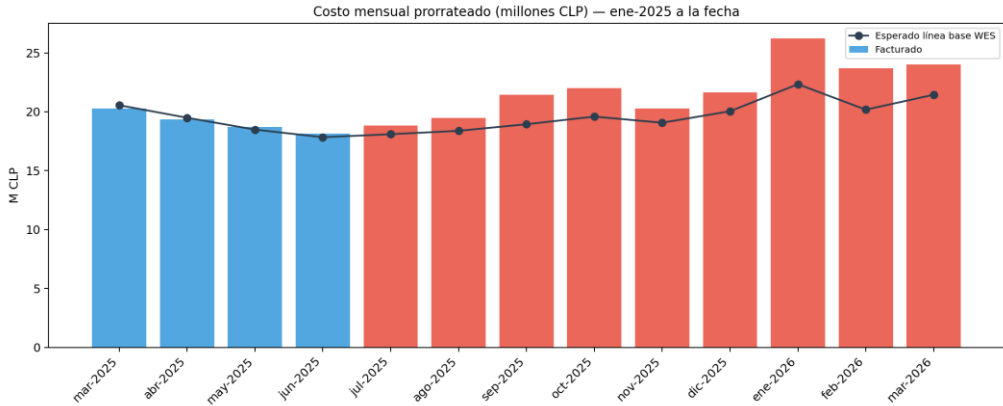

5. Referencia por factura (anexo)

Detalle compacto de las boletas incluidas en la ventana ene-2025 a la fecha.

Factura	Periodo lectura	m ³	Total (CLP)	Estado
8539040	26-02-2025 → 25-04-2025	30.508	37.976.330 CLP	Con monitoreo WES
8654293	25-04-2025 → 27-06-2025	29.800	38.049.260 CLP	Con monitoreo WES
8764179	27-06-2025 → 26-08-2025	27.783	36.443.040 CLP	Sin monitoreo WES
8879697	26-08-2025 → 28-10-2025	31.554	45.065.820 CLP	Sin monitoreo WES
8992578	28-10-2025 → 28-12-2025	30.756	41.214.030 CLP	Sin monitoreo WES
9106090	28-12-2025 → 03-03-2026	37.157	54.971.040 CLP	Sin monitoreo WES
9222423	03-03-2026 → 28-04-2026	30.641	43.094.390 CLP	Sin monitoreo WES

6. Conclusiones

- Con monitoreo WES activo (mar–jun 2025) el recinto facturó 60.308 m³ por 76.025.590 CLP (línea base 1261 CLP/m³).
- La factura 8427884 (53.511.690 CLP) quedó excluida por la deshabilitación de equipos durante la licitación; feb-2025 no entra en totales ni en el desglose mensual.
- Tras el retiro del monitoreo WES (jul-2025 a mar-2026) se facturaron 157.891 m³ por 220.788.320 CLP; el sobrecosto respecto a la línea base WES fue 21.747.456 CLP.
- En la ventana ene-2025 a mar-2026 (sin feb anómalo) el total fue 218.199 m³ por 296.813.910 CLP; al ritmo con WES habría sido 275.066.454 CLP (diferencia 21.747.456 CLP).
- El promedio mensual sin WES (21.953.459 CLP / 15696 m³) supera en +14.8% el costo y en +3.6% el volumen del promedio con WES (19.122.708 CLP / 15146 m³).
- Proyectado a 12 meses: con WES 181.747 m³ por 229.472.499 CLP; sin WES 188.354 m³ por 263.441.511 CLP (diferencia anual 33.969.012 CLP).

Nota: Montos = TOTAL A PAGAR (Aguas Andinas). Ventana ene-2025+. Excluye factura 8427884 y mes feb-2025. Línea base CLP/m³ calculada solo con facturas con WES en esa ventana (mar–jun 2025).