

Reporte Agregado - La Florida

MONITOREO WES
Análisis consolidado de 1 puntos de monitoreo
Rango: 01-05-26 - 31-05-26
Generado: 28-05-26 19:08

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 1.
Consumo total agregado: 450,5 m³.
Consumo promedio por punto: 450,5 m³.
Total de alertas registradas: 3.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo total registrado en cada punto de monitoreo durante el periodo analizado.



No hay suficientes datos para realizar una comparación entre puntos.


RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Proyección de filtración
1	Liceo Alto Cordillera	450,5	3	150,5 m³ (11 días, 52,4%)	0,0 m³ (0,0%)
	TOTAL	450,5	3	150,5 m³	0 m³



DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - LICEO ALTO CORDILLERA (19-05-26):

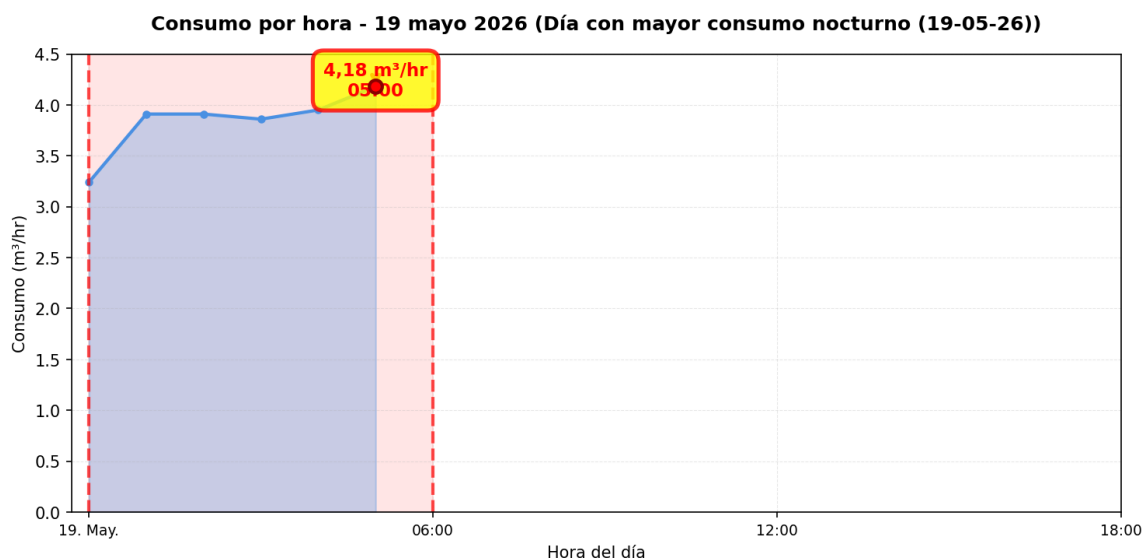

El nodo Liceo Alto Cordillera registró 3 alerta(s) durante 3 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es puntual (menos del 20% de los días).

Las alertas registradas son puntuales y no se repiten todos los días durante el periodo analizado. Por lo tanto, no se realiza una proyección de filtración continua ni se genera la gráfica comparativa de consumo efectivo versus filtración, ya que las alertas no representan un patrón de fuga constante.

CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.