



ParqueArauco®


Parque Arauco Las Condes

Período analizado: 01/05/2026 - 31/05/2026



Análisis de Consumo Hídrico

Análisis de 31 días de consumo hídrico revela patrones críticos y detección de fuga significativa. Se registró un pico de consumo el 10/05/2026 (1.536 m³), un 214,3% por encima del promedio. Se detectaron 11 alertas de consumo nocturno, indicando actividad hídrica anómala. Se recomienda realizar una inspección exhaustiva para localizar la fuente de la filtración.

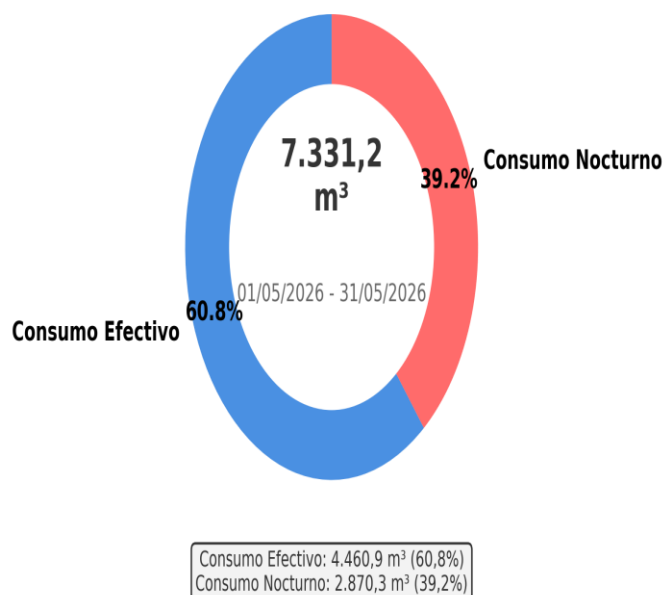

Métricas Críticas - Agregado

Consumo Total
7.331,2 m³

Promedio Diario
489 m³

Día Mayor Consumo
1.536 m³

Alertas Nocturnas
11


Consumo Nocturno
2.870,3 m³
(39,2%)
15 días consumo Noc. de 31 días

Consumo Efectivo
4.460,9 m³
(60,8%)


Valorización Consumo Nocturno
\$3.579.276

Valorización Consumo Efectivo
\$5.562.680

Consumo Nocturno por Punto (Top 1)


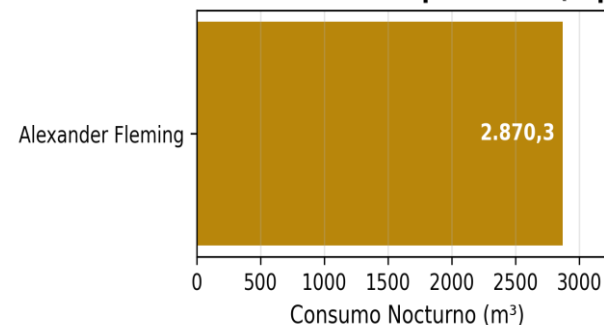


Ranking de Consumo

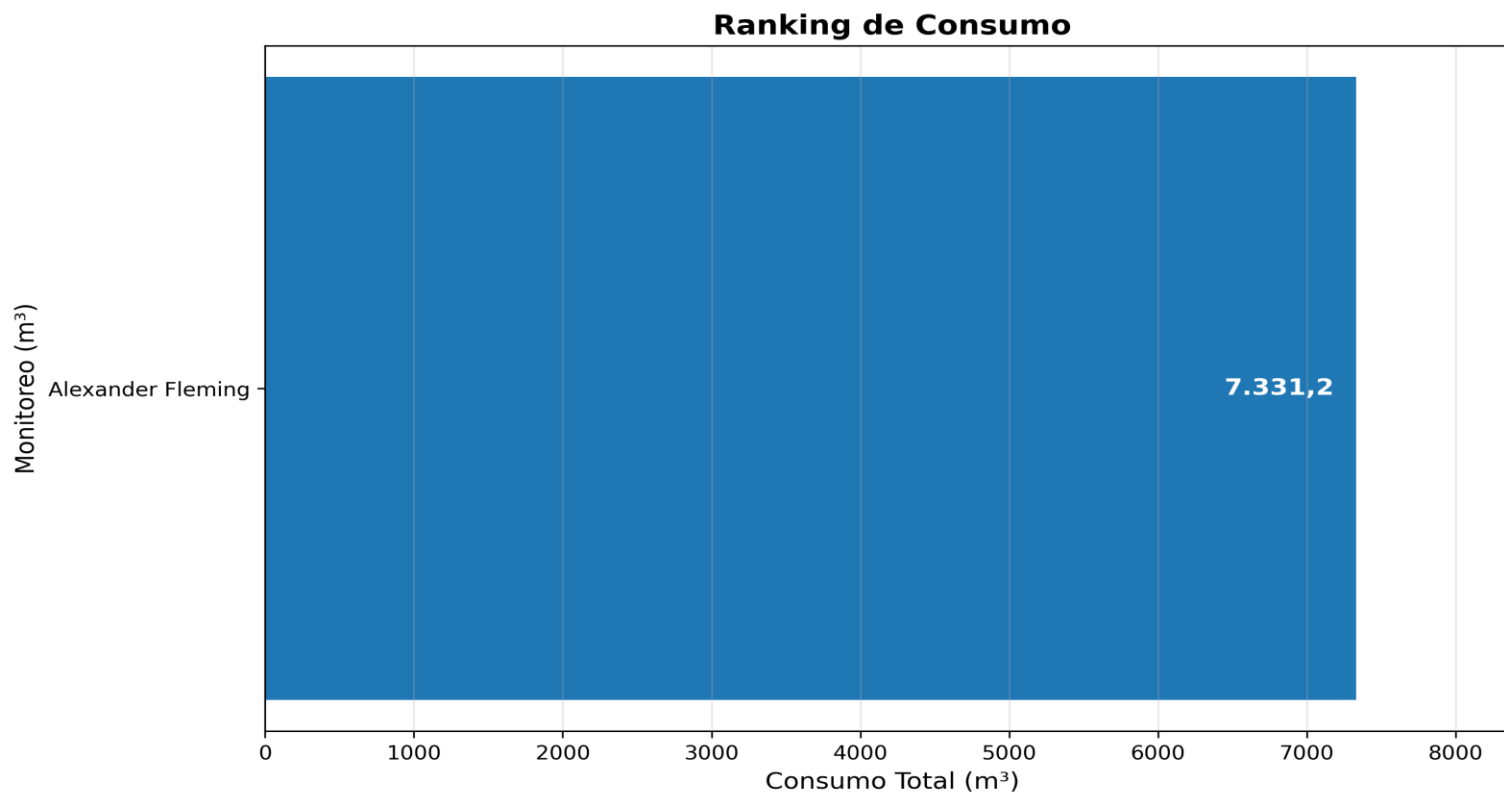

Análisis: Este gráfico muestra el ranking de consumo total de cada monitoreo de Parque Arauco Las Condes, ordenado de mayor a menor consumo. El monitoreo con mayor consumo durante el período fue 'Alexander Fleming' con 7.331,2 m³. Este ranking permite identificar los puntos de mayor consumo y priorizar acciones de optimización.

Alexander Fleming

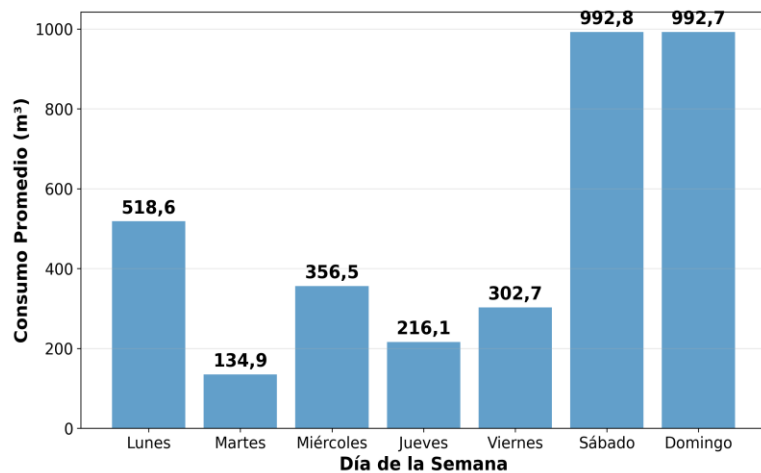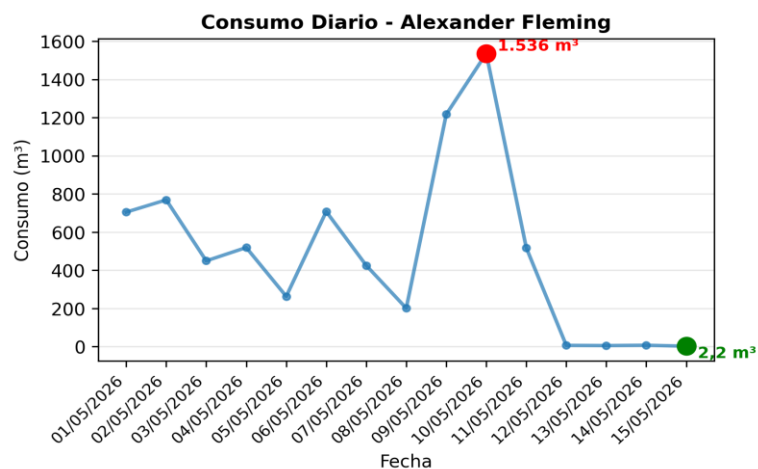

Indicadores

Consumo Total del Período

7.331,2 m³

Consumo Nocturno

2.870,3 m³ (39,2%)

15 días de 31

11 alertas

Consumo Diurno

4.460,9 m³ (60,8%)

Valorización Consumo Nocturno

\$3.579.276

Valorización Consumo Diurno

\$5.562.680

