

Reporte Agregado - Las Condes

MONITOREO WES

Análisis consolidado de 1 puntos de monitoreo

Rango: 01-04-26 - 12-04-26

Generado: 15-05-26 15:14

Documento de respaldo WES para cobro de servicio de monitoreo. Punto: Juan Pablo II (000022-01), empresa Las Condes. Periodo de consumo medido en aplicación: 01/04/2026 al 12/04/2026. Referencia facturación: Ultima factura - periodo lectura 01-04-2026 al 12-04-2026.

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 1.


Consumo total agregado: 223,7 m³.

Consumo promedio por punto: 223,7 m³.

Total de alertas registradas: 8.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo total registrado en cada punto de monitoreo durante el periodo analizado.

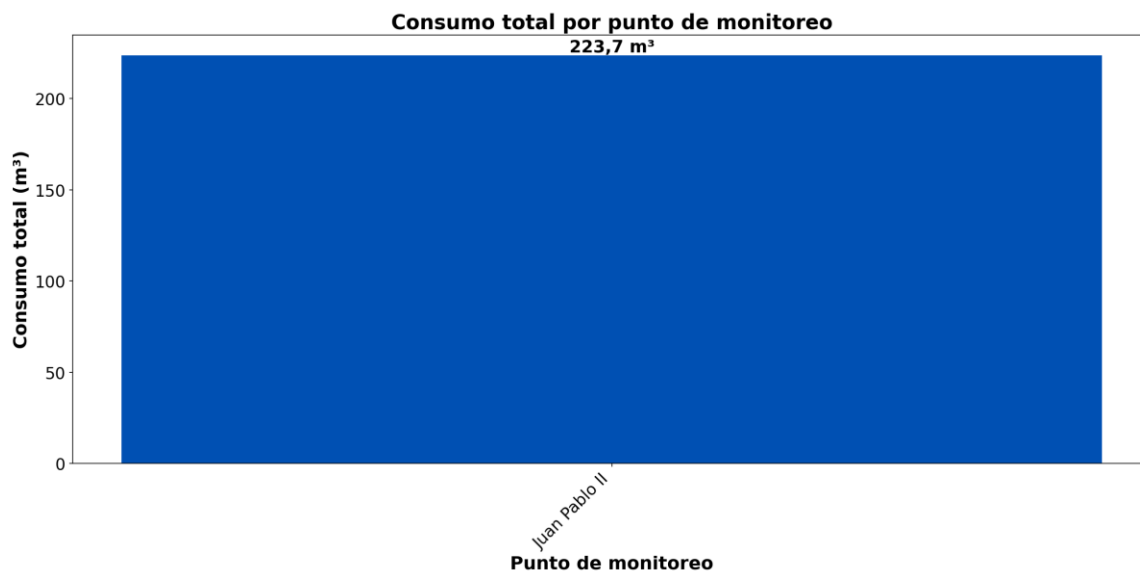


No hay suficientes datos para realizar una comparación entre puntos.


RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m ³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Proyección de filtración
1	Juan Pablo II	223,7	8	63,2 m ³ (11 días, 100%)	216,7 m ³ (96,9%)
	TOTAL	223,7	8	63,2 m³	216,7 m³

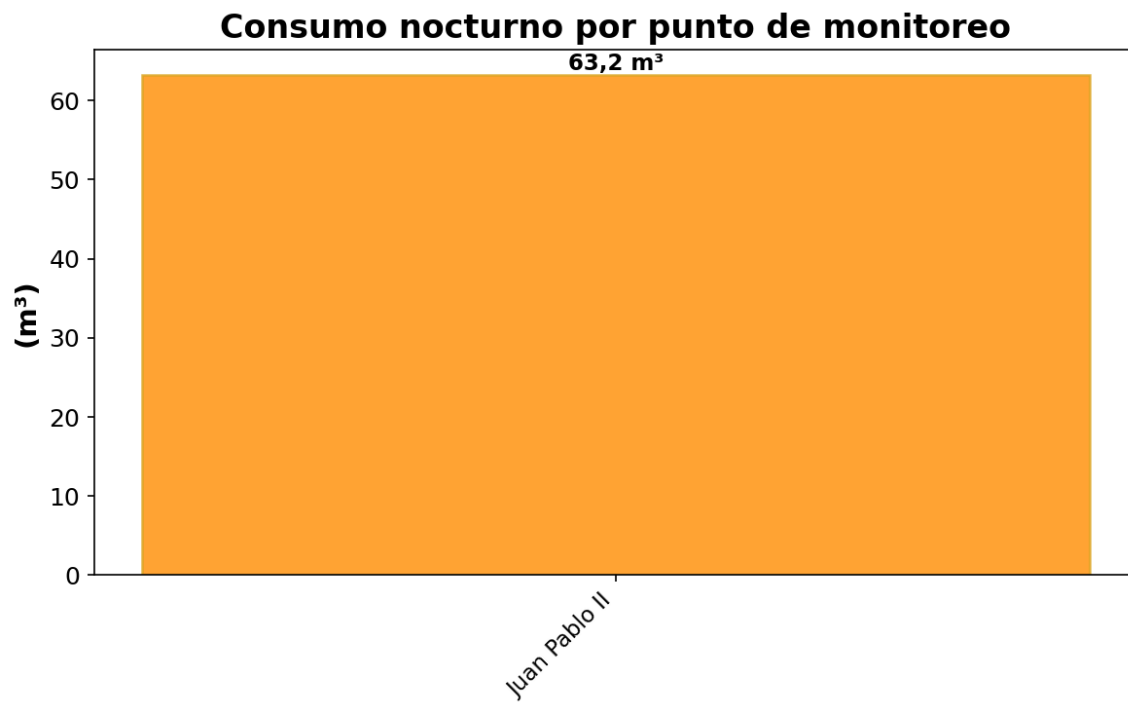

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - JUAN PABLO II (11-04-26):

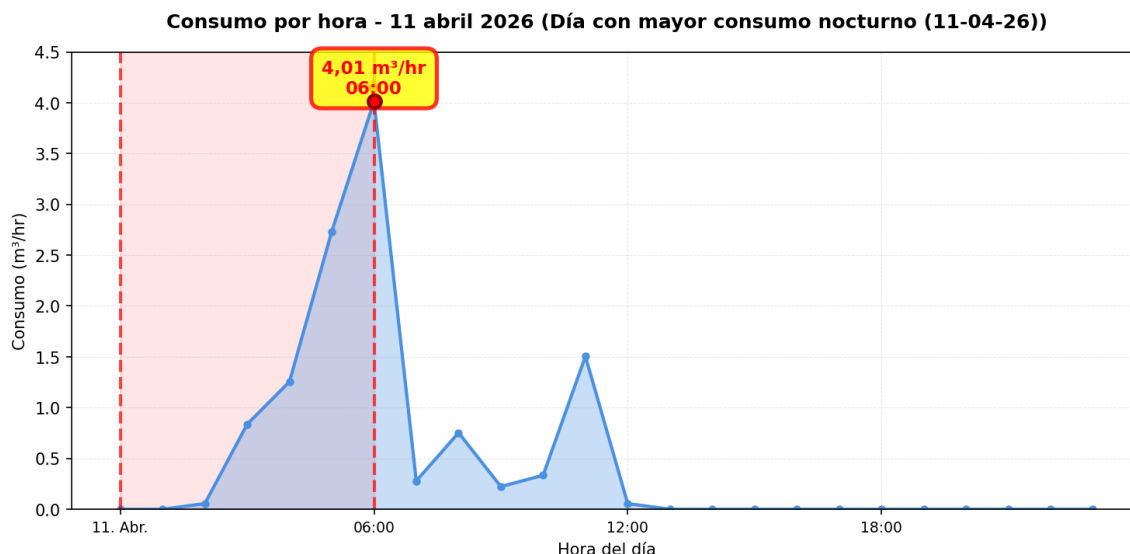

El nodo Juan Pablo II registró 8 alerta(s) durante 6 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es regular (más del 50% de los días). Se identificó una proyección de filtración de 216,7 m³ (\$275.240), lo que indica un patrón de fuga constante durante el periodo.

Las alertas registradas son puntuales y no se repiten todos los días durante el periodo analizado. Por lo tanto, no se realiza una proyección de filtración continua ni se genera la gráfica comparativa de consumo efectivo versus filtración, ya que las alertas no representan un patrón de fuga constante.

CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas detectados durante el periodo analizado. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.

El análisis de filtración detectó una proyección de fuga en el punto de monitoreo Juan Pablo II, con un volumen proyectado de 216,7 m³ (96,9% del consumo total del punto).

Se recomienda realizar una inspección exhaustiva en el terreno de los puntos mencionados para identificar posibles fugas. Específicamente, se sugiere revisar el correcto funcionamiento de todos los artefactos conectados a la red de agua monitoreada por WES en estos puntos, verificando que no presenten fallas, desgaste o mal funcionamiento que puedan generar pérdidas de agua. Asimismo, se recomienda buscar indicadores de humedad en superficies del terreno, tales como áreas húmedas, charcos persistentes, crecimiento anormal de vegetación, o cualquier otra señal que pueda indicar la presencia de

una filtración subterránea. Estas acciones permitirán confirmar y localizar la fuente de la posible filtración identificada en el análisis.