

Reporte Agregado - Lo valledor


MONITOREO WES
 Análisis consolidado de 2 puntos de monitoreo
 Rango: 01-07-26 - 28-07-26
 Generado: 28-07-26

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 2.
 Consumo total agregado: 4.298,6 m³.
 Consumo promedio por punto: 2.149,3 m³.
 Total de alertas registradas: 54.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

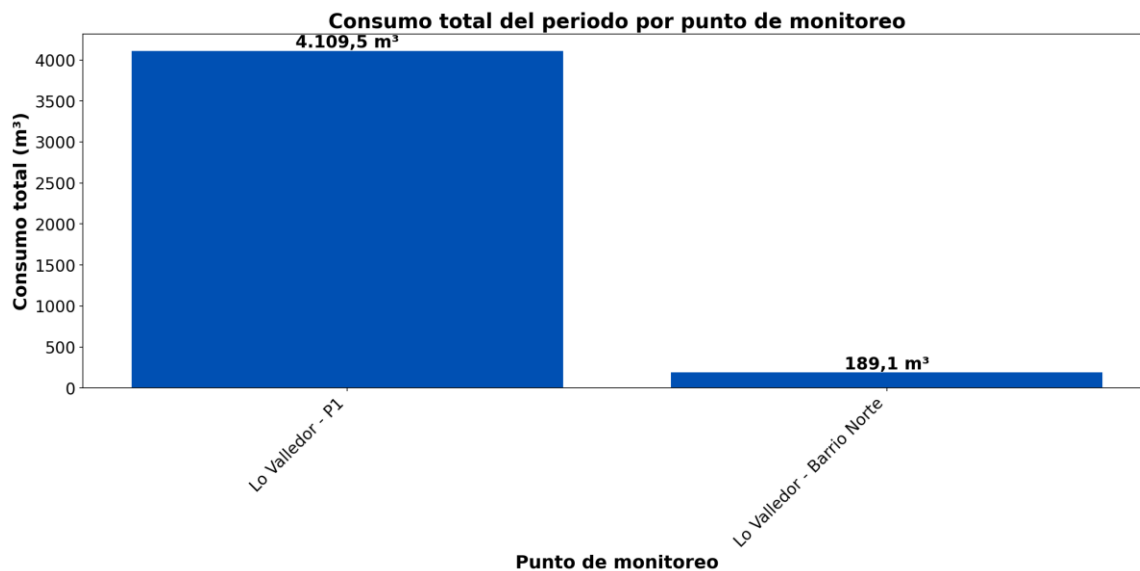


Lo Valledor consumió en total 4.298,6 m³ en el periodo. De ese volumen, Lo Valledor - P1 aportó 4.109,5 m³ (95,6 %) y Lo Valledor - Barrio Norte 189,1 m³ (4,4 %). Lo Valledor - P1 fue el punto de mayor demanda, con 3.920,4 m³ más que Lo Valledor - Barrio Norte.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m^3) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.


LO VALLEDOR - P1

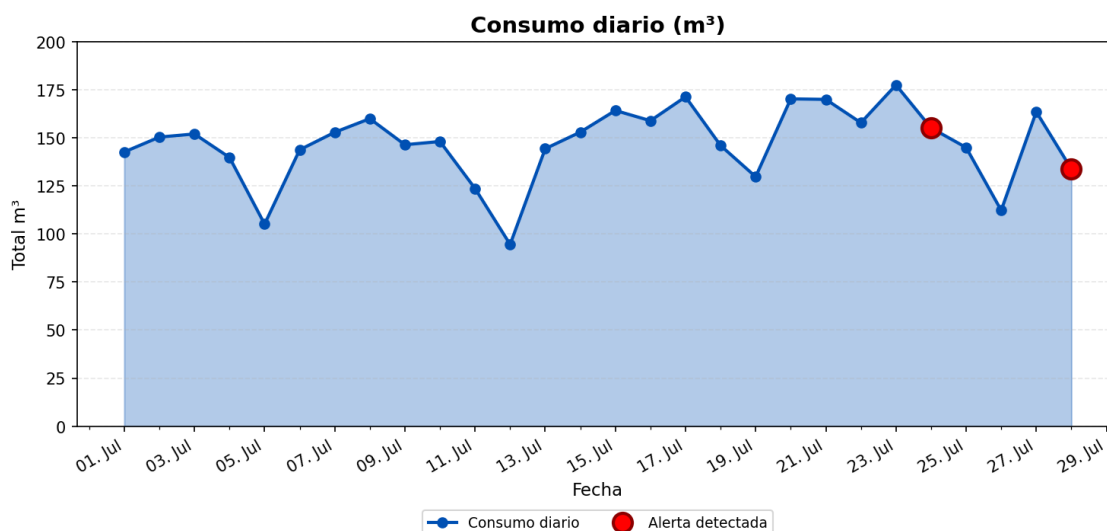

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m^3/h)
24/07/2026	19:00	5,57
28/07/2026	05:00	6,95

LO VALLEDOR - BARRIO NORTE

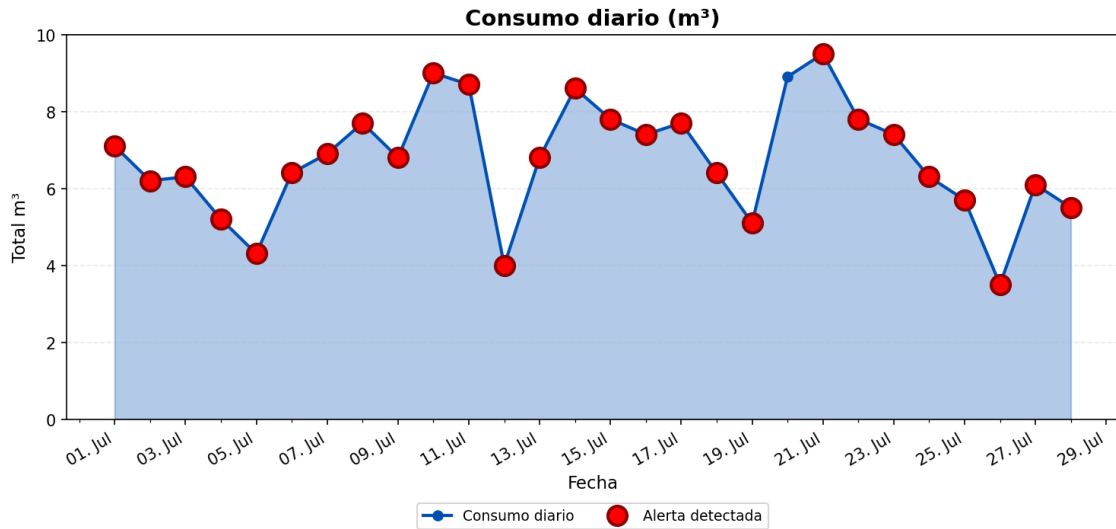

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO


Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
01/07/2026	19:00	0,1
02/07/2026	12:00	0,2
03/07/2026	04:00	0,3
03/07/2026	12:00	0,2
03/07/2026	17:00	0,1
04/07/2026	04:00	0,3
04/07/2026	12:00	0,1
05/07/2026	03:00	0,2
05/07/2026	14:00	0,1
06/07/2026	04:00	0,3
06/07/2026	12:00	0,2
06/07/2026	17:00	0,1
07/07/2026	01:00	0,4
08/07/2026	02:00	0,4
08/07/2026	17:00	0,2
09/07/2026	03:00	0,4
09/07/2026	07:00	0,3
09/07/2026	13:00	0,2
10/07/2026	01:00	0,4
10/07/2026	14:00	0,2
11/07/2026	12:00	0,4
11/07/2026	18:00	0,1
12/07/2026	03:00	0,2
12/07/2026	11:00	0,1
13/07/2026	05:00	0,3
13/07/2026	11:00	0,2
14/07/2026	14:00	0,2
15/07/2026	01:00	0,4
16/07/2026	14:00	0,2
17/07/2026	01:00	0,4

17/07/2026	05:00	0,3
17/07/2026	16:00	0,2
18/07/2026	03:00	0,3
18/07/2026	16:00	0,1
19/07/2026	04:00	0,2
19/07/2026	15:00	0,1
21/07/2026	06:00	0,4
21/07/2026	08:00	0,3
21/07/2026	16:00	0,2
22/07/2026	17:00	0,2
23/07/2026	18:00	0,2
24/07/2026	05:00	0,3
24/07/2026	14:00	0,2
24/07/2026	17:00	0,1
25/07/2026	01:00	0,3
25/07/2026	13:00	0,2
25/07/2026	18:00	0,1
26/07/2026	01:00	0,2
27/07/2026	03:00	0,4
27/07/2026	12:00	0,2
28/07/2026	01:00	0,3
28/07/2026	08:00	0,2

DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m^3/h) de ese día.


LO VALLEDOR - P1 — 23/07/2026

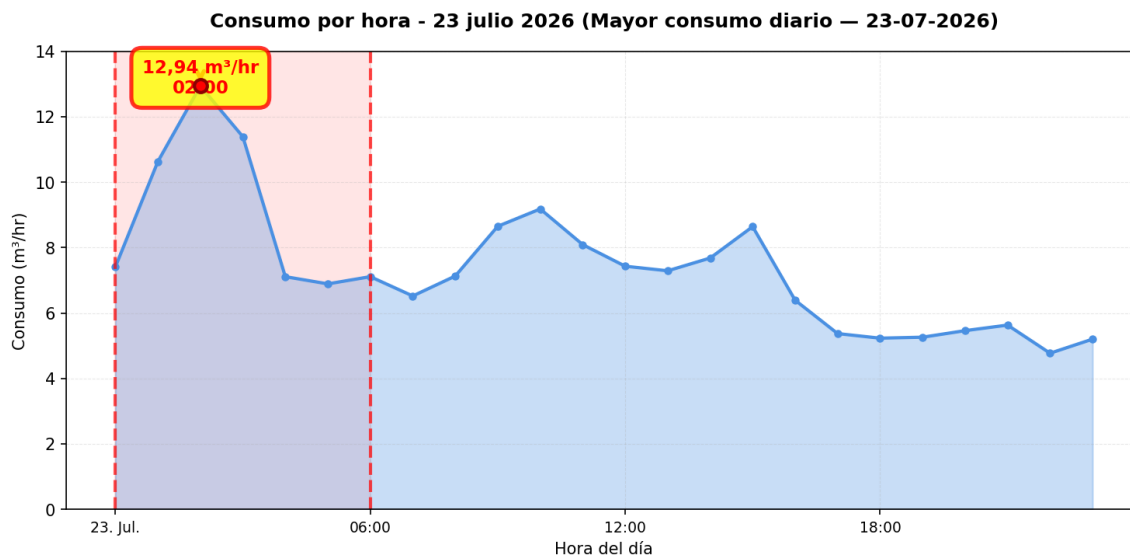

El día de mayor consumo diario en Lo Valledor - P1 fue el 23/07/2026 con 177.4 m^3 registrados, un 21 % por sobre el promedio diario del periodo ($146.8 \text{ m}^3/\text{día}$). Conviene

revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

LO VALLEDOR - BARRIO NORTE — 21/07/2026

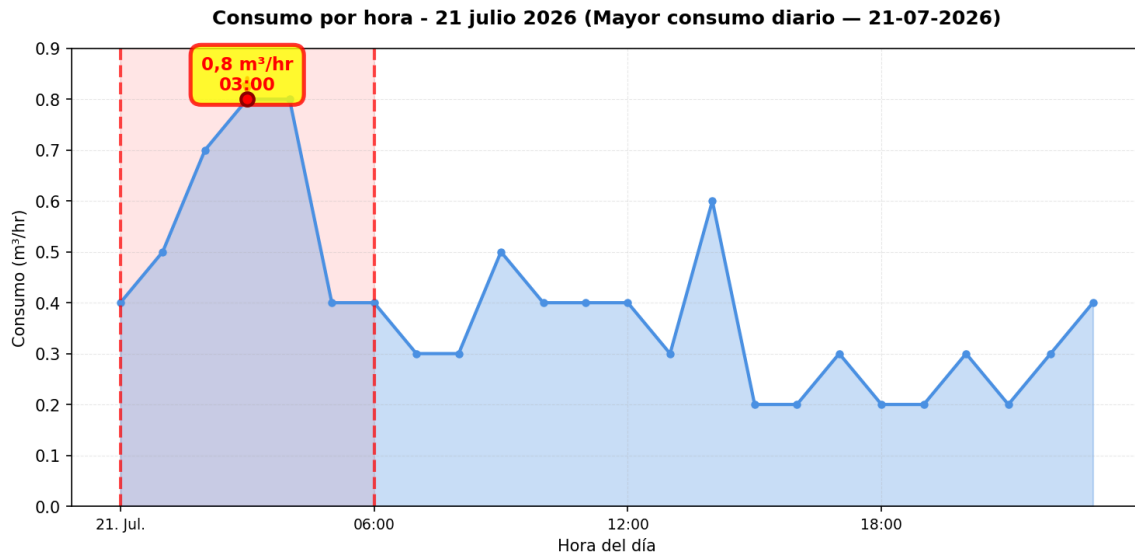

El día de mayor consumo diario en Lo Valledor - Barrio Norte fue el 21/07/2026 con 9.5 m³ registrados, un 41 % por sobre el promedio diario del periodo (6.8 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.


RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Costo nocturno (CLP)
1	Lo Valledor - P1	4.109,5	2	1.213,6 m³ (28 días, 100%)	\$1.541.323
2	Lo Valledor - Barrio Norte	189,1	52	70,6 m³ (28 días, 100%)	\$89.662
	TOTAL	4.298,6	54	1.284,2 m³	\$1.630.985

ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

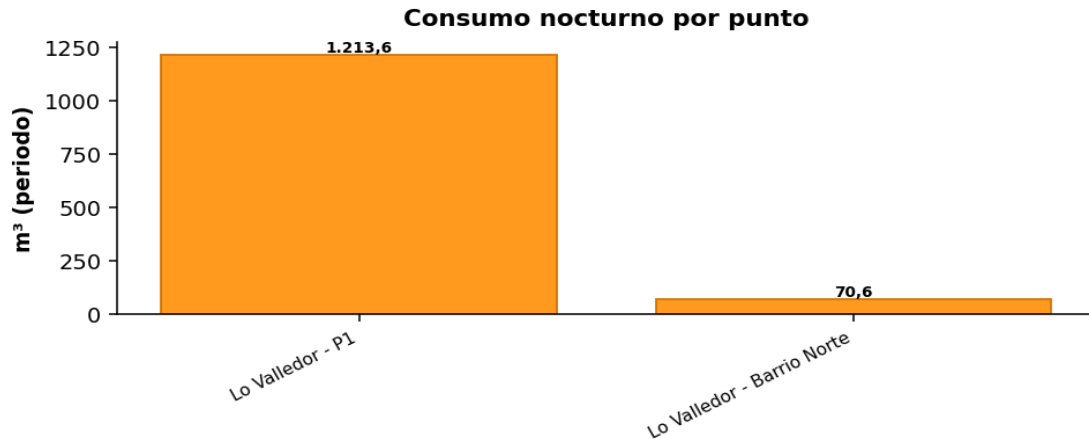

DETALLE POR PUNTO

Punto	m³ nocturnos	Días 00-06:59	Costo (CLP)
Lo Valledor - P1	1.213,6	28	\$1.541.323
Lo Valledor - Barrio Norte	70,6	28	\$89.662
Total Lo Valledor (periodo):	1.284,2		\$1.630.985

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 28 días del periodo, Lo Valledor registró un total de 1.284,2 m³ en horario nocturno (Lo Valledor - P1 (1.213,6 m³) y Lo Valledor - Barrio Norte (70,6 m³)), equivalente a \$1.630.985 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.