

# Reporte Agregado - Nido de Aguilas


MONITOREO WES  
Análisis consolidado de 7 puntos de monitoreo  
Rango: 01-06-26 - 30-06-26  
Generado: 03-07-26

## RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 7.  
Consumo total agregado: 12.976,4 m<sup>3</sup>.  
Consumo promedio por punto: 1.853,8 m<sup>3</sup>.  
Total de alertas registradas: 30.

## COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

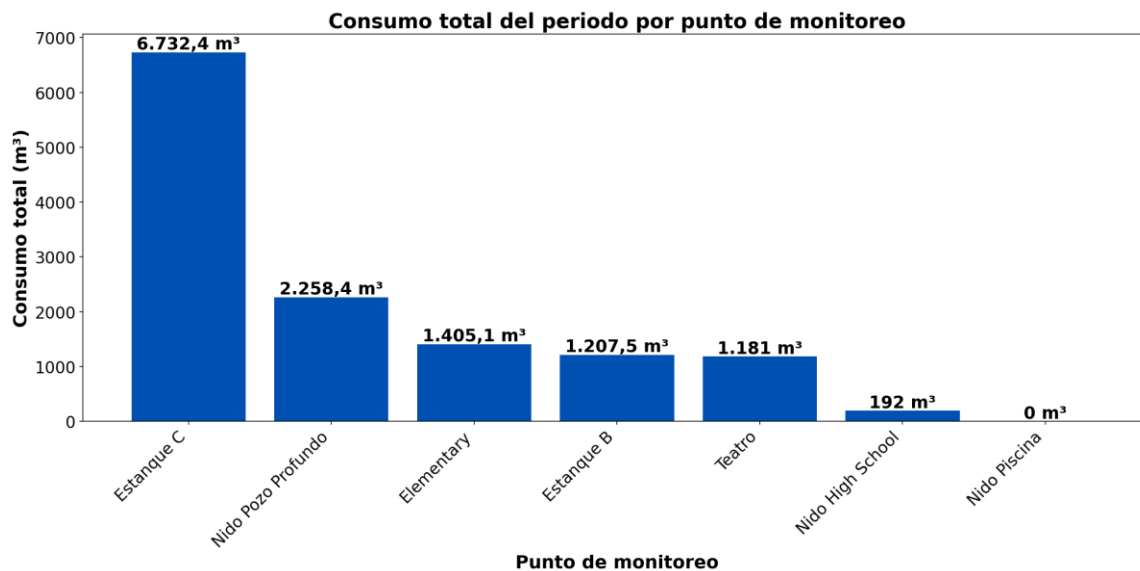


Nido de Águilas registró un consumo total de 12.976,4 m<sup>3</sup> en el periodo entre 7 puntos de monitoreo. Los de mayor demanda fueron: Estanque C (6.732,4 m<sup>3</sup>, 51,9 %), Nido Pozo Profundo (2.258,4 m<sup>3</sup>, 17,4 %), Elementary (1.405,1 m<sup>3</sup>, 10,8 %). El menor consumo correspondió a Nido Piscina (0 m<sup>3</sup>, 0 % del total).


## EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario ( $\text{m}^3$ ) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.


### ESTANQUE B

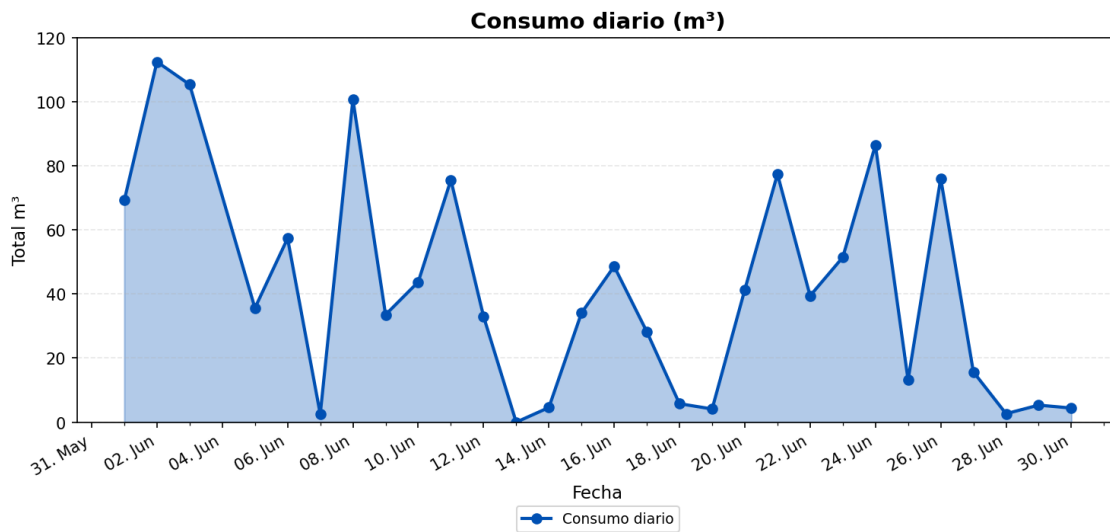


### TEATRO

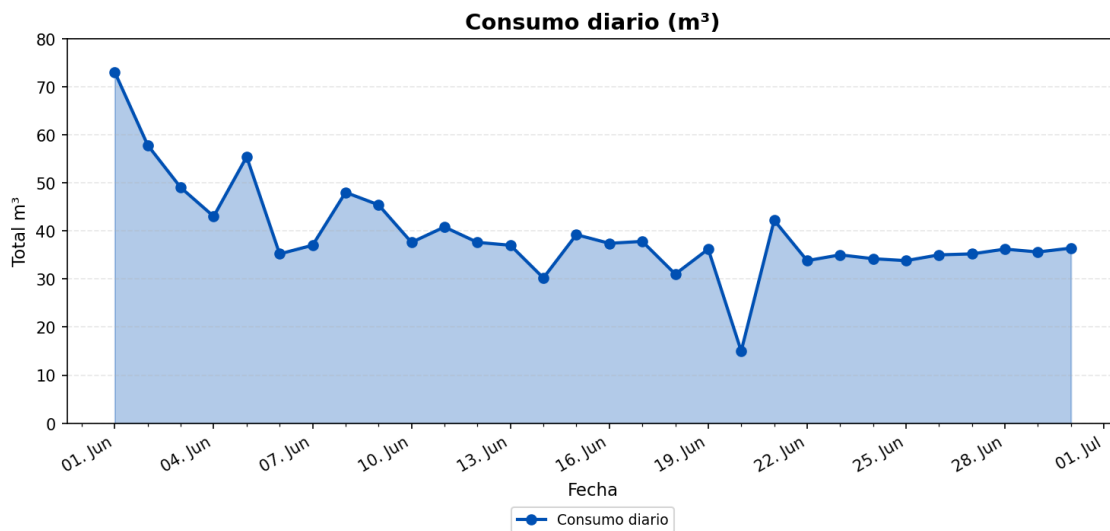


## NIDO HIGH SCHOOL

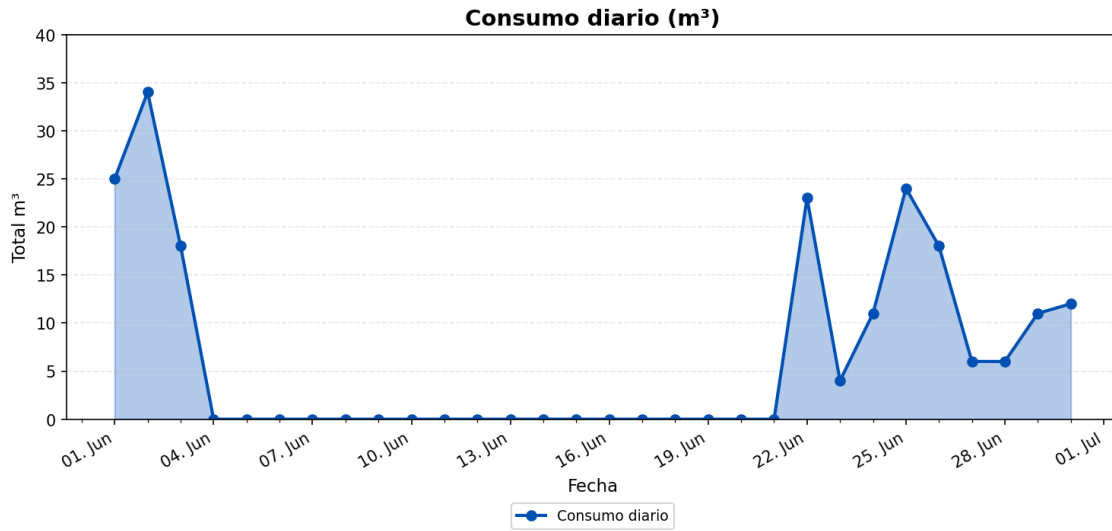


## ELEMENTARY

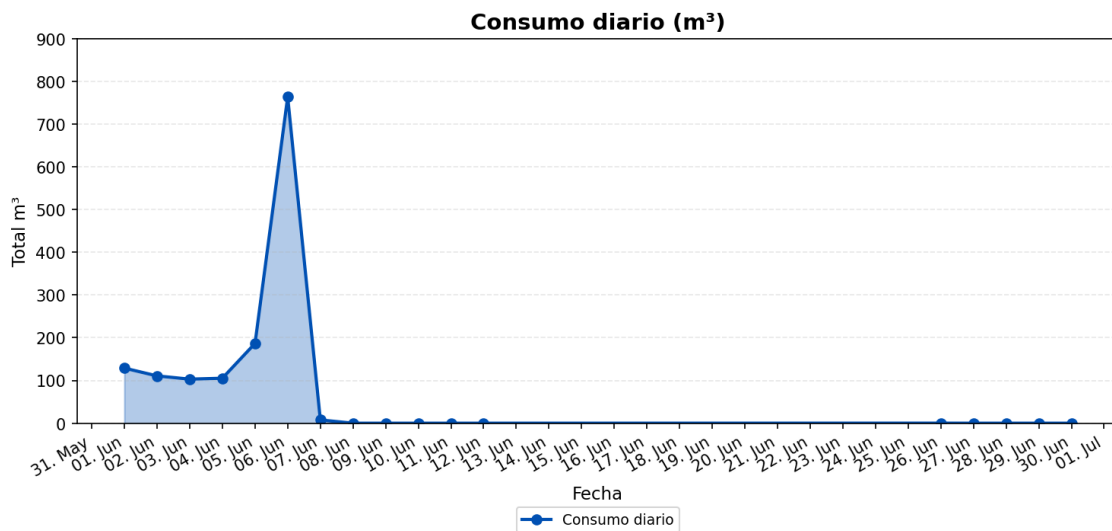


## NIDO PISCINA

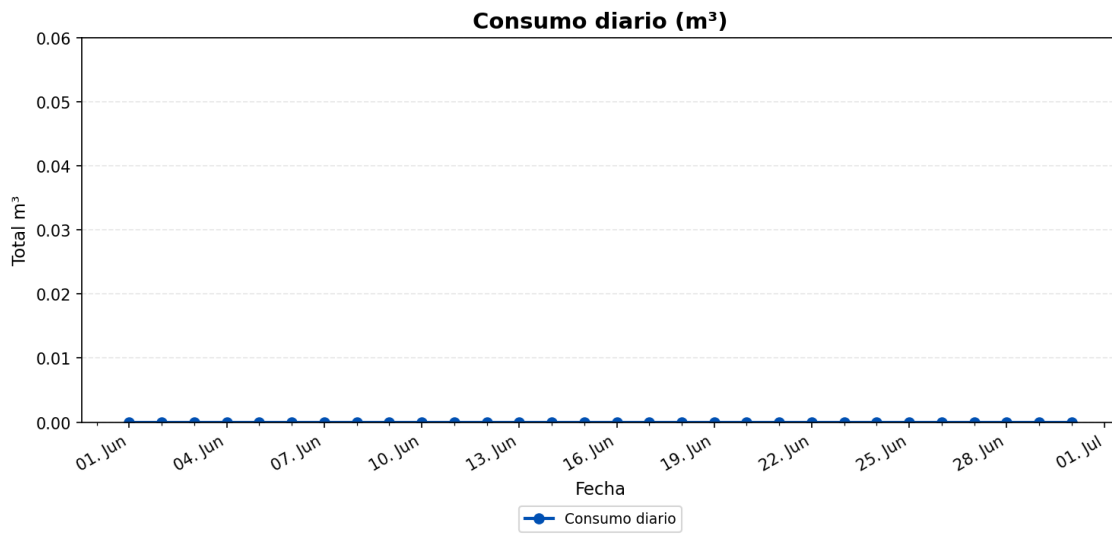

## NIDO POZO PROFUNDO

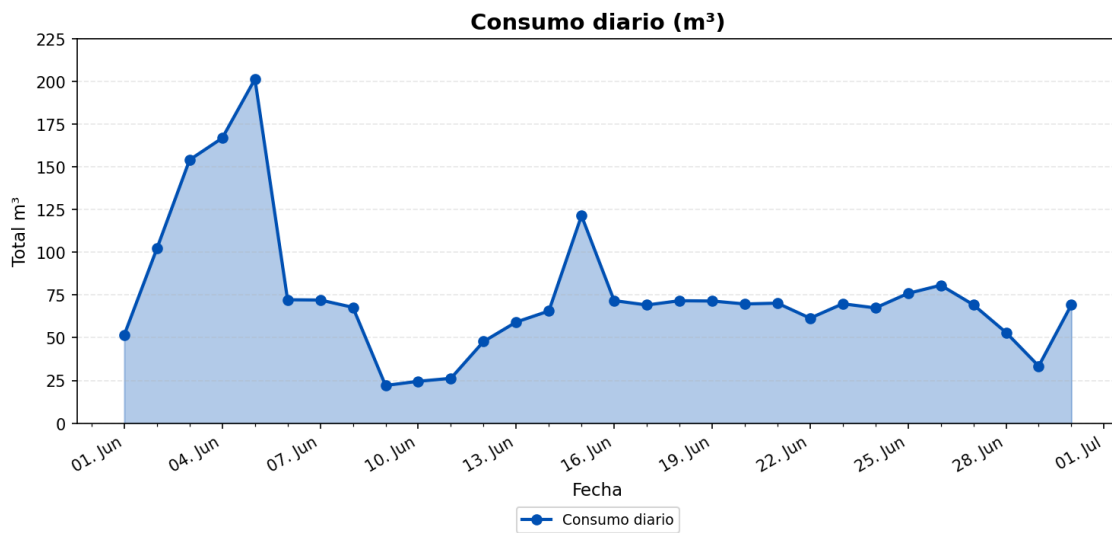


## ESTANQUE C

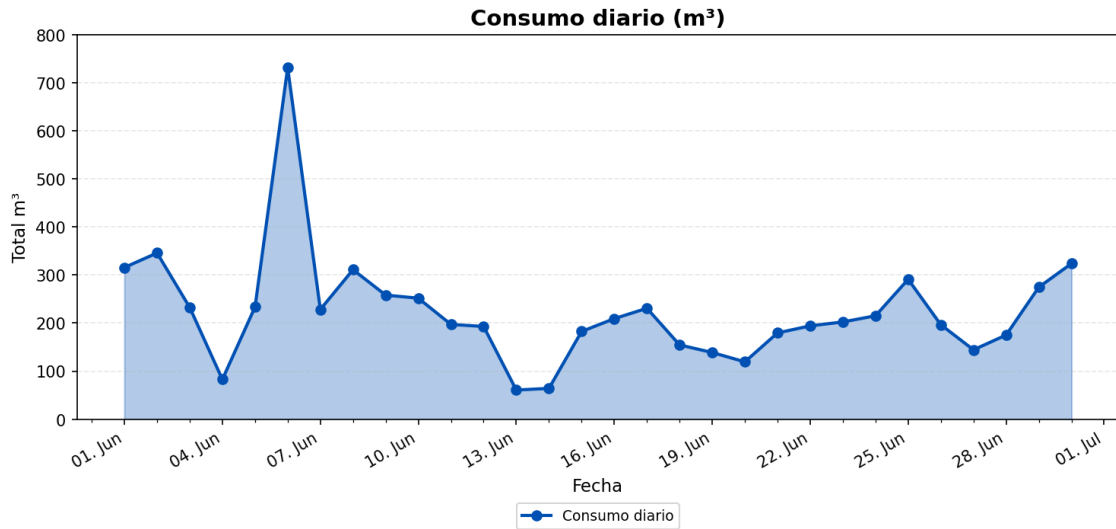

## DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO


Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m<sup>3</sup>/h) de ese día.

### ESTANQUE B — 02/06/2026

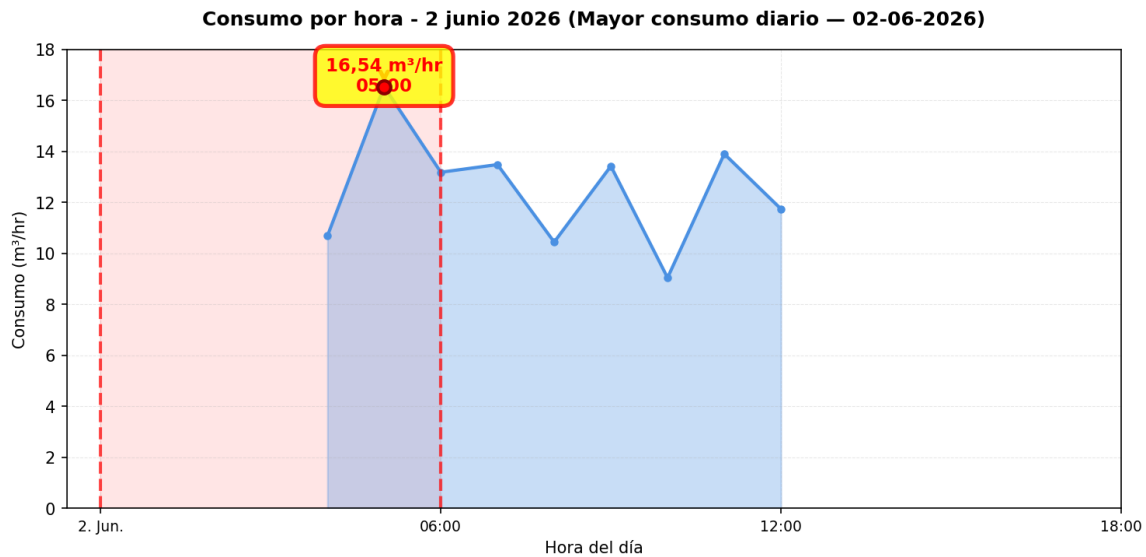


El día de mayor consumo diario en Estanque B fue el 02/06/2026 con 112.4 m<sup>3</sup> registrados, un 170 % por sobre el promedio diario del periodo (41.6 m<sup>3</sup>/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

## TEATRO — 01/06/2026

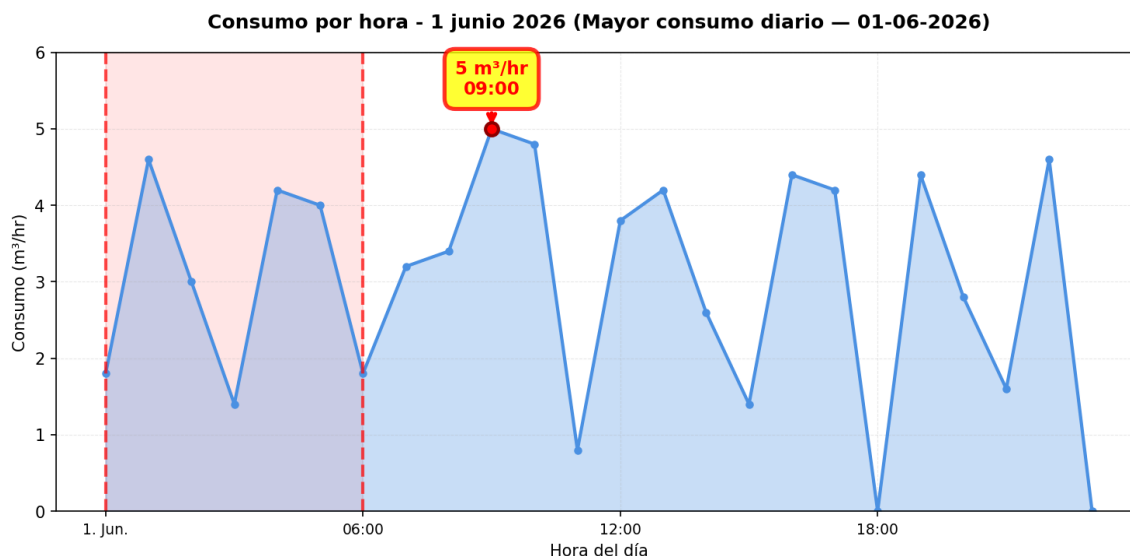


El día de mayor consumo diario en Teatro fue el 01/06/2026 con 73.0 m<sup>3</sup> registrados, un 85 % por sobre el promedio diario del periodo (39.4 m<sup>3</sup>/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

## NIDO HIGH SCHOOL — 02/06/2026

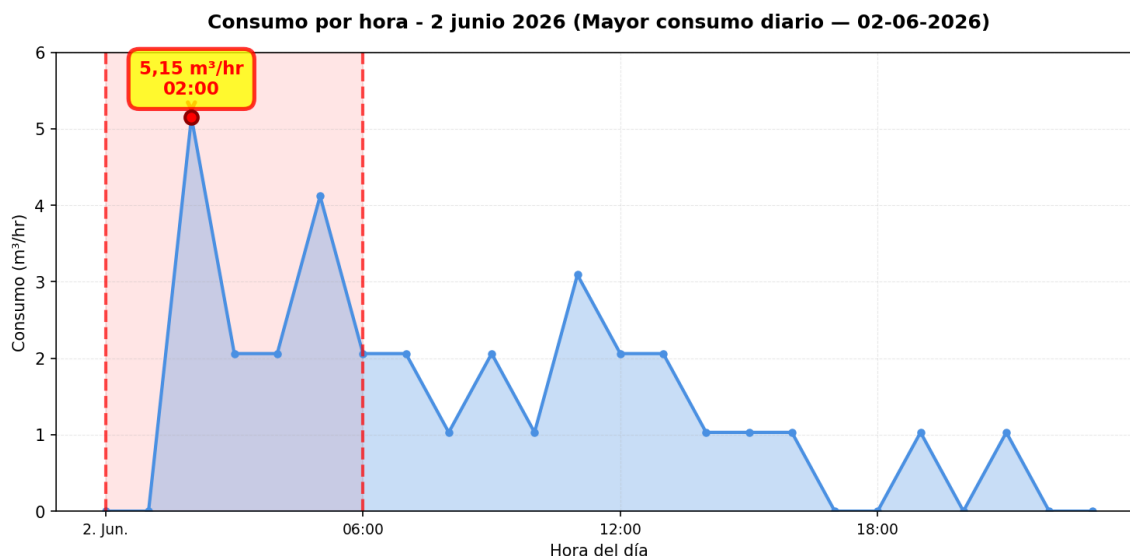


El día de mayor consumo diario en Nido High School fue el 02/06/2026 con 34.0 m<sup>3</sup> registrados, un 431 % por sobre el promedio diario del periodo (6.4 m<sup>3</sup>/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

## ELEMENTARY — 06/06/2026

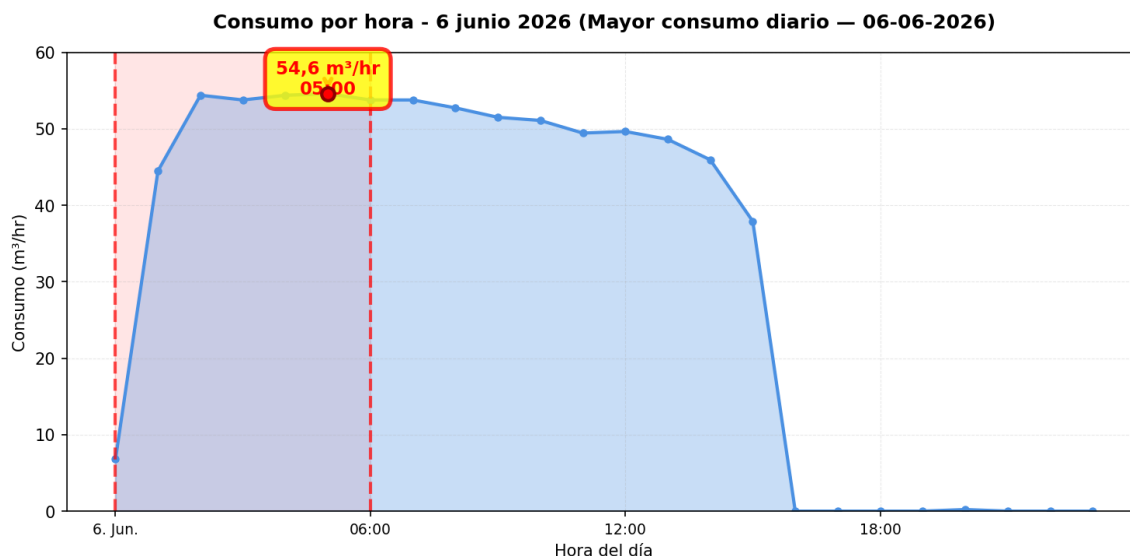


El día de mayor consumo diario en Elementary fue el 06/06/2026 con 763.2 m<sup>3</sup> registrados, un 823 % por sobre el promedio diario del periodo (82.7 m<sup>3</sup>/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

## NIDO POZO PROFUNDO — 05/06/2026

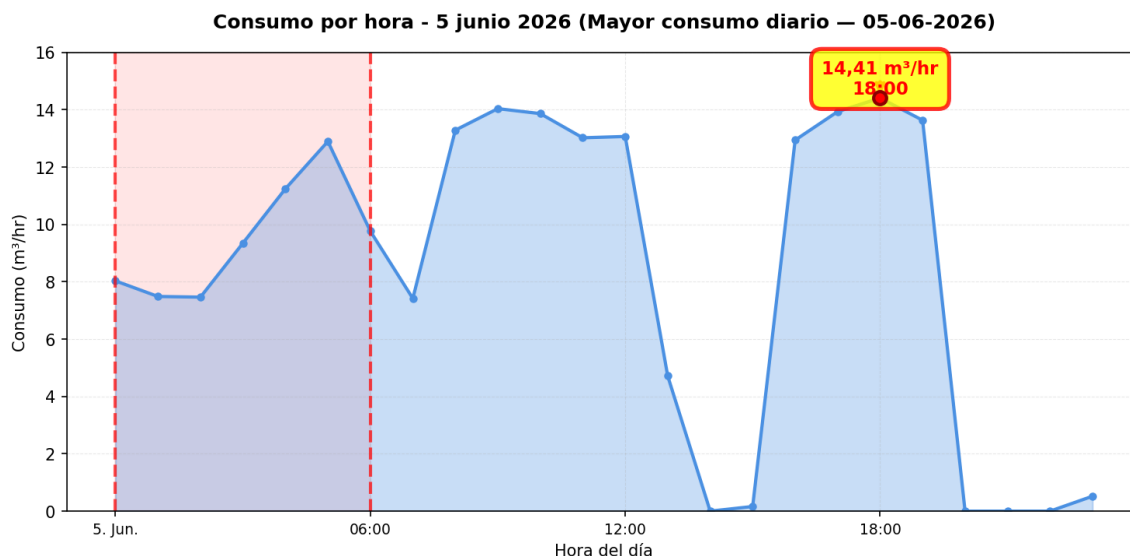

El día de mayor consumo diario en Nido Pozo Profundo fue el 05/06/2026 con 201.2 m<sup>3</sup> registrados, un 167 % por sobre el promedio diario del periodo (75.3 m<sup>3</sup>/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

## ESTANQUE C — 06/06/2026

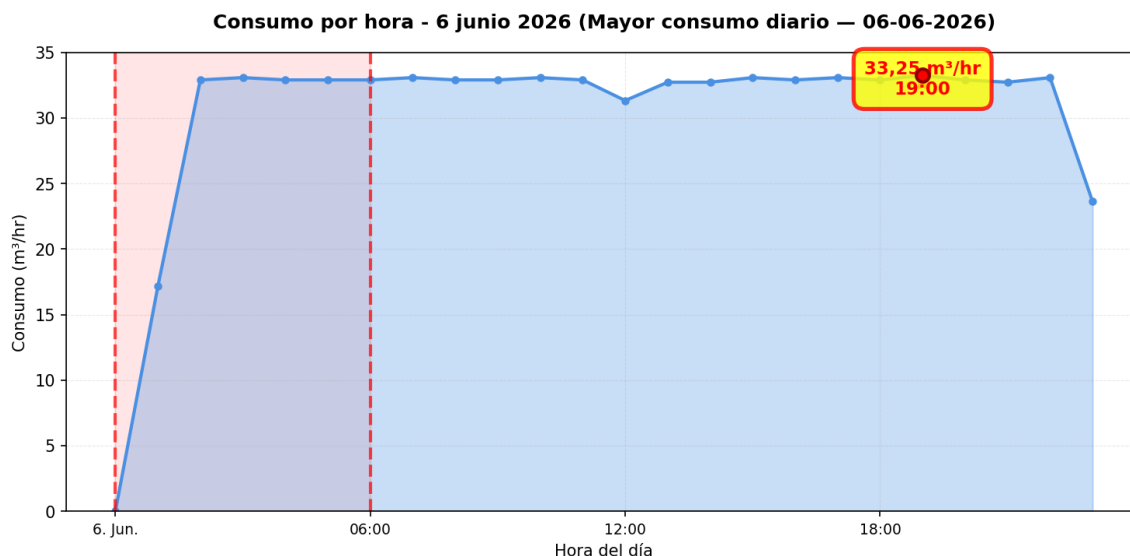

El día de mayor consumo diario en Estanque C fue el 06/06/2026 con 731.0 m<sup>3</sup> registrados, un 226 % por sobre el promedio diario del periodo (224.4 m<sup>3</sup>/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

## RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

### MÉTRICAS POR PUNTO


| Ranking | Dispositivo        | Consumo total (m³) | Número de alerta | Consumo nocturno               | Costo nocturno (CLP) |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1       | Estanque C         | 6.732,4            | 0                | 2.059,7 m³<br>(28 días, 93,3%) | \$2.615.819          |
| 2       | Nido Pozo Profundo | 2.258,4            | 0                | 675,8 m³<br>(30 días, 100%)    | \$858.238            |
| 3       | Elementary         | 1.405,1            | 0                | 544,4 m³<br>(7 días, 41,2%)    | \$691.362            |
| 4       | Estanque B         | 1.207,5            | 0                | 544,5 m³<br>(18 días, 62,1%)   | \$691.539            |
| 5       | Teatro             | 1.181              | 0                | 323,7 m³<br>(30 días,          | \$411.047            |



|   |                  |                 |          |                                       |                    |
|---|------------------|-----------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
|   |                  |                 |          | 100%)                                 |                    |
| 6 | Nido High School | 192             | 0        | 75,4 m <sup>3</sup><br>(12 días, 40%) | \$95.712           |
| 7 | Nido Piscina     | 0               | 0        | 0 m <sup>3</sup><br>(0 días, 0%)      | \$0                |
|   | <b>TOTAL</b>     | <b>12.976,3</b> | <b>0</b> | <b>4.223,4 m<sup>3</sup></b>          | <b>\$5.363.715</b> |

## ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

**Horario nocturno considerado:** Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

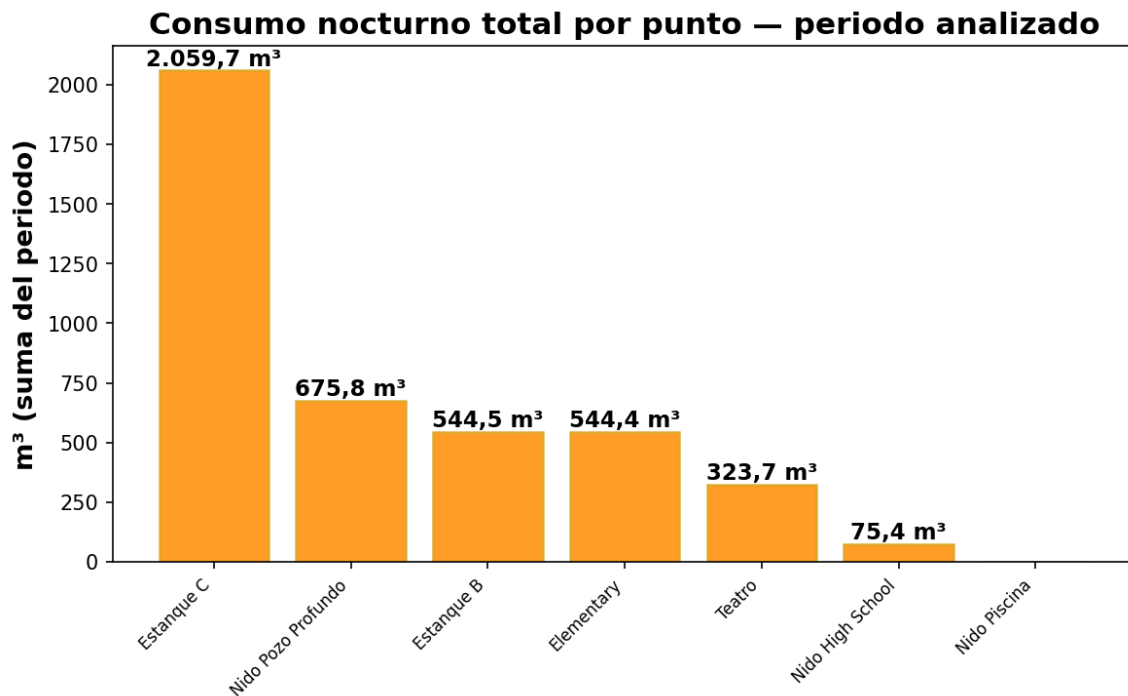

### Detalle por punto

- Estanque B: 544,5 m<sup>3</sup> nocturnos (18 días con consumo 00:00–06:59) — \$691.539
- Teatro: 323,7 m<sup>3</sup> nocturnos (30 días con consumo 00:00–06:59) — \$411.047
- Nido High School: 75,4 m<sup>3</sup> nocturnos (12 días con consumo 00:00–06:59) — \$95.712
- Elementary: 544,4 m<sup>3</sup> nocturnos (7 días con consumo 00:00–06:59) — \$691.362
- Nido Piscina: 0 m<sup>3</sup> nocturnos (0 días con consumo 00:00–06:59) — \$0

- Nido Pozo Profundo: 675,8 m<sup>3</sup> nocturnos (30 días con consumo 00:00–06:59) — \$858.238
- Estanque C: 2.059,7 m<sup>3</sup> nocturnos (28 días con consumo 00:00–06:59) — \$2.615.819

**Total Nido de Águilas (periodo):** 4.223,4 m<sup>3</sup> — \$5.363.715

### **CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO**

Durante los 30 días del periodo, Nido de Águilas registró un total de 4.223,4 m<sup>3</sup> en horario nocturno (Estanque C (2.059,7 m<sup>3</sup>), Nido Pozo Profundo (675,8 m<sup>3</sup>), Estanque B (544,5 m<sup>3</sup>) y 943,4 m<sup>3</sup> en los demás puntos), equivalente a \$5.363.715 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.