

Reporte Agregado - Nido de Aguilas


MONITOREO WES
Análisis consolidado de 7 puntos de monitoreo
Rango: 01-07-26 - 28-07-26
Generado: 28-07-26

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 7.
Consumo total agregado: 12.405,2 m³.
Consumo promedio por punto: 1.772,2 m³.
Total de alertas registradas: 30.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

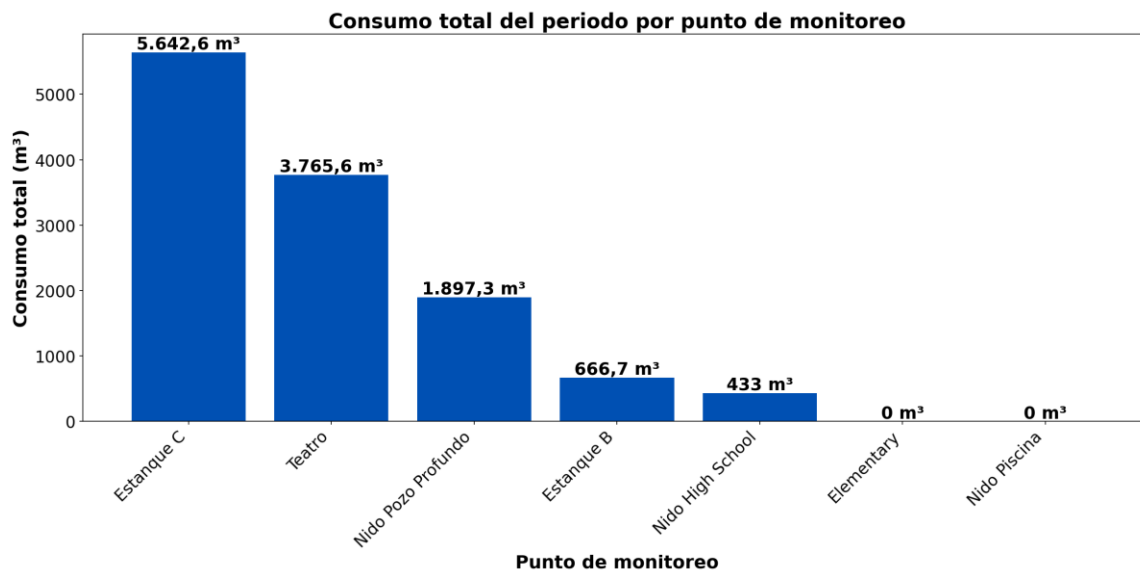


Nido de Águilas registró un consumo total de 12.405,2 m³ en el periodo entre 7 puntos de monitoreo. Los de mayor demanda fueron: Estanque C (5.642,6 m³, 45,5 %), Teatro (3.765,6 m³, 30,4 %), Nido Pozo Profundo (1.897,3 m³, 15,3 %). El menor consumo correspondió a Nido Piscina (0 m³, 0 % del total).


EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m^3) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.


ESTANQUE B

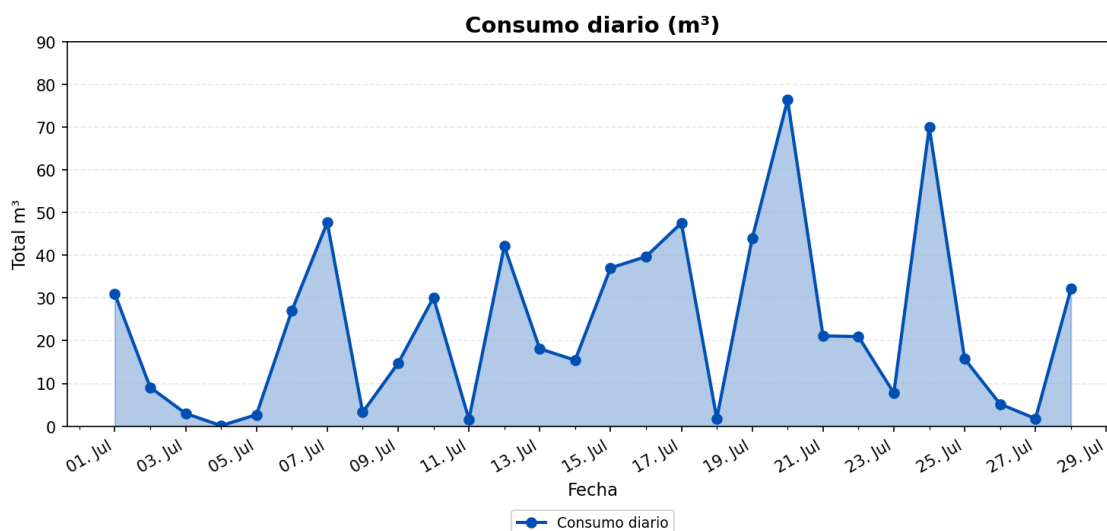

TEATRO

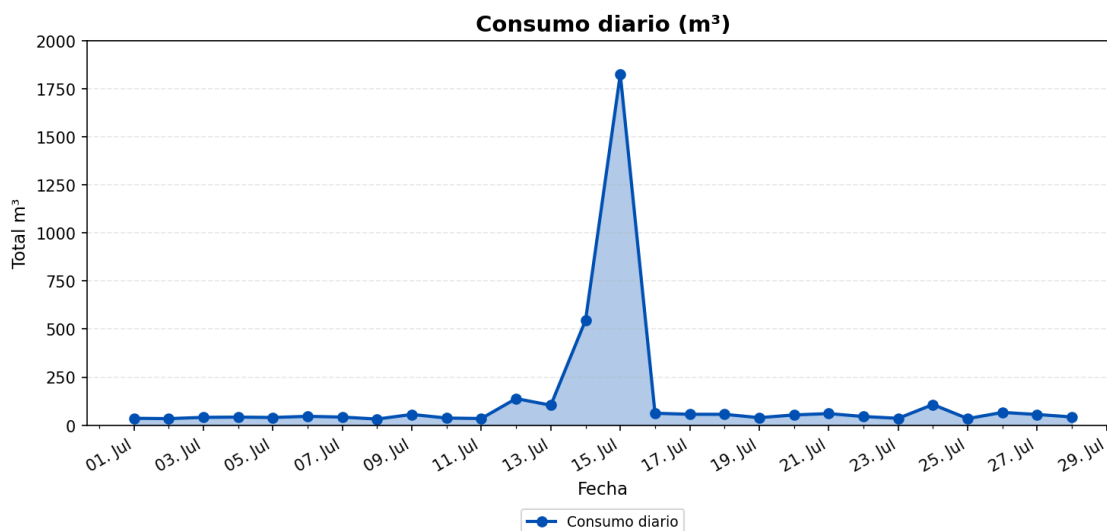


NIDO HIGH SCHOOL

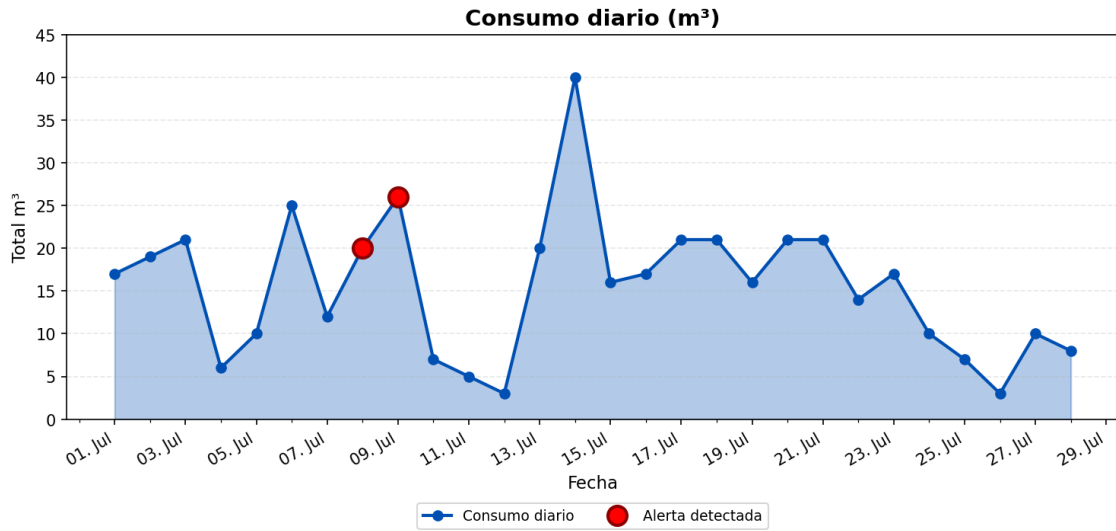


ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
08/07/2026	10:00	3
09/07/2026	13:00	2


ELEMENTARY

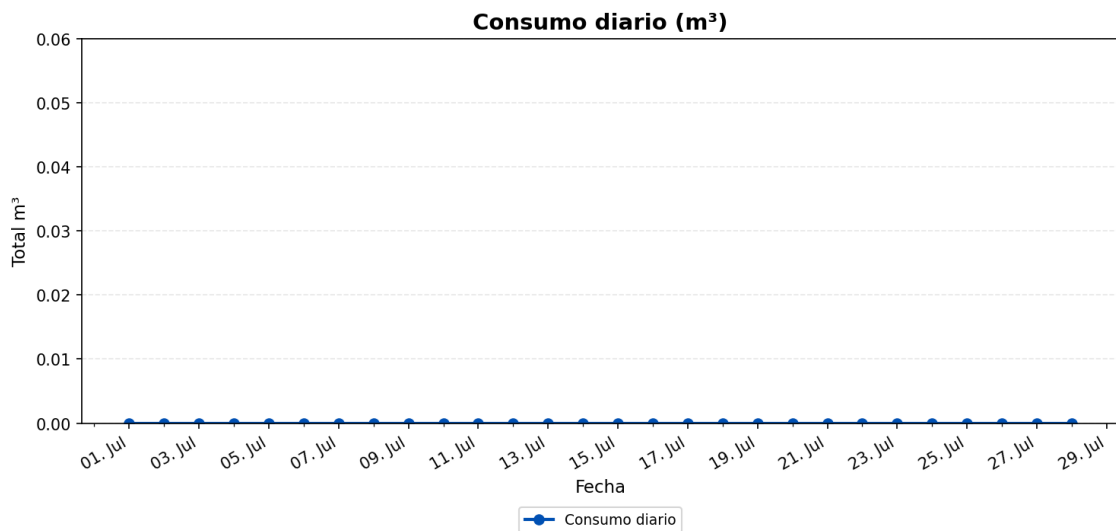


NIDO PISCINA

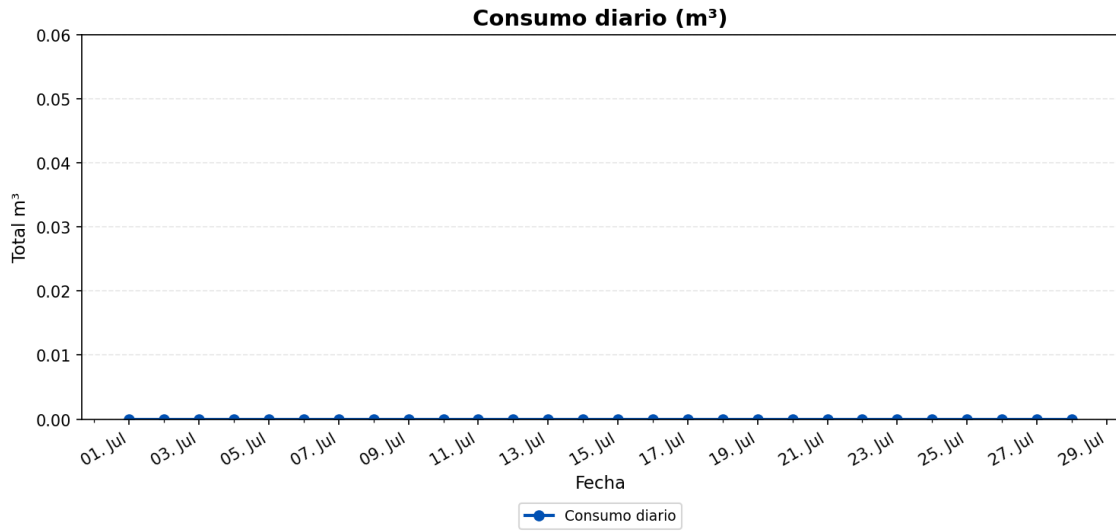

NIDO POZO PROFUNDO

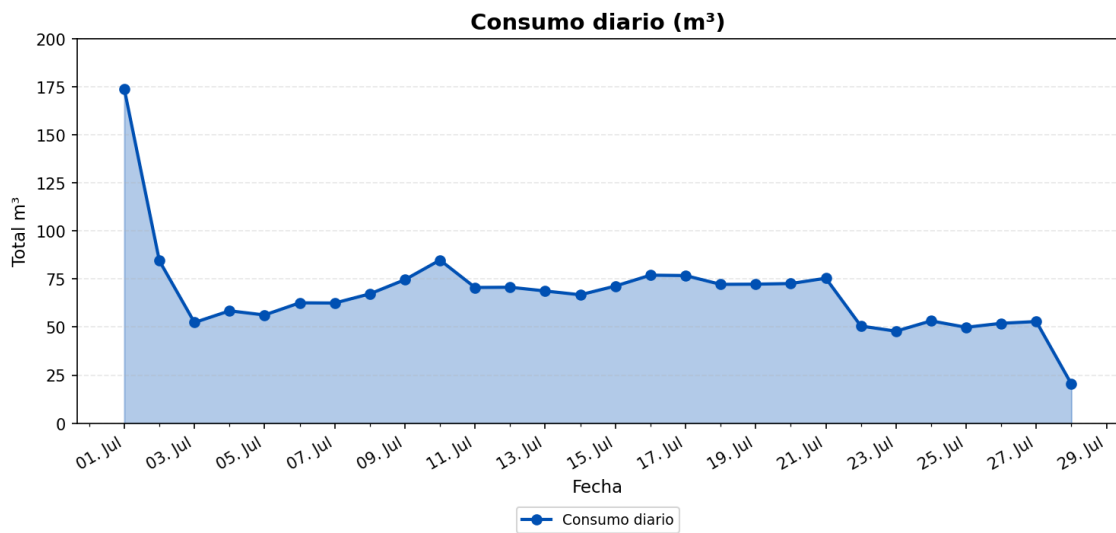


ESTANQUE C

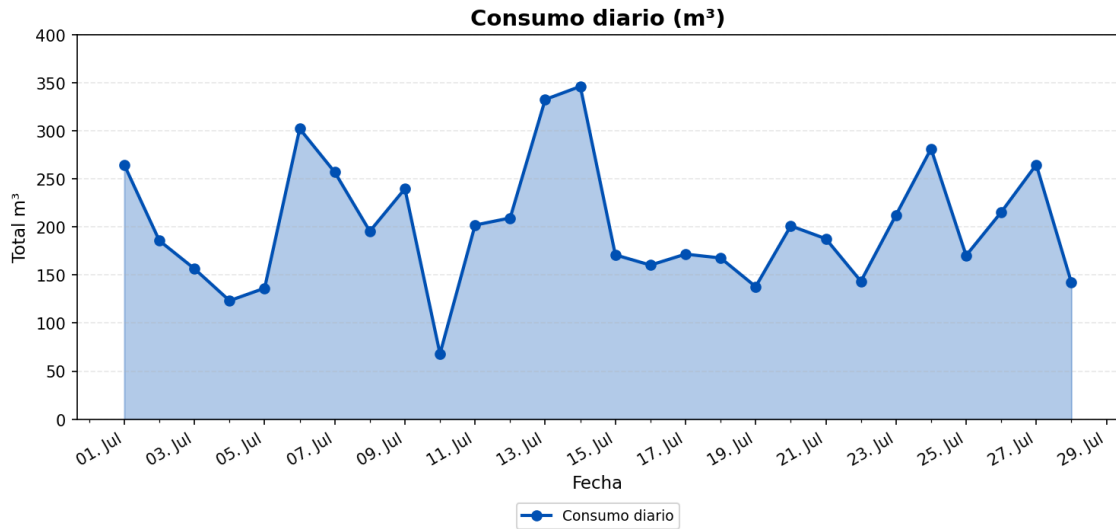

DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m³/h) de ese día.

ESTANQUE B — 20/07/2026

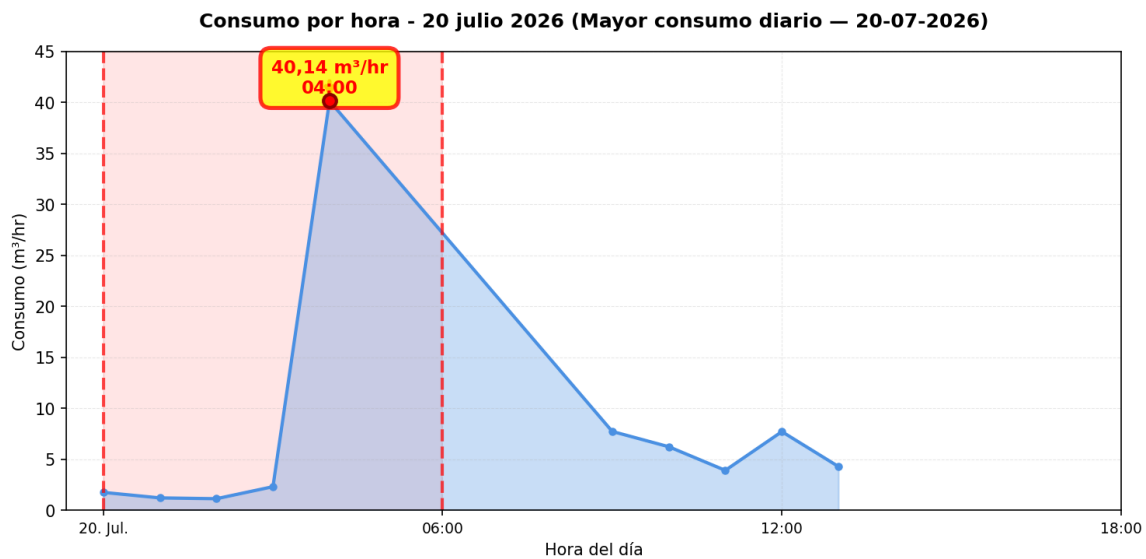

El día de mayor consumo diario en Estanque B fue el 20/07/2026 con 76.3 m³ registrados, un 221 % por sobre el promedio diario del periodo (23.8 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

TEATRO — 15/07/2026




El día de mayor consumo diario en Teatro fue el 15/07/2026 con 1824.6 m³ registrados, un 1257 % por sobre el promedio diario del periodo (134.5 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

NIDO HIGH SCHOOL — 14/07/2026




El día de mayor consumo diario en Nido High School fue el 14/07/2026 con 40.0 m³ registrados, un 159 % por sobre el promedio diario del periodo (15.5 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

NIDO POZO PROFUNDO — 01/07/2026

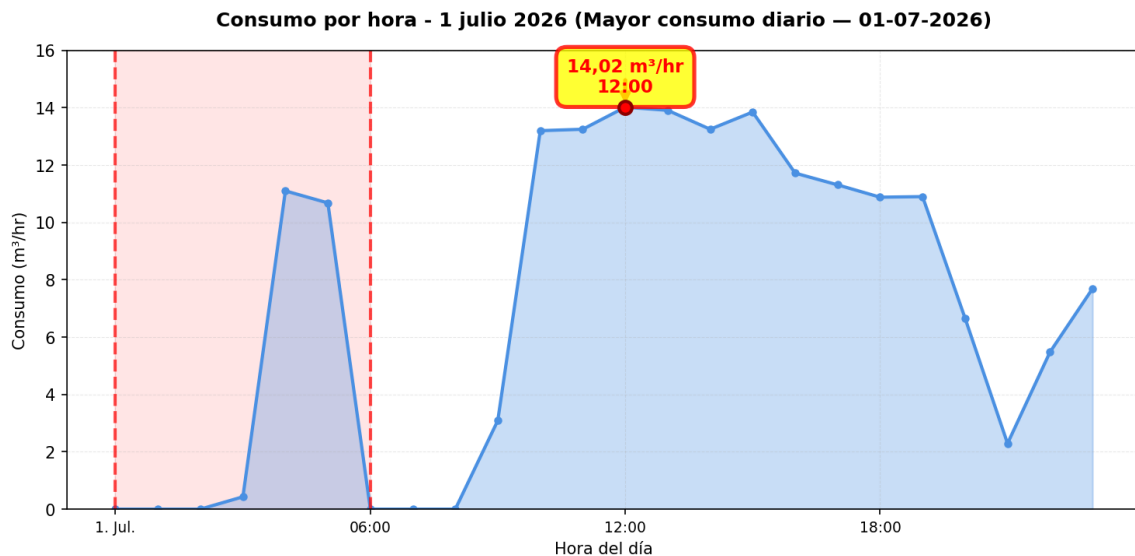

El día de mayor consumo diario en Nido Pozo Profundo fue el 01/07/2026 con 173.7 m³ registrados, un 156 % por sobre el promedio diario del periodo (67.8 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

ESTANQUE C — 14/07/2026

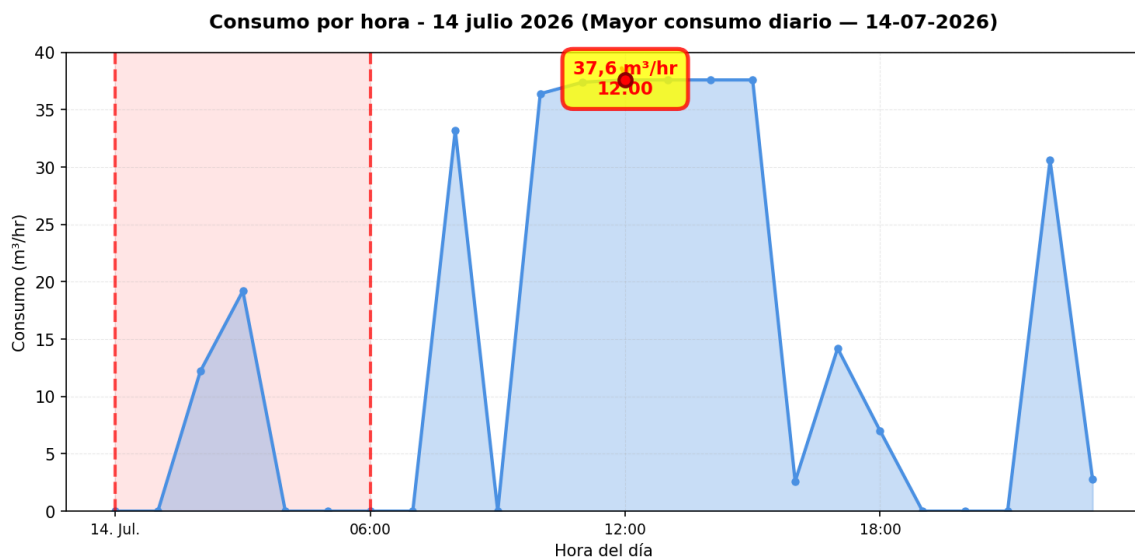

El día de mayor consumo diario en Estanque C fue el 14/07/2026 con 346.0 m³ registrados, un 72 % por sobre el promedio diario del periodo (201.5 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.


RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m ³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Costo nocturno (CLP)
1	Estanque C	5.642,6	0	1.245,8 m ³ (26 días, 92,9%)	\$1.582.166
2	Teatro	3.765,6	0	1.564,8 m ³ (24 días, 85,7%)	\$1.987.296
3	Nido Pozo Profundo	1.897,3	0	503,1 m ³ (28 días, 100%)	\$638.886
4	Estanque B	666,7	0	329,3 m ³ (16 días, 57,1%)	\$418.211
5	Nido High School	433	2	81 m ³ (28 días, 100%)	\$102.870
6	Elementary	0	0	0 m ³ (0 días, 0%)	\$0
7	Nido Piscina	0	0	0 m ³ (0 días, 0%)	\$0
	TOTAL	12.405,2	2	3.724 m³	\$4.729.429

ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

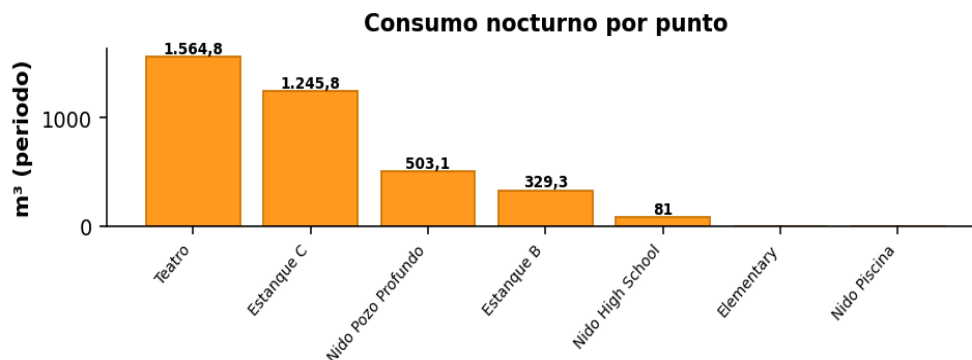

DETALLE POR PUNTO

Punto	m³ nocturnos	Días 00-06:59	Costo (CLP)
Teatro	1.564,8	24	\$1.987.296
Estanque C	1.245,8	26	\$1.582.166
Nido Pozo Profundo	503,1	28	\$638.886
Estanque B	329,3	16	\$418.211
Nido High School	81	28	\$102.870
Elementary	0	0	\$0
Nido Piscina	0	0	\$0
Total Nido de Águilas (periodo):	3.724		\$4.729.429

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 28 días del periodo, Nido de Águilas registró un total de 3.724 m³ en horario nocturno (Teatro (1.564,8 m³), Estanque C (1.245,8 m³), Nido Pozo Profundo (503,1 m³) y 410,3 m³ en los demás puntos), equivalente a \$4.729.429 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.