



Parque**Arauco**[®]


Parque Arauco Quilicura

Período analizado: 01/02/2026 - 25/03/2026



Análisis de Consumo Hídrico

Análisis de 53 días de consumo hídrico revela patrones críticos y detección de fuga significativa. Se registró un pico de consumo el 03/03/2026 (117,2 m³), un 23,8% por encima del promedio. Se detectaron 13 alertas de consumo nocturno, indicando actividad hídrica anómala. Se recomienda realizar una inspección exhaustiva para localizar la fuente de la filtración.

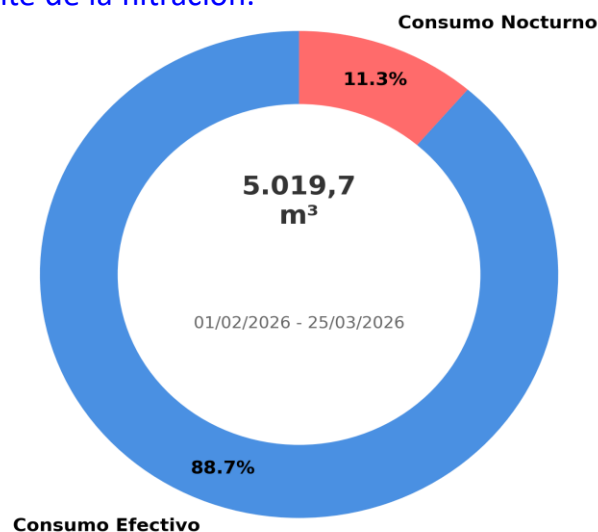

Consumo Efectivo: 4.453,8 m³ (88,7%)
Consumo Nocturno: 565,9 m³ (11,3%)

Métricas Críticas - Agregado

Consumo Total
5.019,7 m³

Promedio Diario
95 m³

Día Mayor Consumo
117,2 m³

Alertas Nocturnas
13


Consumo Nocturno
565,9 m³
(11,3%)
53 días consumo Noc. de 53 días

Consumo Efectivo
4.453,8 m³
(88,7%)


Valorización Consumo Nocturno
\$705.715

Valorización Consumo Efectivo
\$5.553.826

Consumo Nocturno por Punto (Top 2)


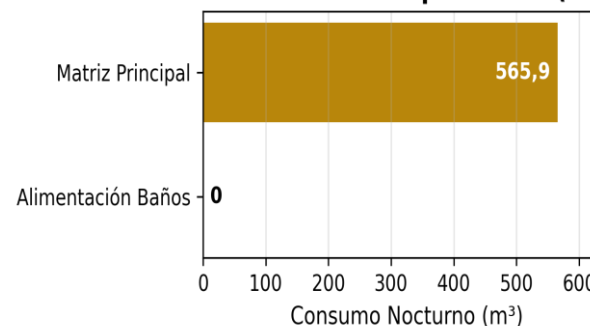


Ranking de Consumo

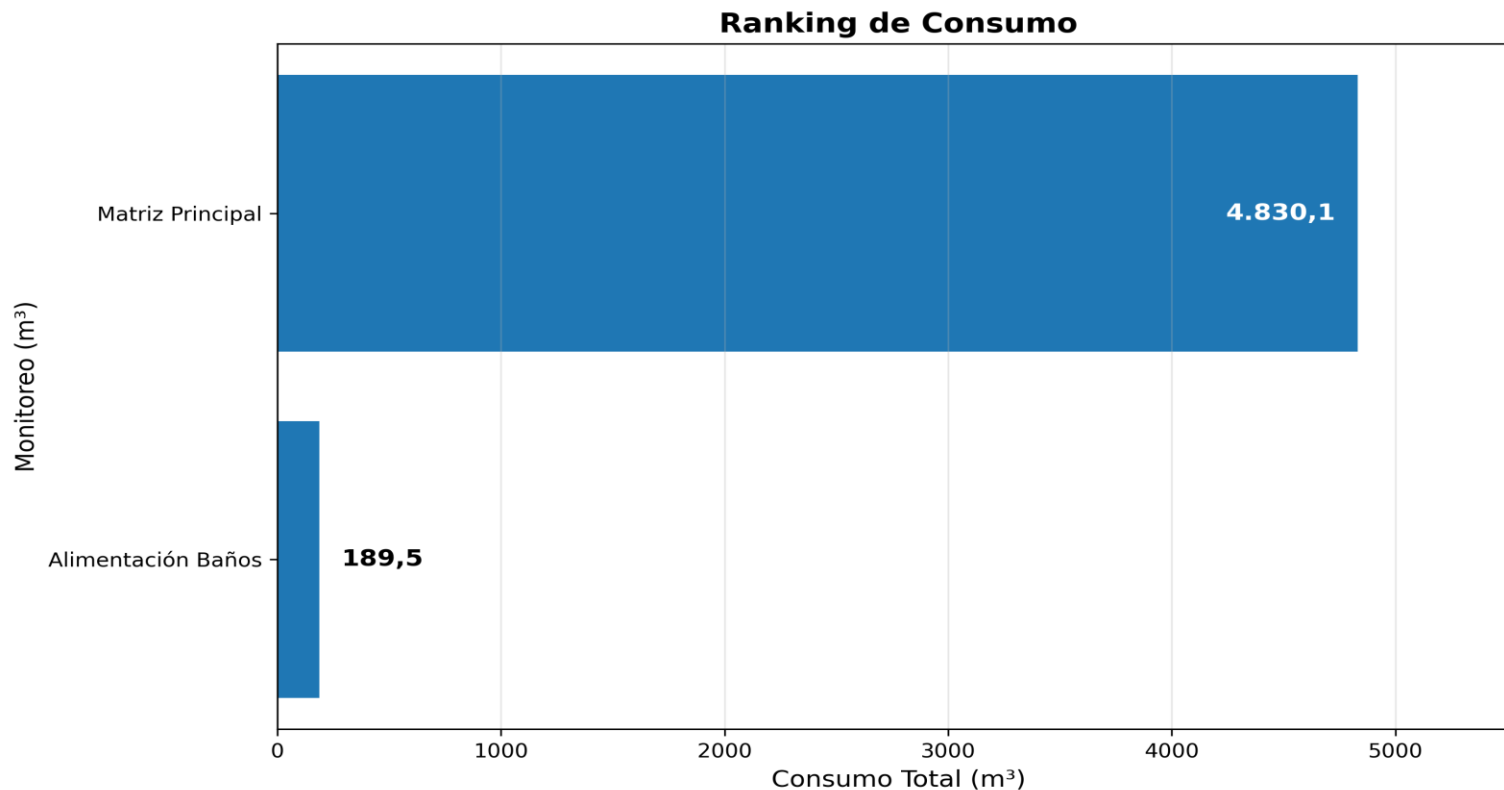

Análisis: Este gráfico muestra el ranking de consumo total de cada monitoreo de Parque Arauco Quilicura, ordenado de mayor a menor consumo. El monitoreo con mayor consumo durante el período fue 'Matriz Principal' con 4.830,1 m³. Este ranking permite identificar los puntos de mayor consumo y priorizar acciones de optimización.

Matriz Principal

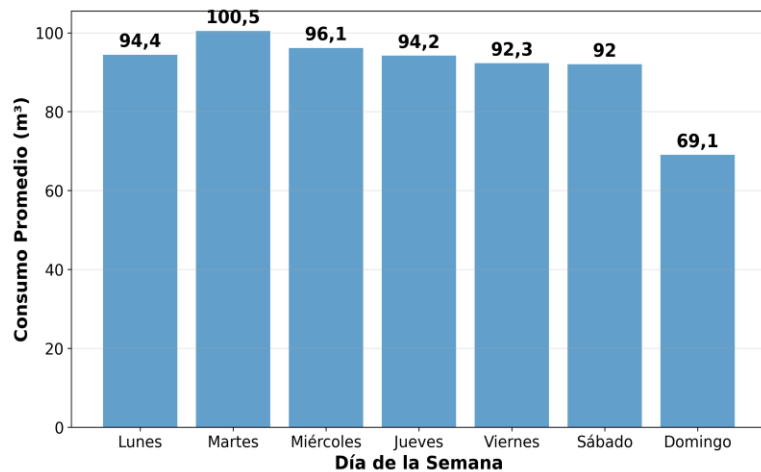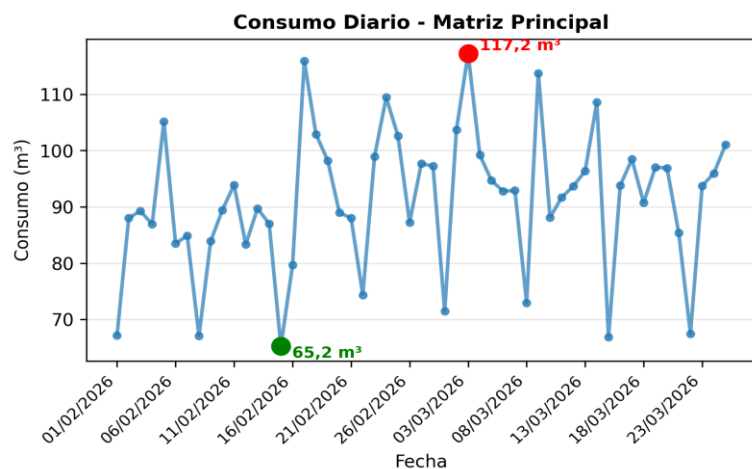

Indicadores

Consumo Total del Período

4.830,1 m³

Consumo Nocturno

565,9 m³ (11,7%)

53 días de 53

11 alertas

Consumo Diurno



4.264,2 m³ (88,3%)

Valorización Consumo Nocturno



\$705.702

Valorización Consumo Diurno

\$5.317.482

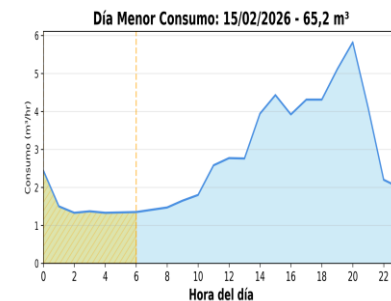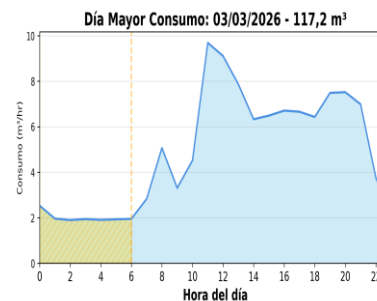

Alimentación Baños

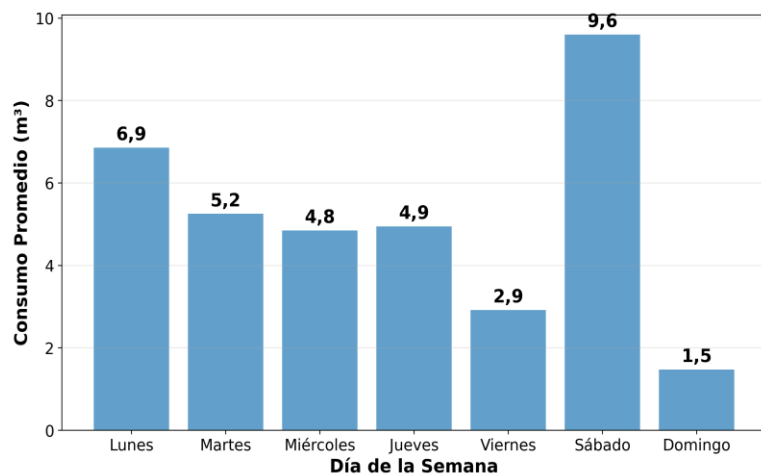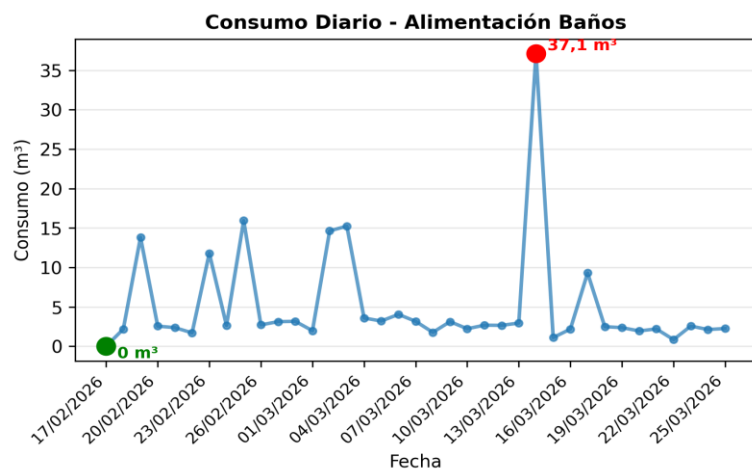

Indicadores

Consumo Total del Período
189,5 m³

Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
1 días de 53
2 alertas

Consumo Diurno
189,5 m³ (100%)

Valorización Consumo Nocturno
\$12

Valorización Consumo Diurno
\$236.344

