




ParqueArauco®

Parque Arauco Providencia
Período analizado: 01/02/2026 - 28/02/2026

Análisis de Consumo Hídrico

Análisis de 28 días de consumo hídrico revela patrones críticos y detección de fuga significativa. Se registró un pico de consumo el 02/02/2026 (82,1 m³), un 152,5% por encima del promedio. Se detectaron 52 alertas de consumo nocturno, indicando actividad hídrica anómala. Se recomienda realizar una inspección exhaustiva para localizar la fuente de la filtración.

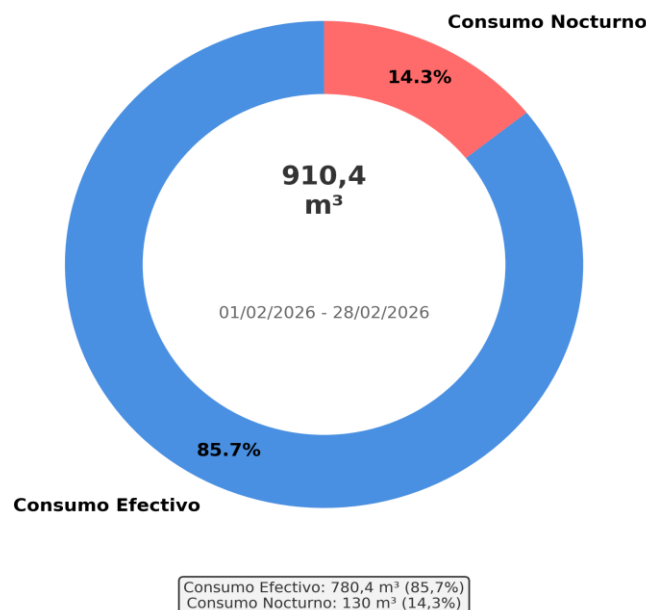

Métricas Críticas - Agregado

Consumo Total
910,4 m³

Promedio Diario
33 m³

Día Mayor Consumo
82,1 m³

Alertas Nocturnas
52


Consumo Nocturno
130 m³
(14,3%)
28 días consumo Noc. de 28 días

Consumo Efectivo
780,4 m³
(85,7%)


Valorización Consumo Nocturno
\$162.122

Valorización Consumo Efectivo
\$973.096

Consumo Nocturno por Punto (Top 2)


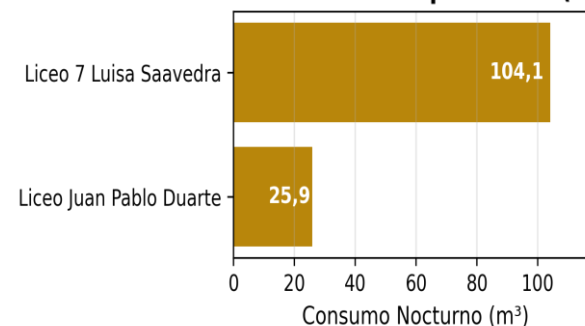


Ranking de Consumo

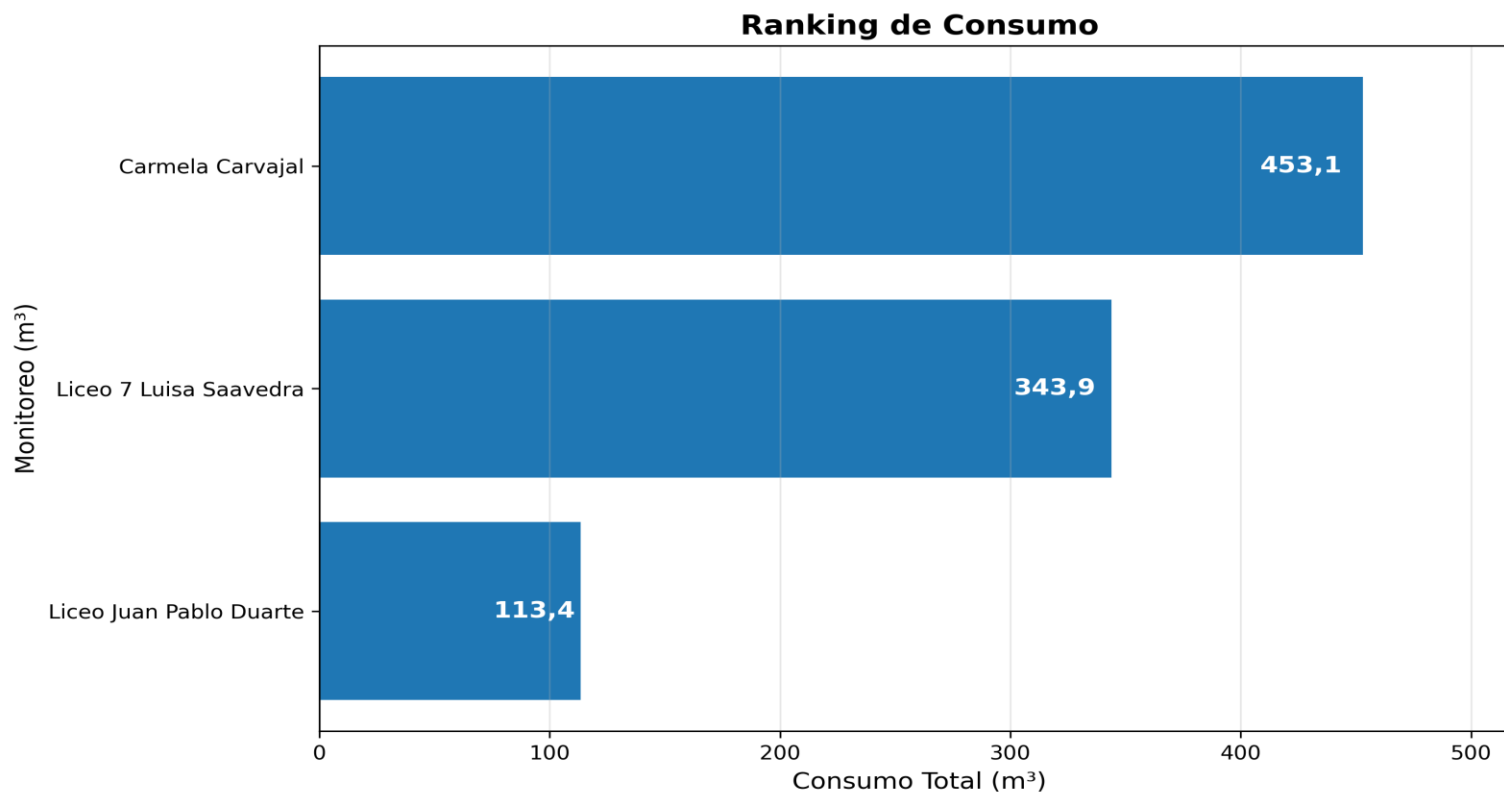

Análisis: Este gráfico muestra el ranking de consumo total de cada monitoreo de Parque Arauco Providencia, ordenado de mayor a menor consumo. El monitoreo con mayor consumo durante el período fue 'Carmela Carvajal' con 453,1 m³. Este ranking permite identificar los puntos de mayor consumo y priorizar acciones de optimización.

Carmela Carvajal

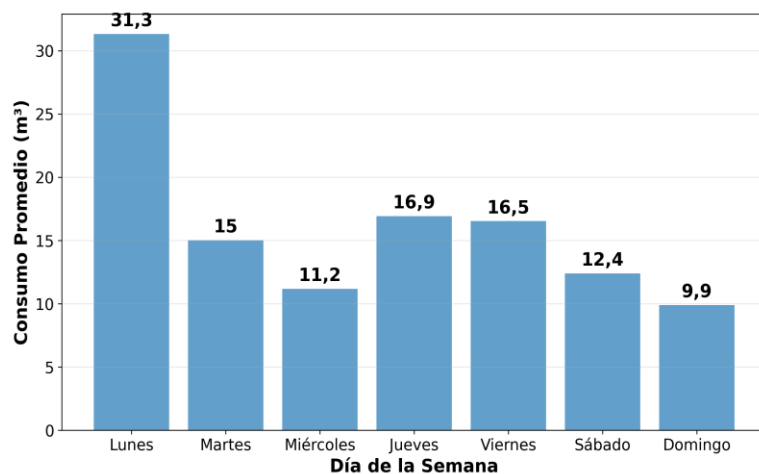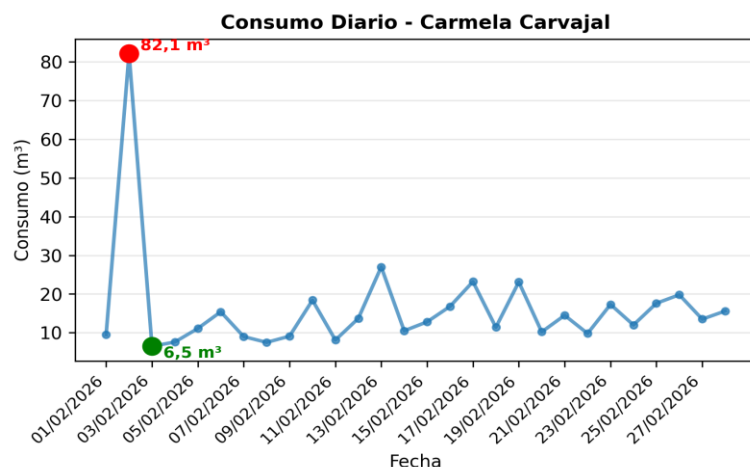

Indicadores

Consumo Total del Período

453,1 m³

Consumo Nocturno

0 m³ (0%)

0 días de 28

18 alertas

Consumo Diurno

453,1 m³ (100%)


Valorización Consumo Nocturno

\$0


Valorización Consumo Diurno

\$565.016



Día Mayor Consumo: 02/02/2026 - 82,1 m³

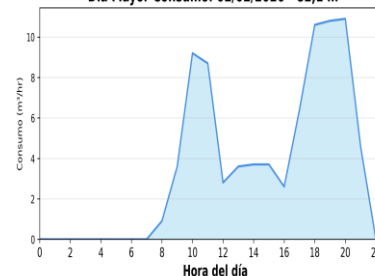

Día Menor Consumo: 03/02/2026 - 6,5 m³

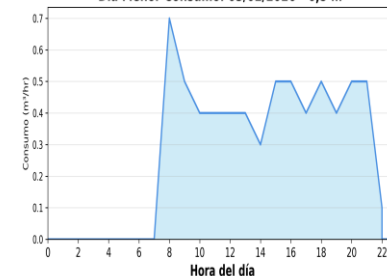

Liceo 7 Luisa Saavedra

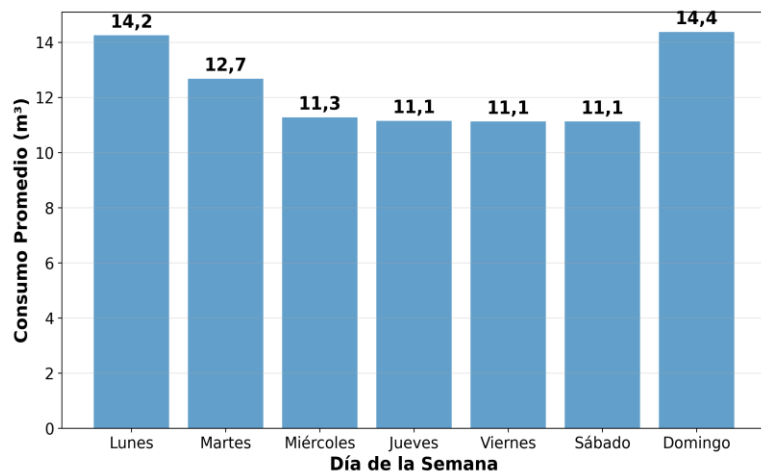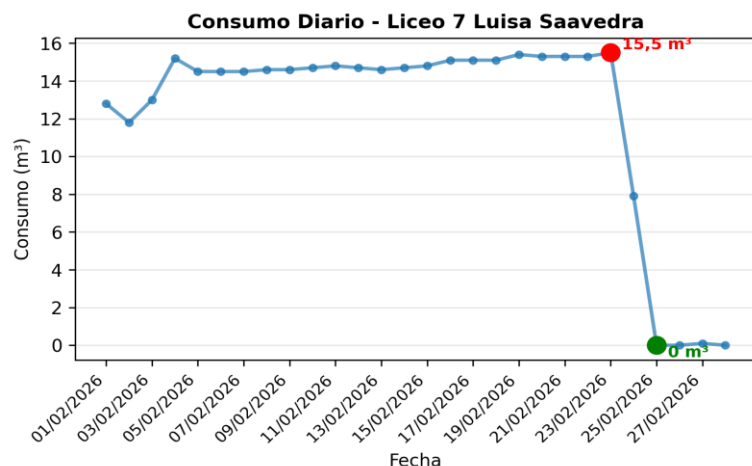

Indicadores

Consumo Total del Período

343,9 m³

Consumo Nocturno

104,1 m³ (30,3%)

24 días de 28

21 alertas

Consumo Diurno


239,8 m³ (69,7%)

Valorización Consumo Nocturno



\$129.813

Valorización Consumo Diurno

\$299.031

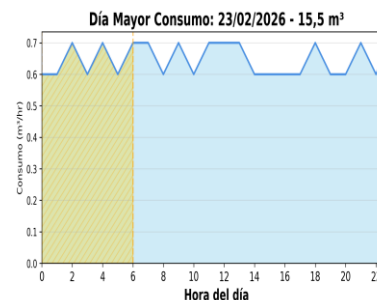

Liceo Juan Pablo Duarte

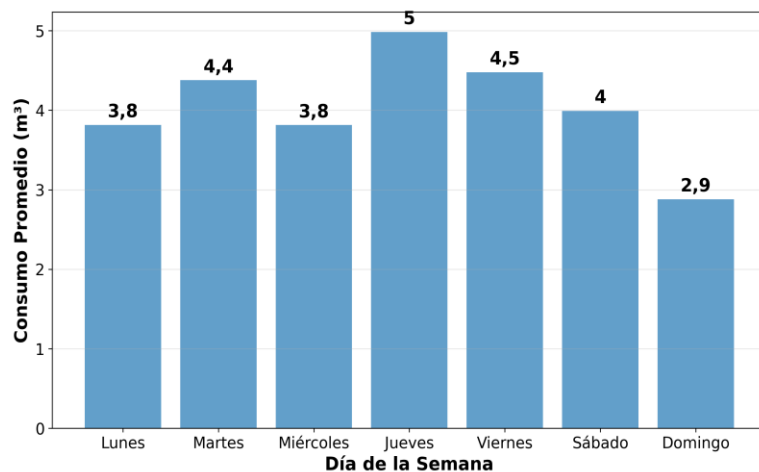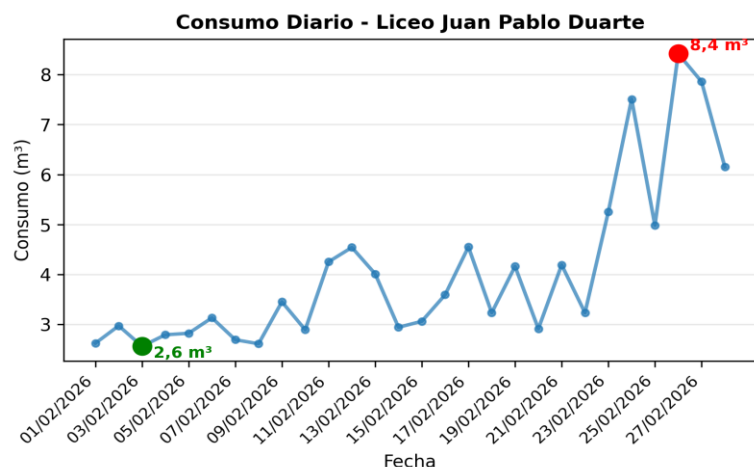

Indicadores

Consumo Total del Período

113,4 m³

Consumo Nocturno

25,9 m³ (22,9%)

28 días de 28

13 alertas

Consumo Diurno

87,5 m³ (77,1%)

Valorización Consumo Nocturno

\$32.310

Valorización Consumo Diurno

\$109.050

