

Reporte Agregado - Providencia


MONITOREO WES
Análisis consolidado de 4 puntos de monitoreo
Rango: 01-05-26 - 31-05-26
Generado: 28-05-26 19:11

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 4.
Consumo total agregado: 1.173,5 m³.
Consumo promedio por punto: 293,4 m³.
Total de alertas registradas: 60.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo total registrado en cada punto de monitoreo durante el periodo analizado.

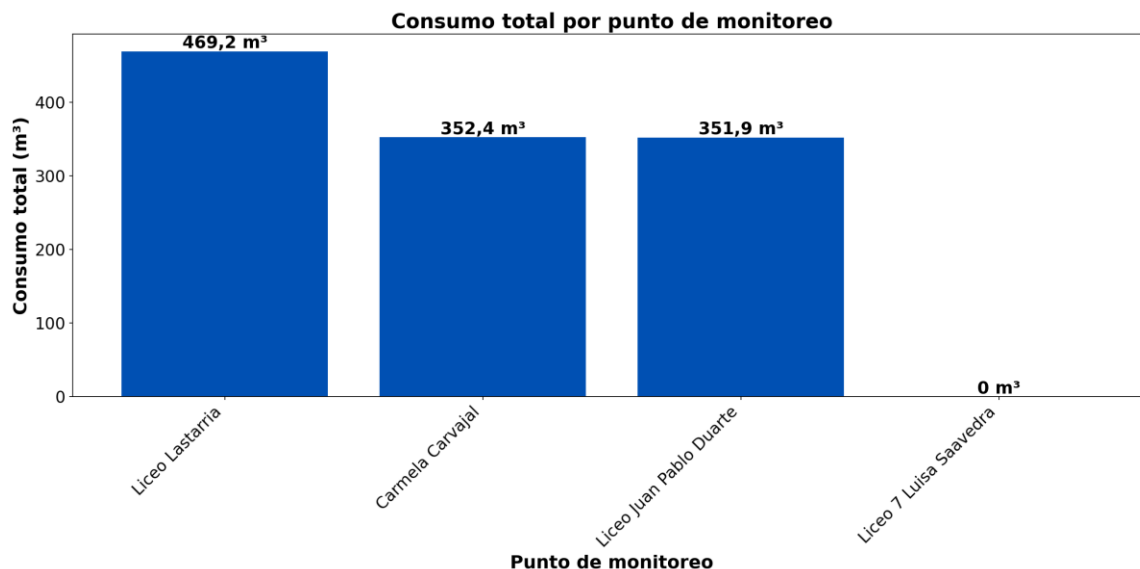


El análisis comparativo revela que el punto con mayor consumo es Liceo Lastarria, con un total de 469,2 m³ durante el periodo analizado. Este valor representa un 59,9% por encima del promedio (293,4 m³ por punto), indicando una demanda significativamente superior a la media. Por otro lado, el punto con menor consumo es Liceo 7 Luisa Saavedra, con un total de 0 m³. Este valor representa un 100% por debajo del promedio, mostrando una demanda significativamente inferior. Los puntos muestran consumos relativamente homogéneos, con una diferencia limitada entre el máximo y el mínimo.


RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Proyección de filtración
1	Liceo Lastarria	469,2	24	105,2 m³ (28 días, 100%)	360,8 m³ (76,9%)
2	Carmela Carvajal	352,4	29	70,6 m³ (26 días, 92,9%)	242,1 m³ (68,7%)
3	Liceo Juan Pablo Duarte	351,9	7	70,6 m³ (23 días, 95,8%)	242,2 m³ (68,8%)
4	Liceo 7 Luisa Saavedra	0	0	0 m³ (0 días, 0%)	0,0 m³ (0,0%)
	TOTAL	1.173,5	60	246,5 m³	845,2 m³

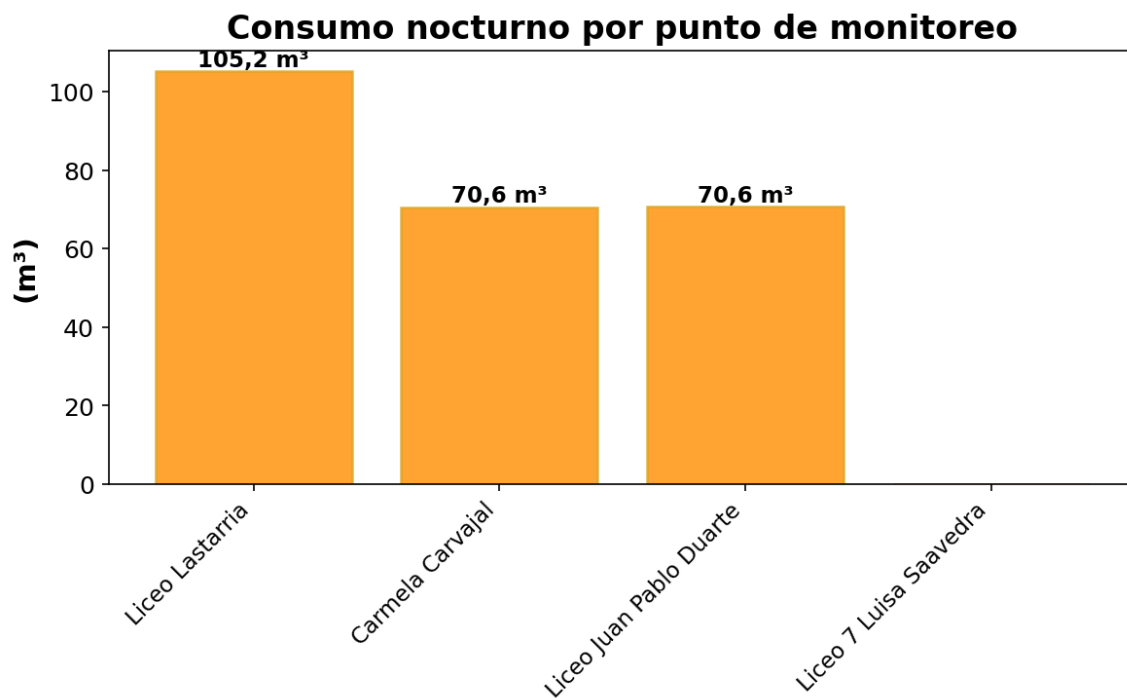


DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - LICEO LASTARRIA (15-05-26):

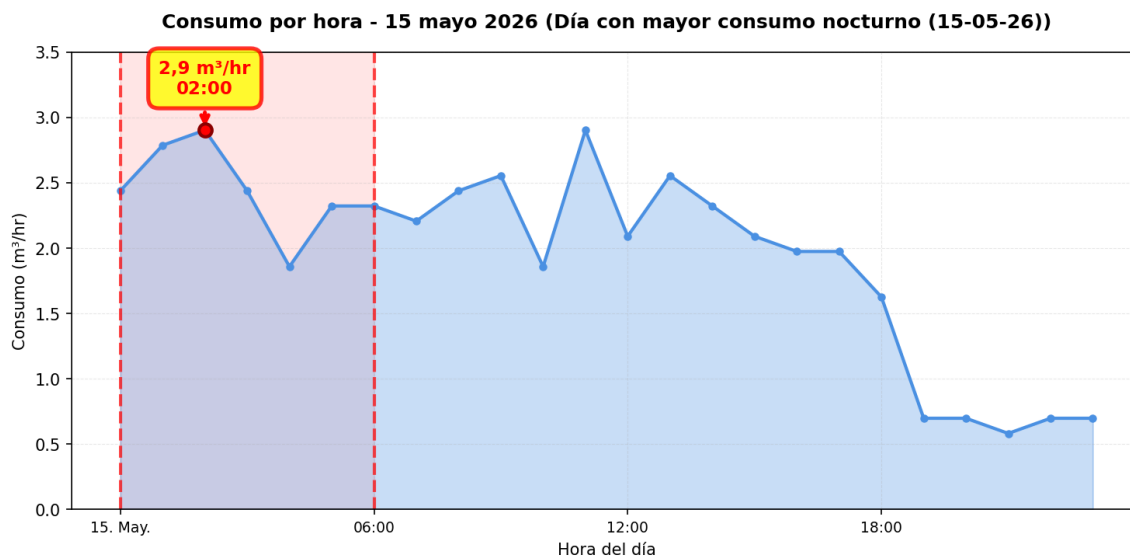


El nodo Liceo Lastarria registró 24 alerta(s) durante 20 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es regular (más del 50% de los días). Se identificó una proyección de filtración de 360,8 m³ (\$459.689), lo que indica un patrón de fuga constante durante el periodo.

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - CARMELA CARVAJAL (19-05-26):

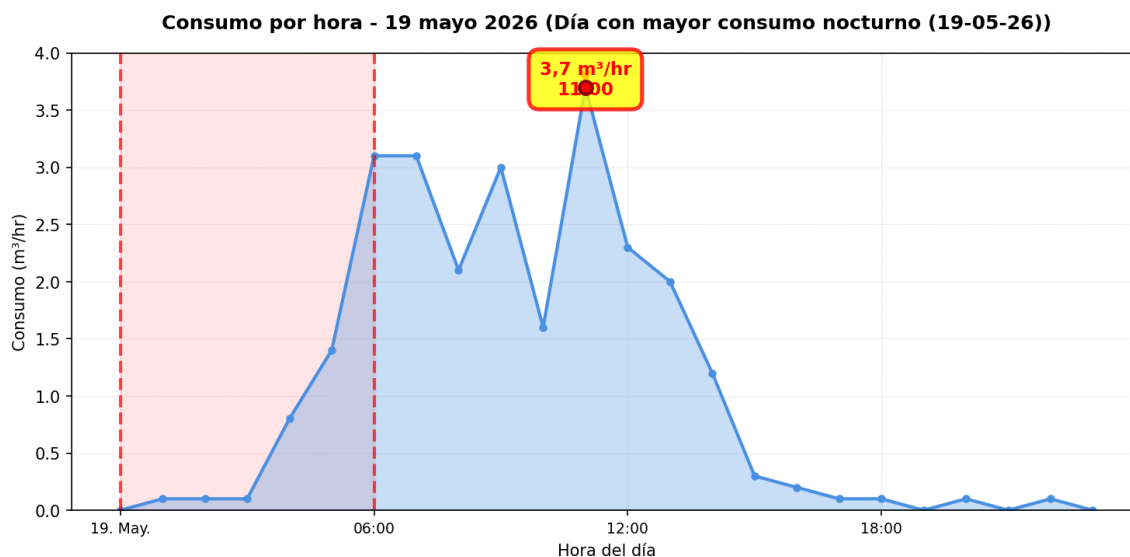

El nodo Carmela Carvajal registró 29 alerta(s) durante 22 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es regular (más del 50% de los días). Se identificó una proyección de filtración de 242,1 m³ (\$308.491), lo que indica un patrón de fuga constante durante el periodo.

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - LICEO JUAN PABLO DUARTE (20-05-26):

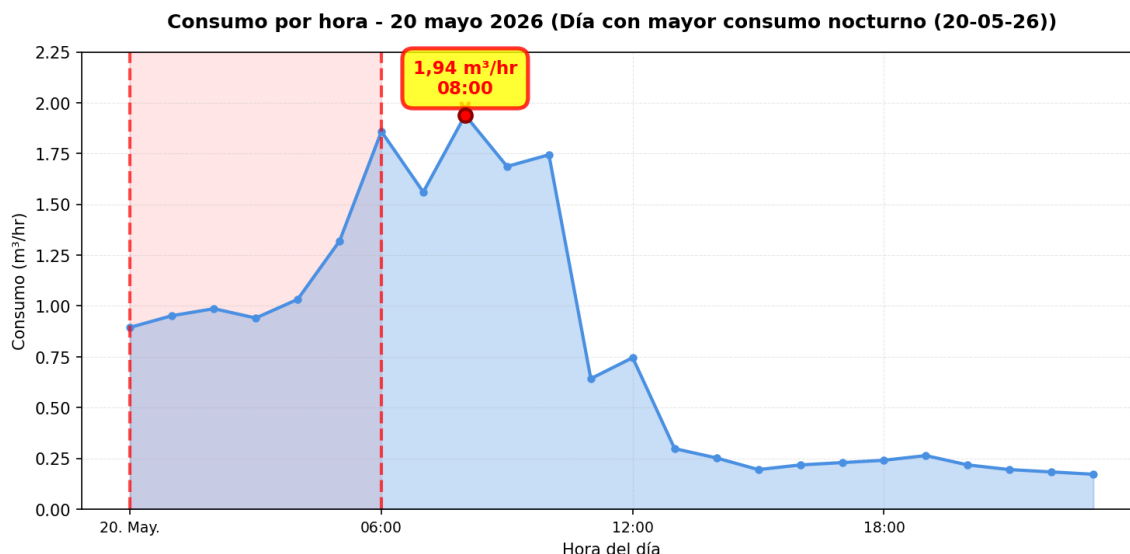

El nodo Liceo Juan Pablo Duarte registró 7 alerta(s) durante 6 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es puntual (menos del 20% de los días). Se identificó una proyección de filtración de 242,2 m³ (\$308.549), lo que indica un patrón de fuga constante durante el periodo.

Las alertas registradas son puntuales y no se repiten todos los días durante el periodo analizado. Por lo tanto, no se realiza una proyección de filtración continua ni se genera la gráfica comparativa de consumo efectivo versus filtración, ya que las alertas no representan un patrón de fuga constante.

CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas detectados durante el periodo analizado. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.

El análisis de filtración detectó proyecciones de fuga en los siguientes puntos de monitoreo: Liceo Lastarria, Carmela Carvajal y Liceo Juan Pablo Duarte. Estos puntos presentan consumos nocturnos significativos que sugieren la presencia de fugas constantes durante el periodo analizado.

Se recomienda realizar una inspección exhaustiva en el terreno de los puntos mencionados para identificar posibles fugas. Específicamente, se sugiere revisar el correcto funcionamiento de todos los artefactos conectados a la red de agua monitoreada por WES en estos puntos, verificando que no presenten fallas, desgaste o mal funcionamiento que puedan generar pérdidas de agua. Asimismo, se recomienda buscar indicadores de humedad en superficies del terreno, tales como áreas húmedas, charcos persistentes,

crecimiento anormal de vegetación, o cualquier otra señal que pueda indicar la presencia de una filtración subterránea. Estas acciones permitirán confirmar y localizar la fuente de la posible filtración identificada en el análisis.