

Reporte Agregado - Providencia


MONITOREO WES
Análisis consolidado de 4 puntos de monitoreo
Rango: 01-06-26 - 30-06-26
Generado: 03-07-26

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 4.
Consumo total agregado: 1.203,1 m³.
Consumo promedio por punto: 300,8 m³.
Total de alertas registradas: 66.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

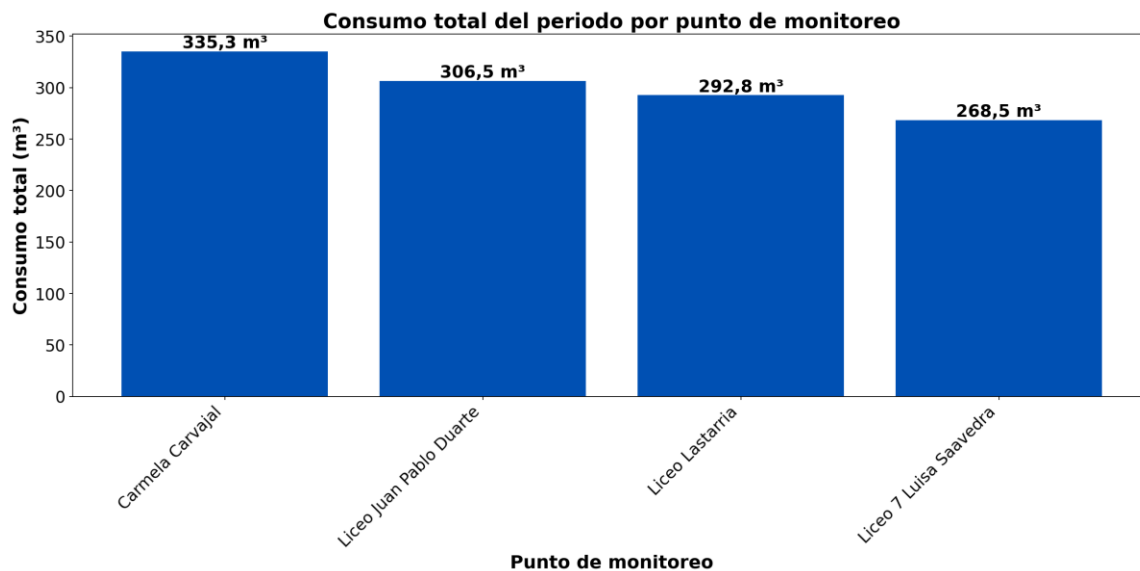


Los colegios de Providencia registró un consumo total de 1.203,1 m³ en el periodo entre 4 puntos de monitoreo. Los de mayor demanda fueron: Carmela Carvajal (335,3 m³, 27,9 %), Liceo Juan Pablo Duarte (306,5 m³, 25,5 %), Liceo Lastarria (292,8 m³, 24,3 %). El menor consumo correspondió a Liceo 7 Luisa Saavedra (268,5 m³, 22,3 % del total).

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m^3) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.

LICEO LASTARRIA

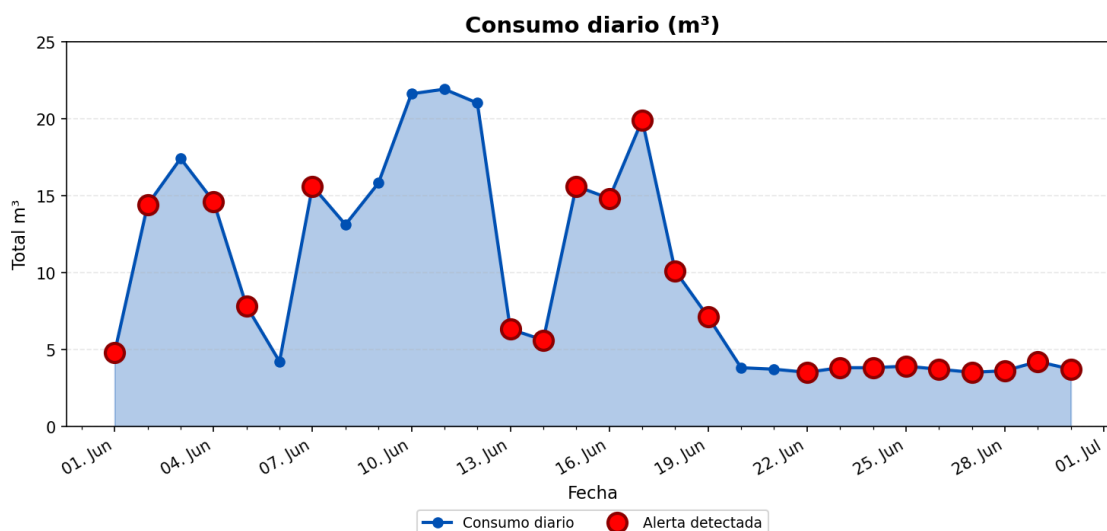


ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m^3/h)
01/06/2026	01:00	0,1
02/06/2026	03:00	0,1
04/06/2026	01:00	0,2
05/06/2026	02:00	0,1
05/06/2026	18:00	0,4
07/06/2026	01:00	0,1
13/06/2026	14:00	0,2
14/06/2026	02:00	0,2
15/06/2026	01:00	0,2
16/06/2026	01:00	0,2
17/06/2026	02:00	0,3
17/06/2026	17:00	1,3
18/06/2026	04:00	0,1
19/06/2026	01:00	0,2
22/06/2026	01:00	0,1
23/06/2026	02:00	0,1
24/06/2026	03:00	0,1
25/06/2026	01:00	0,1
26/06/2026	03:00	0,1
27/06/2026	02:00	0,1
28/06/2026	01:00	0,1
29/06/2026	01:00	0,1

30/06/2026	02:00	0,1
------------	-------	-----


CARMELA CARVAJAL

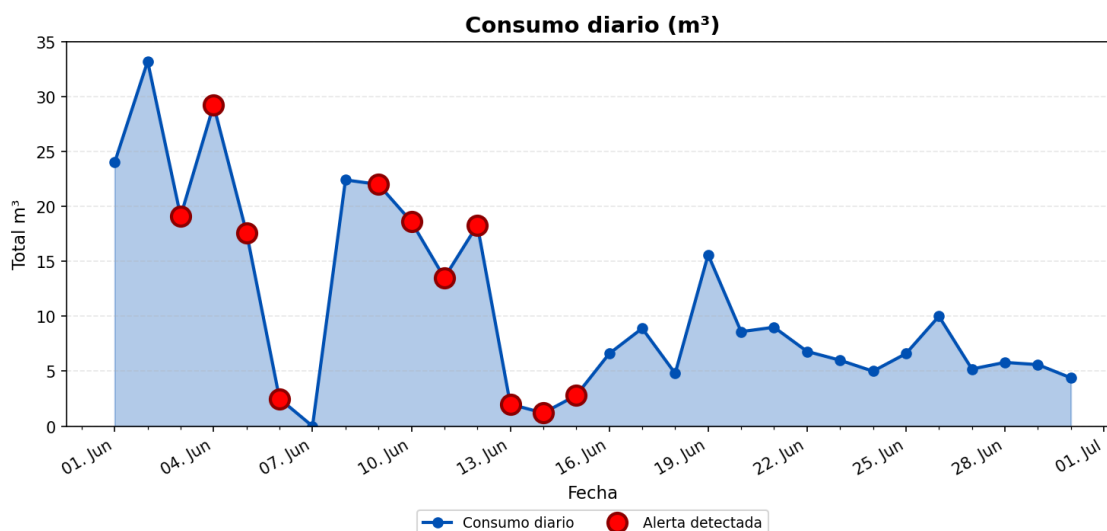


ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
03/06/2026	01:00	0,1
03/06/2026	14:00	1,3
03/06/2026	20:00	0,7
04/06/2026	07:00	0,9
04/06/2026	23:00	0,1
05/06/2026	01:00	0,1
06/06/2026	01:00	0,1
08/06/2026	20:00	0,1
09/06/2026	05:00	0,1
10/06/2026	06:00	0,1
11/06/2026	05:00	0,1
12/06/2026	05:00	0,1
13/06/2026	02:00	0,1
14/06/2026	01:00	0,1
15/06/2026	07:00	0,2
15/06/2026	09:00	0,1

LICEO 7 LUISA SAAVEDRA

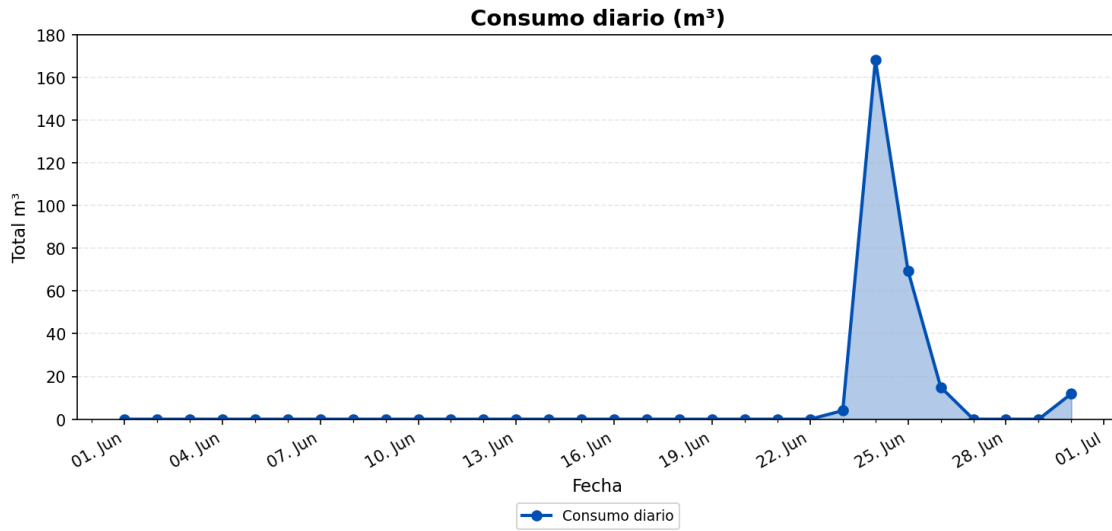

LICEO JUAN PABLO DUARTE

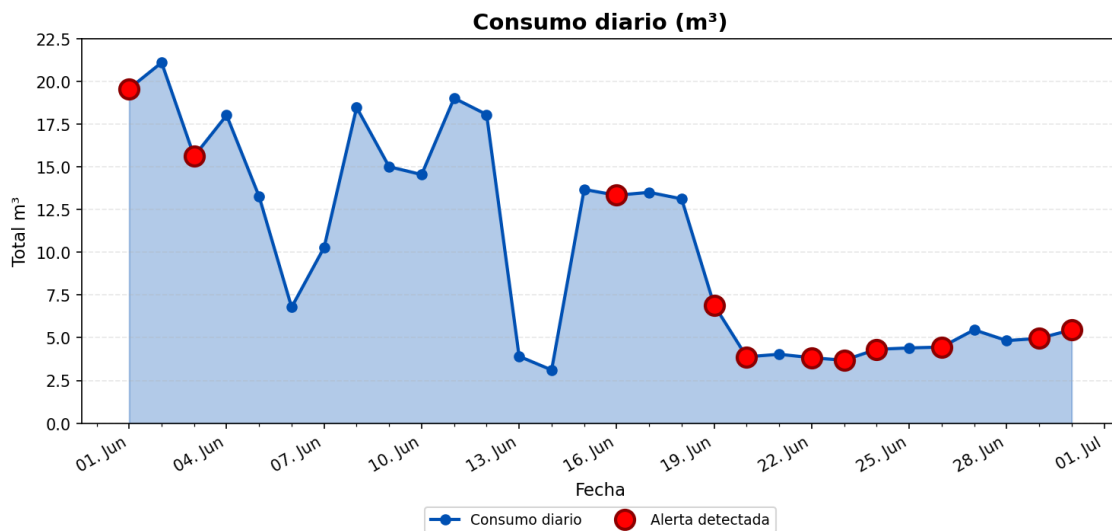

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO


Día	Hora	Tamaño de la alerta (m ³ /h)
01/06/2026	03:00	0,12
02/06/2026	21:00	0,14
15/06/2026	20:00	0,15
19/06/2026	04:00	0,12
20/06/2026	01:00	0,18
20/06/2026	04:00	0,16
22/06/2026	15:00	0,06
23/06/2026	03:00	0,09

24/06/2026	04:00	0,12
26/06/2026	03:00	0,08
29/06/2026	03:00	0,11
30/06/2026	02:00	0,13

DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO


Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m^3/h) de ese día.

LICEO LASTARRIA — 11/06/2026

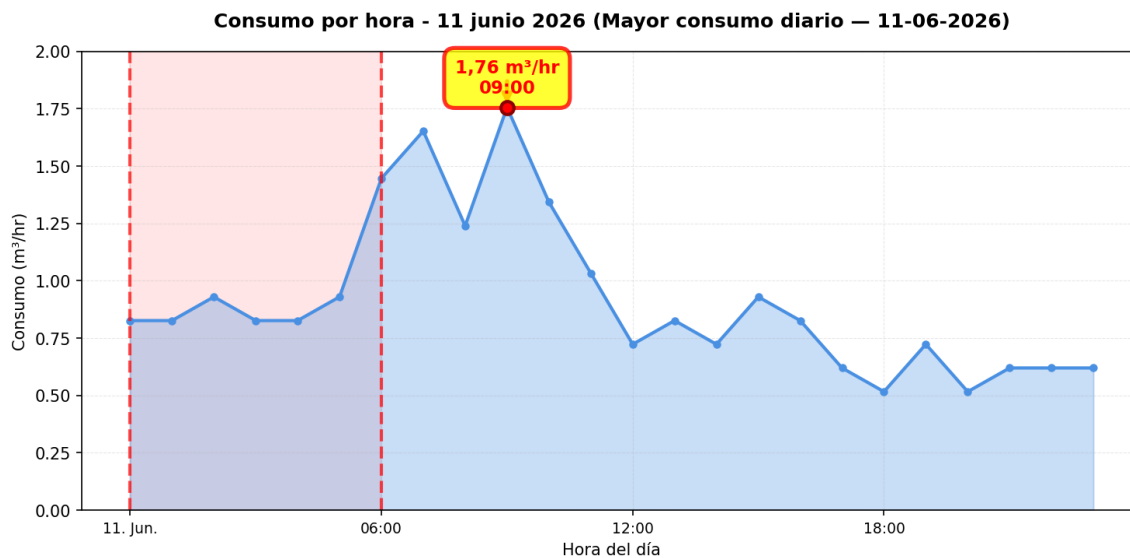


El día de mayor consumo diario en Liceo Lastarria fue el 11/06/2026 con 21.9 m^3 registrados, un 124 % por sobre el promedio diario del periodo ($9.8 \text{ m}^3/\text{día}$). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

CARMELA CARVAJAL — 02/06/2026

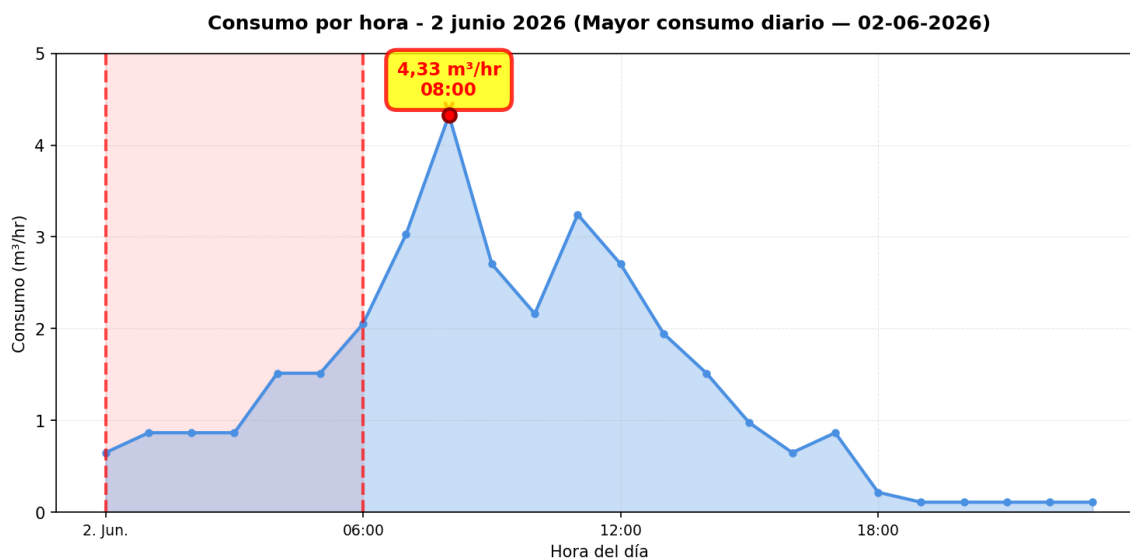


El día de mayor consumo diario en Carmela Carvajal fue el 02/06/2026 con 33.2 m³ registrados, un 197 % por sobre el promedio diario del periodo (11.2 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

LICEO 7 LUISA SAAVEDRA — 24/06/2026

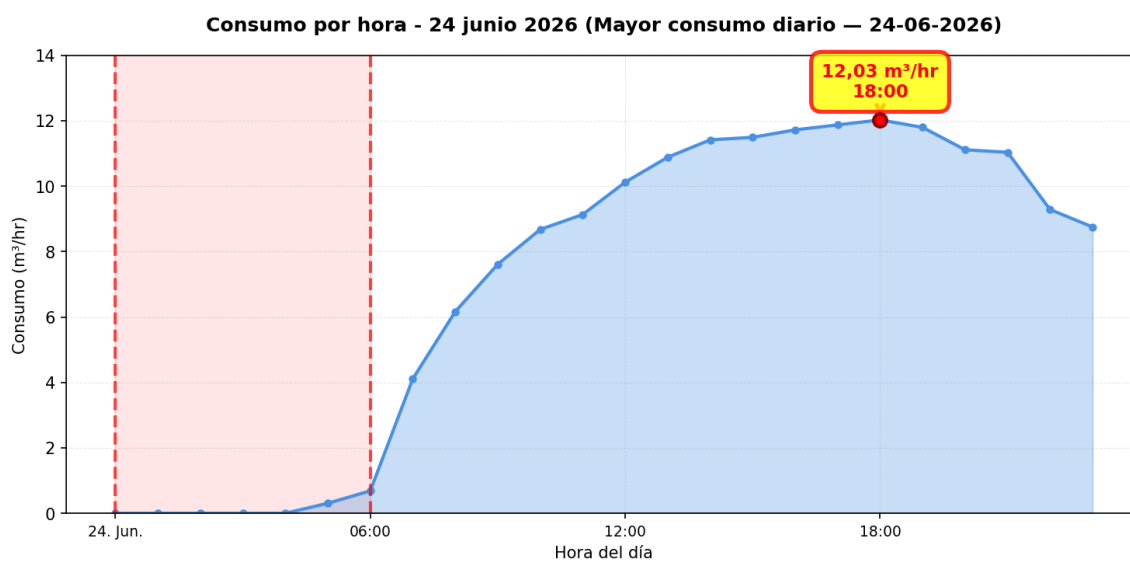

El día de mayor consumo diario en Liceo 7 Luisa Saavedra fue el 24/06/2026 con 168.2 m³ registrados, un 1779 % por sobre el promedio diario del periodo (8.9 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

LICEO JUAN PABLO DUARTE — 02/06/2026

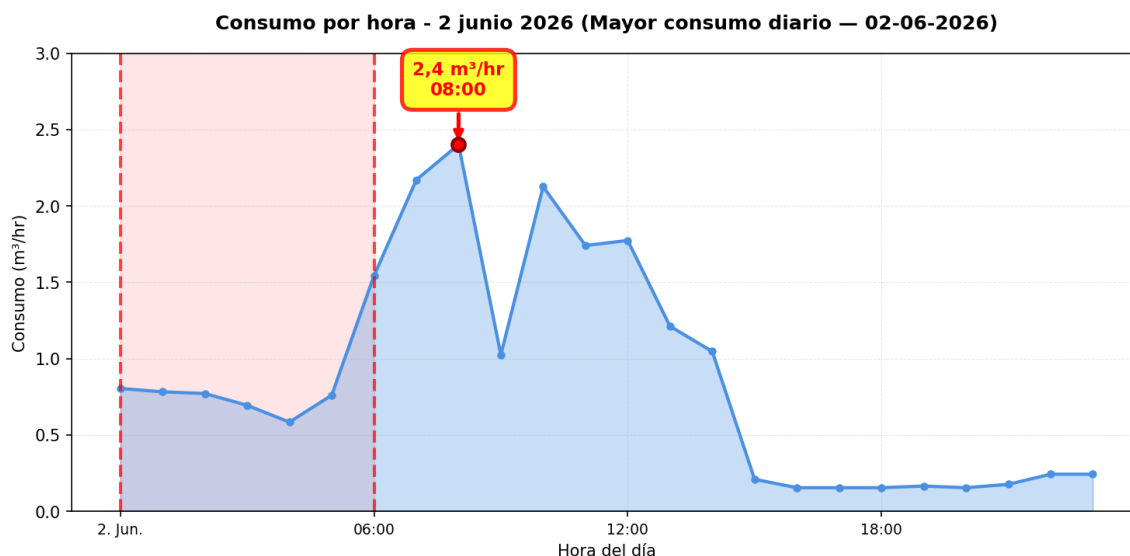

El día de mayor consumo diario en Liceo Juan Pablo Duarte fue el 02/06/2026 con 21.1 m³ registrados, un 106 % por sobre el promedio diario del periodo (10.2 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.


RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m ³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Costo nocturno (CLP)
1	Carmela Carvajal	335,3	16	77,1 m ³ (29 días, 96,7%)	\$98.238
2	Liceo Juan Pablo Duarte	306,5	12	78,2 m ³ (30 días, 100%)	\$99.606
3	Liceo Lastarria	292,8	23	63,3 m ³ (30 días, 100%)	\$80.590
4	Liceo 7 Luisa Saavedra	268,5	0	21,7 m ³ (4 días, 13,3%)	\$27.685
	TOTAL	1.203,1	51	240,3 m³	\$306.120

ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

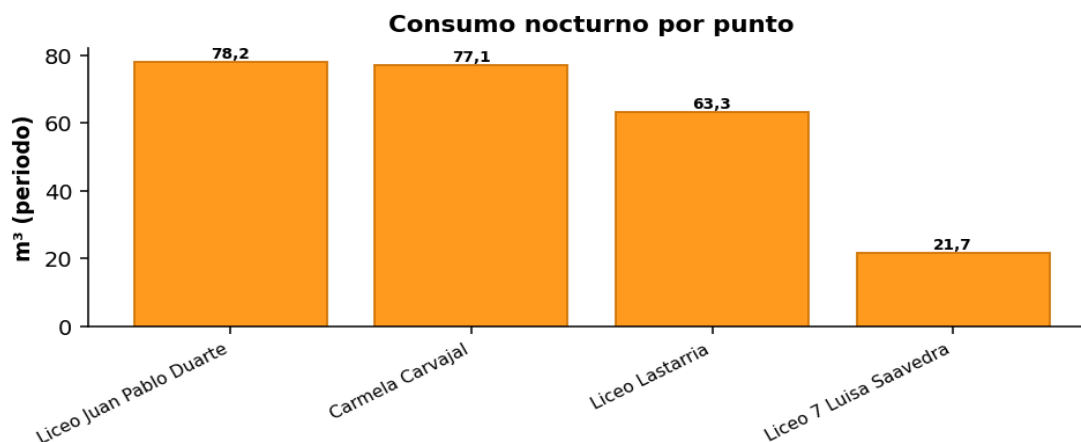

DETALLE POR PUNTO

Punto	m³ nocturnos	Días 00-06:59	Costo (CLP)
Liceo Juan Pablo Duarte	78,2	30	\$99.606
Carmela Carvajal	77,1	29	\$98.238
Liceo Lastarria	63,3	30	\$80.590
Liceo 7 Luisa Saavedra	21,7	4	\$27.685
Total Providencia (periodo):	240,3		\$306.120

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 30 días del periodo, los colegios de Providencia registró un total de 240,3 m³ en horario nocturno (Liceo Juan Pablo Duarte (78,2 m³), Carmela Carvajal (77,1 m³), Liceo Lastarria (63,3 m³) y 21,7 m³ en los demás puntos), equivalente a \$306.120 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.