

Análisis Renca Cumbre de cóndores Ote.


MONITOREO WES
Cumbre de cóndores Ote.
Rango: 01-03-26 - 31-03-26
Generado: 31-03-26 19:12

RESUMEN EJECUTIVO


Consumo total: 798 m³.
Promedio diario: 26,6 m³.
Número de días del periodo del reporte: 31.
Día pico: 30-03-26 (41,3 m³).
Número de alertas de consumo nocturno: 1.

CONSUMO

En la gráfica se representan 30 días. El periodo incluye todos los días de la semana.

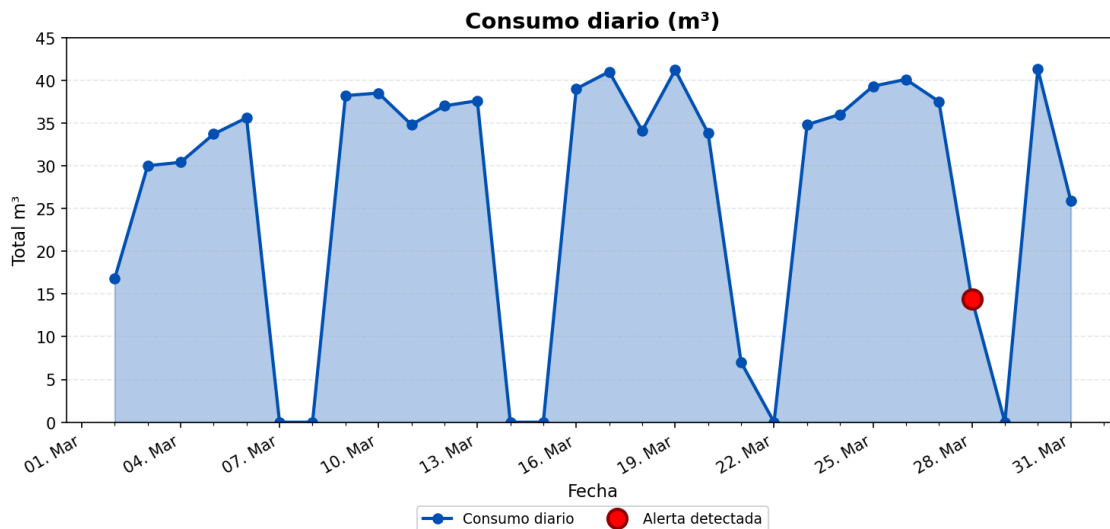


El mayor consumo se registró el lunes 30-03-26 con 41,3 m³. Este día corresponde a un día laboral, lo que típicamente se asocia con alta actividad hídrica. El análisis horario detallado de este día permite identificar los períodos de mayor demanda y los patrones de consumo específicos.

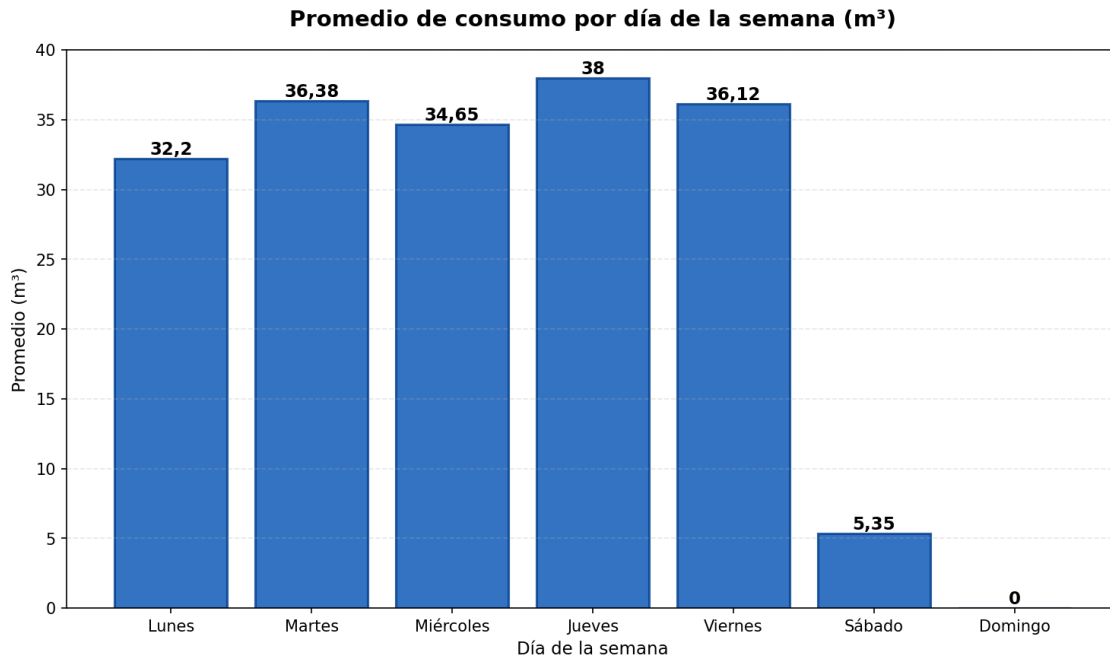


Esta gráfica muestra el promedio de consumo por día de la semana (lunes a domingo), calculado exclusivamente con semanas completas del período analizado. Para su elaboración, se identificaron 4 semana(s) completa(s) (desde el lunes 2 de marzo de 2026 hasta el domingo 29 de marzo de 2026), excluyendo aquellas semanas que no contenían todos los días de lunes a domingo. Los valores mostrados representan el promedio de consumo para cada día de la semana considerando únicamente estas semanas completas.

ANÁLISIS DETALLADO POR HORA DE LOS DÍAS EXTREMOS:

DÍA CON MAYOR CONSUMO:

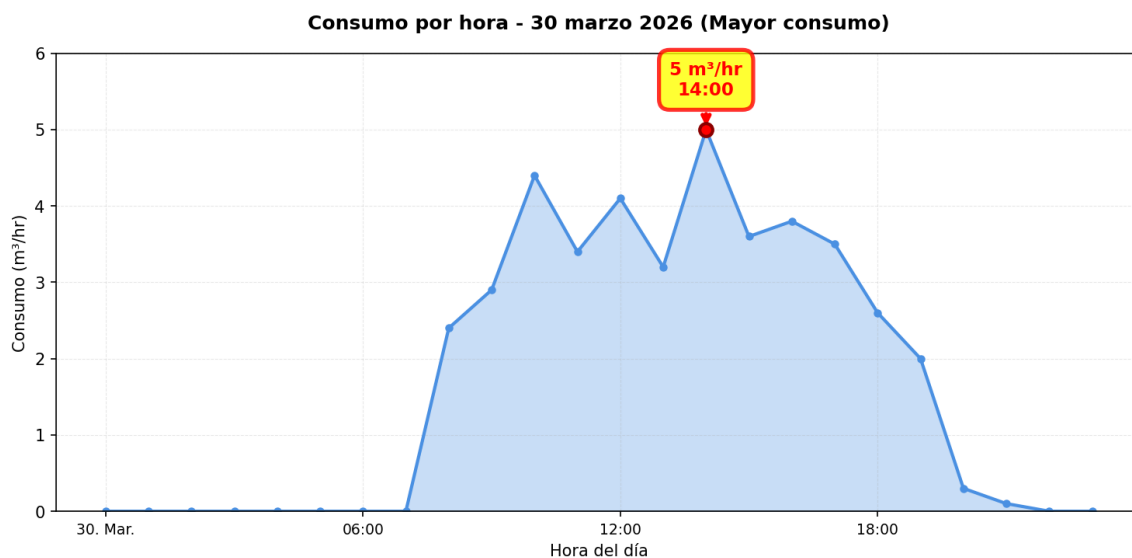

DÍA CON MENOR CONSUMO:

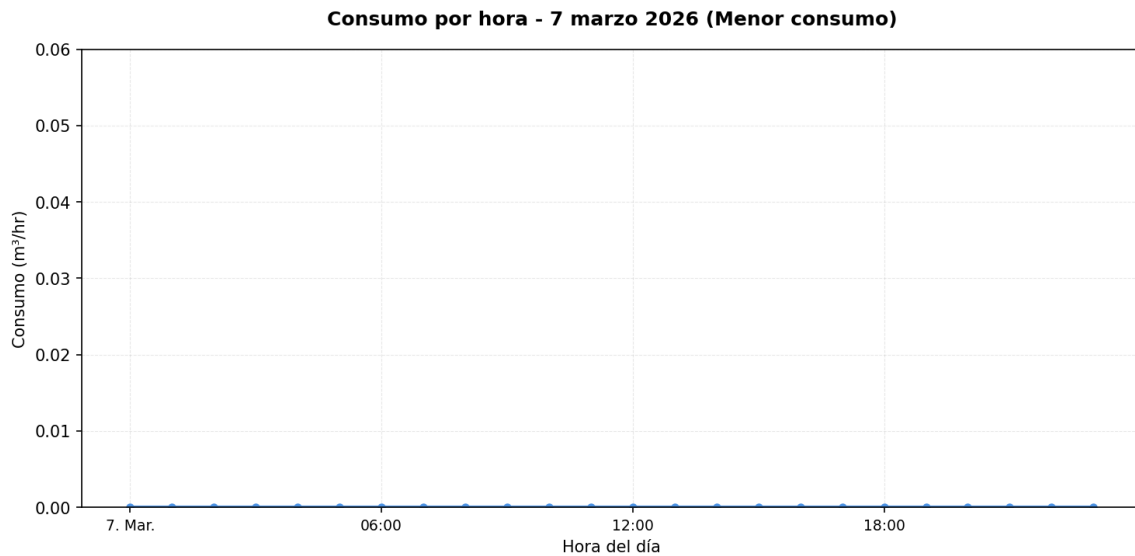

Se detectaron alzas significativas de consumo en los siguientes días: • 03-03-26: Aumento del 78,6% (de 16,8 m³ a 30 m³). • 19-03-26: Aumento del 20,8% (de 34,1 m³ a 41,2 m³). El día pico (30-03-26) registró un consumo de 41,3 m³, lo que representa un 55,3% por encima del promedio diario (26,6 m³).

MÉTRICAS CLAVE

Total (m³)	798
Promedio diario (m³)	26,6
Promedio mensual (m³)	798
Máximo diario	41,3 m ³ (30-03-26)
Mínimo diario	0 m ³ (07-03-26)


MÉTRICAS DE CONSUMO NOCTURNO

Número de días con consumo nocturno	0
Número de días sin consumo nocturno	31
Consumo nocturno (m³)	0
Consumo diurno efectivo (m³)	798

Nota: En este punto el consumo nocturno aparece en 0 debido al control operativo de la máquina WES (CPA). Por este motivo se omite la gráfica de torta (no aporta valor adicional en la interpretación).

Los eventos de consumo nocturno provienen del punto Cumbre de cóndores Ote. y se utilizan para estimar el promedio diario de consumo nocturno y su proyección.

Según el algoritmo implementado en el sistema WES de monitoreo en terreno, los valores presentados son los siguientes:

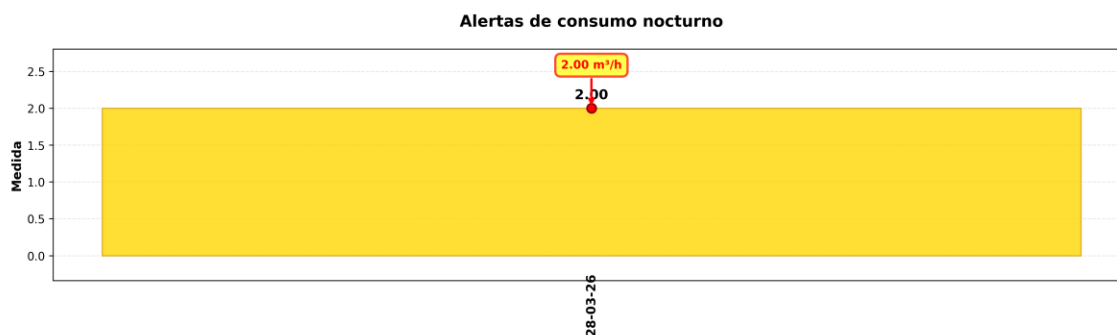

CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.