

Reporte Agregado - UDD


MONITOREO WES
Análisis consolidado de 2 puntos de monitoreo
Rango: 01-06-26 - 30-06-26
Generado: 01-07-26 17:00

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 2.
Consumo total agregado: 4.377,9 m³.
Consumo promedio por punto: 2.189 m³.
Total de alertas registradas: 14.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

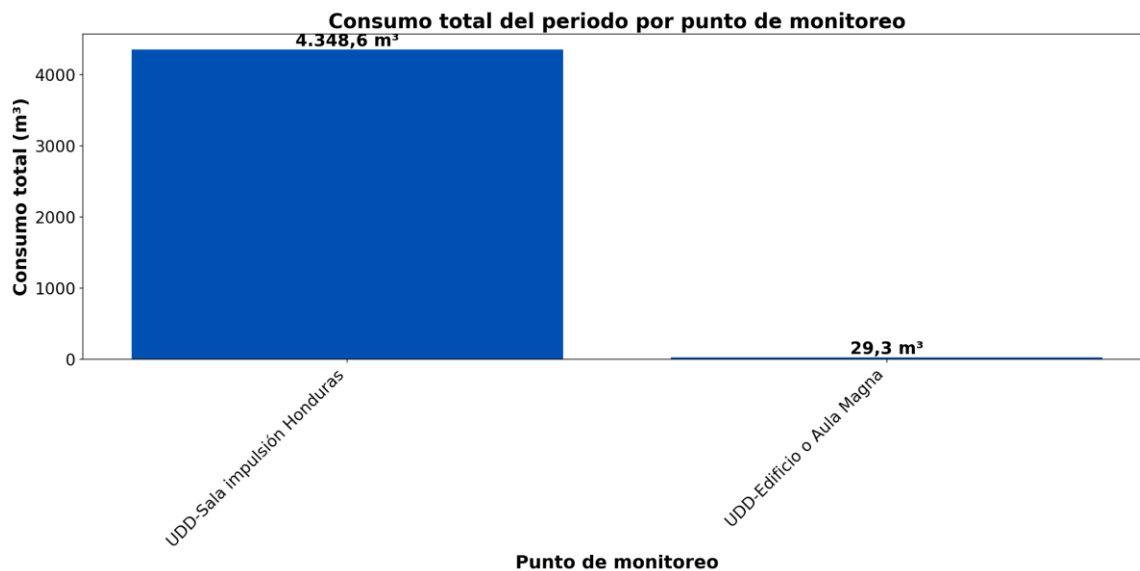


La UDD consumió en total 4.377,9 m³ en el periodo. De ese volumen, UDD-Sala impulsión Honduras aportó 4.348,6 m³ (99,3 %) y UDD-Edificio o Aula Magna 29,3 m³ (0,7 %). UDD-Sala impulsión Honduras fue el punto de mayor demanda, con 4.319,3 m³ más que UDD-Edificio o Aula Magna.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m^3) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.


UDD-SALA IMPULSIÓN HONDURAS

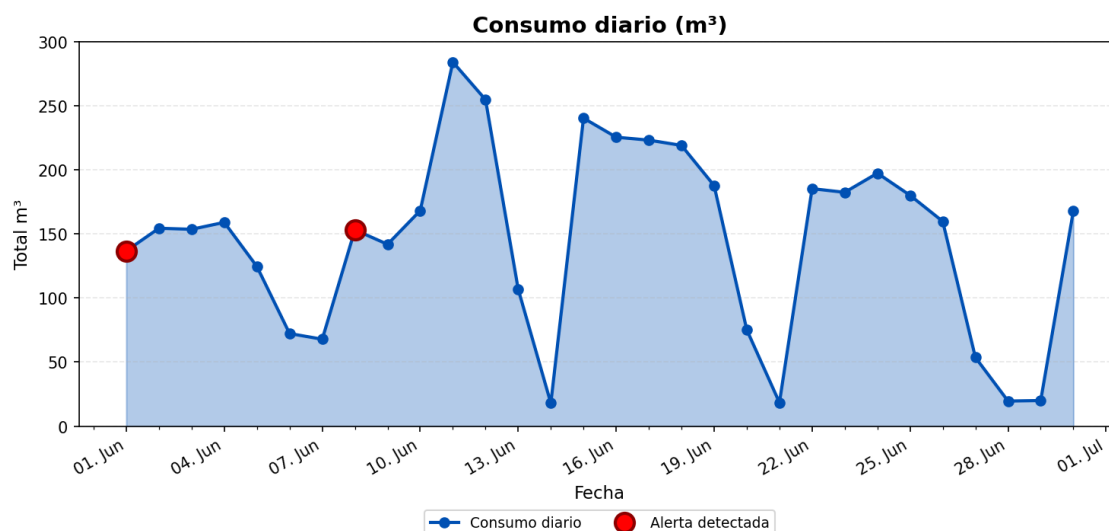

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m^3/h)
01/06/2026	01:00	0,09
08/06/2026	01:00	2,77

UDD-EDIFICIO O AULA MAGNA

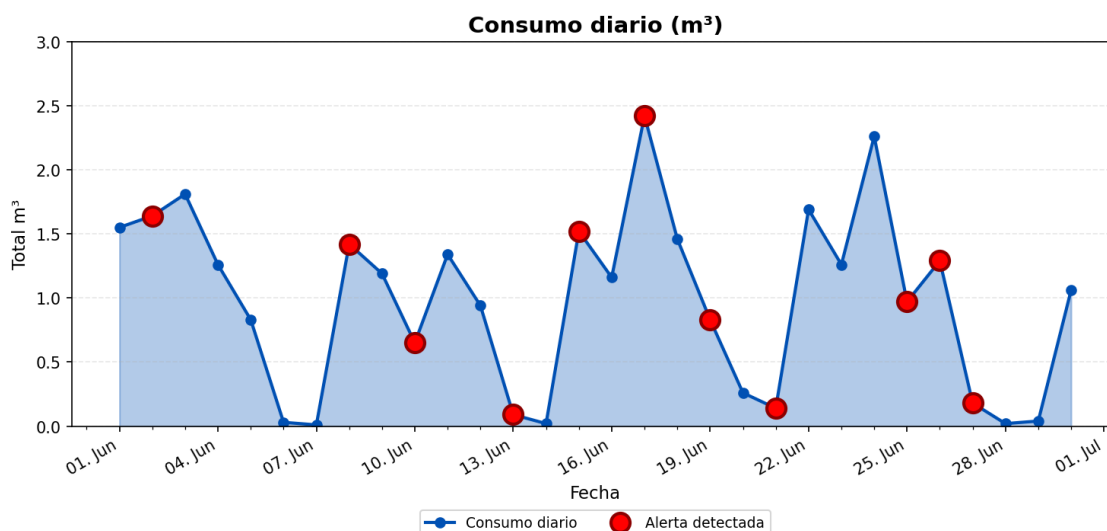


ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
02/06/2026	13:00	0,18
08/06/2026	09:00	0,02
10/06/2026	09:00	0,01
13/06/2026	12:00	0,01
15/06/2026	18:00	0,11
16/06/2026	21:00	0,01
19/06/2026	18:00	0,01
21/06/2026	01:00	0,01
24/06/2026	20:00	0,03
26/06/2026	19:00	0,01
27/06/2026	12:00	0,02

DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO


Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m³/h) de ese día.

UDD-SALA IMPULSIÓN HONDURAS — 11/06/2026

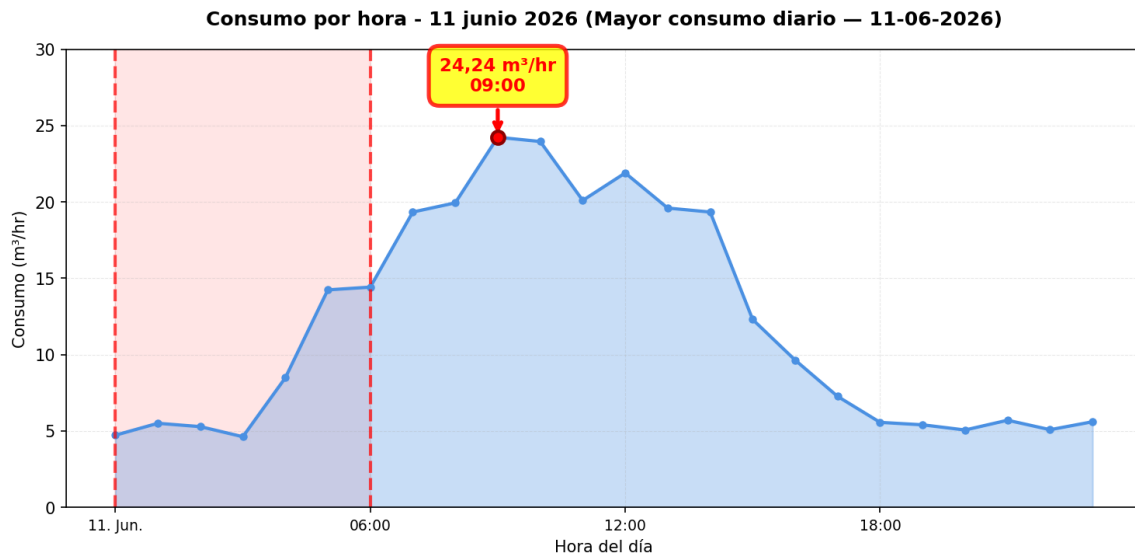

El día de mayor consumo diario en UDD-Sala impulsión Honduras fue el 11/06/2026 con 283.9 m³ registrados, un 96 % por sobre el promedio diario del periodo (145.0 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

UDD-EDIFICIO O AULA MAGNA — 17/06/2026

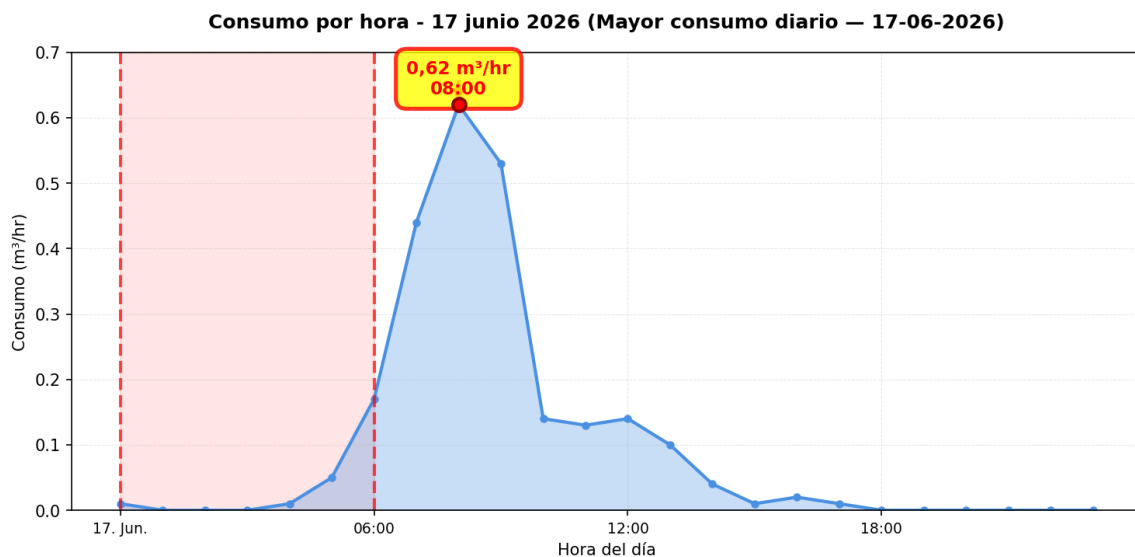

El día de mayor consumo diario en UDD-Edificio o Aula Magna fue el 17/06/2026 con 2.4 m³ registrados, un 147 % por sobre el promedio diario del periodo (1.0 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.


RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Costo nocturno (CLP)
1	UDD-Sala impulsión Honduras	4.348,6	2	897,5 m³ (30 días, 100%)	\$1.143.450
2	UDD-Edificio o Aula Magna	29,3	12	3 m³ (27 días, 90%)	\$3.823
	TOTAL	4.377,9	14	900,5 m³	\$1.147.272

ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

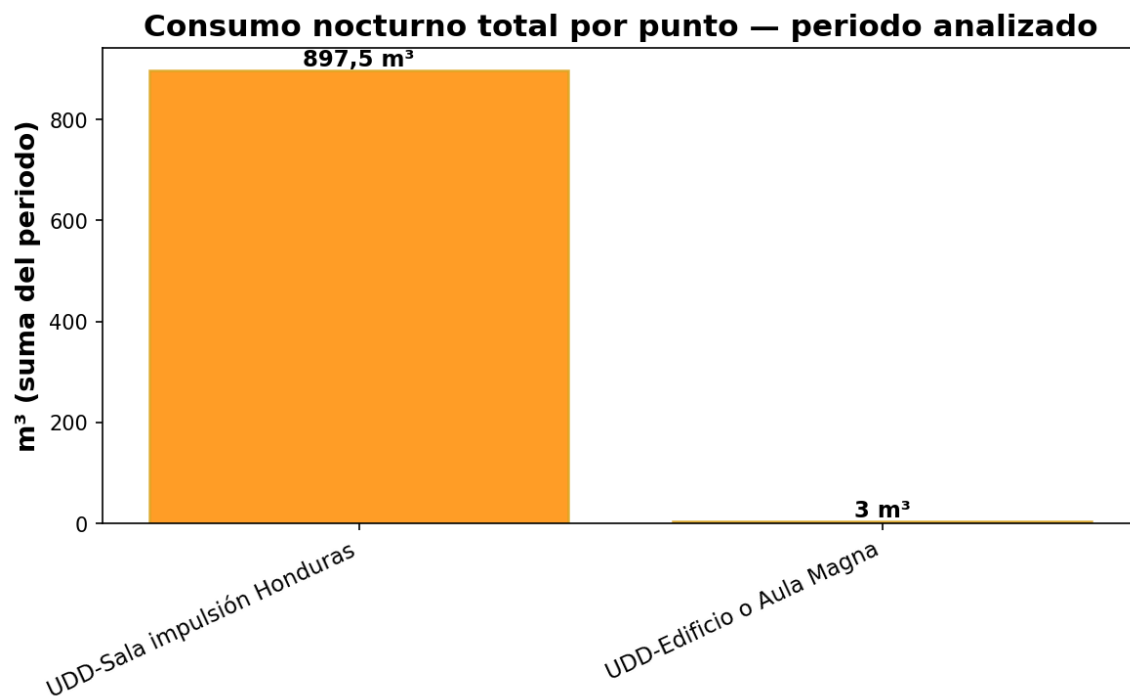

Detalle por punto

- UDD-Sala impulsión Honduras: 897,5 m³ nocturnos (30 días con consumo 00:00–06:59) — \$1.143.450
- UDD-Edificio o Aula Magna: 3 m³ nocturnos (27 días con consumo 00:00–06:59) — \$3.823

Total UDD (periodo): 900,5 m³ — \$1.147.272

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 30 días del periodo, la UDD registró un total de 900,5 m³ en horario nocturno (UDD-Sala impulsión Honduras (897,5 m³) y UDD-Edificio o Aula Magna (3 m³)), equivalente a \$1.147.272 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.

CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.