

Reporte Agregado - UDD


MONITOREO WES
Análisis consolidado de 2 puntos de monitoreo
Rango: 01-07-26 - 28-07-26
Generado: 28-07-26

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 2.
Consumo total agregado: 1.824,8 m³.
Consumo promedio por punto: 912,4 m³.
Total de alertas registradas: 17.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

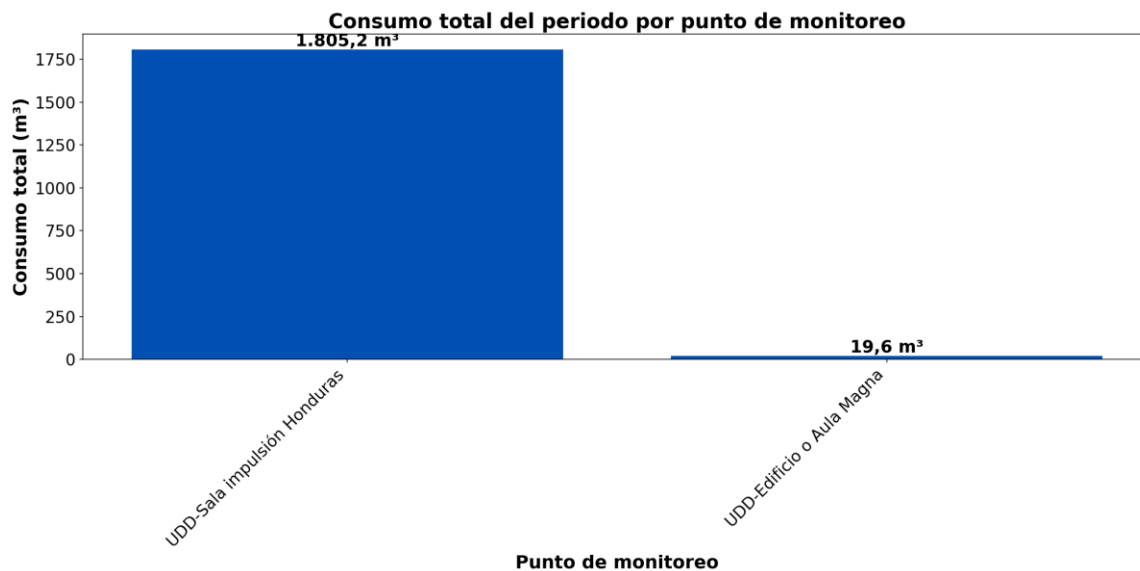


La UDD consumió en total 1.824,8 m³ en el periodo. De ese volumen, UDD-Sala impulsión Honduras aportó 1.805,2 m³ (98,9 %) y UDD-Edificio o Aula Magna 19,6 m³ (1,1 %). UDD-Sala impulsión Honduras fue el punto de mayor demanda, con 1.785,6 m³ más que UDD-Edificio o Aula Magna.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m^3) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.


UDD-SALA IMPULSIÓN HONDURAS

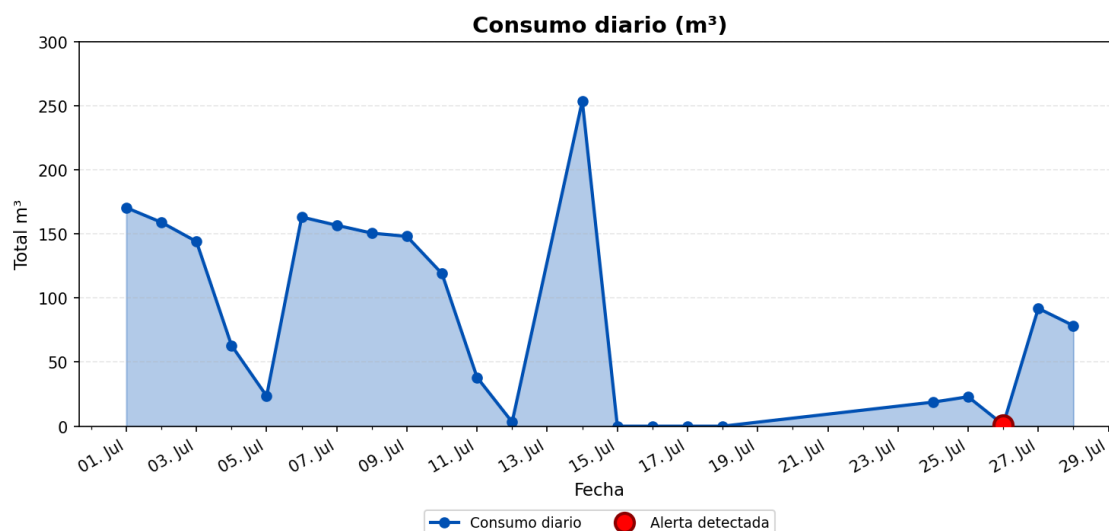

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m^3/h)
26/07/2026	03:00	0,01

UDD-EDIFICIO O AULA MAGNA

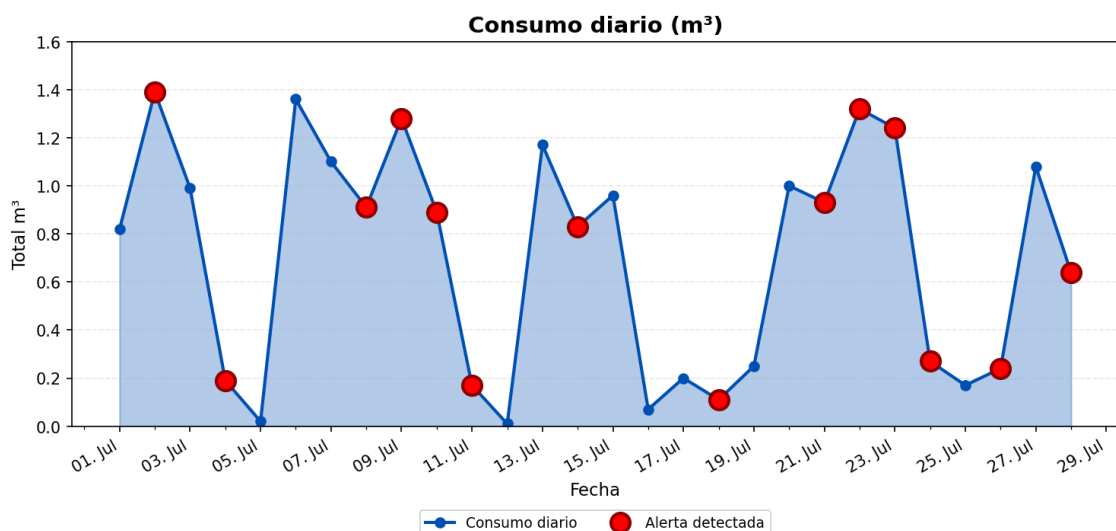

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m ³ /h)
01/07/2026	21:00	0,01
04/07/2026	09:00	0,01
08/07/2026	14:00	0,07
08/07/2026	20:00	0,01
09/07/2026	17:00	0,07
10/07/2026	07:00	0,01
11/07/2026	05:00	0,01
14/07/2026	10:00	0,04
18/07/2026	12:00	0,01
20/07/2026	21:00	0,01
21/07/2026	20:00	0,01
23/07/2026	18:00	0,1
23/07/2026	20:00	0,01
26/07/2026	05:00	0,01
28/07/2026	11:00	0,14
28/07/2026	15:00	0,02

DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO


Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m³/h) de ese día.

UDD-SALA IMPULSIÓN HONDURAS — 14/07/2026



El día de mayor consumo diario en UDD-Sala impulsión Honduras fue el 14/07/2026 con 253.7 m³ registrados, un 209 % por sobre el promedio diario del periodo (82.1 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

UDD-EDIFICIO O AULA MAGNA — 02/07/2026

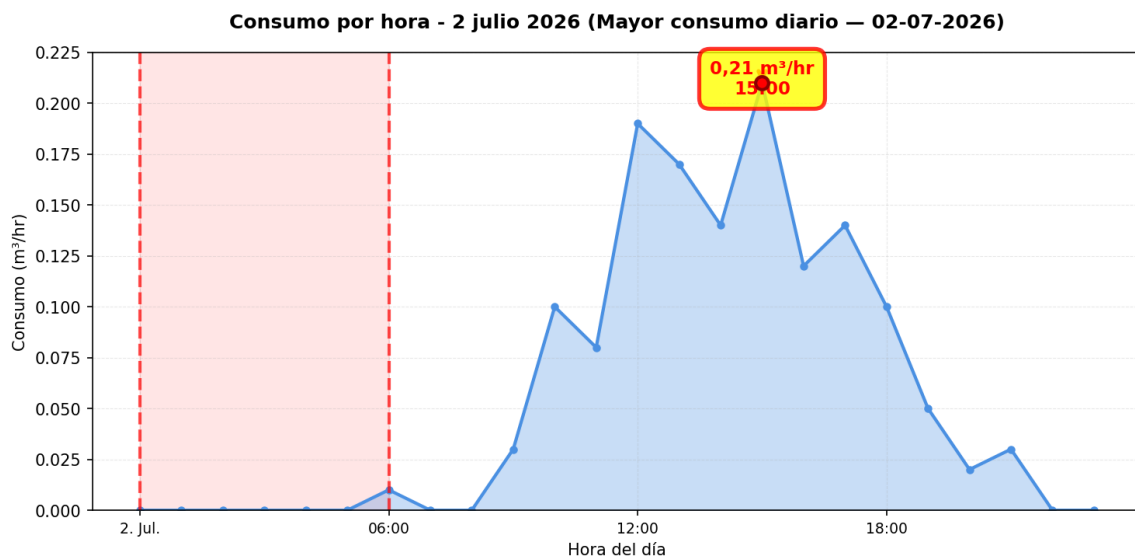

El día de mayor consumo diario en UDD-Edificio o Aula Magna fue el 02/07/2026 con 1.4 m³ registrados, un 98 % por sobre el promedio diario del periodo (0.7 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.


RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m ³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Costo nocturno (CLP)
1	UDD-Sala impulsión Honduras	1.805,2	1	137,6 m ³ (16 días, 72,7%)	\$175.277
2	UDD-Edificio o Aula Magna	19,6	16	0,6 m ³ (20 días, 71,4%)	\$713
	TOTAL	1.824,8	17	138,1 m³	\$175.990

ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

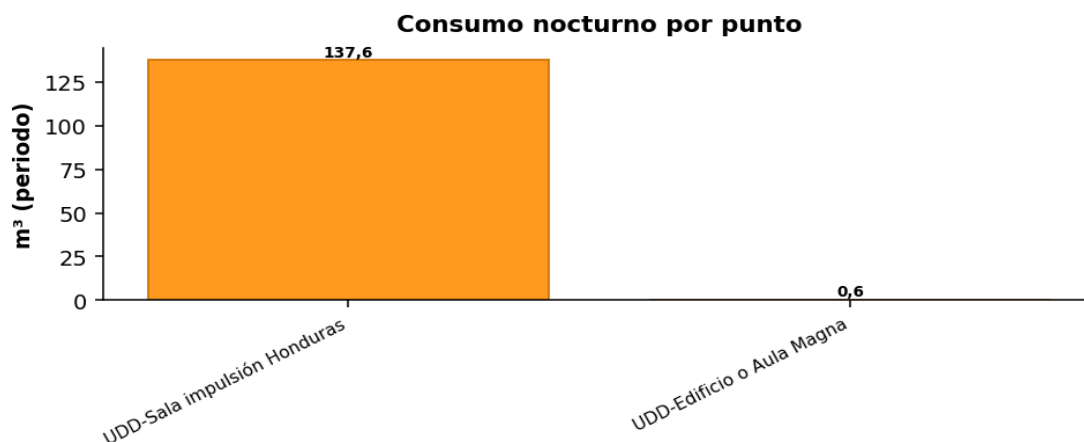

DETALLE POR PUNTO

Punto	m³ nocturnos	Días 00-06:59	Costo (CLP)
UDD-Sala impulsión Honduras	137,6	16	\$175.277
UDD-Edificio o Aula Magna	0,6	20	\$713
Total UDD (periodo):	138,1		\$175.990

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 28 días del periodo, la UDD registró un total de 138,1 m³ en horario nocturno (UDD-Sala impulsión Honduras (137,6 m³) y UDD-Edificio o Aula Magna (0,6 m³)), equivalente a \$175.990 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.