

Renca — Sin WES (auditoría abril) vs Con WES (25–31 mayo 2026)

Este informe compara dos semanas de 7 días calendario:

- Línea base Sin WES: 6–12 abril 2026 (Sin WES — auditoría) — consumo medido durante la auditoría sin control WES activo.
- Operación Con WES: 25–31 mayo 2026 (Con WES — operación) — consumo con WES en operación normal.

Valorización del ahorro a \$1.300 por m³.

Generado: 03-06-2026 19:46

Metodología y significado de las columnas

Sin WES (m³): total acumulado de la semana 6–12 abril 2026. Se toma del Excel de la auditoría cuando existe; si no, de la API horaria WES.

Con WES mayo (m³): total acumulado de la semana 25–31 mayo 2026 desde la API horaria (m³/h sumados en 7 días).

Ahorro (m³) = Sin WES – Con WES mayo. Si es positivo, mayo consumió menos que la línea base sin control.

% ahorro = $\text{Ahorro} / \text{Sin WES} \times 100$. Indica qué porcentaje del consumo sin control se evitó en mayo. Ejemplo: Sin WES 100 m³, mayo 80 m³ → ahorro 20 m³ → 20 % ahorro.

Valor (CLP) = Ahorro (m³) × 1.300 \$/m³.


Resultados por punto

Nodo	Establecimiento	Sin WES abr (m ³)	Con WES mayo (m ³)	Ahorro (m ³)	% ahorro	Valor @ 1.300 \$/m ³
000017-03	José Luis Araneda	0	0	0	0 %	\$0
000017-04	Esc. Lo Velásquez	36,7	34,1	2,6	7,2 %	\$3.419
000017-05	Gimnasio	470,2	16,4	453,8	96,5 %	\$589.901
000017-06	Piscina Municipal	698,7	388,6	310,1	44,4 %	\$403.130

000017-07	Cumbre de cóndores pte.	54,3	66,9	-12,6	-23,2 %	\$-16.380
000017-08	Colegio ICCO Renca	341,8	211,6	130,2	38,1 %	\$169.260

Totales agregados

- Puntos incluidos: 6
- Sin WES (suma): 1.601,7 m³
- Con WES mayo (suma): 717,6 m³
- Ahorro agregado: 884,1 m³ (55,2 % ahorro)
- Valor agregado: \$1.149.331

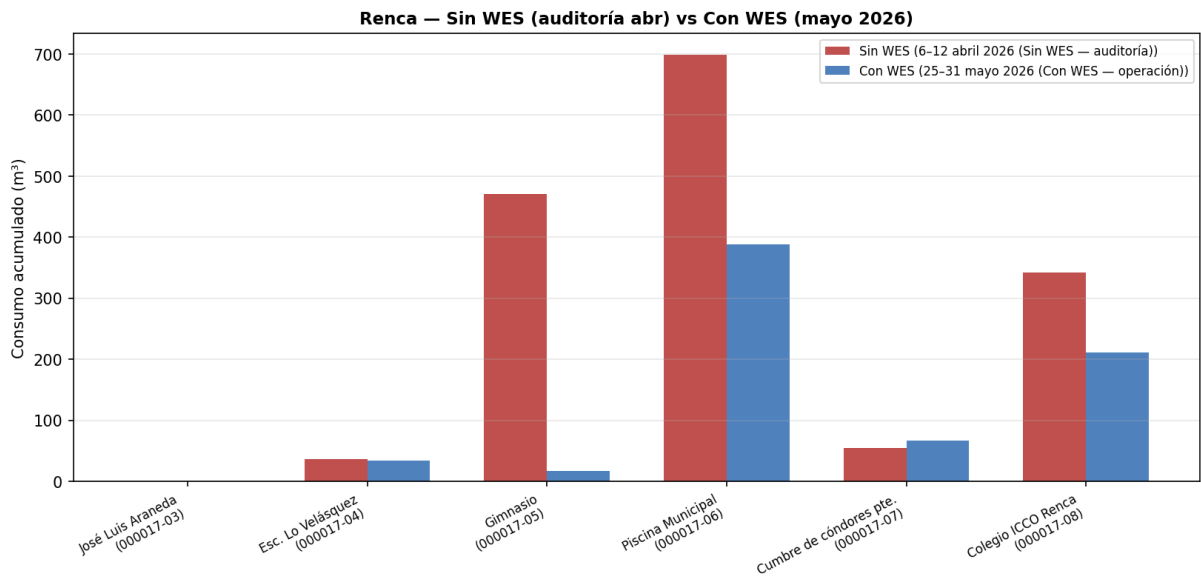

Detalle por establecimiento

- José Luis Araneda (000017-03): Sin WES 0 m³ → Con WES mayo 0 m³ | ahorro 0 m³ (0 %) | valor \$0. Fuente Sin WES: API horaria (6–12 abr 2026).
- Esc. Lo Velásquez (000017-04): Sin WES 36,7 m³ → Con WES mayo 34,1 m³ | ahorro 2,6 m³ (7,2 %) | valor \$3.419. Fuente Sin WES: Excel auditoría (6–12 abr 2026).
- Gimnasio (000017-05): Sin WES 470,2 m³ → Con WES mayo 16,4 m³ | ahorro 453,8 m³ (96,5 %) | valor \$589.901. Fuente Sin WES: Excel auditoría (6–12 abr 2026).

- Piscina Municipal (000017-06): Sin WES 698,7 m³ → Con WES mayo 388,6 m³ | ahorro 310,1 m³ (44,4 %) | valor \$403.130. Fuente Sin WES: Excel auditoría (6–12 abr 2026).
- Cumbre de cóndores pte. (000017-07): Sin WES 54,3 m³ → Con WES mayo 66,9 m³ | ahorro -12,6 m³ (-23,2 %) | valor \$-16.380. Fuente Sin WES: Excel auditoría (6–12 abr 2026).
- Colegio ICCO Renca (000017-08): Sin WES 341,8 m³ → Con WES mayo 211,6 m³ | ahorro 130,2 m³ (38,1 %) | valor \$169.260. Fuente Sin WES: Excel auditoría (6–12 abr 2026).