

# Comparación Sin WES (auditoría) vs semana 25–31 mayo 2026

Se incluyen únicamente los establecimientos Renca cuya auditoría de abril 2026 mostró rendimiento positivo (% ahorro con WES respecto de la semana sin control). Referencia sin WES: 6–12 abril 2026. Semana con WES en auditoría: 13–19 abril 2026. Periodo operativo comparado: 25–31 mayo 2026 (serie horaria API WES, 24 h/día).


**Generado:** 03-06-2026 17:37

## Metodología

- Rendimiento auditoría =  $(\text{Sin WES} - \text{Con WES}) / \text{Sin WES} \times 100$ . Positivo: menor consumo con control WES.
- Consumo Sin WES auditoría: Excel consolidado de cada auditoría (rejilla m³/h).
- Semana mayo 2026: suma de consumo horario 25/05–31/05 desde API (misma lógica CPA).
- % mayo vs Sin WES =  $(\text{Sin WES audit.} - \text{Mayo}) / \text{Sin WES audit.} \times 100$ . Positivo: mayo por debajo del sin control histórico.

## Resultados

| Nodo      | Establecimiento    | Sin WES audit. (m³) | Con WES audit. (m³) | % rend. audit. | Mayo 25–31 (m³) | Δ vs Sin WES (m³) | % vs Sin WES |
|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 000017-08 | Colegio ICCO Renca | 341,8               | 214,8               | 37,2 %         | 211,6           | -130,2            | 38,1 %       |
| 000017-04 | Esc. Lo Velásquez  | 36,7                | 33                  | 10,1 %         | 34,1            | -2,6              | 7,2 %        |
| 000017-06 | Piscina Municipal  | 698,7               | 297,8               | 57,4 %         | 388,6           | -310,1            | 44,4 %       |

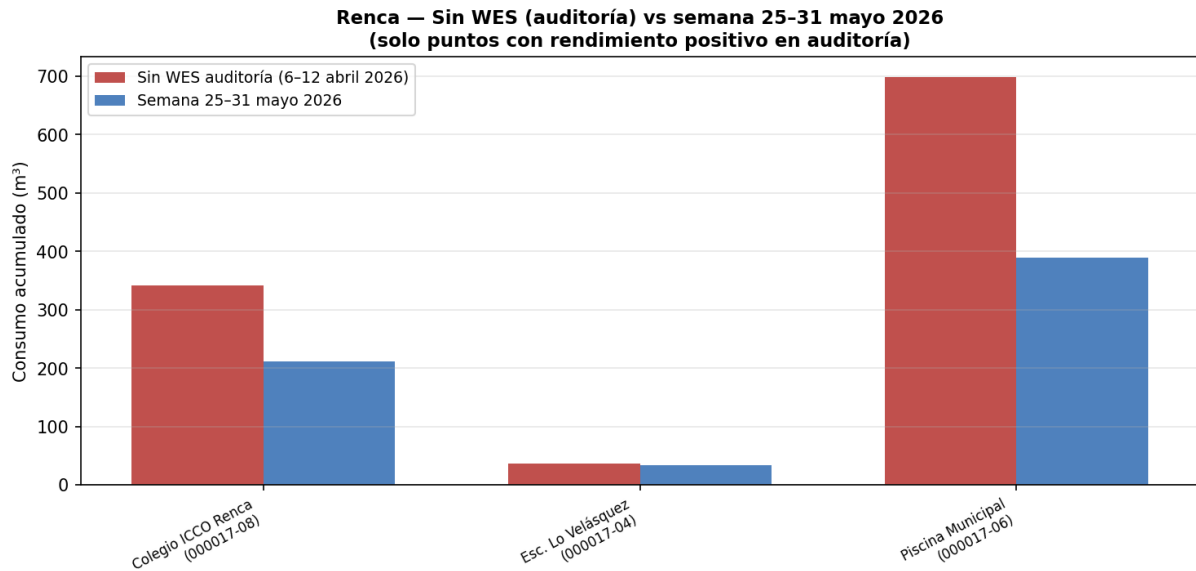

## Conclusiones

De 3 punto(s) con rendimiento positivo en auditoría, 3 registraron en mayo un consumo inferior al Sin WES de referencia y 0 igual o superior.

- Colegio ICCO Renca: mayo 211,6 m³ vs Sin WES 341,8 m³ (38,1 % vs referencia sin control).
- Esc. Lo Velásquez: mayo 34,1 m³ vs Sin WES 36,7 m³ (7,2 % vs referencia sin control).
- Piscina Municipal: mayo 388,6 m³ vs Sin WES 698,7 m³ (44,4 % vs referencia sin control).