

Informe técnico — Gimnasio Renca

(000017-05)

Establecimiento: Gimnasio municipal Renca. Nodo WES: 000017-05.
Generado: 03-06-2026 22:15.

1. Contexto

- El 21-04-2026 se reemplazó el medidor ultrasónico. Los datos desde el 22-abr-2026 corresponden al equipo nuevo.
- Instalación referida: tubería de 2" PVC. Caudal horario de referencia para esa sección (~1,5 m/s): $\approx 11,5 \text{ m}^3/\text{h}$. Valores muy por encima de ese orden en una hora sostenida son físicamente improbables en una red de 2" y sugieren error de medición (medidor anterior) o evento no hidráulico.
- Del 08-05-2026 al 12-05-2026 no hay registro de consumo porque se bajó la energía del equipo WES/medición (corte planificado).


2. Periodo medidor anterior (25-dic-2025 a 21-abr-2026)

Días analizados: 118. Consumo acumulado API: $8.820,8 \text{ m}^3$ (promedio $74,75 \text{ m}^3/\text{día}$).
Se identificaron 46 día(s) con picos horarios $> 11,5 \text{ m}^3/\text{h}$ o consumo diario $> 80 \text{ m}^3$ / pico $> 25 \text{ m}^3/\text{h}$ (criterio de consumo irrisorio para 2" PVC).

Fecha	Total día (m^3)	Máx hora (m^3/h)	Observación
30-03-2026	972,26	397,55	caudal $> 11,5 \text{ m}^3/\text{h}$ (2" PVC); consumo diario/pico extremo
24-02-2026	458,6	286,29	caudal $> 11,5 \text{ m}^3/\text{h}$ (2" PVC); consumo diario/pico extremo
14-02-2026	231,28	176,54	caudal $> 11,5 \text{ m}^3/\text{h}$ (2" PVC); consumo diario/pico extremo
27-02-2026	199,8	167,92	caudal $> 11,5 \text{ m}^3/\text{h}$ (2" PVC); consumo diario/pico extremo
19-04-2026	781,05	130,76	caudal $> 11,5 \text{ m}^3/\text{h}$ (2" PVC); consumo diario/pico extremo
18-04-2026	2.045,76	95,45	caudal $> 11,5 \text{ m}^3/\text{h}$ (2" PVC); consumo diario/pico extremo

09-04-2026	304,57	80,97	caudal > 11,5 m ³ /h (2" PVC); consumo diario/pico extremo
29-03-2026	365,9	74,35	caudal > 11,5 m ³ /h (2" PVC); consumo diario/pico extremo
07-03-2026	77,66	74	caudal > 11,5 m ³ /h (2" PVC); consumo diario/pico extremo
07-02-2026	78,74	69,68	caudal > 11,5 m ³ /h (2" PVC); consumo diario/pico extremo
12-02-2026	110,48	69,06	caudal > 11,5 m ³ /h (2" PVC); consumo diario/pico extremo
02-03-2026	133,28	67,94	caudal > 11,5 m ³ /h (2" PVC); consumo diario/pico extremo
03-02-2026	97,48	67,87	caudal > 11,5 m ³ /h (2" PVC); consumo diario/pico extremo
14-04-2026	67,8	49,16	caudal > 11,5 m ³ /h (2" PVC); consumo diario/pico extremo
12-03-2026	103,76	46,34	caudal > 11,5 m ³ /h (2" PVC); consumo diario/pico extremo
05-04-2026	129,22	45,78	caudal > 11,5 m ³ /h (2" PVC); consumo diario/pico extremo
08-03-2026	50,46	45,22	caudal > 11,5 m ³ /h (2" PVC); consumo diario/pico extremo
03-01-2026	46,86	42,08	caudal > 11,5 m ³ /h (2" PVC); consumo diario/pico extremo
31-01-2026	82,7	39,2	caudal > 11,5 m ³ /h (2" PVC); consumo diario/pico extremo
23-03-2026	69,68	39,14	caudal > 11,5 m ³ /h (2" PVC); consumo diario/pico extremo
28-02-2026	51,88	34,06	caudal > 11,5 m ³ /h (2" PVC); consumo diario/pico extremo
30-12-2025	59,38	33,22	caudal > 11,5 m ³ /h (2" PVC); consumo

			diario/pico extremo
10-03-2026	49,54	30,16	caudal > 11,5 m ³ /h (2" PVC); consumo diario/pico extremo
06-02-2026	40,96	29,66	caudal > 11,5 m ³ /h (2" PVC); consumo diario/pico extremo
08-04-2026	36,84	28,81	caudal > 11,5 m ³ /h (2" PVC); consumo diario/pico extremo

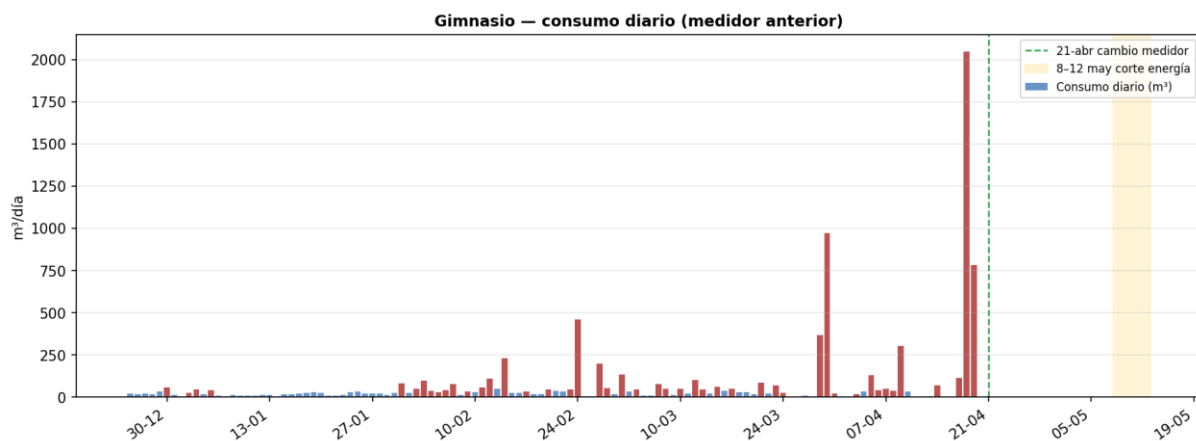


3. Periodo medidor nuevo (desde 22-abr-2026)

Días analizados: 43 (hasta 03-06-2026). Consumo acumulado: 106,2 m³ (promedio 2,47 m³/día).

Tras el cambio de medidor el patrón es bajo y estable (típicamente 0,4–5 m³/día), compatible con consumo base o uso acotado.

Días con anomalía tipo «2" PVC»: 0.

Corte energía 8–12 may: 5 días a 0 m³ — explicado por baja de energía del equipo.

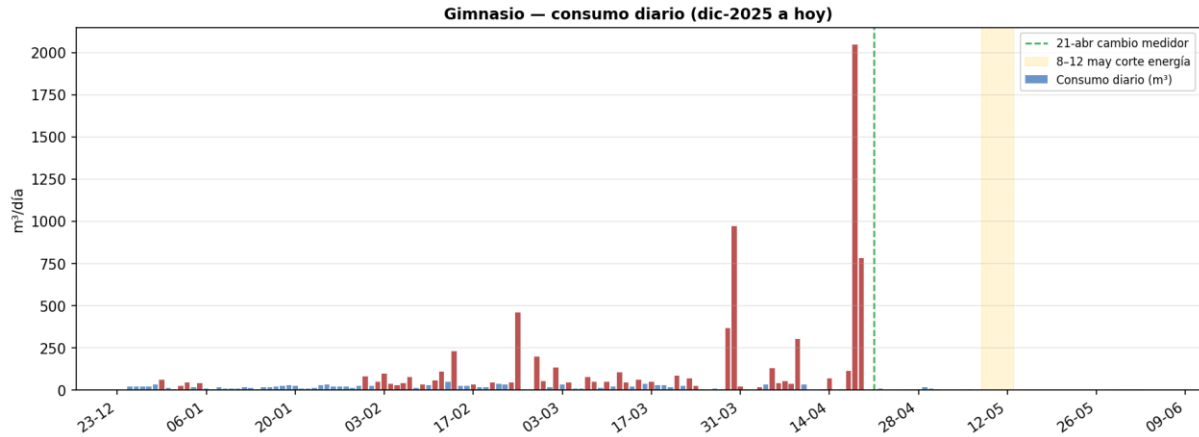

4. Conclusiones

- Episodios más relevantes (pre-22-abr): 30-03-2026 (972,3 m³, máx 397,6 m³/h), 24-02-2026 (458,6 m³, máx 286,3 m³/h), 14-02-2026 (231,3 m³, máx 176,5 m³/h).
- El medidor anterior registró múltiples episodios de consumo incompatible con una tubería de 2" PVC; no deben usarse para valorizar ahorro sin depurar esos días.
- Desde el 22-abr-2026 los datos son coherentes con el nuevo ultrasónico.
- La semana 8–12 de mayo sin lecturas responde al corte de energía del equipo, no a falla hidráulica.