

Informe semanal de gestión hídrica


COPEC · 14 al 20 de septiembre de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.			
1.617,8 m³ Consumo de la semana	231,1 m³/día Promedio diario	395,8 m³ Consumo nocturno	24 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Seguimiento semanal: la estación registró **1.617,8 m³**. El nocturno alcanzó **395,8 m³ (24 %)**. El total subió 4 % vs la semana previa.


El estado de la semana se clasifica como **En observación**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

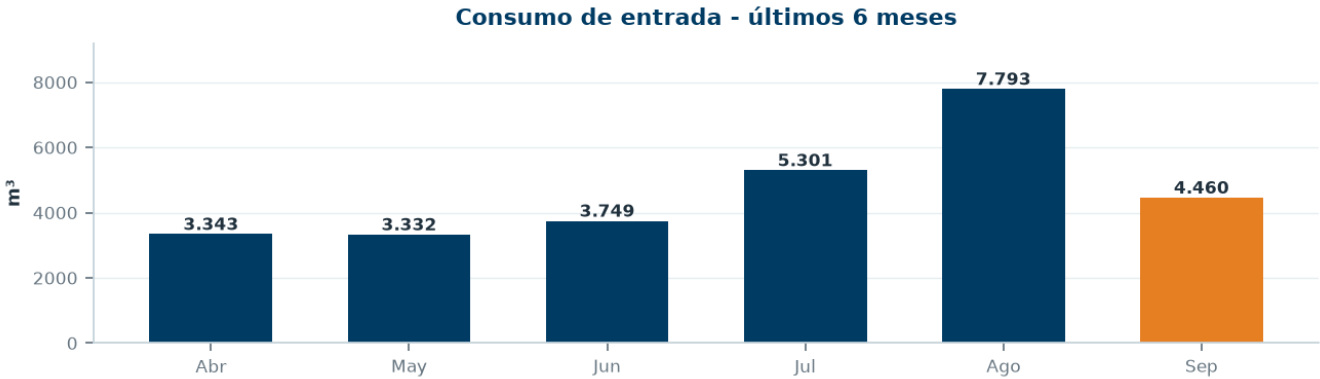

Este informe cubre la semana 14 al 20 de septiembre de 2026. La gráfica de 6 meses es contexto del año; no se extrapola ni se cierra el mes.

Hallazgos prioritarios


PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
INFORMATIVA	Consumo en línea con la semana previa 1.617,8 m³ esta semana (4 % vs la anterior).	Seguir el nocturno y los picos diarios hasta el cierre de mes.
SEGUIMIENTO	24 % nocturno esta semana 395,8 m³ entre 00:00 y 06:59. La semana previa fue 23 % (subió 1 puntos).	Separar riego, llenado o bombas de una posible pérdida. Si el alza se sostiene, elevar el estado antes del cierre.
INFORMATIVA	La referencia es la matriz, no la suma interna La Matriz Principal es el consumo real.	Los demás medidores se leen como control interno.

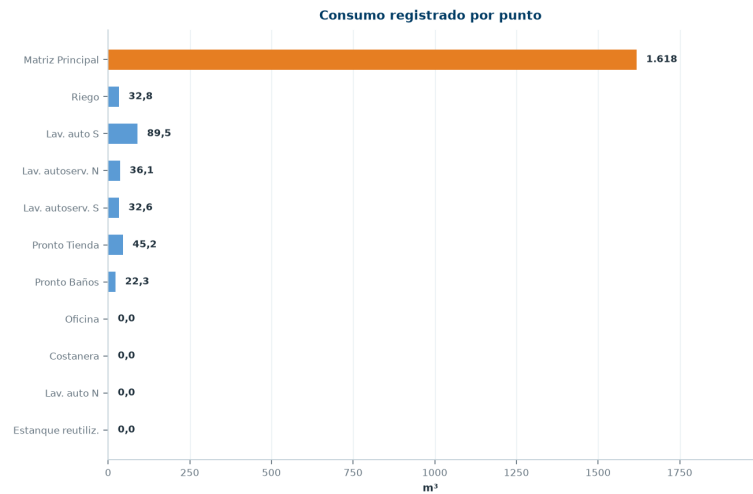

Cómo leer este gráfico: la Matriz Principal representa el consumo real de red de la estación. Lavado, Pronto, riego y oficina están aguas abajo o en derivaciones del mismo caudal y no se suman. El estanque de reutilización no es agua de red.

El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 17 de septiembre, con 257,1 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

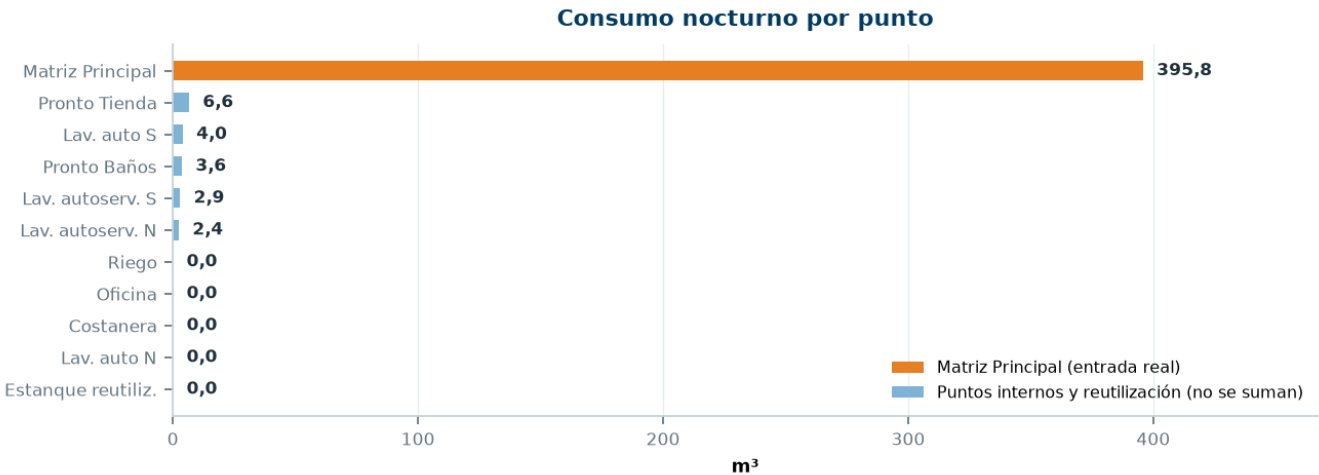

El nocturno de la Matriz Principal es la referencia. Los puntos internos no se suman porque miden tramos del mismo caudal.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Confirmar riego, llenado o bombas en horario nocturno.	Administración / operación	Esta semana	Separar operación de una posible pérdida antes de fin de mes.
Mantener seguimiento hasta el informe de cierre.	WES + cliente	Antes de fin de mes	Detectar un nuevo alza a tiempo y no esperar el mensual.

Conclusión

El estado de la semana es **“En observación”**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

Este informe semanal no reemplaza el de fin de mes: sirve para atacar alzas, picos o nocturno anómalo ahora. Si el patrón se sostiene, la clasificación de cierre avanzará a **“Requiere atención”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Matriz Principal	1.617,8 m³	231,1 m³/día	257,1 m³ · 17/09	395,8 m³	7 días
Lav. auto S	89,5 m³	12,8 m³/día	19,8 m³ · 14/09	4,0 m³	7 días
Pronto Tienda	45,2 m³	6,5 m³/día	8,8 m³ · 15/09	6,6 m³	7 días
Lav. autoserv. N	36,1 m³	5,2 m³/día	7,0 m³ · 20/09	2,4 m³	7 días
Riego	32,8 m³	4,7 m³/día	11,8 m³ · 17/09	0,0 m³	7 días
Lav. autoserv. S	32,6 m³	4,7 m³/día	6,0 m³ · 16/09	2,9 m³	7 días
Pronto Baños	22,3 m³	3,2 m³/día	4,0 m³ · 15/09	3,6 m³	7 días
Oficina	0,0 m³	0,0 m³/día	0,0 m³ · —	0,0 m³	0 días
Costanera	0,0 m³	0,0 m³/día	0,0 m³ · 14/09	0,0 m³	7 días
Lav. auto N	0,0 m³	0,0 m³/día	0,0 m³ · 14/09	0,0 m³	7 días
Estanque reutiliz.	0,0 m³	0,0 m³/día	0,0 m³ · 14/09	0,0 m³	7 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$502.666**, con tarifa referencial de **\$1.270/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días de la semana cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Matriz Principal

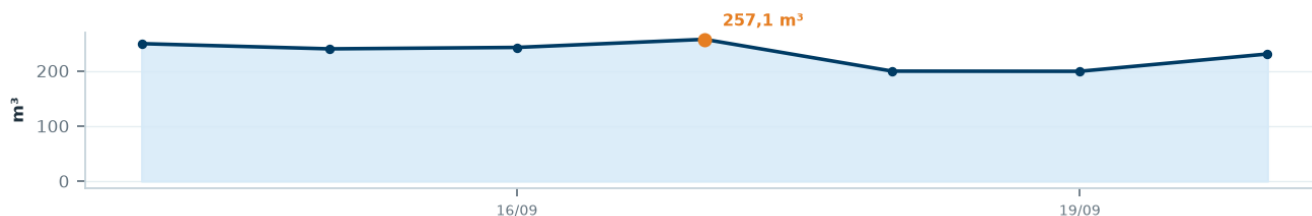


Lectura: El máximo fue de 257,1 m³ el 17 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.

Lav. auto S

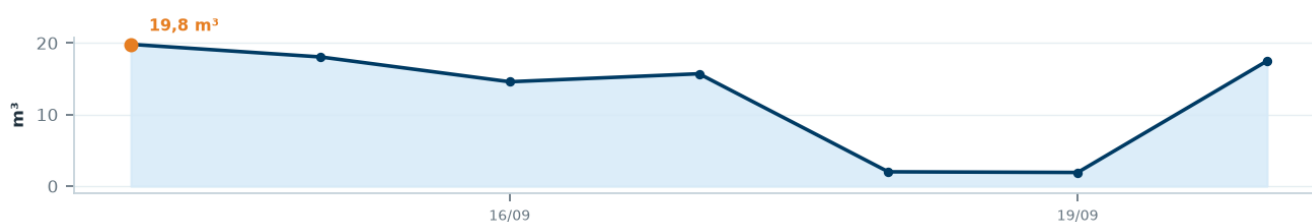

Lectura: El máximo fue de 19,8 m³ el 14 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.

Pronto Tienda

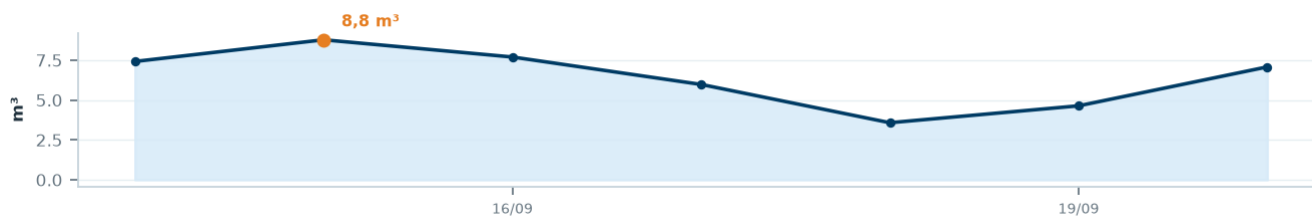

Lectura: El máximo fue de 8,8 m³ el 15 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.