


Informe semanal de gestión hídrica

Club Providencia · 14 al 20 de septiembre de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: BAJO CONTROL	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.			
1.388,5 m³ Consumo de la semana	198,4 m³/día Promedio diario	135,4 m³ Consumo nocturno	10 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Seguimiento semanal: el club registró **1.388,5 m³**. El nocturno alcanzó **135,4 m³ (10 %)**. El total bajó 28 % vs la semana previa. El estado de la semana se clasifica como **Bajo control**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.

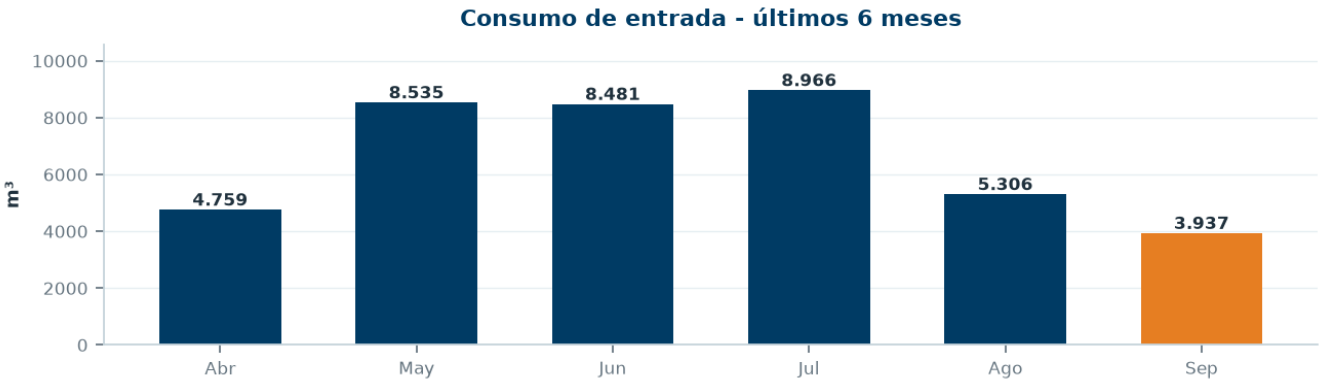


Este informe cubre la semana 14 al 20 de septiembre de 2026. La gráfica de 6 meses es contexto del año; no se extrapola ni se cierra el mes.

Hallazgos prioritarios


PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
INFORMATIVA	Bajó 28 % vs la semana previa 1.388,5 m³ esta semana; 1.928,3 m³ la anterior.	Queda como referencia. Si el nocturno no baja con el total, revisar pérdidas.
INFORMATIVA	10 % nocturno esta semana 135,4 m³ entre 00:00 y 06:59. La semana previa fue 19 % (bajó 9 puntos).	Separar riego, llenado o bombas de una posible pérdida. Si el alza se sostiene, elevar el estado antes del cierre.
INFORMATIVA	Matriz Fitness concentra el 83 % de la semana 1.152,7 m³ en estos días.	Es el punto a vigilar si el total se dispara antes de fin de mes.

Consumo por punto · quién concentra el total

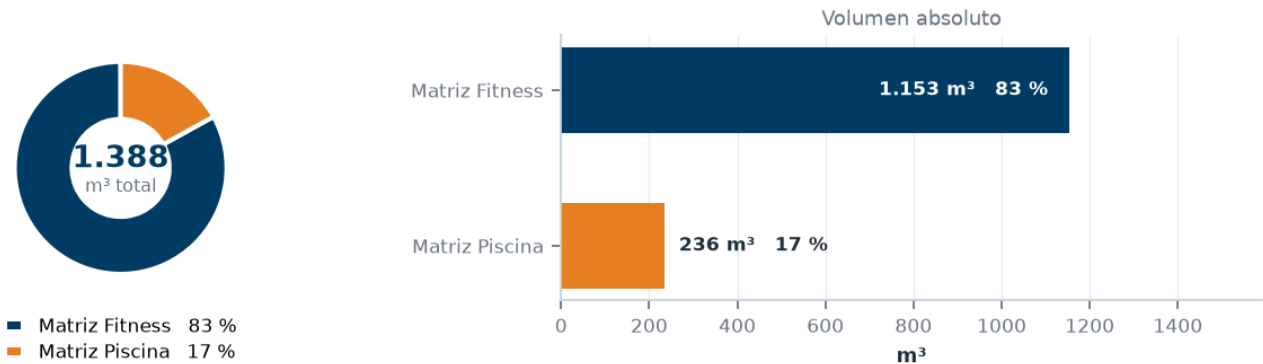

Cómo leer este gráfico: Fitness y Piscina son matrices distintas: sus consumos se suman al total del club.
El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 16 de septiembre, con 490,4 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

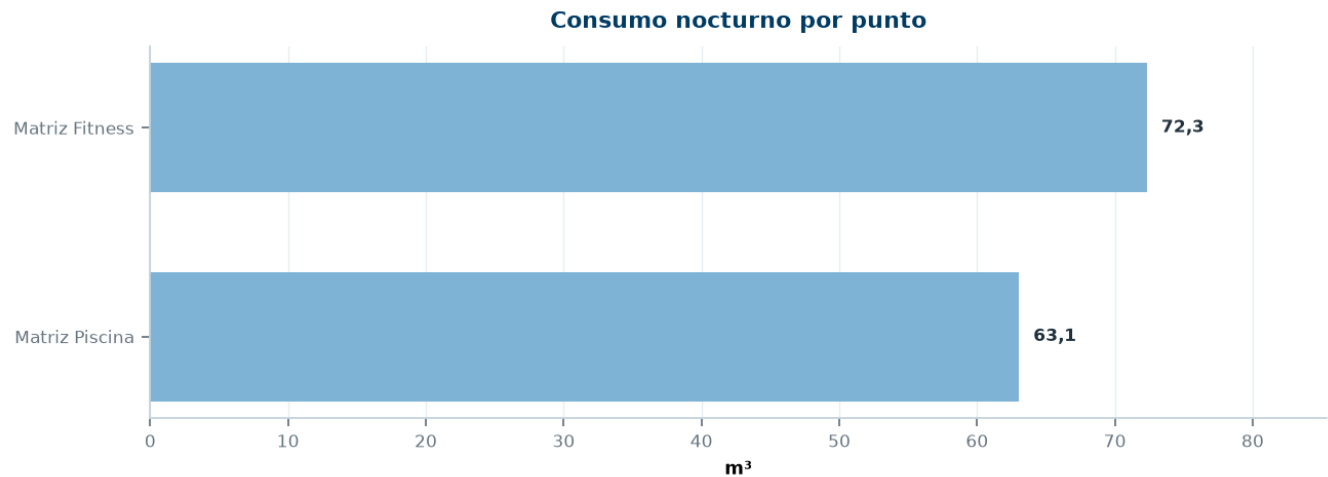

El consumo nocturno de piscina puede incluir llenado o reposición; se suma al de fitness.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Confirmar riego, llenado o bombas en horario nocturno.	Administración / operación	Esta semana	Separar operación de una posible pérdida antes de fin de mes.
Mantener seguimiento hasta el informe de cierre.	WES + cliente	Antes de fin de mes	Detectar un nuevo alza a tiempo y no esperar el mensual.

Conclusión

El estado de la semana es **“Bajo control”**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.

Este informe semanal no reemplaza el de fin de mes: sirve para atacar alzas, picos o nocturno anómalo ahora. Si el patrón se sostiene, la clasificación de cierre avanzará a **“Requiere atención”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Matriz Fitness	1.152,7 m³	164,7 m³/día	490,4 m³ · 16/09	72,3 m³	7 días
Matriz Piscina	235,8 m³	33,7 m³/día	49,7 m³ · 14/09	63,1 m³	7 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$169.250**, con tarifa referencial de **\$1.250/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días de la semana cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Matriz Fitness

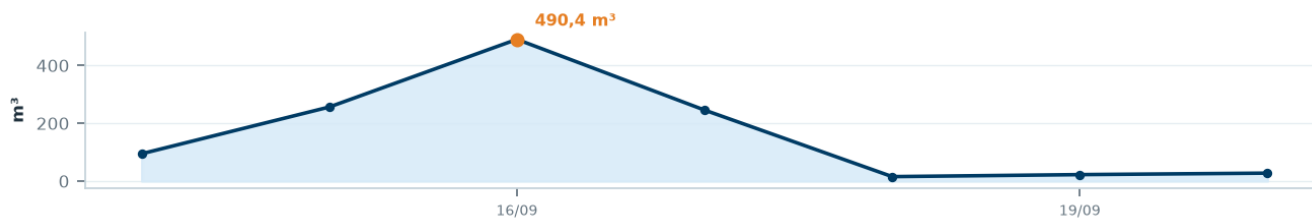

Lectura: El máximo fue de 490,4 m³ el 16 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.

Matriz Piscina

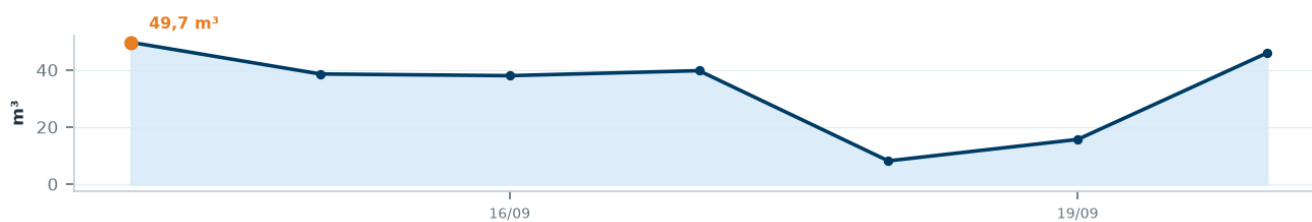

Lectura: El máximo fue de 49,7 m³ el 14 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.