

Informe semanal de gestión hídrica


Nido de Águilas · 14 al 20 de septiembre de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: BAJO CONTROL	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.			
1.522,9 m³ Consumo de la semana	217,6 m³/día Promedio diario	242,5 m³ Consumo nocturno	16 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Seguimiento semanal: el colegio registró **1.522,9 m³**. El nocturno alcanzó **242,5 m³ (16 %)**. El total bajó 38 % vs la semana previa.

El estado de la semana se clasifica como **Bajo control**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.

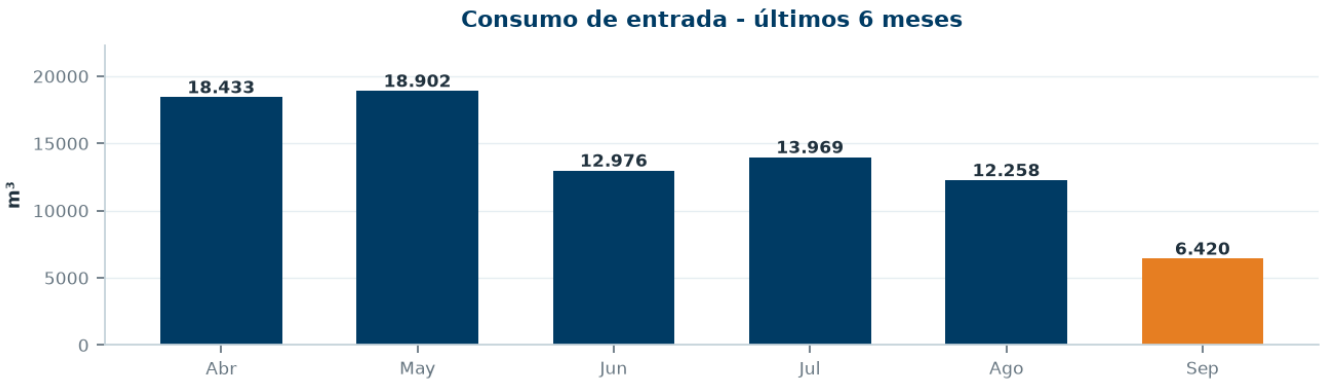


Este informe cubre la semana 14 al 20 de septiembre de 2026. La gráfica de 6 meses es contexto del año; no se extrapola ni se cierra el mes.

Hallazgos prioritarios

PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
INFORMATIVA	Bajó 38 % vs la semana previa 1.522,9 m³ esta semana; 2.440,2 m³ la anterior.	Queda como referencia. Si el nocturno no baja con el total, revisar pérdidas.
SEGUIMIENTO	16 % nocturno esta semana 242,5 m³ entre 00:00 y 06:59. La semana previa fue 11 % (subió 5 puntos).	Separar riego, llenado o bombas de una posible pérdida. Si el alza se sostiene, elevar el estado antes del cierre.
INFORMATIVA	Estanque B concentra el 41 % de la semana 617,1 m³ en estos días.	Es el punto a vigilar si el total se dispara antes de fin de mes.


Consumo por punto · quién concentra el total

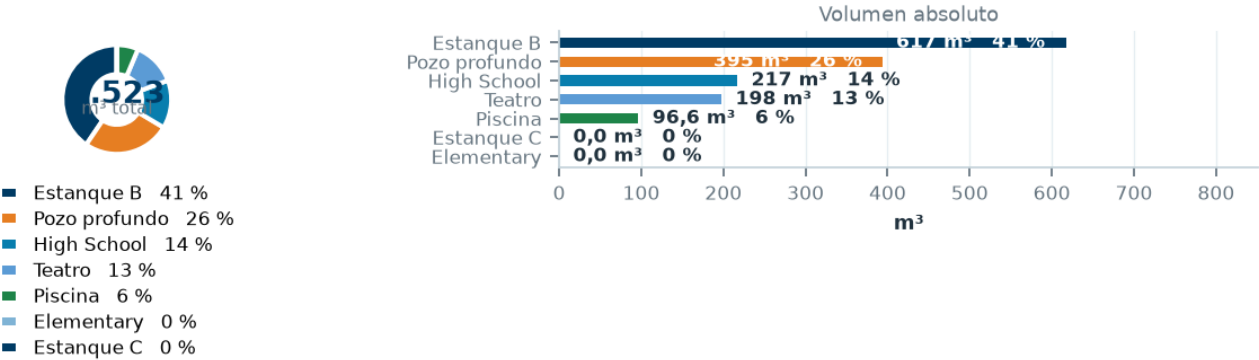

Cómo leer este gráfico: cada barra es el consumo del punto en el periodo. Los volúmenes de estanques, pozo y recintos se presentan por separado y se suman al total del colegio.

El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 18 de septiembre, con 104,9 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

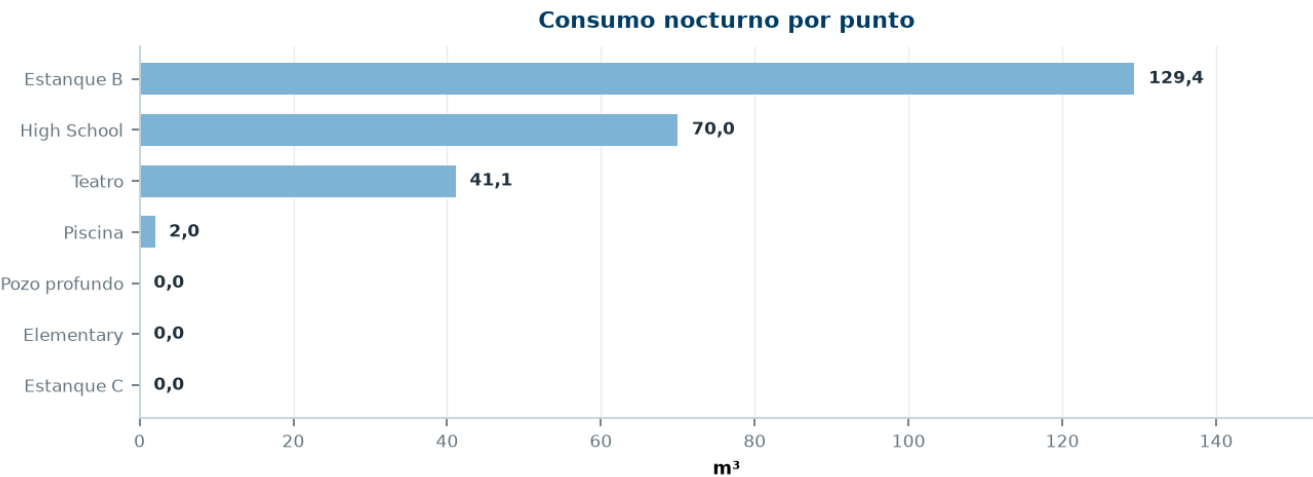

El consumo nocturno se suma entre puntos porque corresponden a recintos y sistemas distintos del colegio.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Confirmar riego, llenado o bombas en horario nocturno.	Administración / operación	Esta semana	Separar operación de una posible pérdida antes de fin de mes.
Mantener seguimiento hasta el informe de cierre.	WES + cliente	Antes de fin de mes	Detectar un nuevo alza a tiempo y no esperar el mensual.

Conclusión

El estado de la semana es **“Bajo control”**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.

Este informe semanal no reemplaza el de fin de mes: sirve para atacar alzas, picos o nocturno anómalo ahora. Si el patrón se sostiene, la clasificación de cierre avanzará a **“Requiere atención”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Estanque B	617,1 m³	88,2 m³/día	104,9 m³ · 18/09	129,4 m³	7 días
Pozo profundo	394,5 m³	56,4 m³/día	103,7 m³ · 14/09	0,0 m³	7 días
High School	217,0 m³	31,0 m³/día	73,0 m³ · 18/09	70,0 m³	7 días
Teatro	197,7 m³	28,2 m³/día	61,5 m³ · 15/09	41,1 m³	7 días
Piscina	96,6 m³	13,8 m³/día	48,3 m³ · 16/09	2,0 m³	7 días
Elementary	0,0 m³	0,0 m³/día	0,0 m³ · 14/09	0,0 m³	7 días
Estanque C	0,0 m³	0,0 m³/día	0,0 m³ · —	0,0 m³	0 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$307.950**, con tarifa referencial de **\$1.270/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días de la semana cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Estanque B

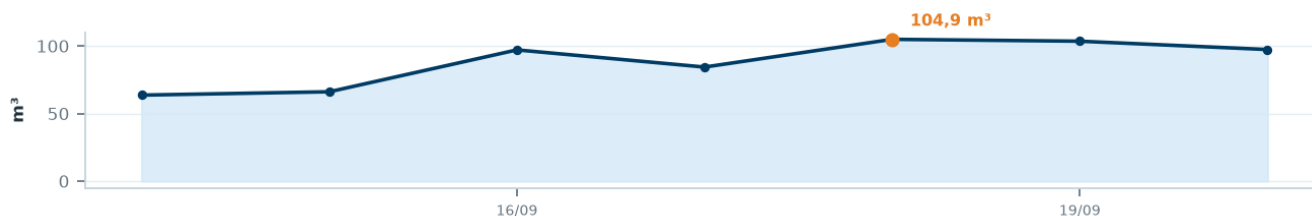


Lectura: El máximo fue de 104,9 m³ el 18 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.

Pozo profundo

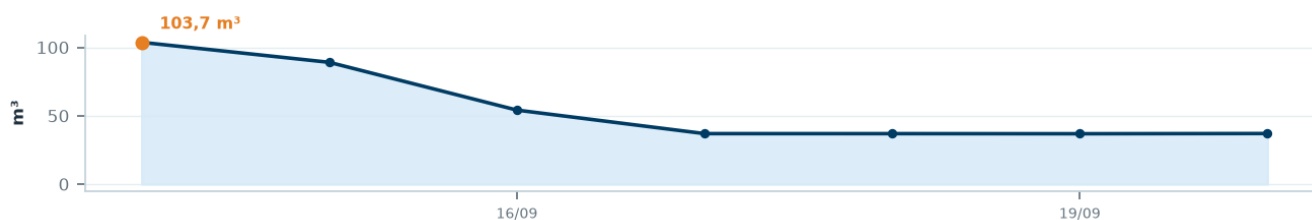

Lectura: El máximo fue de 103,7 m³ el 14 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.

High School

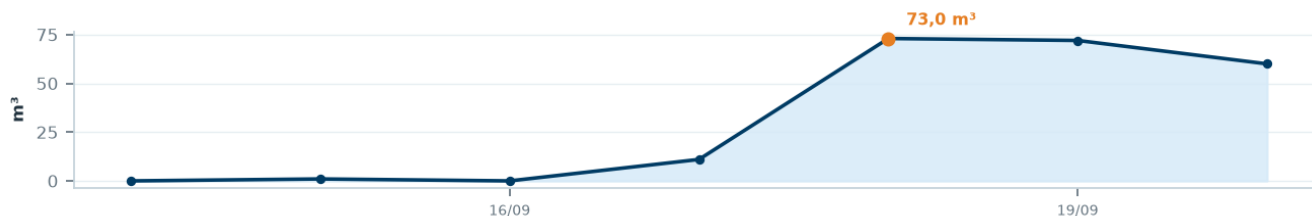

Lectura: El máximo fue de 73,0 m³ el 18 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.