



PIZZA HUT — control, deshabilitado y reparación


- 1) Control ON: ~18 jun a 25 jul 2026 (00:00–07:00 en cero).
La lámina PA marca el 18/06 como “control activo”.
- 2) Control OFF: 26 al 29 jul.
25-jul noche = 0 m³. 26-jul noche = 27 m³. 27-jul noche = 50 m³.
Día completo: de 21 m³ a 162–194 m³. Ahí se marcó consumo nocturno.
- 3) Agosto no es ese evento: desde el 9 ago la madrugada vuelve a 0 y el día baja (filtración reparada), no el control deshabilitado.

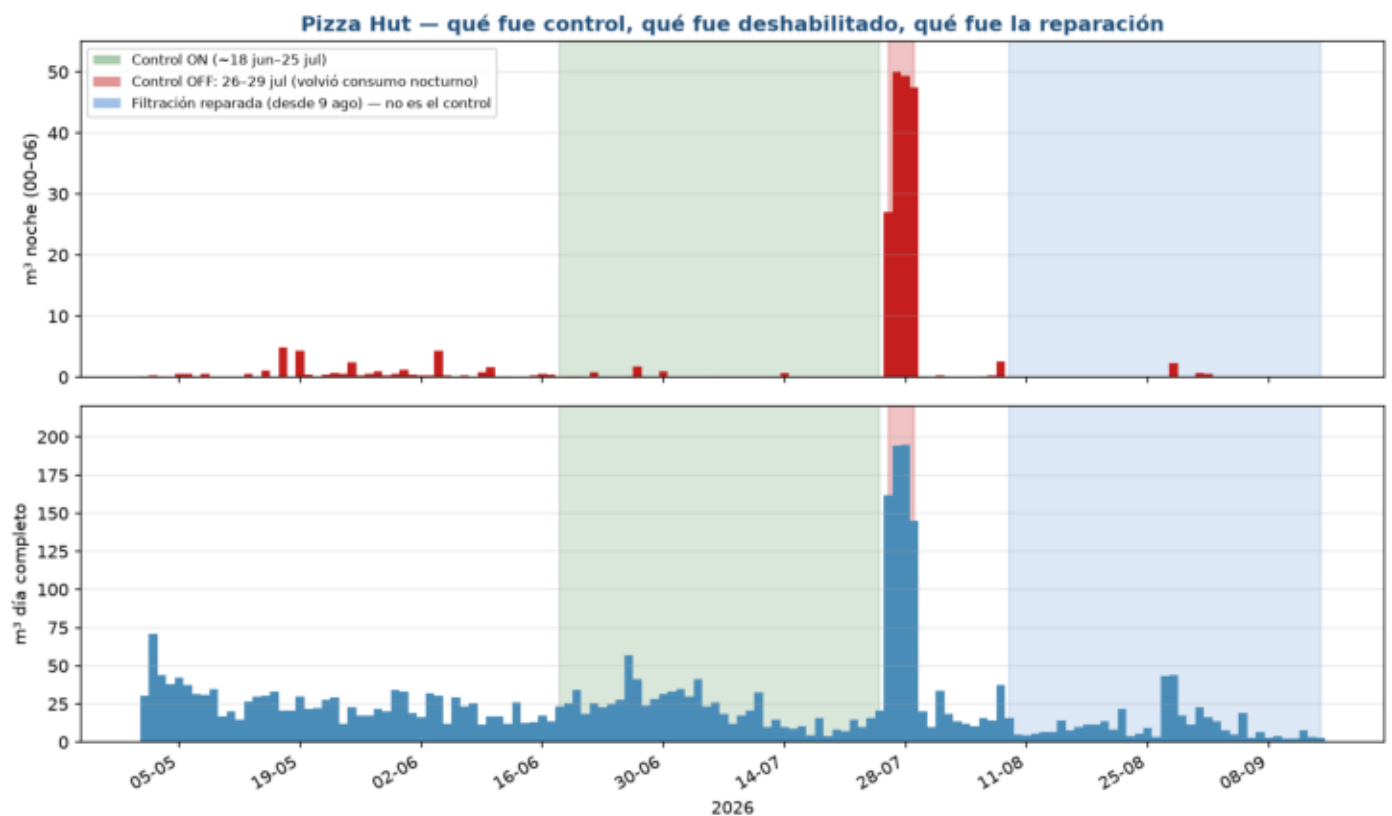


Pizza Hut — qué fue control, qué fue deshabilitado, qué fue la reparación

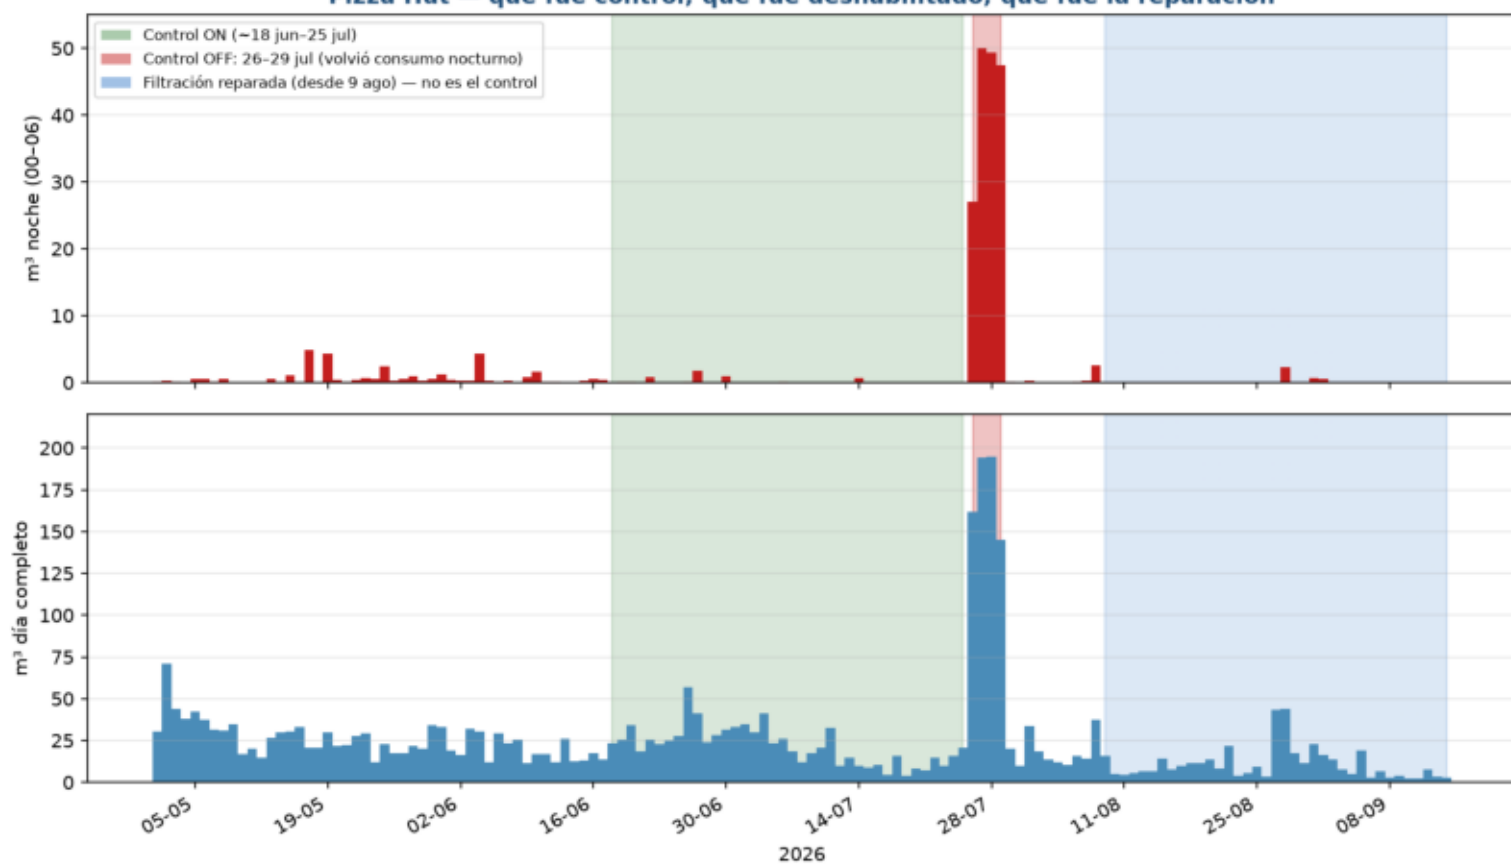


Pizza Hut — 25-07 última noche en cero antes del corte

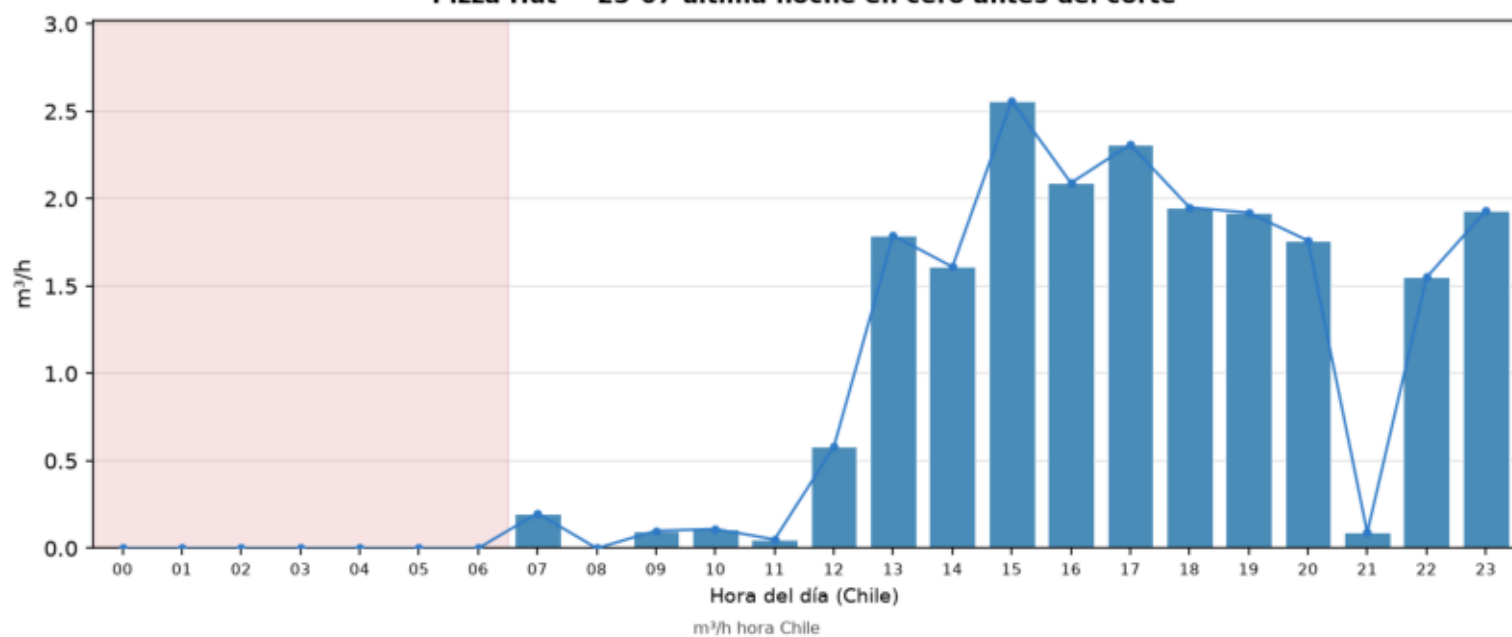


Pizza Hut — 26-07 control deshabilitado: volvió consumo nocturno

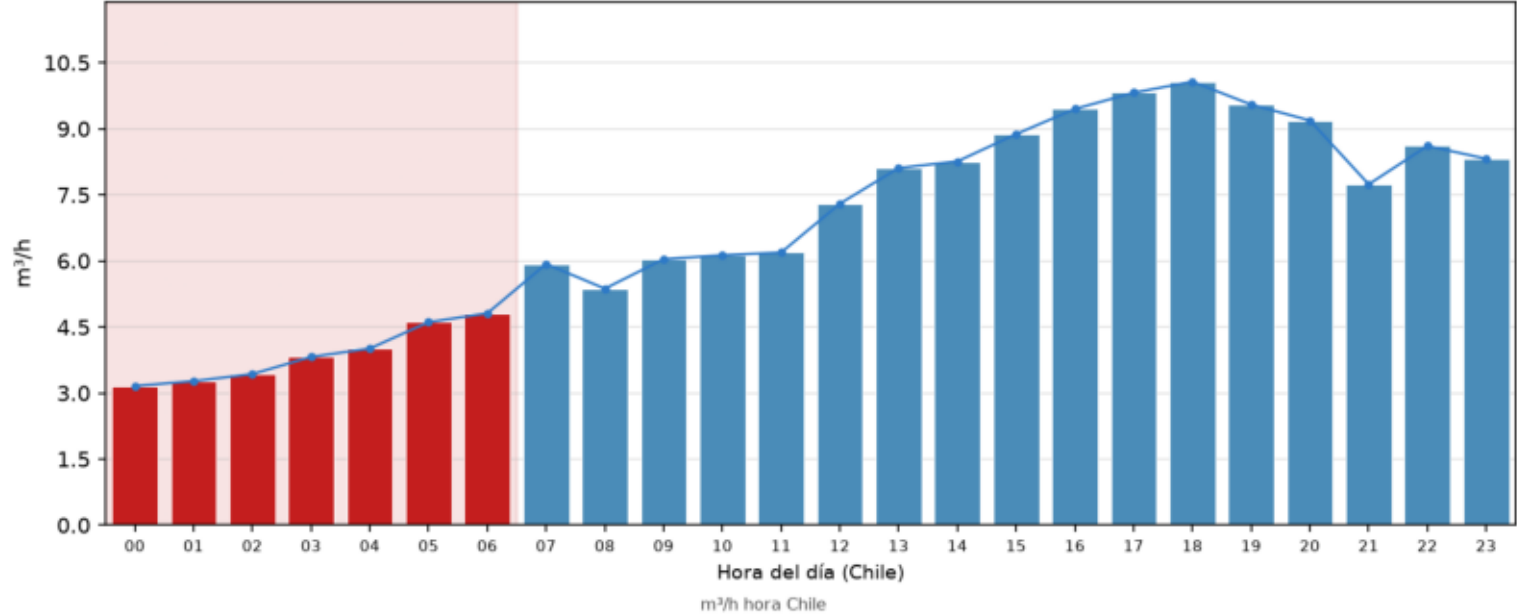

Pizza Hut — 27-07 fuga + sin control (~50 m³ de noche)

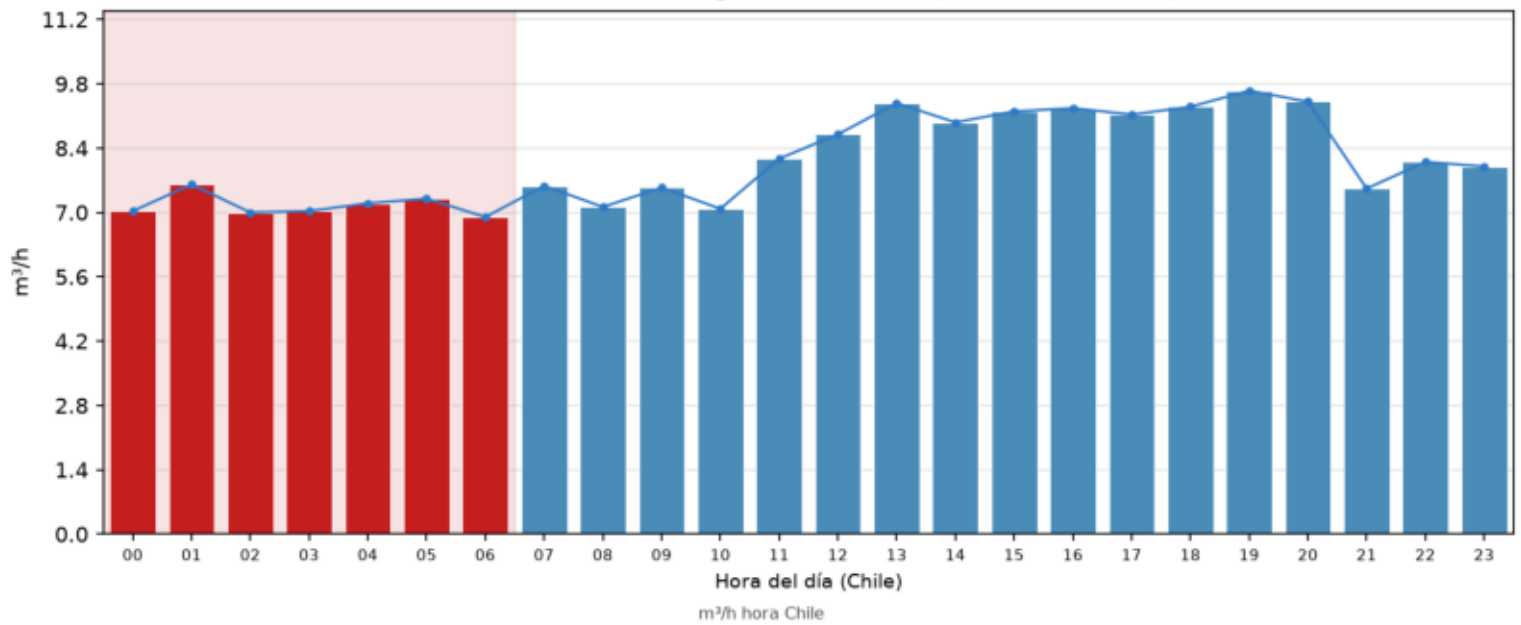

Pizza Hut — 18-06 control activo (lámina PA)

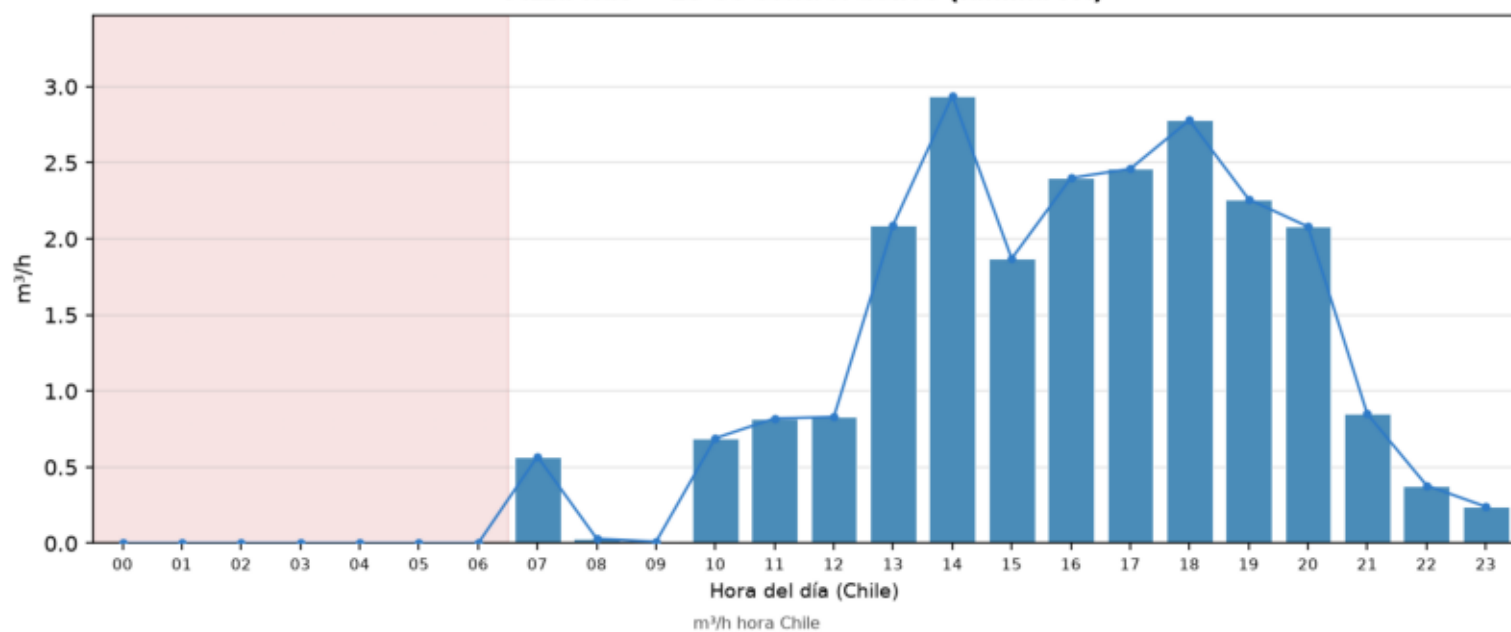

Pizza Hut — 09-08 tras reparación filtración

