

Informe mensual de gestión hídrica

Corporación Providencia · 1 al 30 de septiembre de 2026


ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.			

1.262,7 m ³ Consumo total	42,1 m ³ /día Promedio diario	151,0 m ³ Consumo nocturno	12 % Participación nocturna
---	---	--	--------------------------------

Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado los colegios registró **1.262,7 m³**. El consumo entre las 00:00 y las 06:59 alcanzó **151,0 m³**, equivalente al **12 %** del volumen de referencia y a un costo referencial de **\$192.425**.

El estado se clasifica como **En observación**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

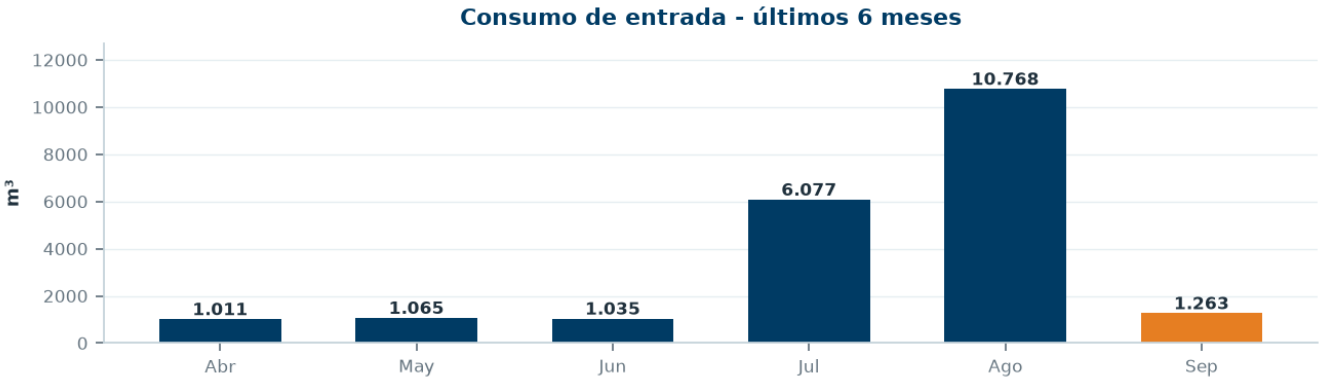


Septiembre comprende 30 días. No se extrapola el consumo.

Hallazgos prioritarios

PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
INFORMATIVA	Carmela Carvajal: la app duplica el caudal Cada hora llega dos veces con el mismo valor. Se informa la mitad.	El totalM3 de la app suma las dos filas idénticas de cada hora. El informe usa una sola lectura por hora, la mitad del valor mostrado en la app.
INFORMATIVA	12 % del consumo fue nocturno 151,0 m³ entre 00:00 y 06:59.	Corresponde confirmar horarios de uso, riego o llenado. Si el patrón no tiene explicación operacional, elevar el estado a Requiere atención.
SEGUIMIENTO	Evento en Liceo 7 20,6 m³ el 2 de septiembre.	Confirmar si correspondió a una maniobra operacional. Si se repite sin explicación, elevar el estado a Requiere atención.


Consumo por punto · quién concentra el total

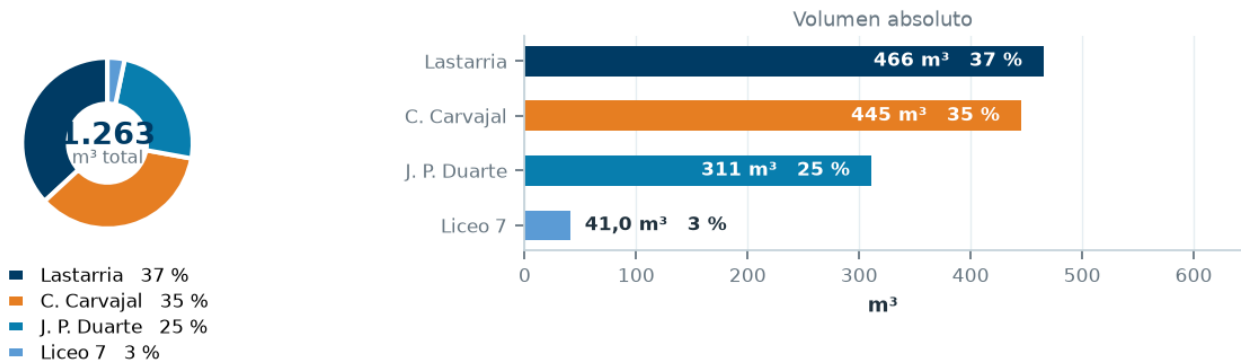

Cómo leer este gráfico: Lastarria, Carmela Carvajal, Liceo 7 y Juan Pablo Duarte son colegios distintos: sus consumos se suman al total de la Corporación Providencia. Carmela Carvajal se informa a la mitad del valor de la app, porque cada hora llega duplicada.

El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 9 de septiembre, con 33,1 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

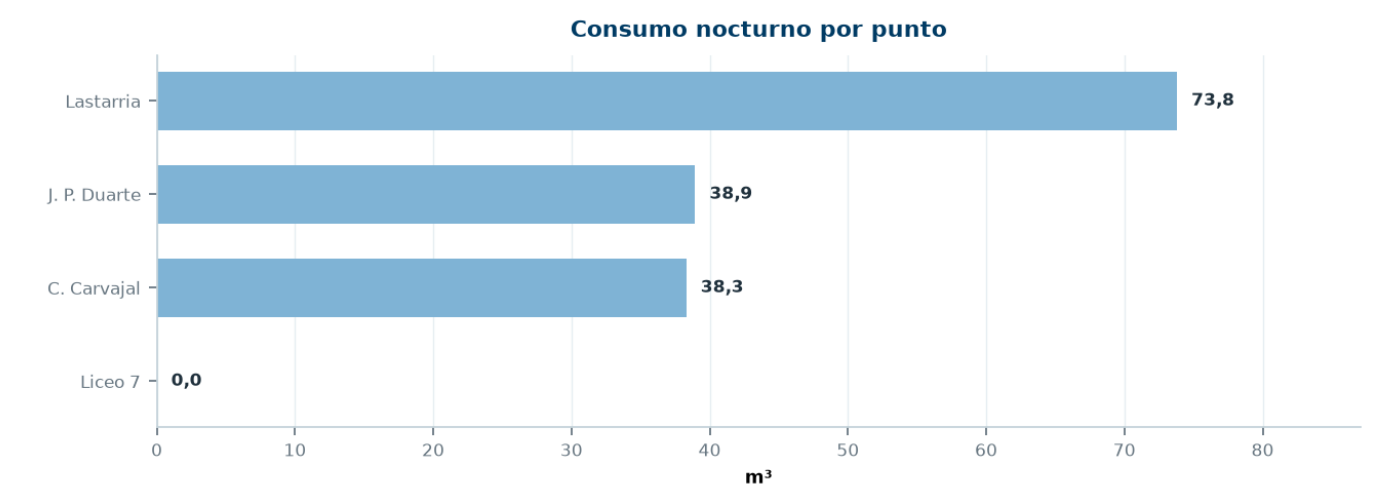

El consumo nocturno se suma entre colegios porque no corresponden al mismo caudal. En Carmela Carvajal el nocturno también va a la mitad del registro duplicado de la app.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Revisar evento en liceo 7.	Operación + WES	7 días	Validar causa y descartar fuga o dato anómalo.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	WES + cliente	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Conclusión

El estado se clasifica como **“En observación”**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Lastarria	465,5 m³	15,5 m³/día	33,1 m³ · 09/09	73,8 m³	30 días
C. Carvajal	445,3 m³	14,8 m³/día	29,6 m³ · 10/09	38,3 m³	30 días
J. P. Duarte	310,9 m³	10,4 m³/día	19,7 m³ · 23/09	38,9 m³	30 días
Liceo 7	41,0 m³	1,4 m³/día	20,6 m³ · 02/09	0,0 m³	30 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$192.425**, con tarifa referencial de **\$1.274/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Lastarria

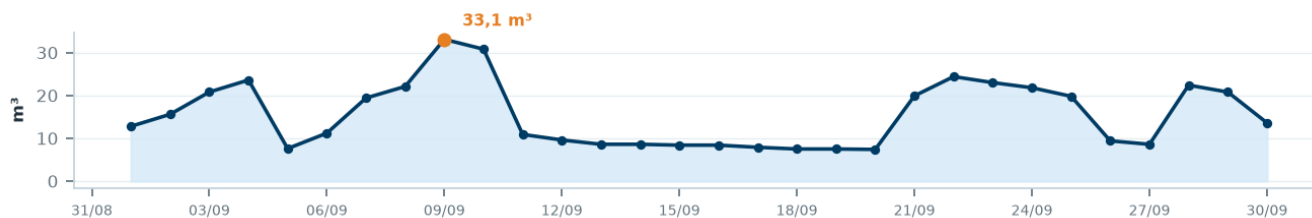


Lectura: El máximo fue de 33,1 m³ el 9 de septiembre. La serie cubre el mes completo.

Liceo 7

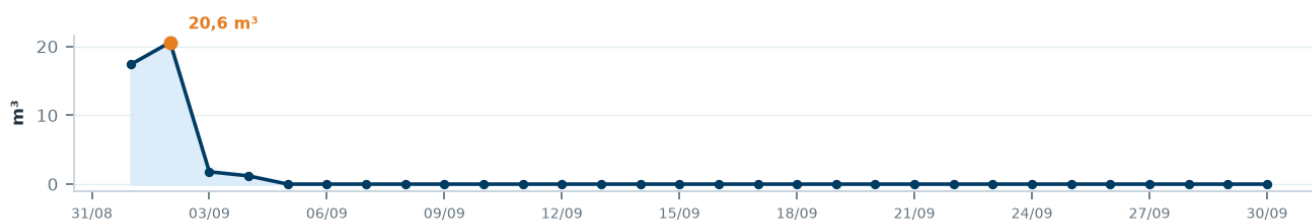

Lectura: El máximo fue de 20,6 m³ el 2 de septiembre. La serie cubre el mes completo.

C. Carvajal

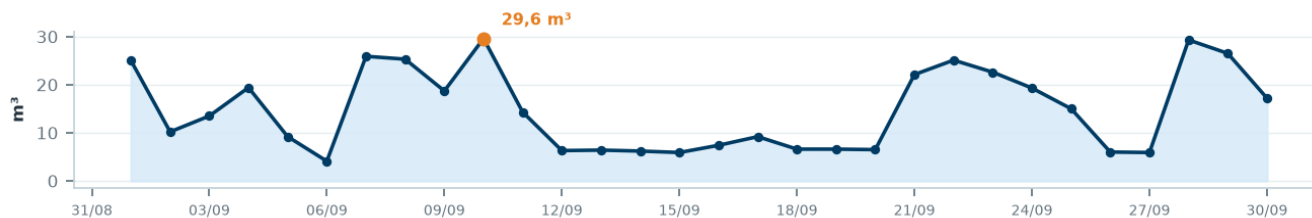

Lectura: El máximo fue de 29,6 m³ el 10 de septiembre. La serie cubre el mes completo.