

Reporte Agregado - BUPA

MONITOREO WES

Análisis consolidado de 4 puntos de monitoreo

Rango: 23-07-26 - 11-08-26

Generado: 13-08-26

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 4.


Consumo total agregado: 4.027,2 m³.

Consumo promedio por punto: 1.006,8 m³.

Total de alertas registradas: 22.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

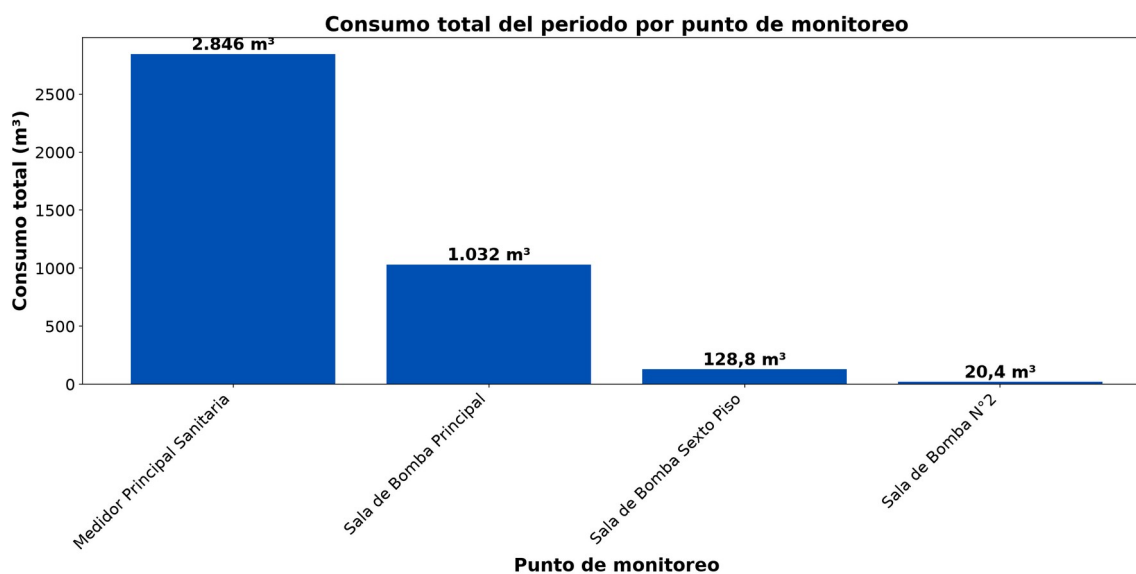


Bupa Antofagasta registró un consumo total de 4.027,2 m³ en el periodo entre 4 puntos de monitoreo. Los de mayor demanda fueron: Medidor Principal Sanitaria (2.846 m³, 70,7 %), Sala de Bomba Principal (1.032 m³, 25,6 %), Sala de Bomba

Sexto Piso (128,8 m³, 3,2 %). El menor consumo correspondió a Sala de Bomba N°2 (20,4 m³, 0,5 % del total).

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m³) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.


SALA DE BOMBA PRINCIPAL

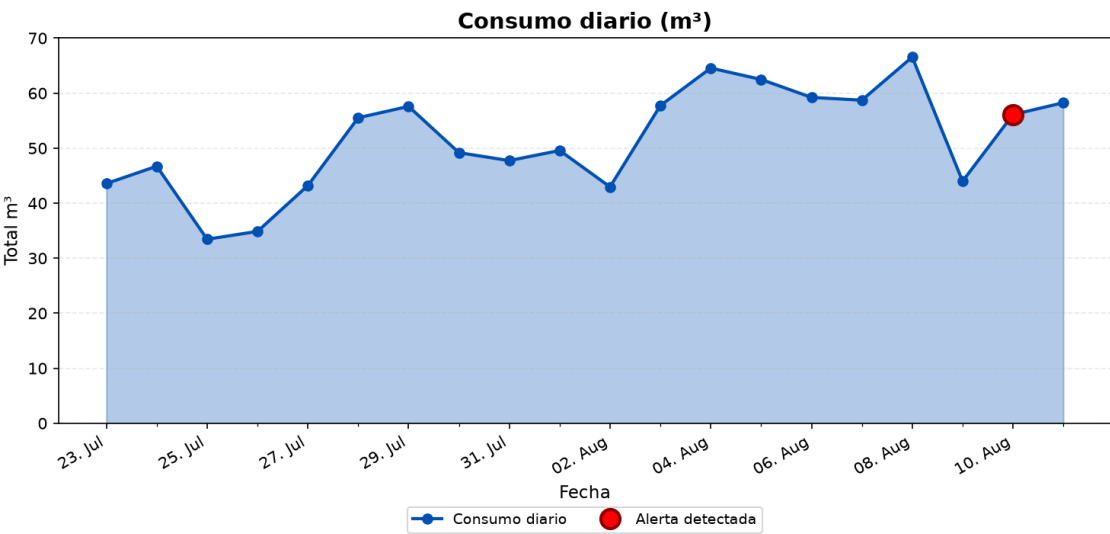

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m ³ /h)
10/08/2026	05:00	0,8


SALA DE BOMBA SEXTO PISO

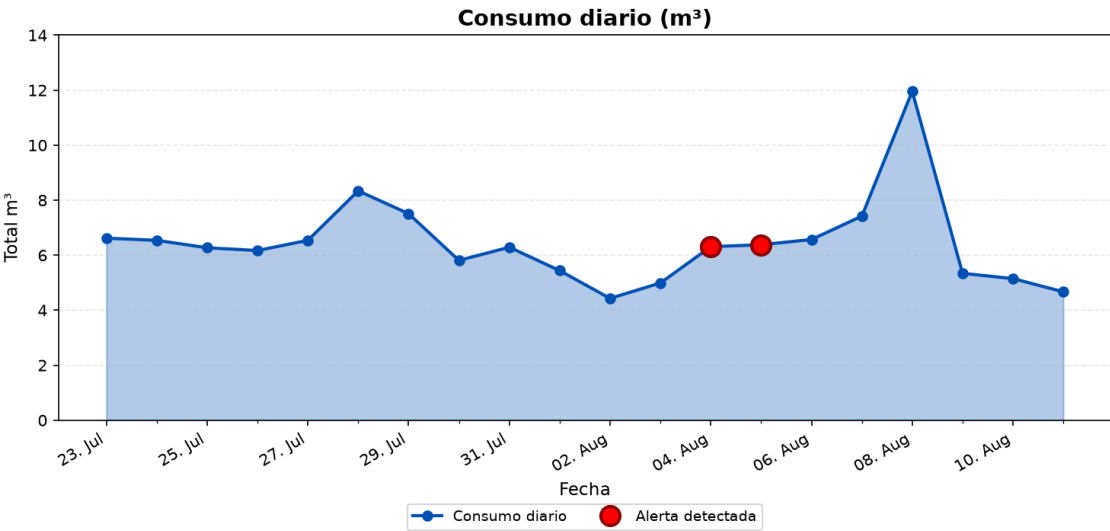


ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
04/08/2026	02:00	0,21
05/08/2026	02:00	0,19

MEDIDOR PRINCIPAL SANITARIA

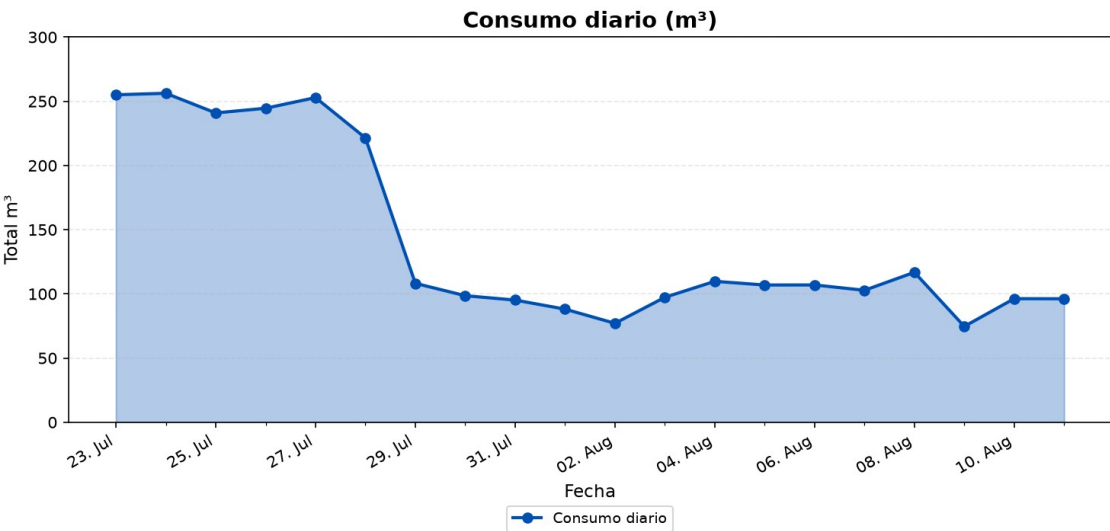

SALA DE BOMBA N°2

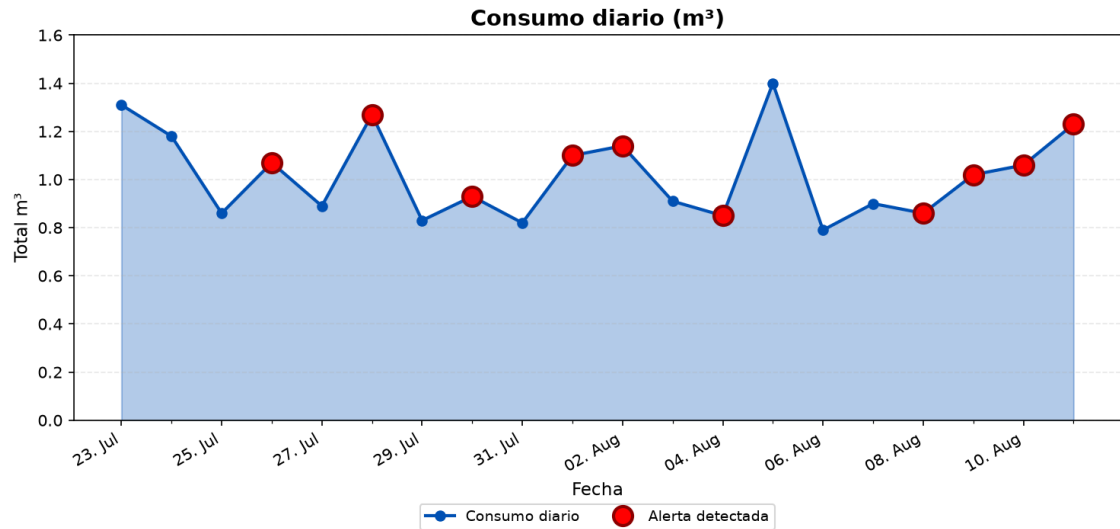

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

Día	Hora	Tamaño de la alerta (m³/h)
26/07/2026	02:00	0,03
26/07/2026	12:00	0,08
26/07/2026	19:00	0,01
28/07/2026	03:00	0,1
28/07/2026	05:00	0,09
28/07/2026	19:00	0,01
29/07/2026	21:00	0,02
30/07/2026	08:00	0,02
01/08/2026	07:00	0,03
02/08/2026	01:00	0,1
02/08/2026	03:00	0,09
04/08/2026	05:00	0,02
07/08/2026	21:00	0,01
09/08/2026	01:00	0,06
09/08/2026	05:00	0,04
10/08/2026	09:00	0,04
10/08/2026	15:00	0,01
11/08/2026	01:00	0,05
11/08/2026	03:00	0,04

DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m³/h) de ese día.

SALA DE BOMBA PRINCIPAL — 08/08/2026




El día de mayor consumo diario en Sala de Bomba Principal fue el 08/08/2026 con 66.6 m³ registrados, un 29 % por sobre el promedio diario del periodo (51.6 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

SALA DE BOMBA SEXTO PISO — 08/08/2026



El día de mayor consumo diario en Sala de Bomba Sexto Piso fue el 08/08/2026 con 12.0 m³ registrados, un 86 % por sobre el promedio diario del periodo (6.4 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

MEDIDOR PRINCIPAL SANITARIA — 24/07/2026

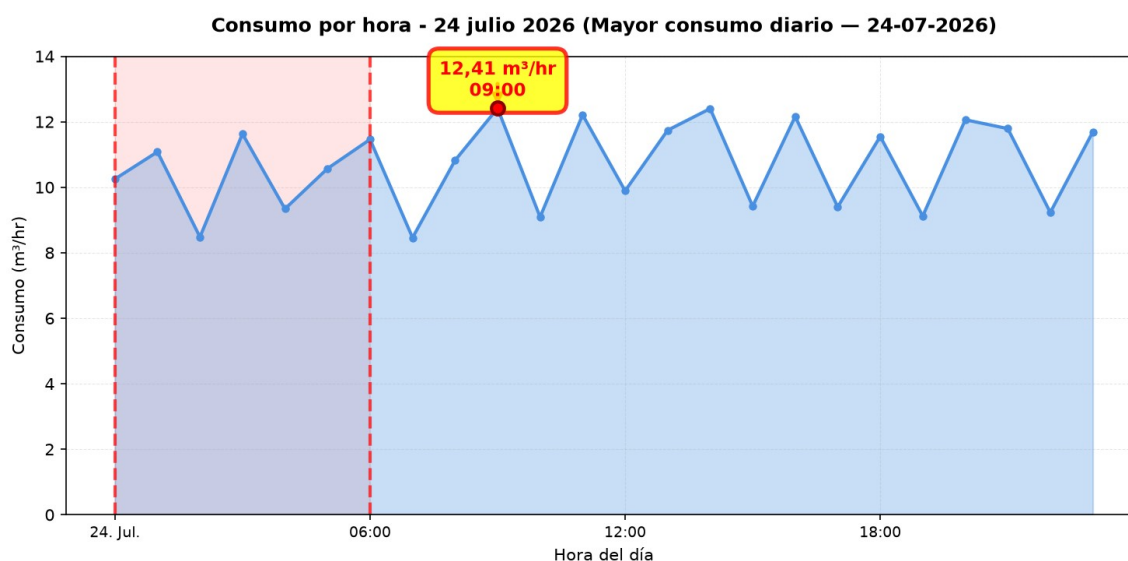

El día de mayor consumo diario en Medidor Principal Sanitaria fue el 24/07/2026 con 256.2 m³ registrados, un 80 % por sobre el promedio diario del periodo (142.3

m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

SALA DE BOMBA N°2 — 05/08/2026



El día de mayor consumo diario en Sala de Bomba N°2 fue el 05/08/2026 con 1.4 m³ registrados, un 37 % por sobre el promedio diario del periodo (1.0 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO


MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Costo nocturno (CLP)
1	Medidor Principal Sanitaria	2.846	0	687 m³ (20 días, 100%)	\$893.087
2	Sala de Bomba Principal	1.032	1	198 m³ (20 días, 100%)	\$257.361

3	Sala de Bomba Sexto Piso	128,8	2	31,5 m ³ (20 días, 100%)	\$40.924
4	Sala de Bomba N°2	20,4	19	5,4 m ³ (20 días, 100%)	\$7.020
	TOTAL	4.027,2	22	921,8 m³	\$1.198.392

ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

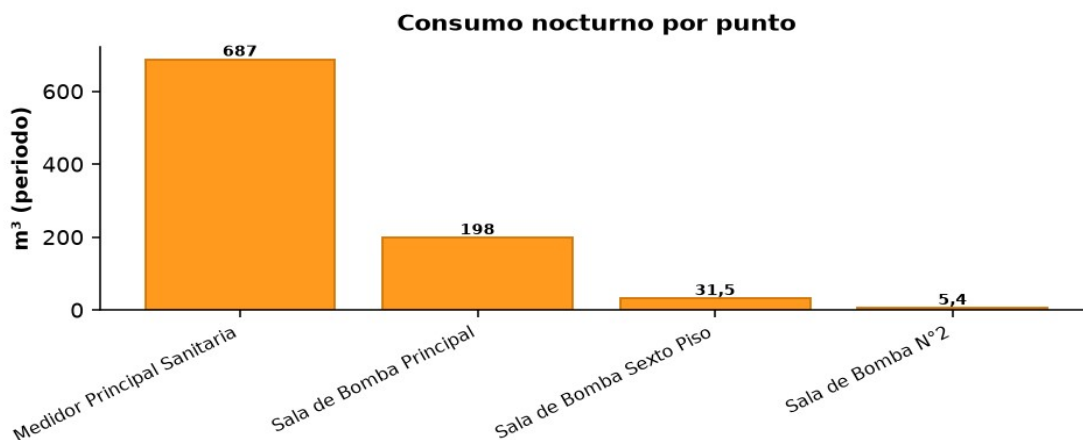

DETALLE POR PUNTO

Punto	m³ nocturnos	Días 00–06:59	Costo (CLP)
Medidor Principal Sanitaria	687	20	\$893.087
Sala de Bomba Principal	198	20	\$257.361
Sala de Bomba Sexto Piso	31,5	20	\$40.924
Sala de Bomba N°2	5,4	20	\$7.020
Total Bupa Antofagasta (periodo):	921,8		\$1.198.392


CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 20 días del periodo, Bupa Antofagasta registró un total de 921,8 m³ en horario nocturno (Medidor Principal Sanitaria (687 m³), Sala de Bomba Principal (198 m³), Sala de Bomba Sexto Piso (31,5 m³) y 5,4 m³ en los demás puntos), equivalente a \$1.198.392 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.

COMPARATIVO DEL MES (NOCTURNO VS EFECTIVO)


Proyección a 30 días a partir del periodo (20 días): nocturno proyectado 1.382,8 m³ (\$1.797.588) y consumo efectivo 4.658,1 m³ (\$6.055.530).

Comparación mensual: Consumo nocturno vs Consumo efectivo

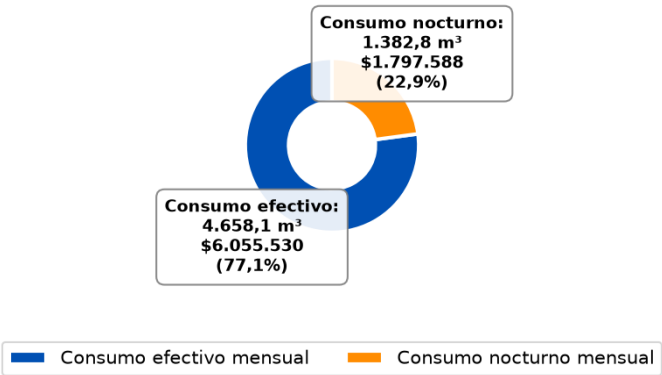

COMPARATIVO ÚLTIMOS 6 MESES

Consumo mensual del Medidor Principal Sanitaria (cuenta de agua de la clínica). Los meses marcados con * corresponden a tramos parciales del periodo de este reporte (desde 23/07/2026 hasta 11/08/2026). En el periodo, la cuenta registró 2.846 m³.

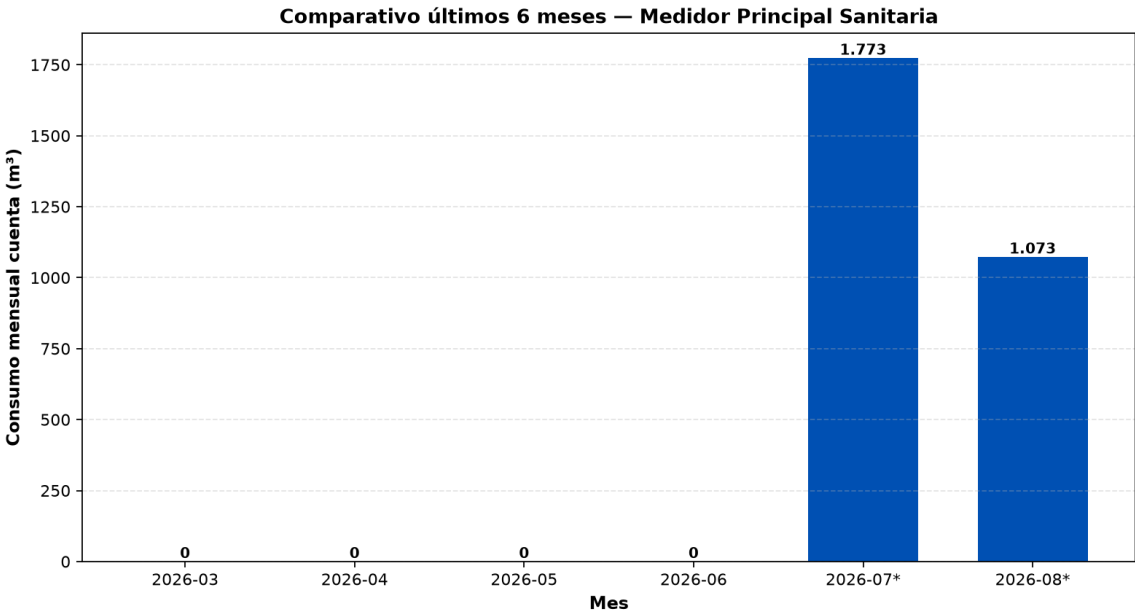

Mes	Cuenta Sanitaria (m³)
2026-03	0
2026-04	0
2026-05	0
2026-06	0

2026-07*	1.773,2
2026-08*	1.072,8