ANÁLISIS PILOTO — CLÍNICA BUPA ANTOFAGASTA
Consumo 23/07/2026 al 11/10/2026

Periodo: 23/07/2026 al 11/10/2026 (81 días). Inicio 23/07: desde ahí la medición está correcta; los días previos de julio (puesta en marcha) quedan fuera. Cierre: domingo pasado, sin la semana en curso. Sanitaria = 100% del agua de entrada (medición WES, no factura). Principal y Sexto Piso = submediciones de abajo. Sala de Bomba N°2 se reporta en el mismo detalle y en las tablas de participación (aunque en tramos tempranos aporte casi 0%).

1. DISPONIBILIDAD DE DATA POR PUNTO (RANGOS EXACTOS)

Se revisó día a día cada punto entre el inicio y el fin del periodo. Donde falta registro se indica el rango exacto.

COBERTURA DE DATA

Punto	Días con data	Huecos sin registro	Observación
Medidor Principal Sanitaria	81 / 81	Ninguno	Serie continua en el periodo.
Sala de Bomba Principal	81 / 81	Ninguno	Serie continua en el periodo.
Sala de Bomba Sexto Piso	77 / 81	14/08/2026–17/08/2026 (4 días)	Hueco asociado a lluvias en Antofagasta (afectó conectividad/data).
Sala de Bomba N°2	81 / 81	Ninguno	Sin huecos de registro. Cambio de régimen desde 10/09/2026 (ver sección 6).

1.1 VALIDACIÓN: ¿HAY DATOS DUPLICADOS?

Resultado: Se validó la serie diaria de los cuatro puntos en la API (/nodes/measures/dates): no hay fechas duplicadas en el payload ni tras aplanar la serie. La anomalía de Sala de Bomba N°2 (lecturas que superan a Sanitaria desde septiembre) no se explica por doble conteo de días en el extracto; el salto del 10/09/2026 es un cambio de nivel en la medición (revisar instalación / factor / empalme).

2. RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN DEL PERIODO

Punto	Consumo periodo (m^3)	Promedio diario (m^3)	% sobre Sanitaria
Medidor Principal Sanitaria (100%)	6.772,3	83,6	100,0%
Sala de Bomba Principal	3.020,4	37,3	44,6%
Sala de Bomba Sexto Piso	397,3	5,2	5,9%
Sala de Bomba N°2	1.922,8	23,7	28,4%
TOTAL Principal + Sexto	3.417,7	42,2	50,5%
NO MONITOREADO (Sanitaria − Princ. − Sexto)	**3.354,6**	**41,4**	**49,5%**

Lectura: Las dos salas de abajo (Principal + Sexto) suman 50,5% de Sanitaria; queda 49,5% no monitoreado (3.354,6 m^3). Sala N°2 se muestra aparte en el % (ver secciones 5–6): no se suma al balance de “abajo” porque en la segunda etapa deja de ser coherente con Sanitaria = 100%.

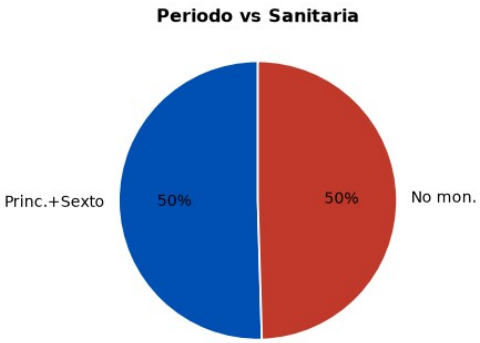



Gráfico de torta (compacto): solo resume Principal+Sexto vs no monitoreado sobre Sanitaria en el periodo. El detalle está en las tablas mensuales/semanales.


3. CONSUMO MONITOREADO — CUATRO PUNTOS

Por cada punto: consumo día a día, promedio por día de la semana (lun–dom) y tabla de promedios. Cada punto está en una sola hoja.

3.1 MEDIDOR PRINCIPAL SANITARIA

Total: 6.772,3 m³ · Promedio: 83,6 m³/día · Pico: 24-07-26 (256,2 m³) · Sin huecos de registro en el periodo.

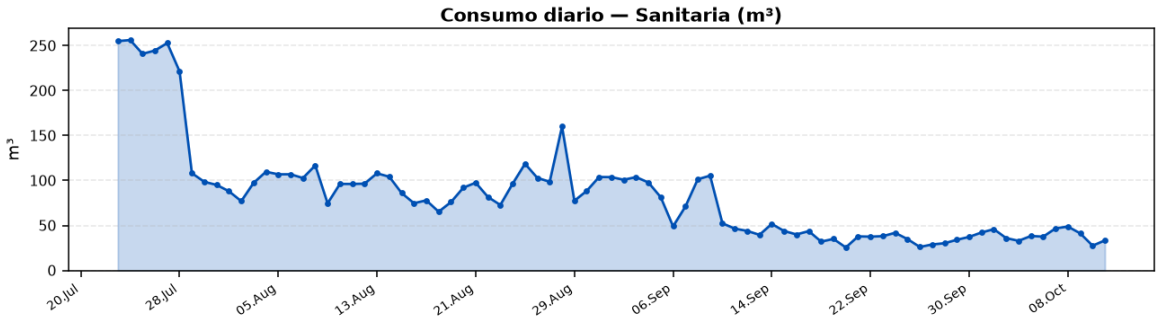

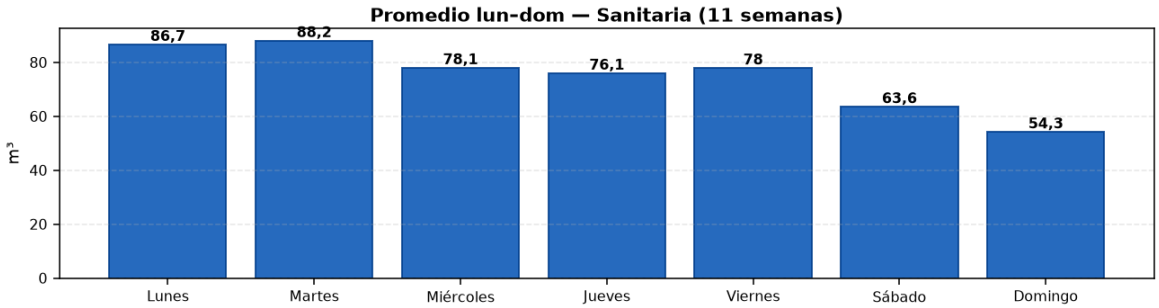



PROMEDIO LUN–DOM — SANITARIA

Día	Promedio (m³)
Lunes	86,74
Martes	88,15
Miércoles	78,1
Jueves	76,1
Viernes	78,01
Sábado	63,65
Domingo	54,3

3.2 SALA DE BOMBA PRINCIPAL

Total: 3.020,4 m³ · Promedio: 37,3 m³/día · Pico: 08-08-26 (66,6 m³) · Sin huecos de registro en el periodo.

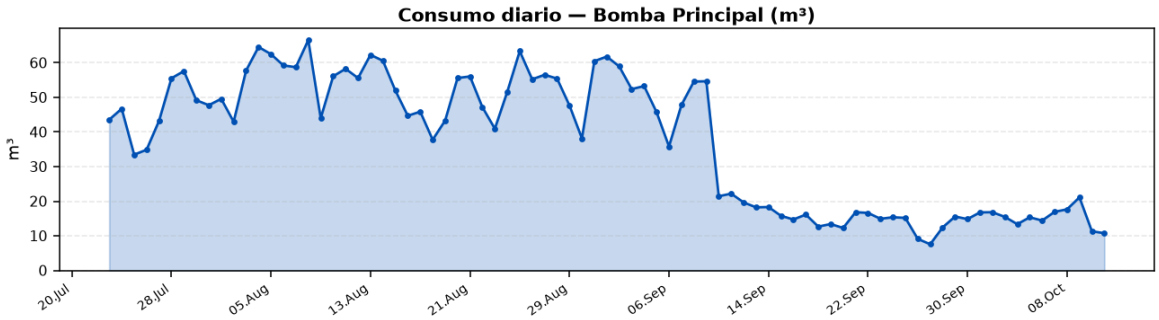

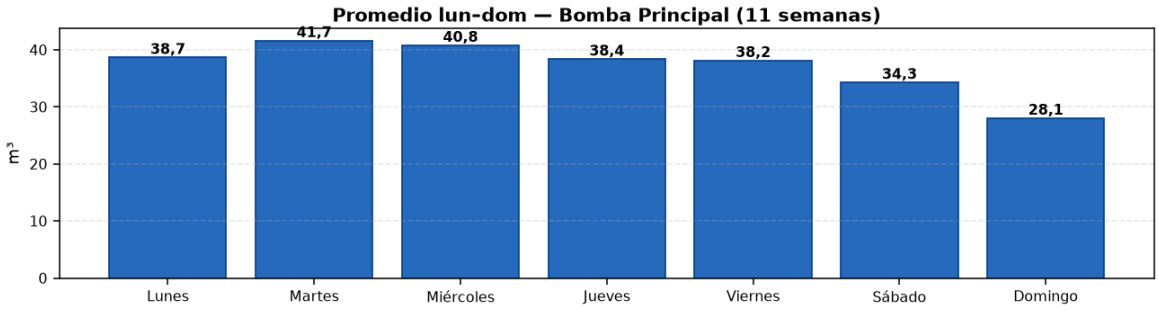


PROMEDIO LUN–DOM — BOMBA PRINCIPAL

Día	Promedio (m³)
Lunes	38,7
Martes	41,66
Miércoles	40,83
Jueves	38,41
Viernes	38,16
Sábado	34,33
Domingo	28,07

3.3 SALA DE BOMBA SEXTO PISO

Total: 397,3 m³ · Promedio: 5,2 m³/día · Pico: 08-08-26 (12 m³) · Sin data: 14/08/2026–17/08/2026



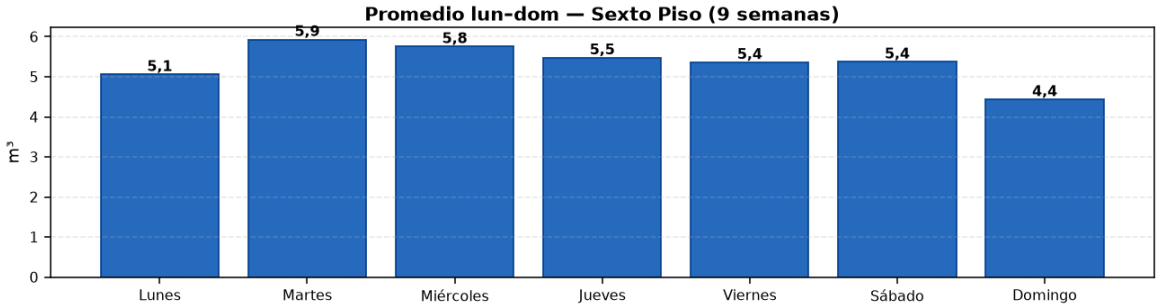



PROMEDIO LUN–DOM — SEXTO PISO

Día	Promedio (m³)
Lunes	5,06
Martes	5,93
Miércoles	5,76
Jueves	5,48
Viernes	5,36
Sábado	5,37
Domingo	4,44

3.4 SALA DE BOMBA N°2

Total: 1.922,8 m³ · Promedio: 23,7 m³/día · Pico: 30-09-26 (76,8 m³) · Sin huecos de registro en el periodo.

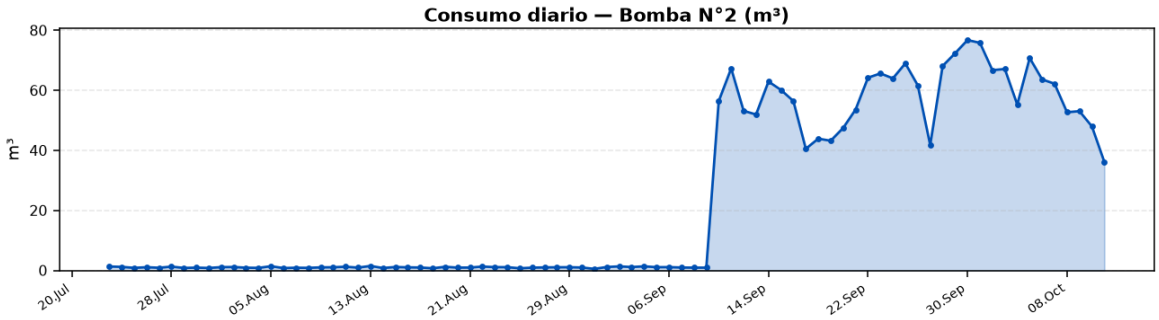

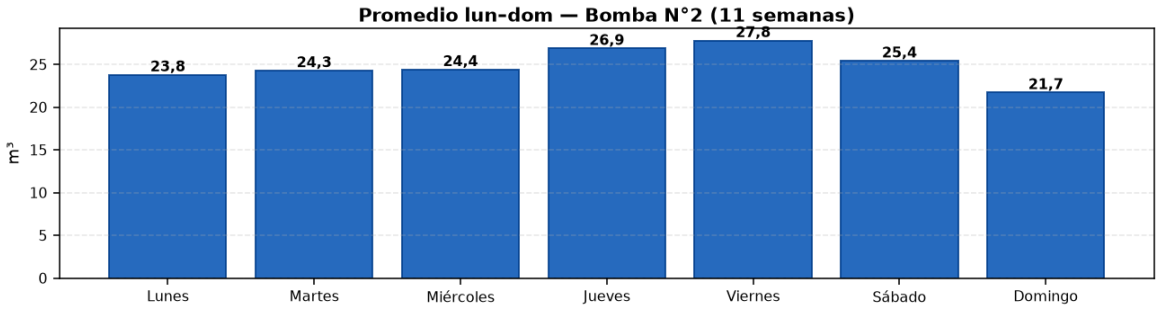

PROMEDIO LUN–DOM — BOMBA N°2


Día	Promedio (m³)
Lunes	23,81
Martes	24,3
Miércoles	24,42
Jueves	26,9
Viernes	27,81
Sábado	25,43
Domingo	21,73

4. PARTICIPACIÓN % VS SANITARIA — POR MES

Sanitaria = 100%. Se incluye Sala de Bomba N°2 en todas las filas (aunque en julio–agosto aporte ~0–1%). El "no monitoreado" se calcula como Sanitaria − Principal − Sexto (N°2 no resta del gap porque no entra al balance de las dos salas de abajo).

PARTICIPACIÓN MENSUAL SOBRE SANITARIA

Mes	Sanitaria m³	Principal %	Sexto %	Bomba N°2 %	Princ. +Sexto %	No mon. %
Julio 2026 (23/07/2026–31/07/2026)	1.773,2	23,2%	3,4%	0,5%	26,6%	73,4%
Agosto 2026	2.952,5	55,9%	4,4%	1,1%	60,3%	39,7%
Septiembre 2026	1.616,1	48,8%	9,6%	76,2%	58,4%	41,6%
Octubre 2026 (01/10/2026–11/10/2026)	**430,6**	**39,5%**	**12,4%**	**151,3%**	**51,9%**	**48,1%**

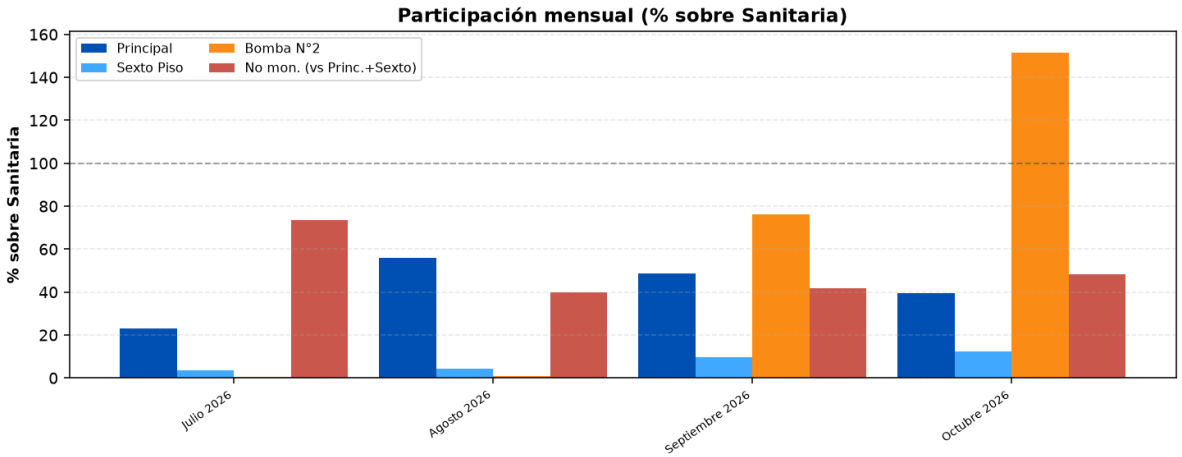


5. PARTICIPACIÓN % VS SANITARIA — POR SEMANA

Misma lógica semanal (lun–dom), incluyendo Bomba N°2 en cada semana.

PARTICIPACIÓN SEMANAL SOBRE SANITARIA

Semana	Sanitaria m³	Principal %	Sexto %	Bomba N°2 %	Princ. +Sexto %	No mon. %
Semana 1 (23/07/2026–26/07/2026)	996,9	15,9%	2,6%	0,4%	18,5%	81,5%
Semana 2 (27/07/2026–02/08/2026)	941,5	36,7%	4,7%	0,7%	41,4%	58,6%
Semana 3 (03/08/2026–09/08/2026)	715,2	57,8%	6,8%	0,9%	64,6%	35,4%
Semana 4 (10/08/2026–16/08/2026)	662,1	58,8%	2,7%	1,2%	61,6%	38,4%
Semana 5 (17/08/2026–23/08/2026)	563,4	58%	3%	1,3%	61%	39%
Semana 6 (24/08/2026–30/08/2026)	742,7	49,5%	4,2%	0,9%	53,7%	46,3%
Semana 7 (31/08/2026–06/09/2026)	640,7	57,5%	4,4%	1,2%	61,9%	38,1%

Semana 8 (07/09/2026–13/09/2026)	460,4	51,8%	7,9%	50,3%	59,7%	40,3%
Semana 9 (14/09/2026–20/09/2026)	272	38%	14,5%	130,4%	52,5%	47,5%
Semana 10 (21/09/2026–27/09/2026)	245,2	39%	16%	171,2%	55%	45%
Semana 11 (28/09/2026–04/10/2026)	258,6	40,7%	13,5%	186,4%	54,2%	45,8%
Semana 12 (05/10/2026–11/10/2026)	**273,6**	**39,3%**	**12,5%**	**141,3%**	**51,8%**	**48,2%**

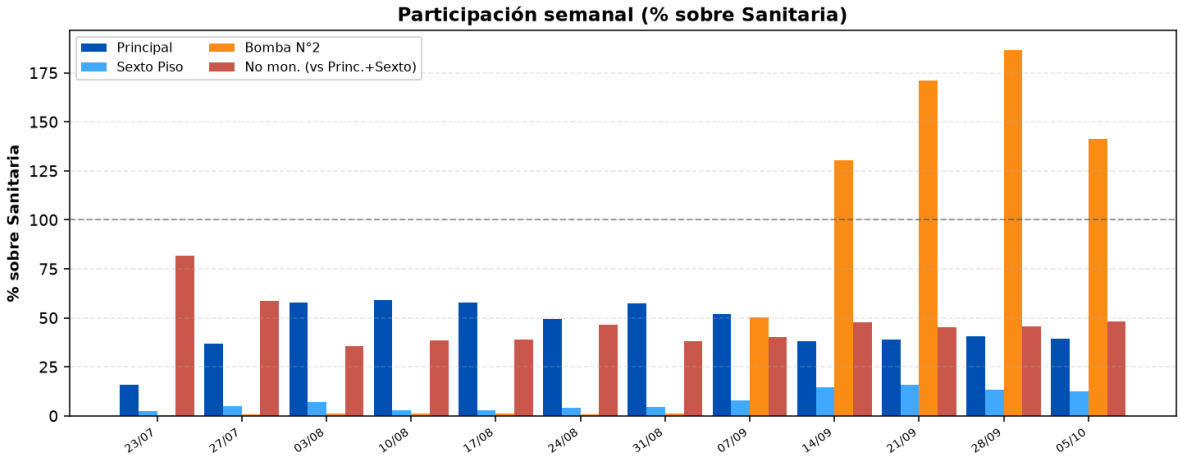

6. QUÉ ESTÁ PASANDO EN SALA DE BOMBA N°2

No hay fechas duplicadas que inflen el total. Lo que se ve son dos etapas claras en el mismo punto:

Etapa 1: del 23/07/2026 al 09/09/2026 promedia 1 m³/día (0,9% de Sanitaria) — casi no aporta.

Etapa 2: desde el 10/09/2026 promedia 58,5 m³/día (152% aparente de Sanitaria). En varios días supera el 100% de Sanitaria, lo que no cuadra si Sanitaria mide toda el agua de entrada. Por eso no entra al balance de Principal+Sexto hasta validar instalación/factor/empalme.

SALA DE BOMBA N°2 — DOS ETAPAS

Etapa	Días	Promedio (m³/día)	% aparente vs Sanitaria
Antes del 10/09/2026	49	1	0,9%
Desde el 10/09/2026	32	58,5	152%

7. CONCLUSIONES PARA CIERRE

1) Periodo limpio 23/07–11/10/2026.
2) Huecos: solo Sexto Piso 14/08/2026–17/08/2026 (lluvias); Sanitaria, Principal y N°2 sin huecos de registro.
3) Sin duplicados de fecha en la serie diaria de los cuatro puntos.
4) Balance: Principal+Sexto = 50,5%; no monitoreado = 49,5% (3.354,6 m³).
5) N°2: dos etapas; fuera del balance hasta validar medición.
6) Hipótesis de gap: empalme desde matriz principal antes de impulsión 2° piso.