

COPEC · Balance matriz vs puntos internos


Enero 2025 – Agosto 2026 · Matriz Principal = 100% del recinto

Conclusión

Los consumos internos dejan de calzar con la Matriz Principal desde agosto 2025. Hasta julio 2025 la suma de ramales era el 17–38% de la matriz (coherente: no todos los usos están medidos). El 09/08/2025 Oficina (000009-01) registra 5.000 m³ en un día —antes estaba en ~0— y desde ahí entrega cientos a miles de m³/día hasta 10/03/2026. Riego se infla en el mismo tramo. El máximo diario de Oficina es 5.000 m³ el 09/08/2025. En octubre–noviembre 2025 la propia matriz cae a cientos de m³/mes (antes ~3.000–4.000), así que ese bimestre ni siquiera el total del recinto es creíble. En abril 2026 la relación vuelve al patrón sano (internos ≈ 23–45% de la matriz). Costanera queda en 0 desde junio 2026 y Lav. automático N en 0 en agosto 2026; el estanque de reutilización nunca midió.

Serie mensual (m³)

Mes	Matriz	Internos	% int.	Oficina	Riego	Costanera	Diagnóstico
Ene 2025	3.566	771	22%	0	73	246	Relación coherente (internos < matriz)
Feb 2025	3.362	1.111	33%	0	39	227	Relación coherente (internos < matriz)
Mar 2025	3.867	1.426	37%	0	85	151	Relación coherente (internos < matriz)
Abr 2025	3.905	652	17%	0	74	42	Relación coherente (internos < matriz)
May 2025	3.747	739	20%	0	65	46	Relación coherente (internos < matriz)
Jun 2025	3.344	1.268	38%	0	61	9	Relación coherente (internos < matriz)
Jul 2025	3.881	969	25%	0	177	13	Relación coherente (internos < matriz)
Ago 2025	3.168	6.487	205%	5.000	463	14	Internos superan matriz (no calzan)
Sep 2025	3.677	28.118	765%	23.508	2.089	210	Internos superan matriz (no calzan)
Oct 2025	682	30.612	4491%	28.056	1.656	172	Matriz colapsada (~15 m³/día)
Nov 2025	453	13.111	2895%	9.178	3.460	408	Matriz colapsada (~15 m³/día)
Dic 2025	3.831	53.682	1401%	37.525	15.072	387	Internos superan matriz (no calzan)
Ene 2026	4.444	102.691	2311%	80.040	20.477	556	Internos superan matriz (no calzan)
Feb 2026	3.787	116.042	3065%	103.316	11.452	195	Internos superan matriz (no calzan)
Mar 2026	3.871	45.030	1163%	38.956	4.622	169	Internos superan matriz (no calzan)
Abr 2026	3.343	1.344	40%	0	334	135	Relación coherente (internos < matriz)
May 2026	3.332	1.220	37%	9	302	60	Relación coherente (internos < matriz)
Jun 2026	3.749	1.704	45%	8	412	0	Costanera en 0 (posible corte)
Jul 2026	5.301	1.258	24%				
Ago 2026	7.744	2.500	32%				

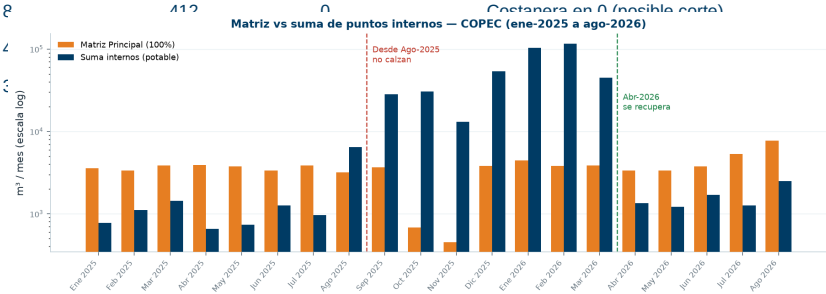

COPEC · Detalle del descalce

Oficina y Riego · implicancia para la gestión hídrica

Qué pasó, mes a mes

- Ene–jul 2025: matriz ~3.300–3.900 m³/mes. Internos 17–38%. Oficina ≈ 0. Relación usable.
- Ago 2025: matriz 3.168 m³, internos 6.487 (205%). Oficina 5.000 m³. Aquí empieza el descalce.
- Sep 2025: matriz 3.677 m³, internos 28.118 (765%). Oficina 23.508 + Riego 2.089.
- Oct–nov 2025: matriz 682 y 453 m³. Oficina 28.056 / 9.178. Doble falla: total del recinto e internos.
- Dic 2025–mar 2026: matriz ~3.800–4.400 m³, pero Oficina llega a 37–103 mil m³/mes y Riego a 4.600–20.500. Peso de pulso / calibración, no uso real.
- Abr 2026: Oficina 0 m³. Internos = 40% de la matriz. Se recupera el calce relativo.
- Jun–ago 2026: Costanera en 0 todos los días. Ago: Lav. automático N también en 0. Estanque reutilización sigue en 0 todo el año.

Implicancia para reportes

La Matriz Principal sigue siendo el 100% del recinto y el único total potable creíble cuando está sana (ene–sep 2025 y dic 2025 en adelante, con la salvedad oct–nov 2025). No se deben sumar los ramales para armar el consumo del sitio: entre ago-2025 y mar-2026 esa suma es varias veces la matriz. Oficina y Riego en ese tramo hay que marcarlos como dato no usable. Costanera desde jun-2026 y Lav. automático N en ago-2026 están en silencio de sonda, no en consumo cero real. El estanque de reutilización no aporta serie.

