ANÁLISIS PILOTO — CLÍNICA BUPA ANTOFAGASTA
Consumo 31/07/2026 al 30/09/2026

1. DISPONIBILIDAD DE DATA POR PUNTO (RANGOS EXACTOS)

Se revisó día a día cada punto entre el inicio y el fin del periodo. Donde falta registro se indica el rango exacto. Sala de Bomba N°2 queda fuera de este informe (lecturas erradas desde septiembre).

COBERTURA DE DATA


Punto	Días con data	Huecos sin registro	Observación
Medidor Principal Sanitaria	62 / 62	Ninguno	Serie continua en el periodo.
Sala de Bomba Principal	62 / 62	Ninguno	Serie continua en el periodo.
Sala de Bomba Sexto Piso	58 / 62	14/08/2026–17/08/2026 (4 días)	Hueco asociado a lluvias en Antofagasta (afectó conectividad/data).

2. RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN DEL PERIODO

Punto	Consumo periodo (m^3)	Promedio diario (m^3)	% sobre Sanitaria
Medidor Principal Sanitaria (100%)	4.646,1	74,9	100,0%
Sala de Bomba Principal	2.523,7	40,7	54,3%
Sala de Bomba Sexto Piso	287,9	5	6,2%
TOTAL Principal + Sexto	2.811,6	45,3	60,5%
NO MONITOREADO (Sanitaria − Princ. − Sexto)	**1.834,5**	**29,6**	**39,5%**

Lectura: Las dos salas de abajo (Principal + Sexto) suman 60,5% de Sanitaria; queda 39,5% no monitoreado (1.834,5 m^3).

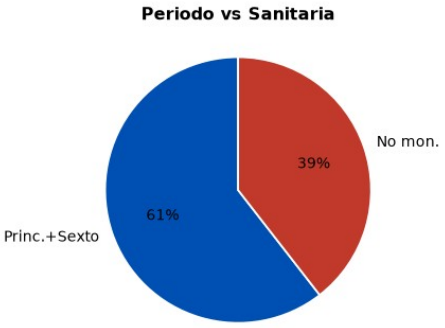


3. CONSUMO MONITOREADO — TRES PUNTOS

Por cada punto: consumo día a día, promedio lun–dom, día pico, día mínimo y perfiles de 24 h (pico, mínimo y tres días más cercanos al promedio).

3.1 MEDIDOR PRINCIPAL SANITARIA

Total: 4.646,1 m³ · Promedio: 74,9 m³/día · Pico: 28-08-26 (162,3 m³) · Mínimo: 29-09-26 (16,4 m³) · Sin huecos de registro en el periodo.

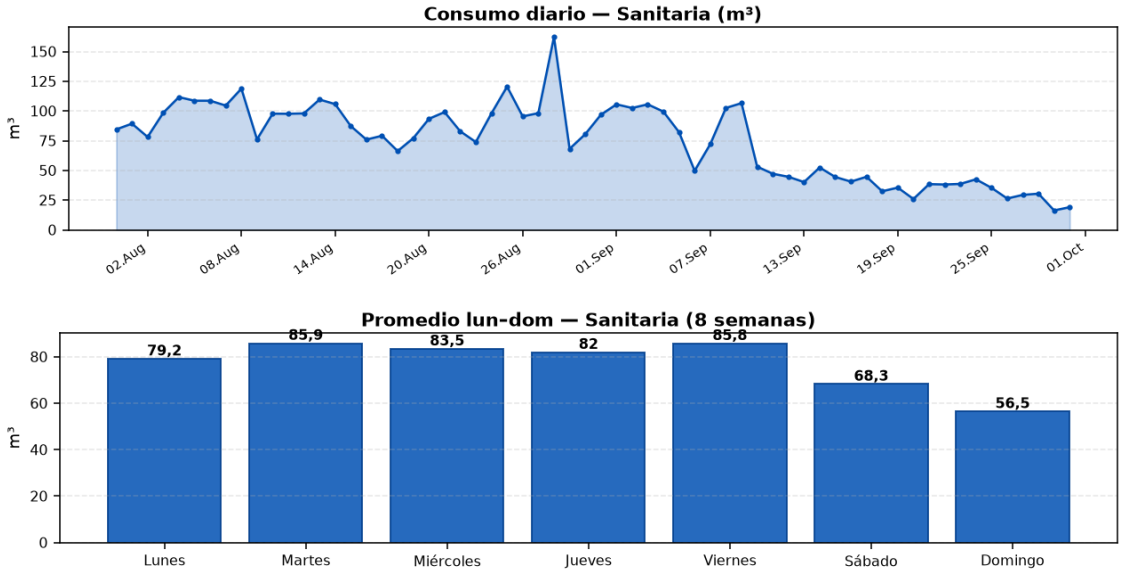



PROMEDIO LUN–DOM — SANITARIA

Día	Promedio (m³)
Lunes	79,16
Martes	85,87
Miércoles	83,46
Jueves	81,99
Viernes	85,78
Sábado	68,26
Domingo	56,48

3.1 PERFILES 24 H — SANITARIA


Día pico, día mínimo y tres días con consumo más cercano al promedio (74,9 m³/día).

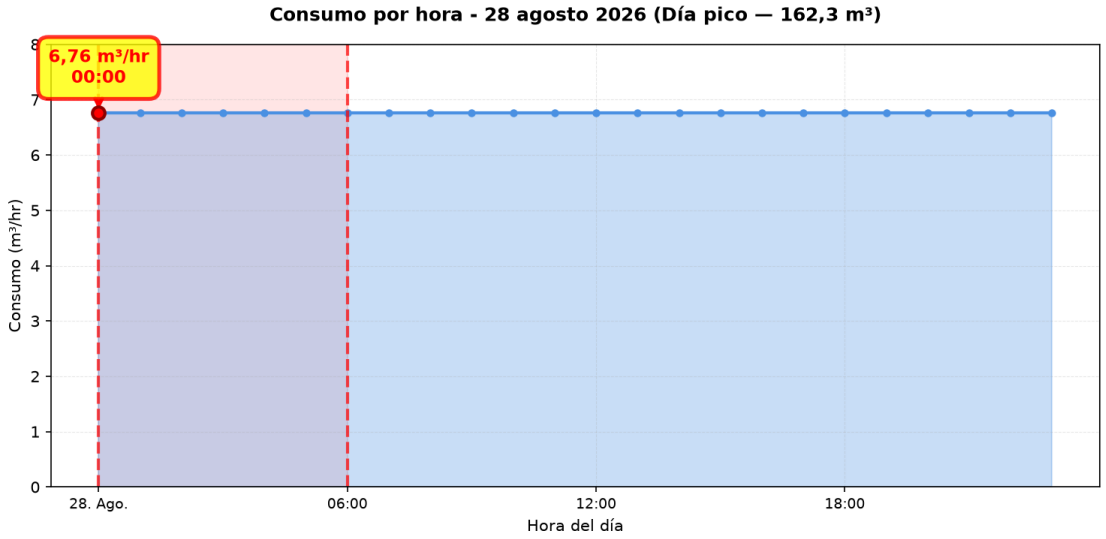


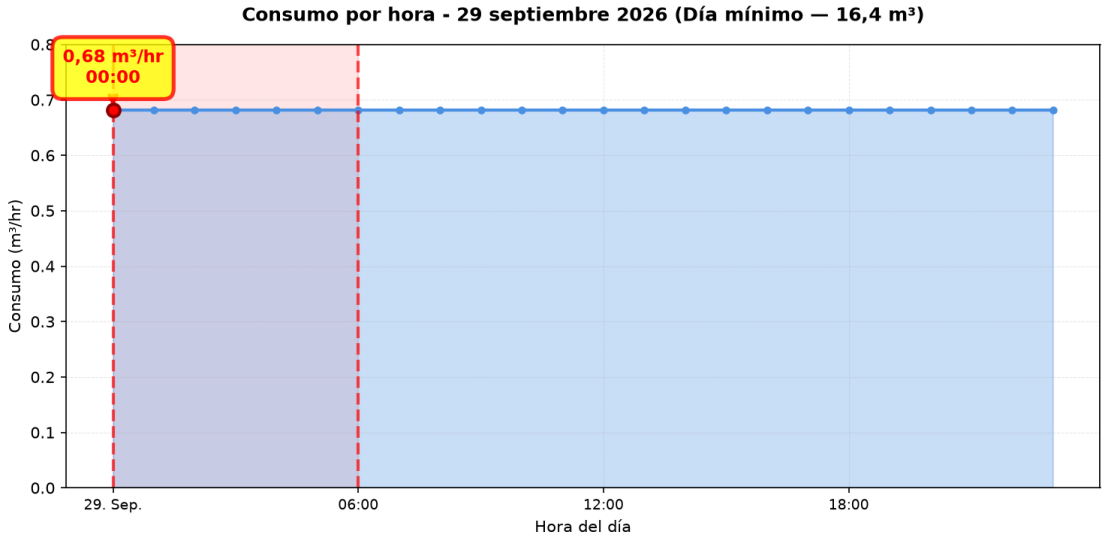


3.1 DÍAS CERCANOS AL PROMEDIO — SANITARIA

Promedio del periodo: 74,9 m³/día. Días seleccionados: 16/08 (75,9 m³, Δ 1); 23/08 (73,9 m³, Δ 1); 09/08 (76,2 m³, Δ 1,2).

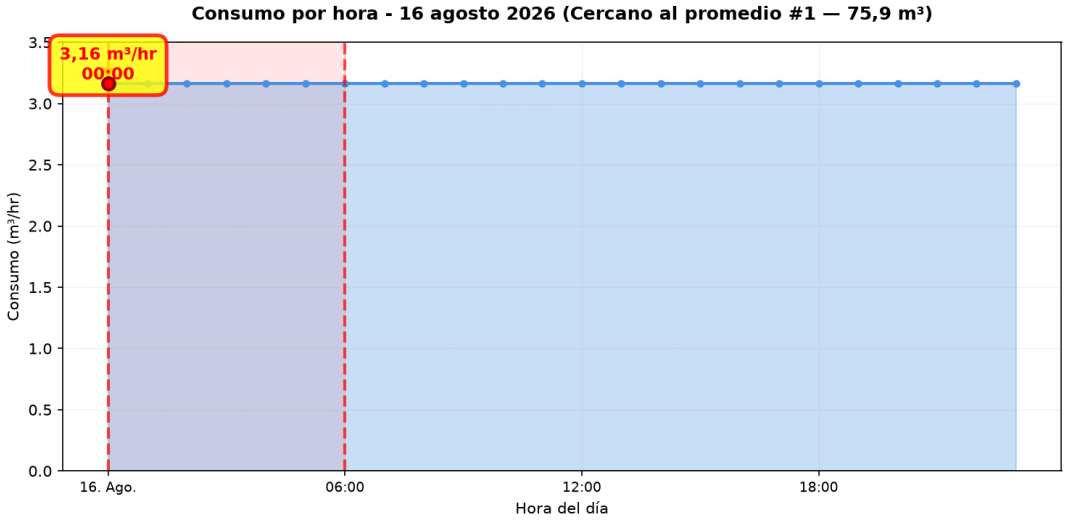


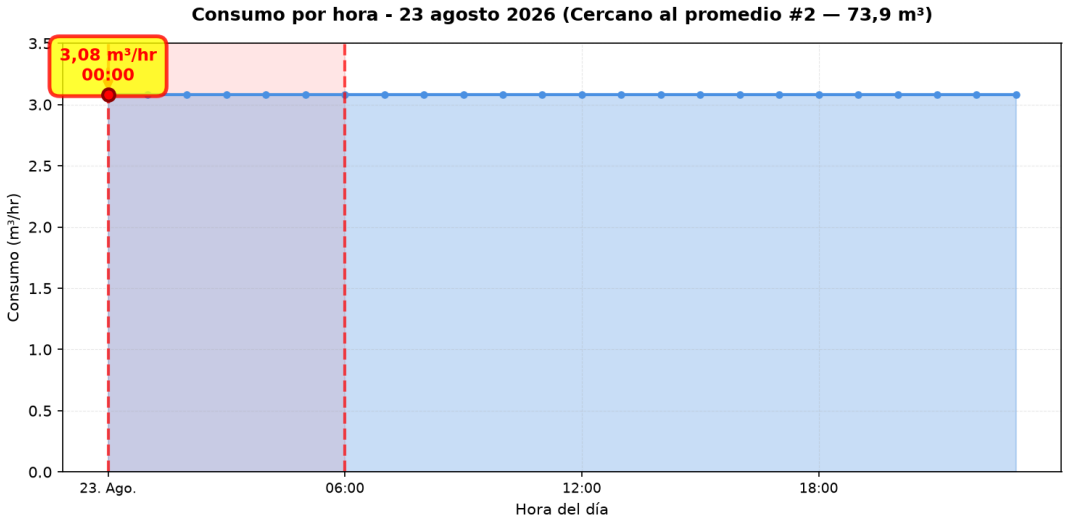


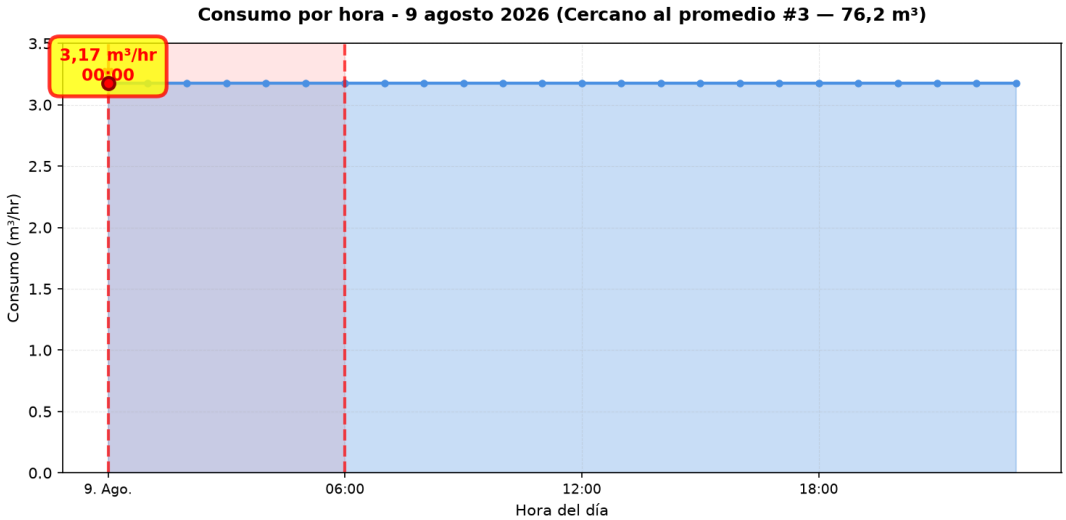

3.2 SALA DE BOMBA PRINCIPAL

Total: 2.523,7 m³ · Promedio: 40,7 m³/día · Pico: 04-08-26 (68 m³) · Mínimo: 27-09-26 (1,8 m³) · Sin huecos de registro en el periodo.

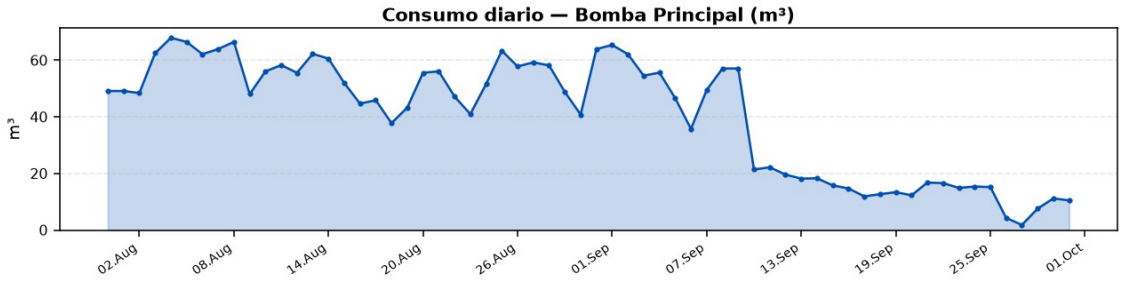

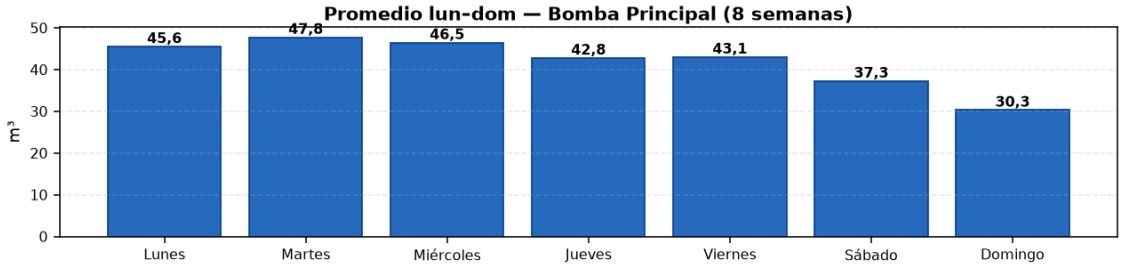


PROMEDIO LUN–DOM — BOMBA PRINCIPAL

Día	Promedio (m³)
Lunes	45,59
Martes	47,8
Miércoles	46,52
Jueves	42,83
Viernes	43,08
Sábado	37,31
Domingo	30,34

3.2 PERFILES 24 H — BOMBA PRINCIPAL


Día pico, día mínimo y tres días con consumo más cercano al promedio (40,7 m³/día).




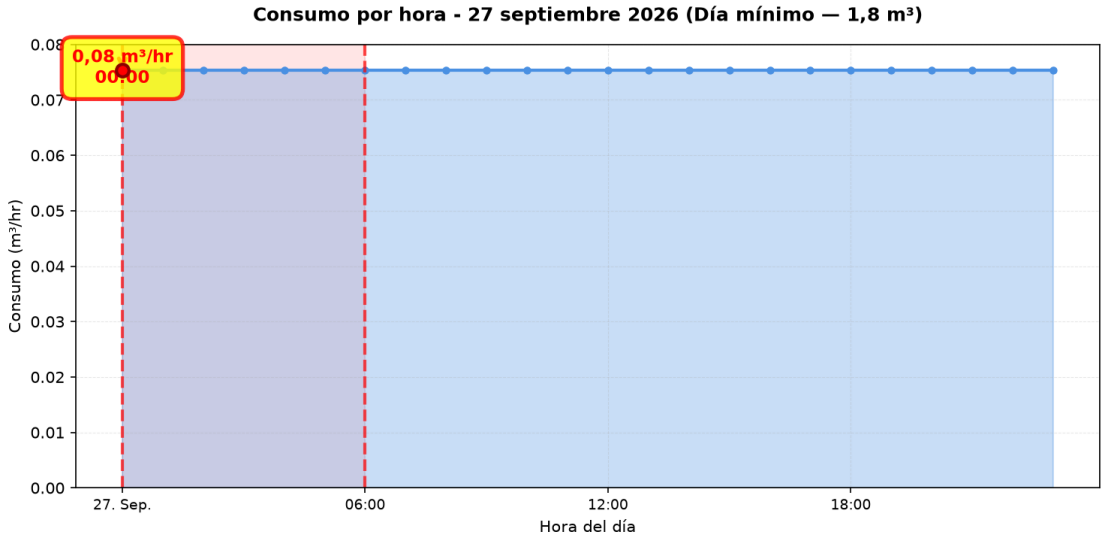


3.2 DÍAS CERCANOS AL PROMEDIO — BOMBA PRINCIPAL

Promedio del periodo: 40,7 m³/día. Días seleccionados: 30/08 (40,8 m³, Δ 0,1); 23/08 (41 m³, Δ 0,3); 19/08 (43,3 m³, Δ 2,6).

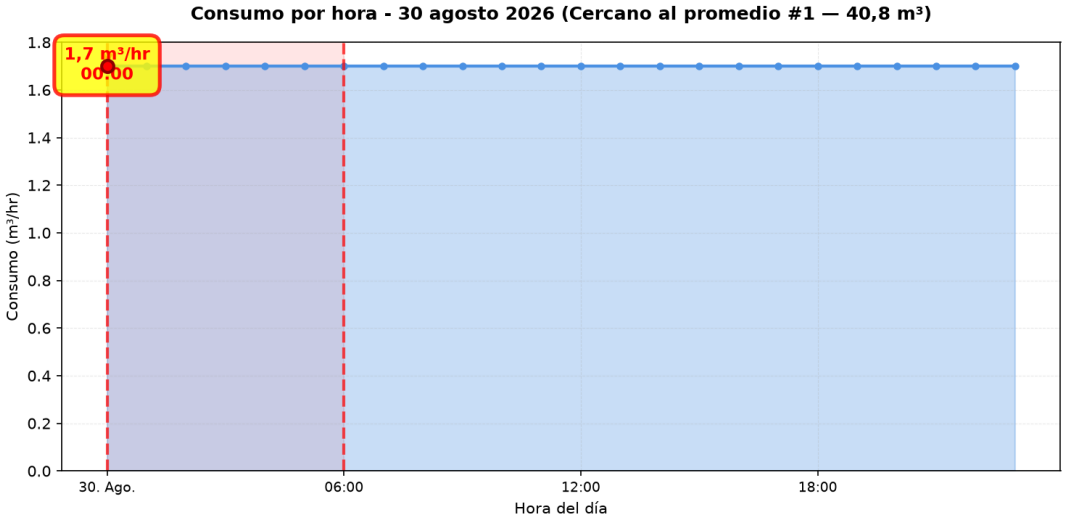


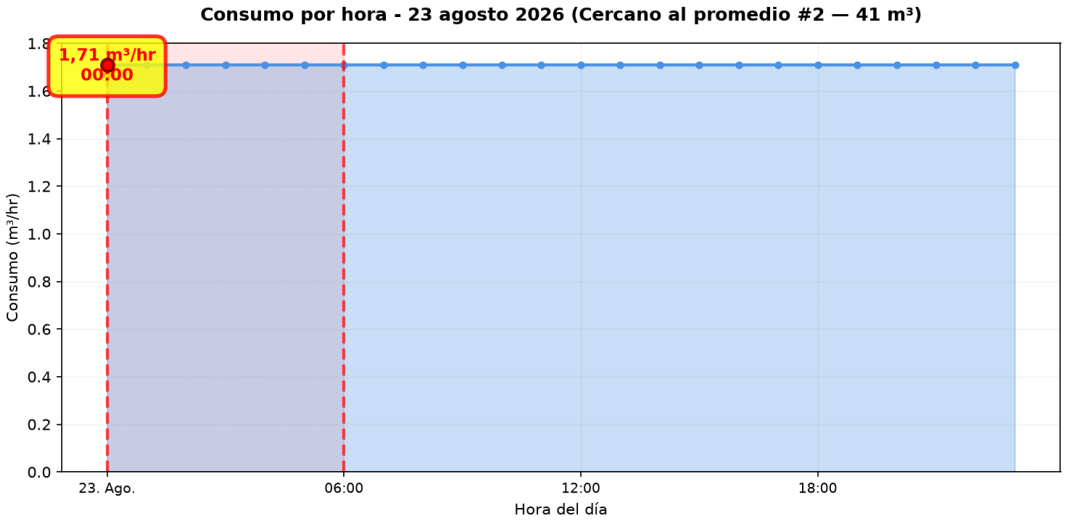


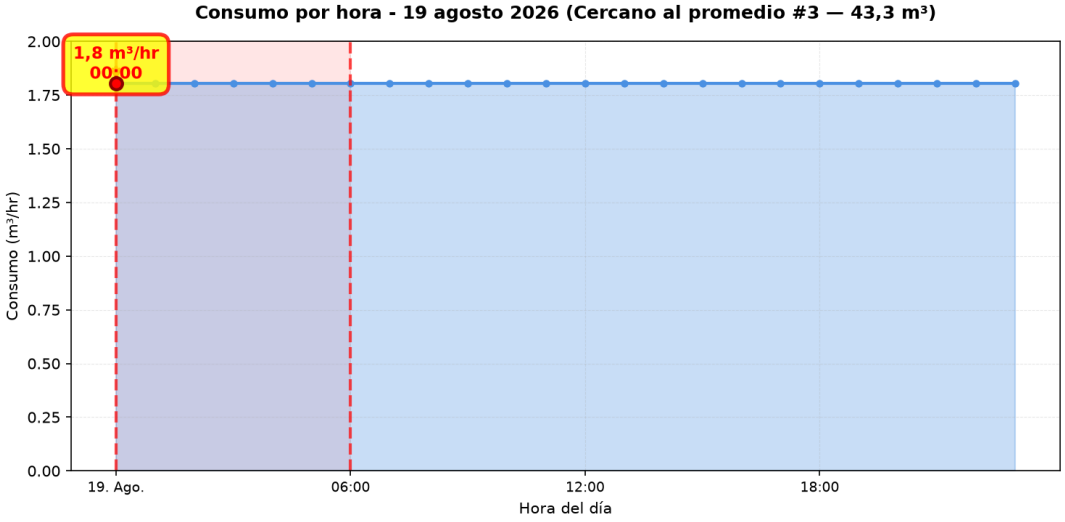

3.3 SALA DE BOMBA SEXTO PISO

Total: 287,9 m³ · Promedio: 5 m³/día · Pico: 08-08-26 (12,1 m³) · Mínimo: 18-08-26 (1,4 m³) · Sin data: 14/08/2026–17/08/2026

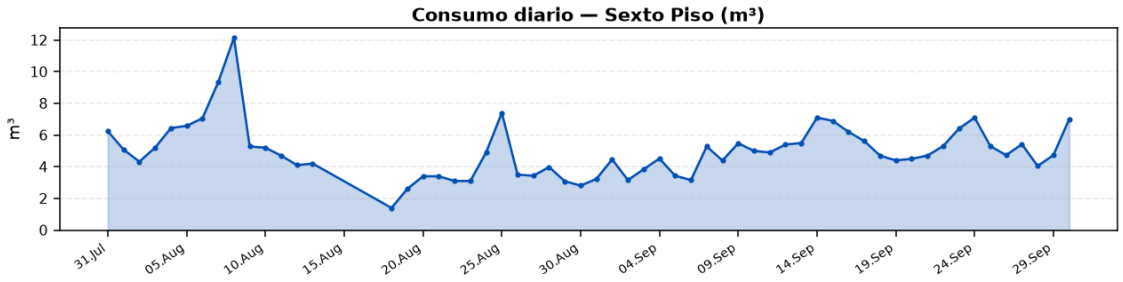

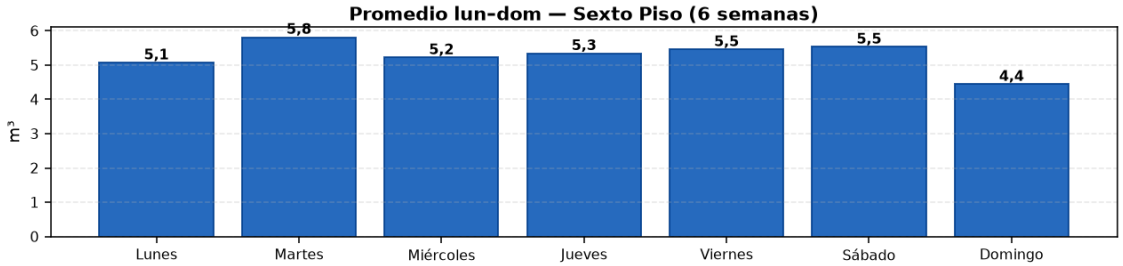



PROMEDIO LUN–DOM — SEXTO PISO

Día	Promedio (m³)
Lunes	5,07
Martes	5,82
Miércoles	5,22
Jueves	5,34
Viernes	5,45
Sábado	5,53
Domingo	4,45

3.3 PERFILES 24 H — SEXTO PISO


Día pico, día mínimo y tres días con consumo más cercano al promedio (5 m³/día).

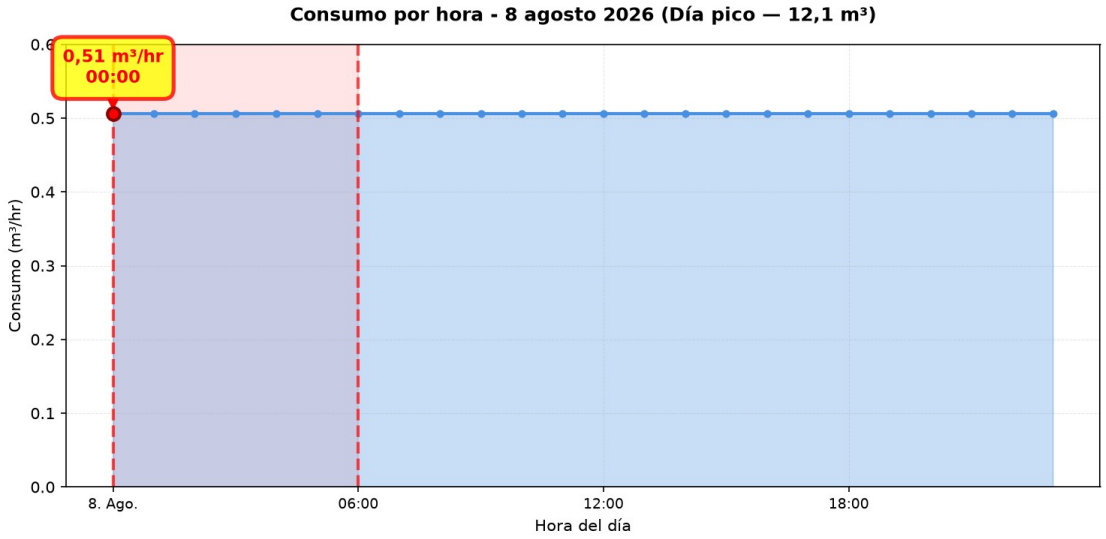


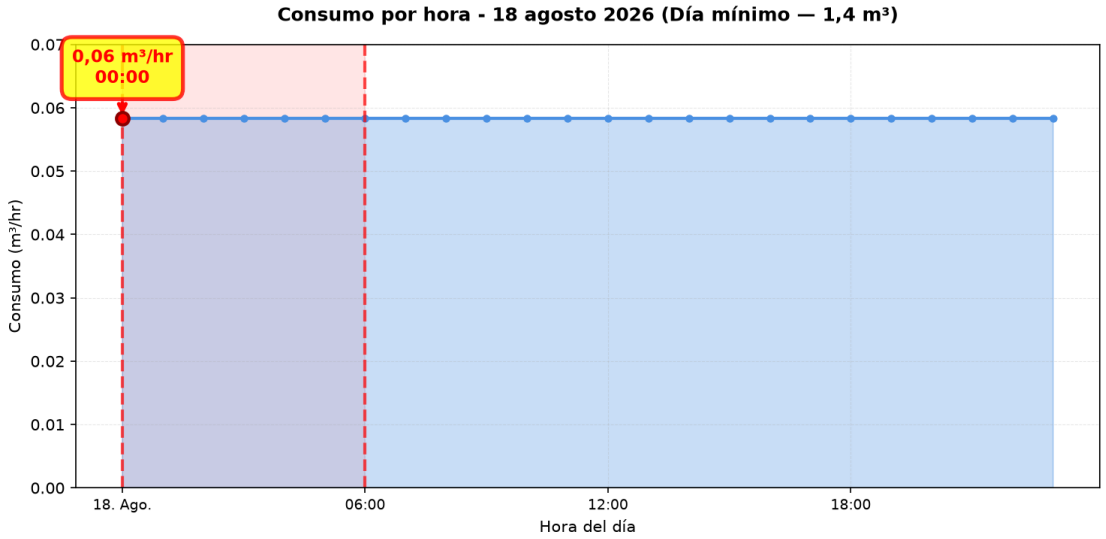


3.3 DÍAS CERCANOS AL PROMEDIO — SEXTO PISO

Promedio del periodo: 5 m³/día. Días seleccionados: 10/09 (5 m³, Δ 0); 24/08 (4,9 m³, Δ 0,1); 11/09 (4,9 m³, Δ 0,1).

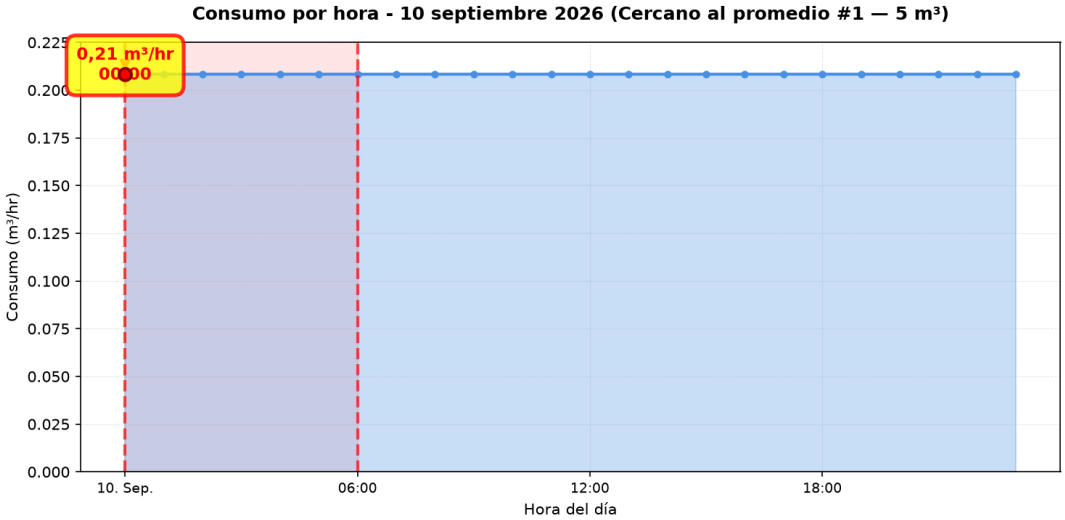

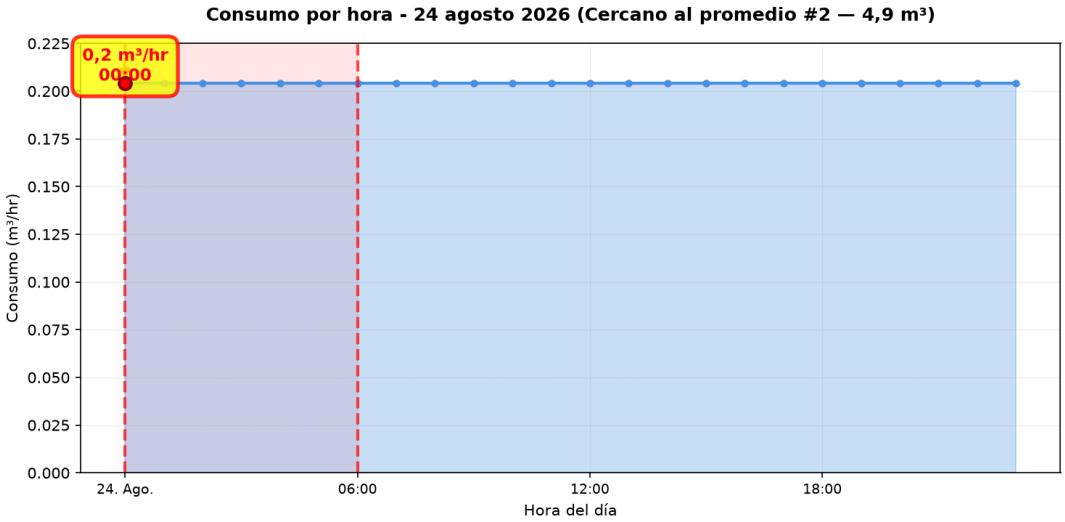

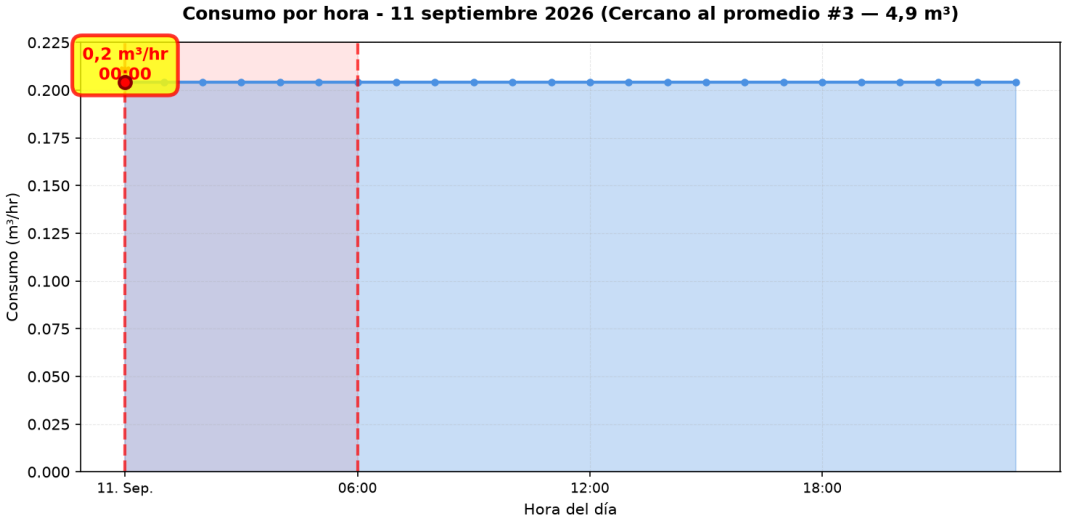


4. PARTICIPACIÓN % VS SANITARIA — POR MES

Sanitaria = 100%. Solo Principal y Sexto Piso (Bomba N°2 excluida).

PARTICIPACIÓN MENSUAL SOBRE SANITARIA

Mes	Sanitaria m³	Principal %	Sexto %
Julio 2026 (31/07/2026–31/07/2026)	84,5	58,1%	7,4%
Agosto 2026	2.958,5	57,3%	4,4%
Septiembre 2026	1.603	48,6%	9,5%

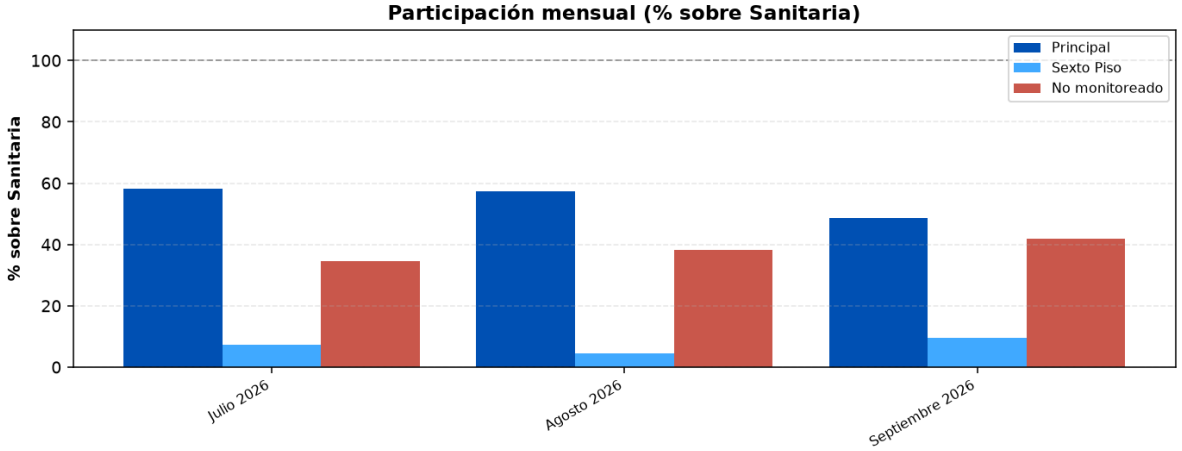


5. PARTICIPACIÓN % VS SANITARIA — POR SEMANA

Misma lógica semanal (lun–dom), sin Bomba N°2.

PARTICIPACIÓN SEMANAL SOBRE SANITARIA

Semana	Sanitaria m³	Principal %	Sexto %	Princ.+Sexto %	No mon. %
31/07–02/08	252,1	58,2%	6,2%	64,4%	35,6%
03/08–09/08	726,9	60,2%	7,2%	67,4%	32,6%
10/08–16/08	672,1	58%	2,7%	60,7%	39,3%
17/08–23/08	572	57,1%	3%	60,1%	39,9%
24/08–30/08	723,1	52,5%	4%	56,6%	43,4%
31/08–06/09	642	59,8%	4%	63,9%	36,1%
07/09–13/09	466,5	52,5%	7,7%	60,3%	39,7%
14/09–20/09	276,3	35,9%	14,3%	50,1%	49,9%
21/09–27/09	249	34,1%	15,6%	49,8%	50,2%
28/09–30/09	65,9	44,4%	23,9%	68,4%	31,6%

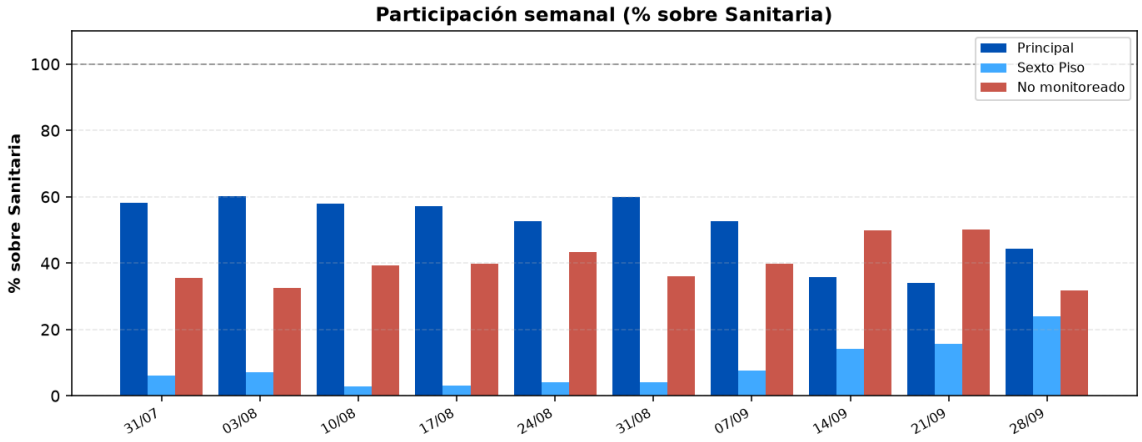

6. CONCLUSIONES PARA CIERRE

1) Periodo: 31/07/2026–30/09/2026.
2) Huecos: solo Sexto Piso 14/08/2026–17/08/2026 (lluvias); Sanitaria y Principal sin huecos.
3) Balance: Principal+Sexto = 60,5%; no monitoreado = 39,5% (1.834,5 m^3).
4) Sala de Bomba N°2 excluida del análisis (lecturas erradas desde septiembre).
5) Por cada punto se presentan perfiles 24 h del día pico, del día mínimo y de tres días cercanos al promedio (cuando la API horaria no respondió, se usó reparto uniforme total/24 a partir del consumo diario).
6) Hipótesis de gap: empalme desde matriz principal antes de impulsión 2° piso.