

Informe mensual de gestión hídrica


Clínica Bupa Antofagasta · 1 al 30 de septiembre de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.			
1.616,1 m ³ Consumo de entrada	53,9 m ³ /día Promedio diario	414,1 m ³ Consumo nocturno	26 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado la clínica registró **1.616,1 m³**. El consumo entre las 00:00 y las 06:59 alcanzó **414,1 m³**, equivalente al **26 %** del volumen de referencia y a un costo referencial de **\$538.356**.


El estado se clasifica como **En observación**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

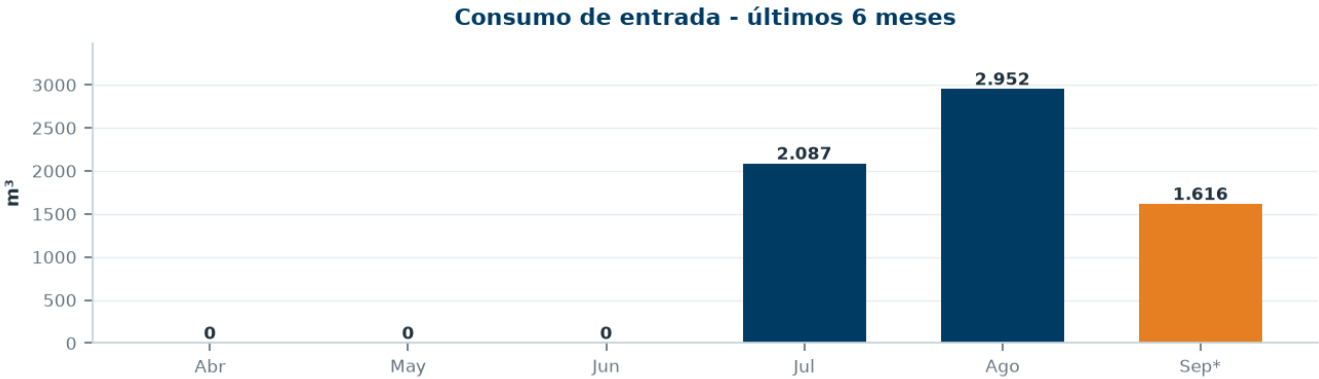

Septiembre comprende 30 días. No se extrapola el consumo.


Hallazgos prioritarios

PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
SEGUIMIENTO	26 % del consumo fue nocturno 414,1 m³ entre 00:00 y 06:59.	Corresponde confirmar horarios de uso, riego o llenado. Si el patrón no tiene explicación operacional, elevar el estado a Requiere atención.
INFORMATIVA	Los puntos internos no se suman al total La Medidor Principal Sanitaria es el consumo real de la clínica.	Los demás medidores están aguas abajo o en derivaciones del mismo caudal. Se leen como control interno, no como volumen adicional.

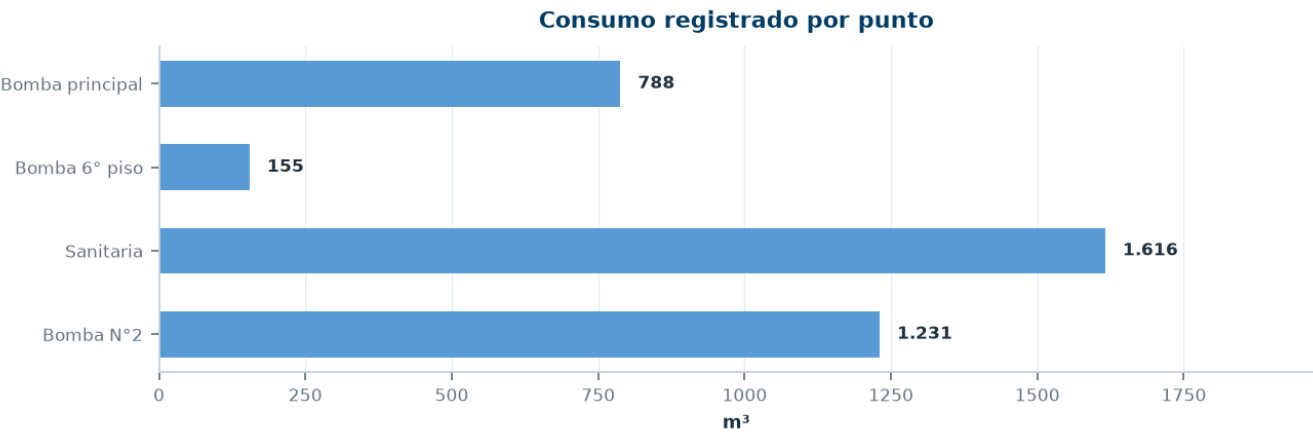

Cómo leer este gráfico: el Medidor Principal Sanitaria representa el consumo real de la clínica. Las salas de bomba están aguas abajo y no se suman al total. El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 9 de septiembre, con 105,4 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

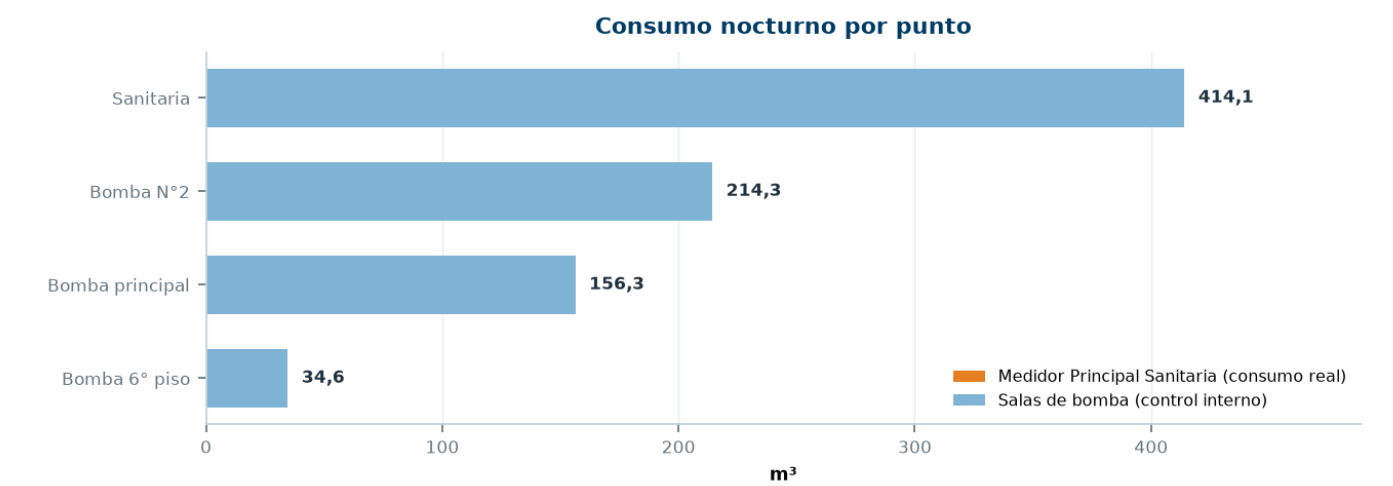

El consumo nocturno se informa sobre el medidor sanitario. Las salas de bomba se leen como control interno y no se agregan al volumen de entrada.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Confirmar horarios de riego, llenado o uso nocturno.	Administración / operación	7 días	Separar consumo programado de posibles pérdidas.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	WES + cliente	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Conclusión

El estado se clasifica como **“En observación”**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Sanitaria	1.616,1 m³	53,9 m³/día	105,4 m³ · 09/09	414,1 m³	30 días
Bomba N°2	1.230,8 m³	41,0 m³/día	76,8 m³ · 30/09	214,3 m³	30 días
Bomba principal	788,2 m³	26,3 m³/día	61,8 m³ · 01/09	156,3 m³	30 días
Bomba 6° piso	155,1 m³	5,2 m³/día	7,1 m³ · 24/09	34,6 m³	30 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$538.356**, con tarifa referencial de **\$1.300/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Sanitaria

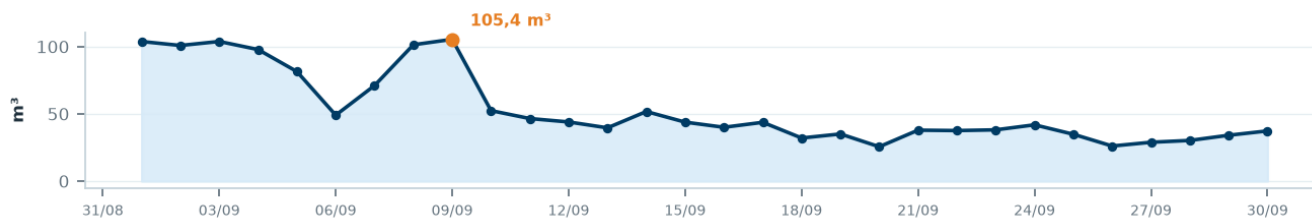


Lectura: El máximo fue de 105,4 m³ el 9 de septiembre. La serie cubre el mes completo.

Bomba N°2

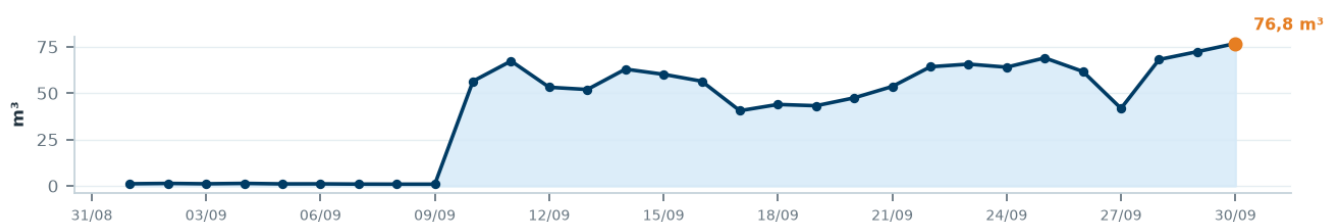

Lectura: El máximo fue de 76,8 m³ el 30 de septiembre. La serie cubre el mes completo.

Bomba principal

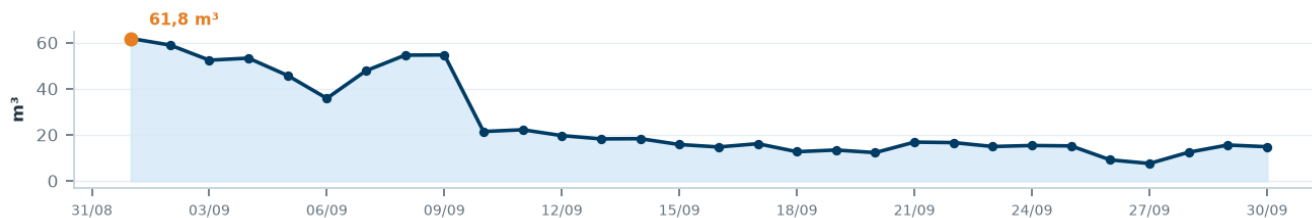

Lectura: El máximo fue de 61,8 m³ el 1 de septiembre. La serie cubre el mes completo.